

UWAGA:


AUTOR PROJEKTU OŚWIADCZA, ŻE PRZYJĘTE W DOKUMENTACJI ROZWIĄZANIA W POSTACI KONKRETNÝCH URZĄDZEŃ LUB MATERIAŁÓW OKREŚLONYCH PRODUCENTÓW SĄ ROZWIĄZANIEM PRZYKŁADOWYM SPEŁNIAJĄCYM WYMAGANIA TECHNICZNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE DLA WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA INSTALACJI ZAPROJEKTOWANYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA PRZED PRYZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANĄ ORAZ BRANŻOWĄ.

WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTYMETRACH, NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICZ ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO PROJEKTANTA.

ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z RÓWNOLEGLĄ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ.

PROINSA Urszula Borkowska Al. Jana Pawła II 77 lok. 7, Tel. 605323494, NIP 5432075852,		15-703 Białystok e-mail: biuro@proinsa.pl REGON 383117840			
TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH - INSTALACJA WOD-KAN - ETAP I					
ADRES:		dz. nr geod. 2963/1, 2993/5 ul. Kopernika 3, obr. Bielsk Podlaski		DATA:	23.10.2023r.
NAZWA RYSUNKU:		ETAP I RZUT KONDYGNACJI PIWNIC - INSTALACJE SANITARNE		NR RYS.	SKALA:
				IS-1	1: 100
BRANŻA SANITARNA:		IMIĘ I NAZWISKO:		PODPIS:	
PROJEKTANT:		mgr inż. Violetta Chańko B/192/01			
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Urszula Borkowska PDL/0123/PWOS/14			

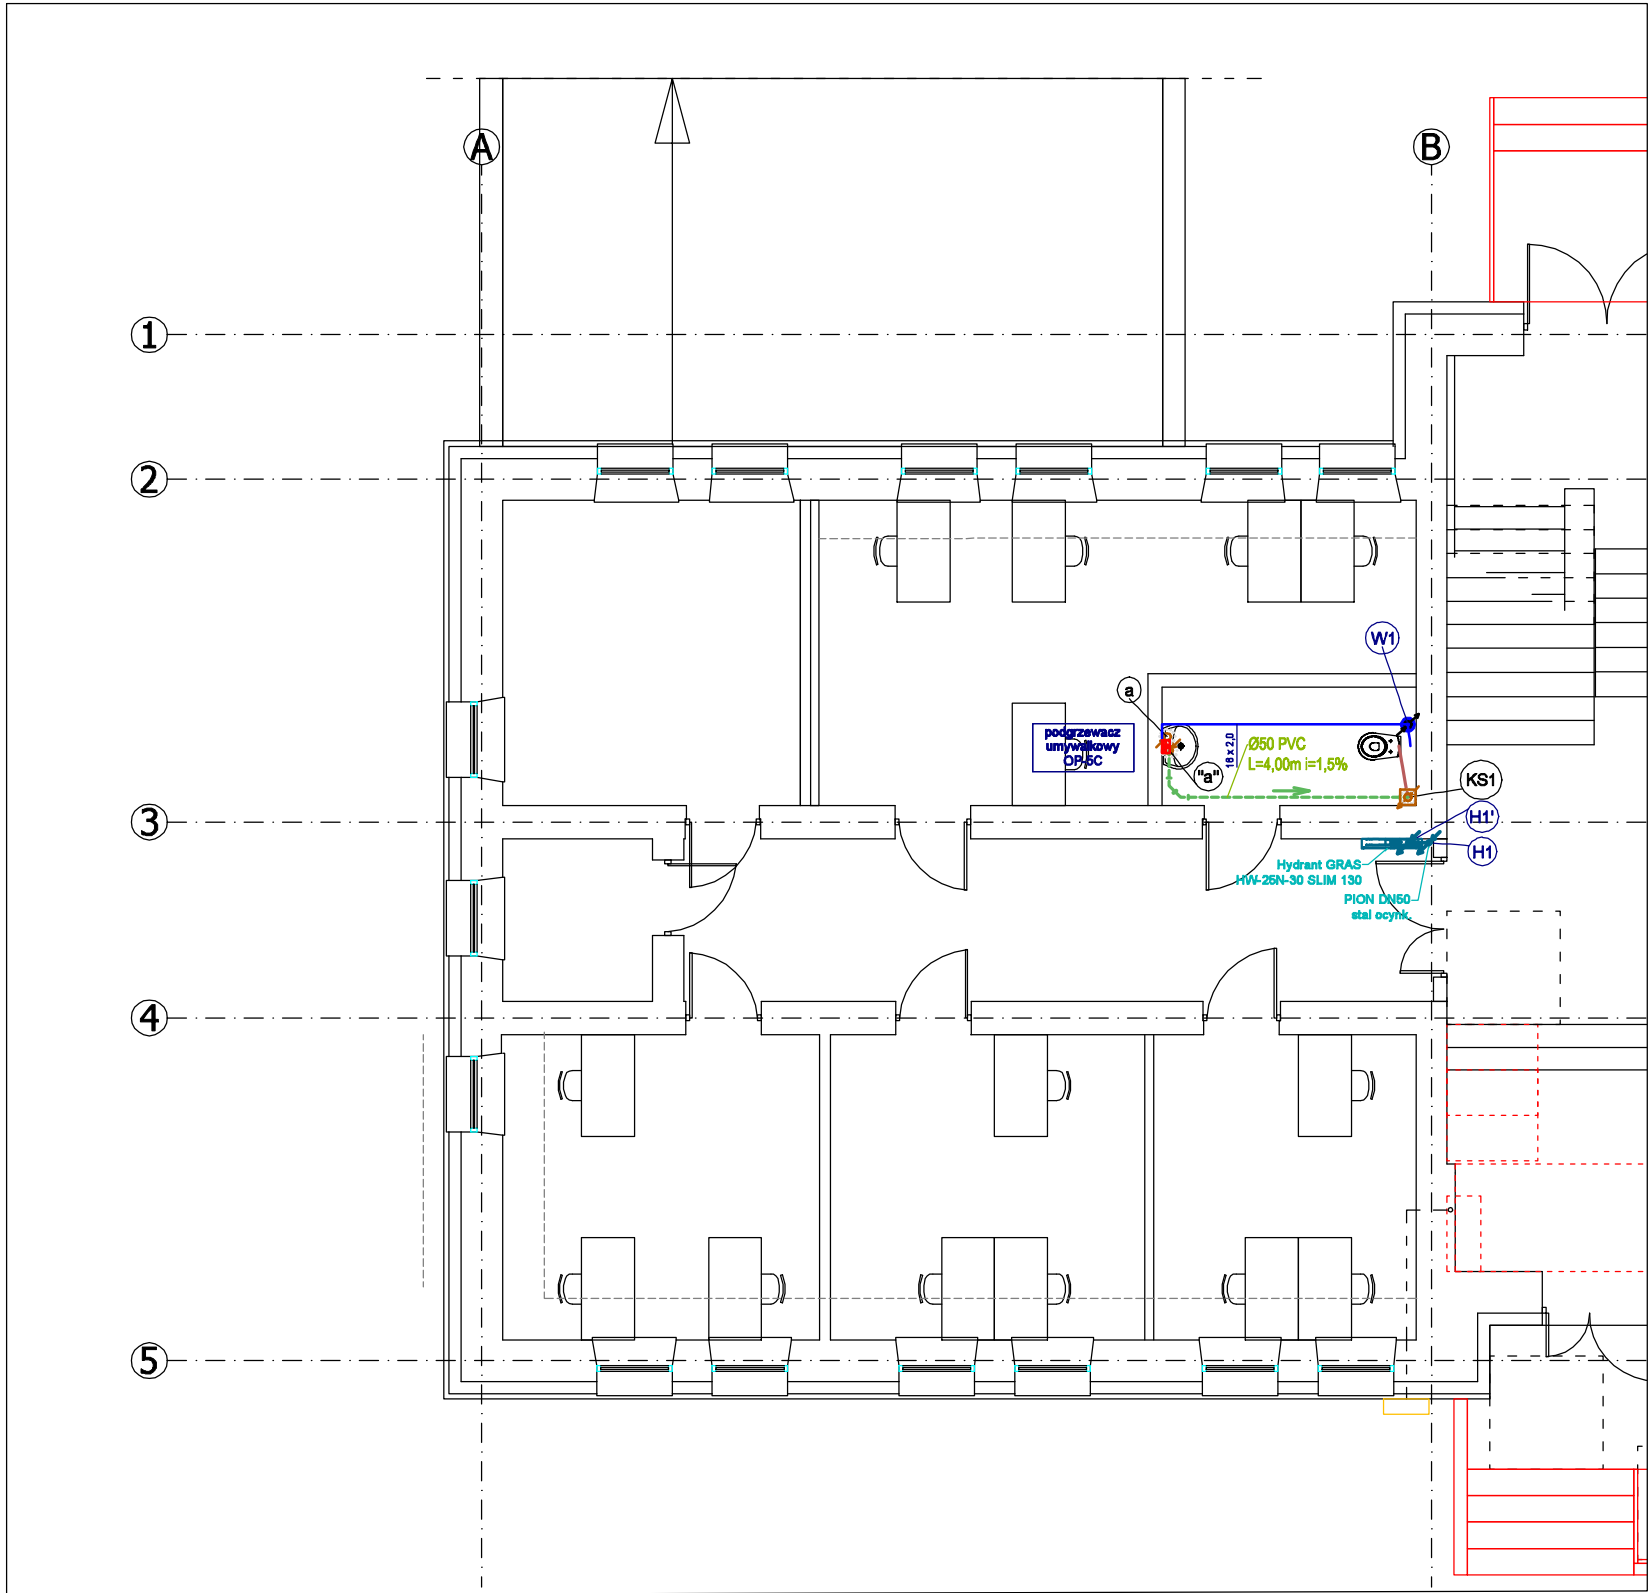


UWAGA:


AUTOR PROJEKTU OŚWIADCZA, ŻE PRZYJĘTE W DOKUMENTACJI ROZWIĄZANIA W POSTACI KONKRETNÝCH URZĄDZEŃ LUB MATERIAŁÓW OKREŚLONYCH PRODUCENTÓW SĄ ROZWIĄZANIEM PRZYKŁADOWYM SPEŁNIAJĄCYM WYMAGANIA TECHNICZNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE DLA WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA INSTALACJI ZAPROJEKTOWANYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANĄ ORAZ BRANŻOWĄ.

WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTYMETRACH, NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO PROJEKTANTA.

ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z RÓWNOLEGLĄ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ.

PROINSA Urszula Borkowska Al. Jana Pawła II 77 lok. 7, Tel. 605323494, NIP 5432075852,		15-703 Białystok e-mail: biuro@proinsa.pl REGON 383117840		 PROINSA PROJEKTOWANIE INSTALACJA SANITARNA	
TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH - INSTALACJA WOD-KAN - ETAP I					
ADRES:		dz. nr geod. 2963/1, 2993/5 ul. Kopernika 3, obr. Bielsk Podlaski		DATA:	23.10.2023r.
NAZWA RYSUNKU: ETAP I RZUT KONDYGNACJI PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN				NR RYS.	SKALA:
				IS-1	1: 100
BRANŻA SANITARNA:		IMIĘ I NAZWISKO:		PODPIS:	
PROJEKTANT:		mgr inż. Violetta Chańko B/192/01			
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Urszula Borkowska PDL/0123/PWOS/14			

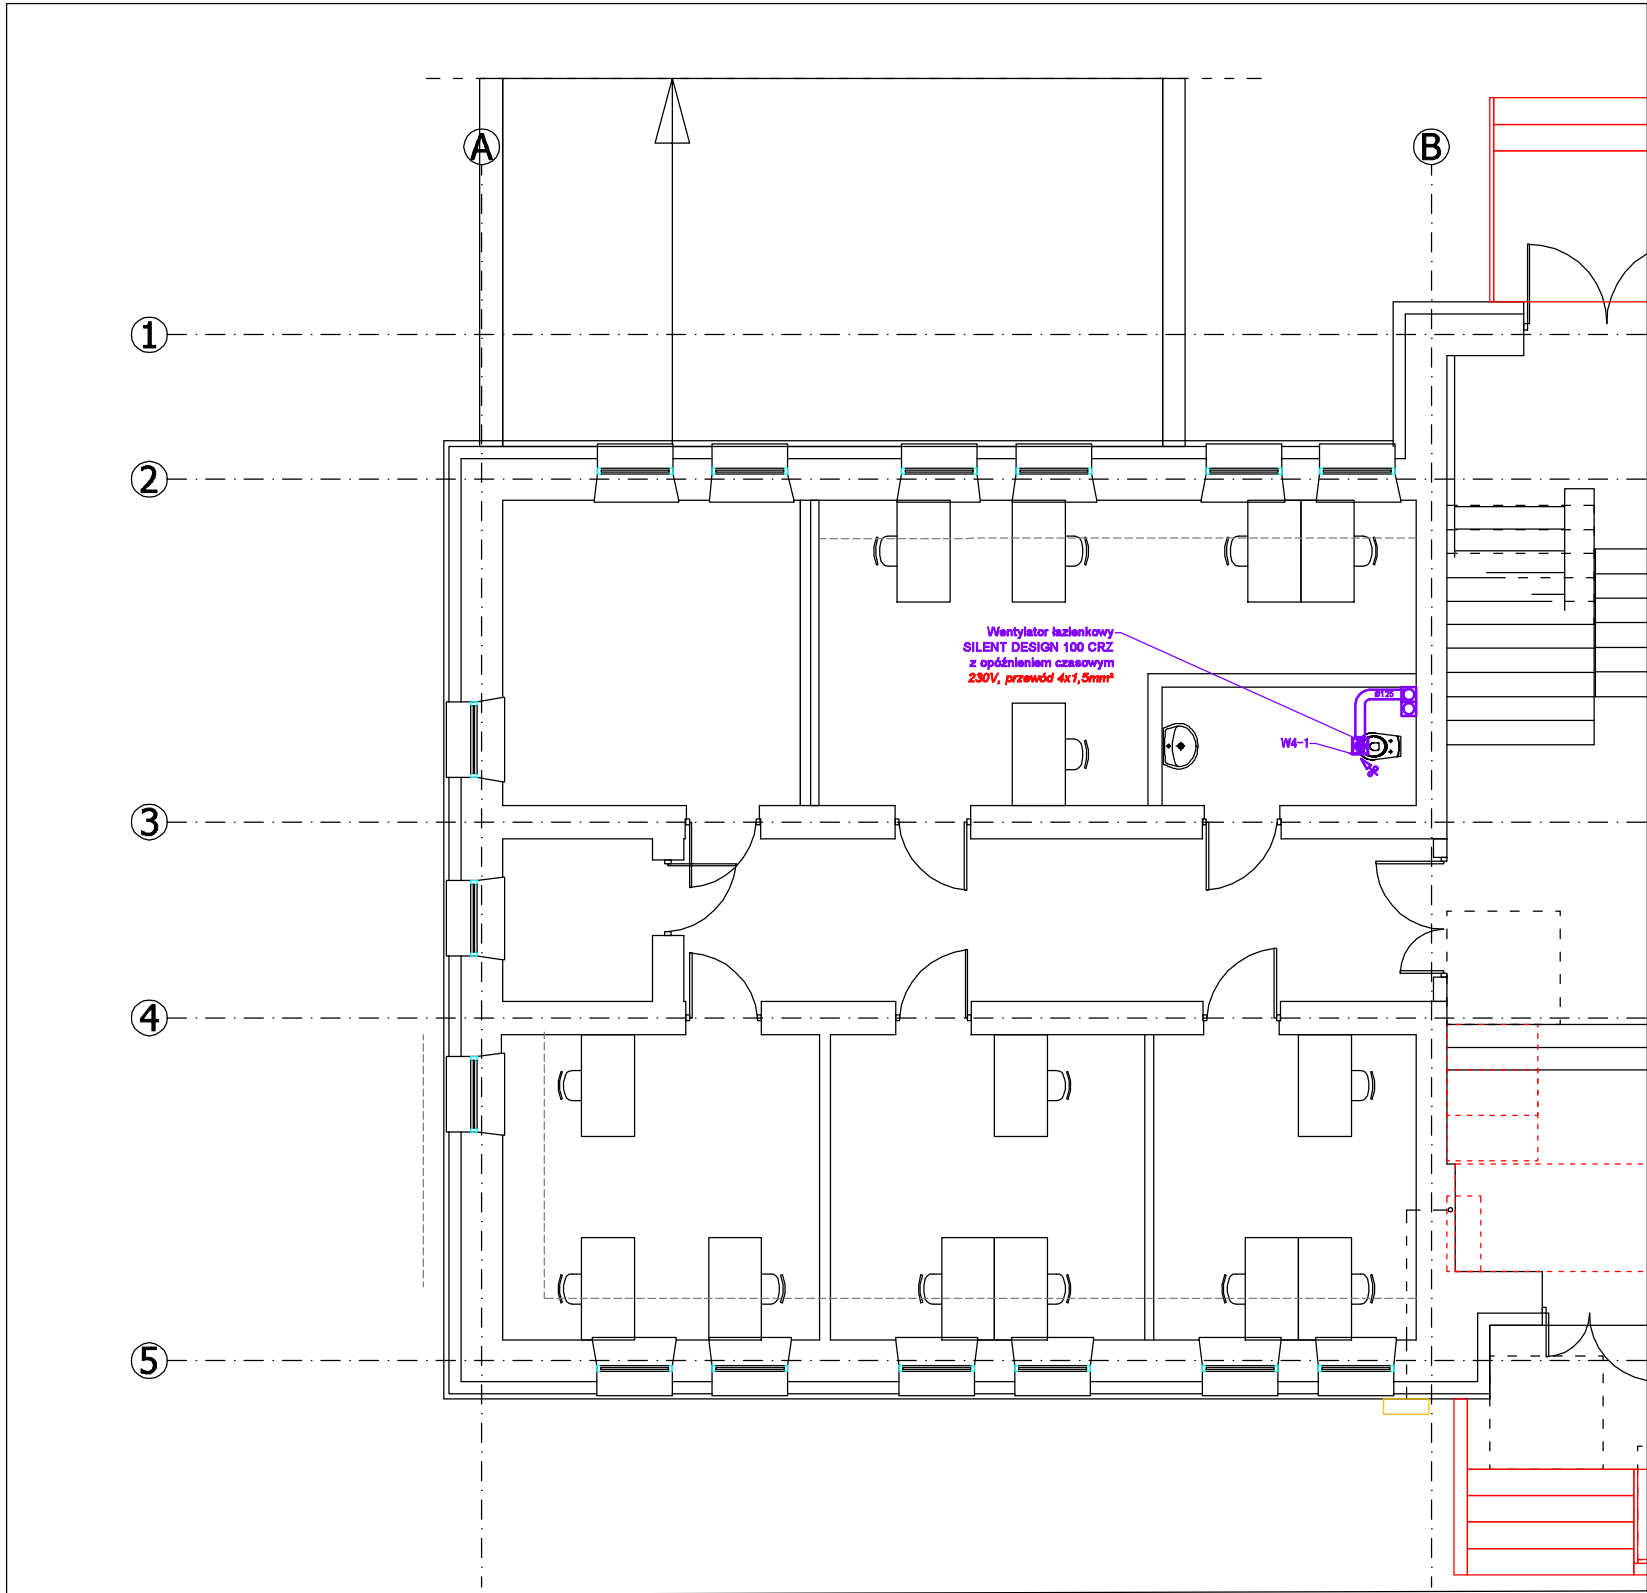

UWAGA:


AUTOR PROJEKTU OŚWIADCZA, ŻE PRZYJĘTE W DOKUMENTACJI ROZWIĄZANIA W POSTACI KONKRETNÝCH URZĄDZEŃ LUB MATERIAŁÓW OKREŚLONYCH PRODUCENTÓW SĄ ROZWIĄZANIEM PRZYKŁADOWYM SPEŁNIAJĄCYM WYMAGANIA TECHNICZNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE DLA WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA INSTALACJI ZAPROJEKTOWANYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANĄ ORAZ BRANŻOWĄ.

WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTYMETRACH, NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO PROJEKTANTA.

ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z RÓWNOLEGLĄ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ.

PROINSA Urszula Borkowska Al. Jana Pawła II 77 lok. 7, Tel. 605323494, NIP 5432075852,		15-703 Białystok e-mail: biuro@proinsa.pl REGON 383117840			
TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH - INSTALACJA WOD-KAN - ETAP I					
ADRES:		dz. nr geod. 2963/1, 2993/5 ul. Kopernika 3, obr. Bielski Podlaski		DATA:	23.10.2023r.
NAZWA RYSUNKU:		ETAP I RZUT KONDYGNACJI PARTERU - INSTALACJA WENTYLACYJNA		NR RYS.	SKALA:
				IS-2	1: 100
BRANŻA SANITARNA:		IMIĘ I NAZWISKO:		PODPIS:	
PROJEKTANT:		mgr inż. Violetta Chańko B/192/01			
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Urszula Borkowska PDL/0123/PWOS/14			




UWAGA:

AUTOR PROJEKTU OŚWIADCZA, ŻE PRZYJĘTE W DOKUMENTACJI ROZWIĄZANIA W POSTACI KONKRETNÝCH URZĄDZEŃ LUB MATERIAŁÓW OKREŚLONYCH PRODUCENTÓW SĄ ROZWIĄZANIEM PRZYKŁADOWYM SPEŁNIAJĄCYM WYMAGANIA TECHNICZNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE DLA WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA INSTALACJI ZAPROJEKTOWANYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANĄ ORAZ BRANŻOWĄ.

WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTYMETRACH, NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO PROJEKTANTA.

ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z RÓWNOLEGLĄ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ.

PROINSA Urszula Borkowska Al. Jana Pawła II 77 lok. 7, Tel. 605323494, NIP 5432075852,		15-703 Białystok e-mail: biuro@proinsa.pl REGON 383117840			
TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH - INSTALACJA WOD-KAN - ETAP I					
ADRES:		dz. nr geod. 2963/1, 2993/5 ul. Kopernika 3, obr. Bielski Podlaski		DATA:	23.10.2023r.
NAZWA RYSUNKU:		ETAP I RZUT KONDYGNACJI PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		NR RYS.	SKALA:
				IS-3	1: 100
BRANŻA SANITARNA:		IMIĘ I NAZWISKO:		PODPIS:	
PROJEKTANT:		mgr inż. Violetta Chańko B/192/01			
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Urszula Borkowska PDL/0123/PWOS/14			