


ISTN. ROZDZIELNICA TB – DOPOSAŻENIE

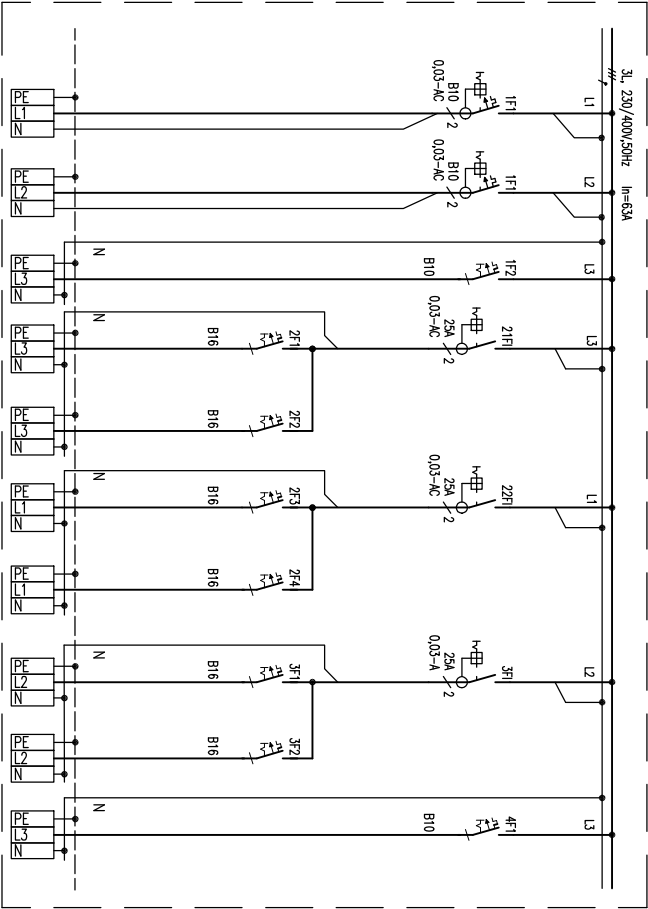

NUMER OBWODU		1F2	1F3	2F1	2F2	2F3	2F4	3F1	3F2	4F1
TPP UNII	HD20 3x1,5	HD20 3x1,5	HD20 3x1,5	HD20 3x2,5	HD20 3x2,5	HD20 3x2,5	HD20 3x2,5	HD20 3x2,5	HD20 3x2,5	HD20 3x1,5
MOC ZAKŁ. [W]	0,455	0,21	0,001	1,2	1,2	1,2	2,0	0,6	0,6	0,11
LIŚĆ ODB.	11	2	1	6	6	6	4	2	2	2
NAZWA OBIEKTU	Oświetlenie ogólnie pom. nr. 11/02; 11g/02; 12/02	Lampa bienergotyczna, przeplywno pom. nr. 12/02	Oświetlenie awaryjne ogólnie pom. nr. 11g/02	Gniazdo wtykowe ogólnie pom. nr. 11/02	Gniazdo wtykowe ogólnie pom. nr. 11g/02	Gniazdo wtykowe ogólnie pom. nr. 12/02	Gniazdo wtykowe ogólnie pom. nr. 12/02	Gniazdo wtykowe DATA pom. nr. 11/02	Gniazdo wtykowe DATA pom. nr. 11g/02	Wypiek 1-faz. zasilanie wentylatorów kondiowch

UWAGI:

- Układ pracy instalacji: TN-S, 230/400V, 50Hz.
- Ochrona przeciwporażeniowa: Samozasne Wyłączenie Zasilania.
- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: wyłącznik różnicowoprądowy.
- Moc zainstalowana Tablicy (doposażenie): P= 7,58kW
- Moc szczytowa Tablicy (doposażenie): Psz= 3,8kW
- Typ obwodowy – istniejąco podtyrkowo, minimum IP30. Wyrowadzenie obwodów poprzez listwy zociskowe.

Nową TB należy uzupełnić o jeszcze jeden obwód dedykowany grzejnikom elektrycznym. Obwód ten należy wyposażyć m.in. w wyłącznik różnicowoprądowy.

-	-	-	-
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS
INWESTOR	Szpital Chorob Płuc Im. św. Józefa		
ADRES	ul. Dworcowa 31, 44-145 Plichtowice		
AUTOR	NR UPR. PROJ.		
NR UPR. PROJ.	nr. TOMASZ MAJNA		
OPŁAKOŚ/POCENIE	OPŁAKOŚ/POCENIE		
SPRAWDZAJĄCY	NR UPR. PROJ.		
NR UPR. PROJ.	-		
-	-		
Atelier 7 Sp z o.o.		40-702 KATOWICE KŁODNICKA 16 Tel/Fax: (0 32) 3 07 66 88 Mail: biuro@atelier7.com.pl	
Przebudowa w zakresie adaptacji dwóch pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji. Umocnienie gabineu zabiegowego, Inhalatorium i gabineu lekarskiego.		UMOWA:	
SCHEMAT TABLICZ TB - DOPOSAŻENIE		FAZA: PT	
Adres inwestycji: ul. Dworcowa 31, 44-145 Plichtowice		DATA: 2024-01	
Kategoria obiektu: XI		SKALA: -	
Nr rysunku: E-03		BRAUNZA: EL	
Rys. wykonany w programie AutoCAD Revit nr. 387-21976190		Mk: 1/1	