



**Starostwo Powiatowe w Brzegu**

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg  
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)  
www.brzeg-powiat.pl

DR.6853.77.2022.IP

Brzeg, dnia 21 czerwca 2022 r.

**Gmina Grodków**  
**ul. Warszawska 29**  
**49-200 Grodków**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 czerwca 2022 r. (data wpływu: 20 czerwca 2022 r.) Pana Wiesława Borowskiego, reprezentującego firmę ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubiąż, działającego z pełnomocnictwa Burmistrza Grodkowa o uzgodnienie lokalizacji oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1505 O (dz. nr 332) w m. Żelazna, gmina Grodków, Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że wyraża zgodę na wykonanie w/w oświetlenia drogowego **na następujących warunkach:**

1. Lokalizacja proj. oświetlenia drogowego w pasie drogowym zgodnie z przedstawionym załącznikiem mapowym.
2. Przejście proj. kablem pod drogą należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu bez naruszania struktury pasa drogowego.
3. Proj. kabel w miejscu przejścia poprzecznego pod drogą umieścić w rurze osłonowej.
4. W przypadku naruszenia nawierzchni pasa drogowego należy przewidzieć roboty związane z jego odbudową na koszt Inwestora zadania.
5. Zabrania się niszczenia drzew i zieleni przydrożnej.  
W sąsiedztwie istniejącego zadrzewienia przydrożnego proj. linię kablową należy zlokalizować w odległości minimum 1,5 m od skrajni pnia drzewa (N-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa) lub uzyskać zgodę na wycinkę (przecinkę) kolidującego zadrzewienia.  
Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom (art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 916).  
W przypadku uszkodzenia drzew należy powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Urząd Miasta w Grodkowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dot. pomników przyrody) i Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu, a roboty przerwać.  
W przypadku naruszenia korzeni pełną odpowiedzialność za ten fakt będzie ponosił wykonawca robót.
6. Utrzymanie i konserwacja urządzeń energetycznych znajdujących się w pasie drogowym należeć będzie do właściciela tych urządzeń.
7. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do:
  - a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
  - b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym przedmiotowego oświetlenia drogowego, dołączając:
    - szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

- zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem (Starostę Powiatu Brzeskiego) projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu pasa drogowego jeżeli zajęcie pasa drogowego będzie wpływać na ruch drogowy lub ograniczać widoczność na drodze albo spowoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, jeżeli projekt organizacji ruchu nie będzie wymagany – informację o sposobie zabezpieczenia robót.

**Niniejsze uzgodnienie jest równocześnie zgodą administratora drogi na użyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi dla uzyskania stosownych pozwoleń.**

Naczelnik Wydziału Dróg  
*Paweł Markowski*  
Paweł Markowski

Załączniki:

- nr 1 – załącznik mapowy z zaznaczoną lokalizacją projektowanego oświetlenia drogowego ponumerowany i opieczetowany stanowi integralną część niniejszej decyzji

Otrzymują:

- 1) ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski, Zaręba, ul. Wesola 10, 59-800 Lubiąż + zał. nr 1
2. a/a + zał. nr 1


Sporządziła: Izabela Pypla  
Sprawdziła: Izabela Kic

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20; tel. 77 444 79 00; e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl
- 2) Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję - realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających z prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
- 3) przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna: na stronie urzędu – [brzeg-powiat.pl/rodo/](http://brzeg-powiat.pl/rodo/), w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej urzędu, na tablicach ogłoszeń oraz w każdym wydziale urzędu.

PROJEKT BUDOWY SIECI KABLOWEJ  
OŚWIECZENIA DROGOWEGO ZOSTAŁ  
WYKONANY ZGODNIE ZOBOWIĄZUJĄCYMI  
PRZEPISAMI, JAKIE STWARZA UCIAŹLIWOŚCI  
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z DRÓG  
PUBLICZNYCH ORAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK  
SĄSIADUJĄCYCH BEZPOŚREDNIO Z INWESTYCJĄ

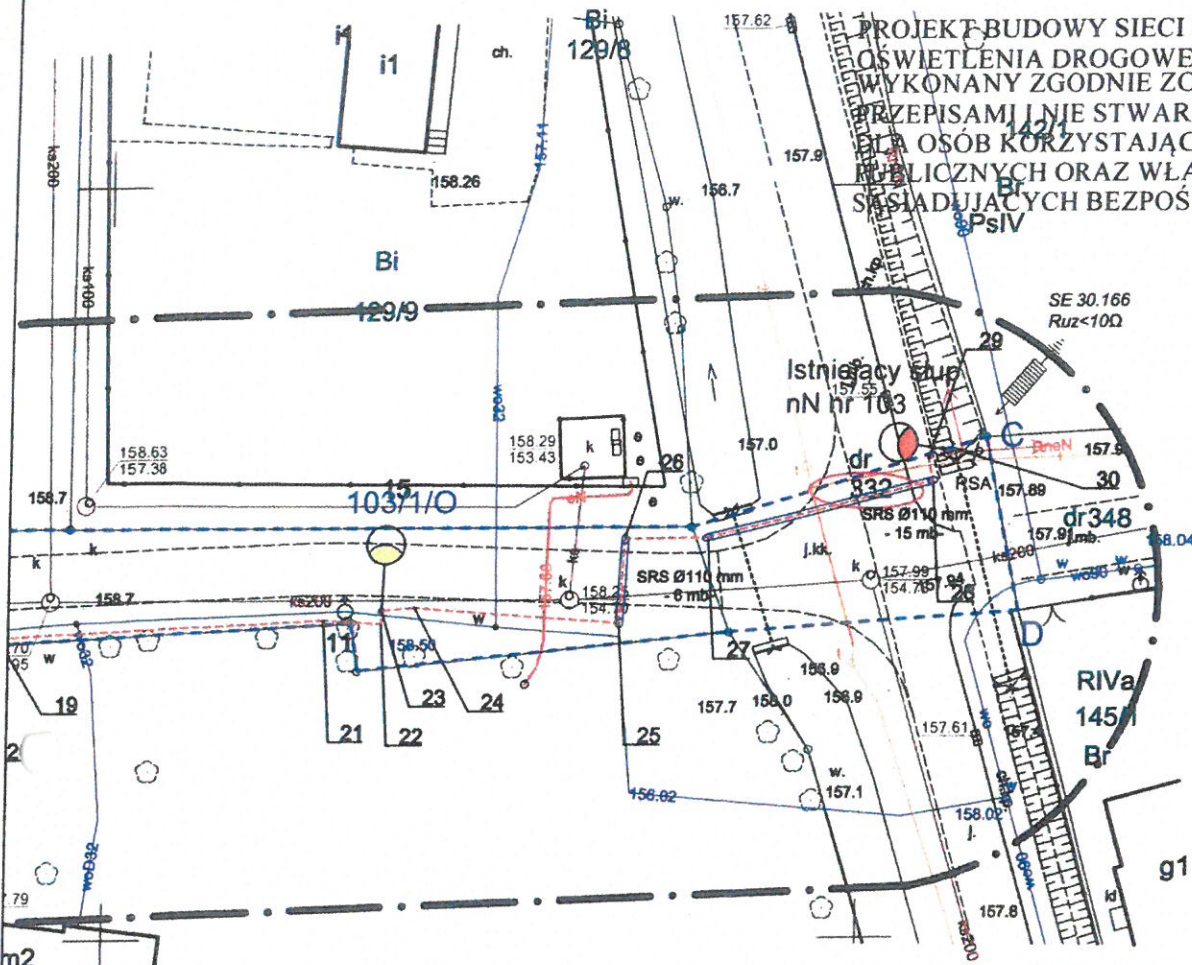









ZARZĄD POWIATU  
BRZESKIEGO  
-1-

załącznik Nr. 1 do UZGODNIENIA  
decyzji/postanowienia  
Nr. 6853.77.2022.1P z dnia 21.06.2022r.  
Yzabela Pytle

#### UWAGI DOTYCZĄCE UŁOŻENIA KABLA

- W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania linii kablowych z innymi sieciami na odległość mniejszą niż 0,5 m i pod drogami prowadzić w rurach osłonowych typu DVK fi 75 lub 110
- Prace ziemne prowadzić ręcznie po zawiadomieniu i nadzorem właścicieli urządzeń naziemnych i podziemnych
- Układanie kabla ziemnego przeprowadzić zgodnie z przepisami.

## LEGENDA

-  Numery działek
-  Projektowany kabel YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> + FeZn30x3 mm + DVRØ75mm
-  Rura ochronna DVKØ110 lub SRSØ110
-  Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową LED
-  Numer obwodu i słupa oświetleniowego
-  Zakres opracowania
-  Granice działek.
-  Istniejący słup oświetleniowy.

Wiesław Ryszard Borowski  
Zareba ul. Wesola 10, 59-800 Luban  
tel 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267

e-mail: elwibor@wp.pl  
NIP 613-105-60-04 Regon 230875039

Investor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków		
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0,4KV OŚWIECZENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŻELAZNA DZ. NR 332,341 OBRĘB 0077		
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.		
Projektant	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOŚ/IE/01/92/01 spec. instal.-elektr.	Skala: 1:500
Prowadzący	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 spec. instal.-elektr.	Data: 06.2022
			Rys. nr 3/E





**Starostwo Powiatowe w Brzegu**

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg  
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)  
www.brzeg-powiat.pl

DR.6853.62.2022.AT

Brzeg, dnia 21 czerwca 2022 r.

**Gmina Grodków  
ul. Warszawska 29  
49-200 Grodków**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 czerwca 2022 r. (data wpływu: 8 czerwca 2022 r.) Pana Wiesława Borowskiego, reprezentującego firmę ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań, działającego z pełnomocnictwa Burmistrza Grodkowa o uzgodnienie lokalizacji oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1505 O (dz. nr 332) w m. Żelazna, Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że wyraża zgodę na wykonanie w/w oświetlenia drogowego na następujących warunkach:

1. Lokalizacja proj. oświetlenia drogowego w pasie drogowym zgodnie z przedstawionym załącznikiem mapowym.
2. Przejście proj. kablem pod drogą należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu bez naruszania struktury pasa drogowego.
3. Proj. kabel w miejscu przejścia poprzecznego pod drogą umieścić w rurze osłonowej, którą należy wyprowadzić poza granice pasa drogowego, komory przeciskowe (przewiertowe) przewidzieć poza pasem drogowym.
4. Projektowany słup należy usytuować poza pasem drogowym, w razie braku takiej możliwości – tuż przy jego granicy.
5. W przypadku naruszenia nawierzchni pasa drogowego należy przewidzieć roboty związane z jego odbudową na koszt Inwestora zadania.
6. Zabrania się niszczenia drzew i zieleni przydrożnej.

W sąsiedztwie istniejącego zadrzewienia przydrożnego proj. linię kablową należy zlokalizować w odległości minimum 1,5 m od skrajni pnia drzewa (N-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa) lub uzyskać zgodę na wycinkę (przecinkę) kolidującego zadrzewienia.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom (art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

W przypadku uszkodzenia drzew należy powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Urząd Miasta w Grodkowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dot. pomników przyrody) i Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu, a roboty przerwać. W przypadku naruszenia korzeni pełną odpowiedzialność za ten fakt będzie ponosił wykonawca robót.

7. Utrzymanie i konserwacja urządzeń energetycznych znajdujących się w pasie drogowym należeć będzie do właściciela tych urządzeń.
8. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do:
  - a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,

b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym przedmiotowego oświetlenia drogowego, dołączając:

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem (Starostę Powiatu Brzeskiego) projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu pasa drogowego jeżeli zajęcie pasa drogowego będzie wpływać na ruch drogowy lub ograniczać widoczność na drodze albo spowoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, jeżeli projekt organizacji ruchu nie będzie wymagany – informację o sposobie zabezpieczenia robót.

**Niniejsze uzgodnienie jest równocześnie zgodą administratora drogi na użyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi dla uzyskania stosownych pozwoleń.**

Naczelnik Wydziału Dróg  
*Markowski*  
Rafał Markowski

Załącznik:

nr 1 – załącznik mapowy z zaznaczoną lokalizacją projektowanego oświetlenia drogowego ponumerowany i opieczętowany stanowi integralną część niniejszej decyzji

Otrzymują:

- 1) ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski, Zaręba, ul. Wesola 10, 59-800 Lubiąż + zał. nr 1
2. a/a + zał. nr 1

Sporządziła: Agnieszka Rosa-Trela  
Sprawdziła: Izabela Kic

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20; tel. 77 444 79 00; e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl
- 2) Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję - realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających z prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
- 3) przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna: na stronie urzędu – [brzeg-powiat.pl/rodo/](http://brzeg-powiat.pl/rodo/), w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej urzędu, na tablicach ogłoszeń oraz w każdym wydziale urzędu.