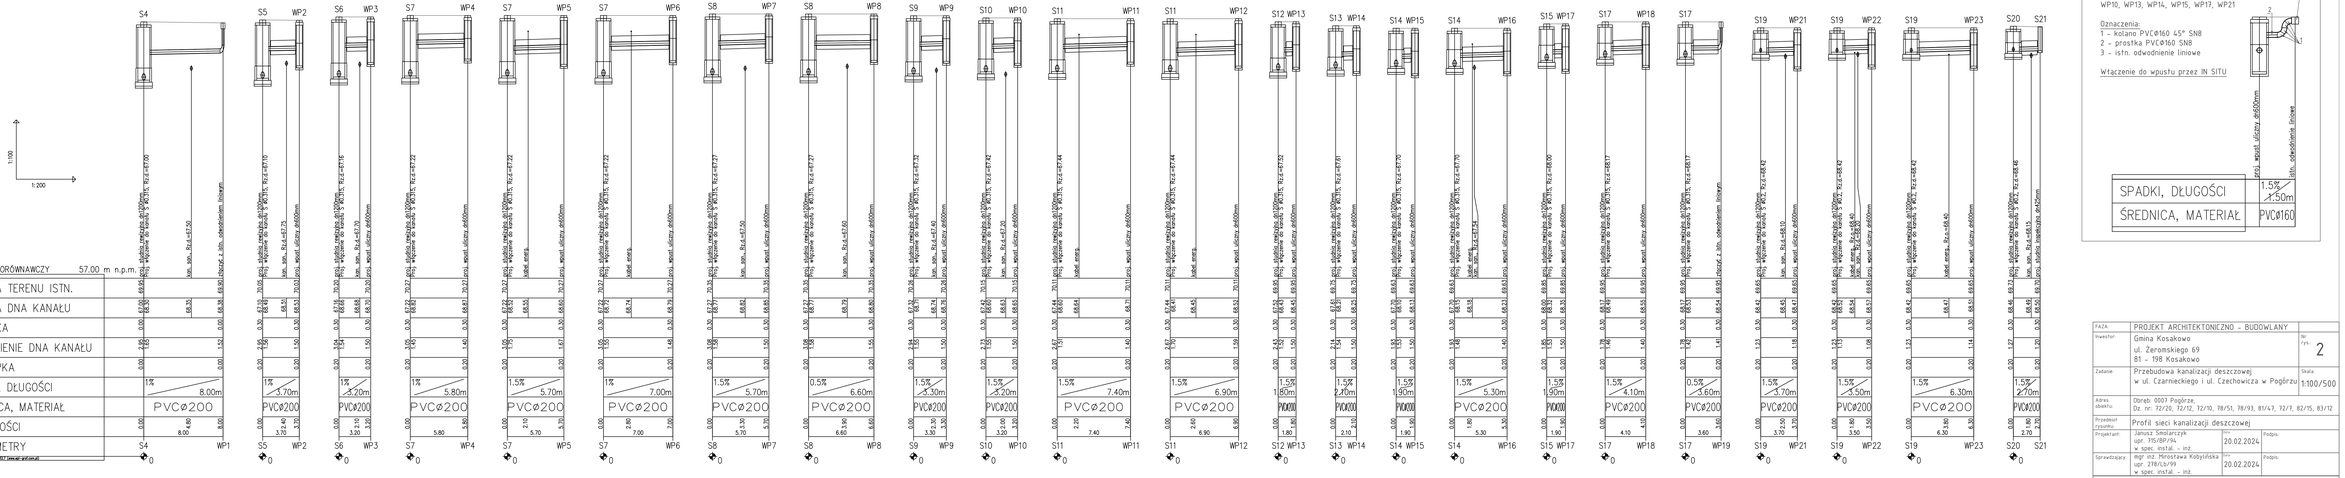

Schemat włączenia istn. odwodnienia liniowego do proj. wpustu ulicznego.

Zastosować we wpustach WP2, WP3, WP9, WP10, WP13, WP14, WP15, WP17, WP21

Oznaczenia:
1 – kolano PVC⌀160 45° SN8
2 – prostka PVC⌀160 SN8
3 – istn. odwodnienie liniowe

Włączenie do wpustu przez IN SITU

SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5% / 1.50m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC⌀160

FAZA:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY		Nr: 2
Inwestor:	Gmina Kosakowo ul. Żeromskiego 69 81 – 198 Kosakowo		
Zadanie:	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego i ul. Czechowicza w Pogórzu	Skala:	1:100/500
Adres obiektu:	Obręb: 0003 Pogórze Dz. nr: 72/20, 72/12, 72/10, 78/51, 78/93, 81/47, 72/7, 82/15, 83/12		
Przedmiot rysunku:	Profil sieci kanalizacji deszczowej		
Projektant:	Janusz Smolarczyk upr. 315/89/94 w spec. instal. – inż.	Data: 20.02.2024	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Mirosława Kobylińska upr. 278/Lb/99 w spec. instal. – inż.	Data: 20.02.2024	Podpis:

Instrukcja Samiarne Jakub Kosiński, 21-500 Biała Podl., ul. Ogrodowa 29, tel. 792 99 01 90