



Klatka schodowa A

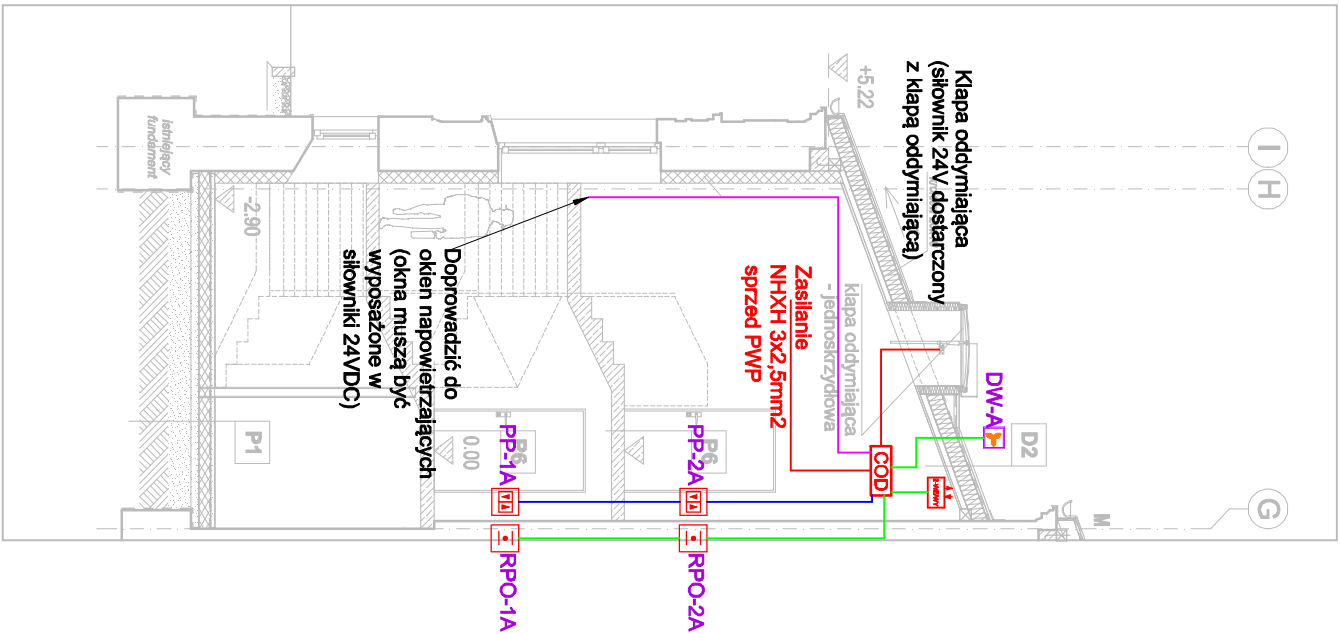

Klatka schodowa B

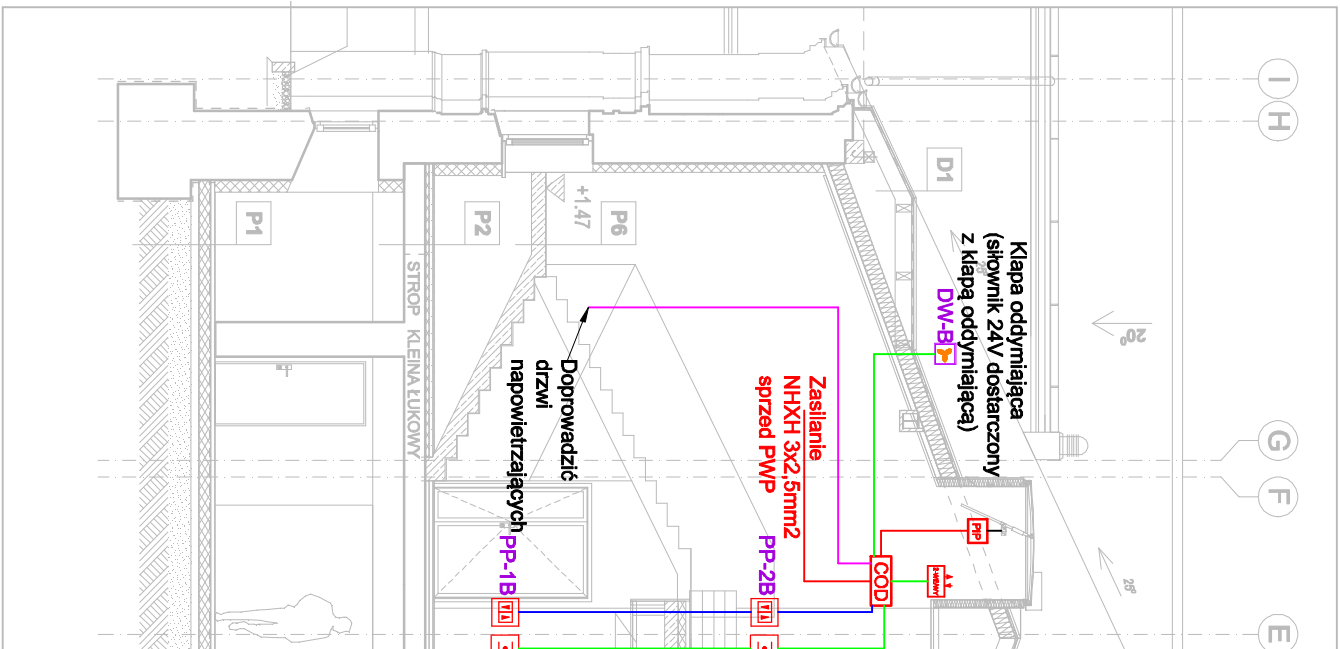

LEGENDA			
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY		
	Centrala oddymiania		
	Przycisk alarmowy		
	Przycisk przewietrzania		
	Czujnik deszcz-wiatr		
	Puszka przyłączeniowa PIR ppoż		
	Element kontrolno sterujący 2-wejścia, 2-wyjścia systemu SSP		
	Przewód HDGs PH90 3x1,5mm2		
	Przewód HDGs PH90 3x2,5mm2		
	YnTKSYekw 4x2x0,8		
	YnTKSYekw 3x2x0,8		

Uwaga:
Drzwi nie mogą być ryglowane mechanicznie, należy zapewnić ryglowanie/odryglowanie drzwi; montaż urządzeń należy uzgodnić/skoordynować z producentem/dostawcą stolarki. Zestawienie nie obejmuje wyposażenia drzwi w elektrozanek rewersyjny
Okna napowietrzające muszą być wyposażone w silowniki 24VDC, montaż urządzeń należy uzgodnić/skoordynować z producentem/dostawcą stolarki

projekt:

Budynek Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie.

adres:

63-604 Grębanin,
dz. nr 666, obręb Baranów, gm. Żary

projektant:

mgr inż. Wojciech Gąsiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12

asystent:

inż. Karol Maląg

sprawdzający:

mgr inż. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09

temat rysunku:

Instalacja oddymiania - Schemat

PPSTANISŁAWSKI

ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794
NIP: 6211556341 REGON: 386496393

branża:	elektryczna	data:	kwiecień 2024	stadium:	PT	rewizja:		skala:	1:100	nr rys.:	IE-16
---------	-------------	-------	---------------	----------	----	----------	--	--------	-------	----------	-------