

Usługi Techniczne  
Stanisław Baranowski  
ul. Niepodległości 42/58  
88 – 100 Inowrocław  
Tel. kom. 606 – 127 – 861

# DOKUMENTACJA TECHNICZNA

**Obiekt:** Oświetlenie drogowe  
**Inwestor:** Gmina Kruszwica  
**Adres budowy:** ul. Kościuszki, dz. 149/1, 70/1, 70/11, 71  
**Branża:** Elektryczna

**Data opracowania:** X. 2024r.

Zespół projektowy:

Projektant	Nr uprawnień	PROJEKTANT Sieci Instal. Elektr. Stanisław Baranowski Upr. Nr GP-KZ-7342/311/94 al. Niepodległości 42/58 88-100 Inowrocław
Stanisław Baranowski	GP – KZ – 7942/311/94	Podpis
Opracowujący	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Michał Głuszkowski	KUPOIIB/KK- 0054/121/21	

## **Zawartość opracowania**

1. Opis Techniczny
2. Warunki techniczne zasilania
3. Uzgodnienia:
  - Gmina KruszwicaRysunki nr 1- 2
4. Zestawienie materiałów
5. Oświadczenie projektanta
6. Uprawnienia projektanta
7. Przynależność do izby

## **Opis Techniczny**

### **1. Wyjaśnienia wstępne**

Projekt budowlany dotyczy oświetlenia drogowego w miejscowości Kruszwica  
ul. Kościuszki

### **2. Podstawa opracowania**

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

- uzgodnień z inwestorem,
- planu zagospodarowania terenu w skali 1:500
- wizji lokalnej w terenie,
- obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej.

### **3. Zakres opracowania**

Niniejszy projekt budowlany swym zakresem obejmuje:

- szafę sterowniczą
- linię kablową oświetleniową (zalicznikową)
- słupy i oprawy oświetleniowe,
- ochronę od porażeń,
- uwagi końcowe.

#### **3.1. Szafa sterownicza**

Projektowaną szafę sterowniczą wykonać z tworzywa termoutwardzalnego, samogasnącego odpornego na promieniowanie UV i udary mechaniczne w kolorze szarym i wyposażać zgodnie z rys. nr 2. Szafę ustawić obok istniejącego złącza pomiarowego (ZK-2x – 2P ENEA). Sterowanie oświetleniem odbywać się za pomocą przekaźnika radiowego. Sygnał radiowy zamówi i opłaci inwestor

#### **3.2 Linia kablowa (zalicznikowa)**

Linię kablową zalicznikową oświetlenia drogowego wykonać należy kablem ziemnym YAKY 4x25 mm<sup>2</sup>. Kabel w wykopie układać lekko faliście na gł. 0,7 m od istniejącego terenu na 10 cm podsypce z piasku. Kabel przykryć taką samą warstwą piasku a następnie 15 cm warstwą gruntu. Ułożyć folię koloru niebieskiego, po czym rów zasypać ziemią rodzimą

ubijając ją warstwami. Przy projektowanych słupach oświetleniowych i szafie sterowniczej pozostawić zapas kabla po 1,5 m. Linię kablową zaopatrzyć w oznaczniki kablowe OKi służące do jej identyfikacji.

### UWAGA

1. Skrzyżowania projektowanego kabla oświetleniowego z istniejącym uzbrojeniem terenu (woda, kabel NN) należy wykonać w rurach ochronnych PCV Ø 75.
2. We wjazdach do poszczególnych posesji kabel układać również w rurach ochronnych PCV Ø 75.
3. Utwardzone wjazdy należy przywrócić do stanu pierwotnego.

### **3.3. Słupy i oprawy oświetleniowe**

Projektuje się oprawę oświetleniową typu LED 60 W w II kl. ochronności. Oprawę należy montować na słupie stal.-ocynk. o wysok. 7m poprzez wysięgnik stal.-ocynk. o dł. 0,5 m.

### **3.4 Ochrona od porażen**

Jako system dodatkowej ochrony od porażen zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN – C. Podłączeniom ochronnym podlegają słupy oświetleniowo – stalowe (oprawy są w II kl. ochronności). Zatem razem z kablem zasilającym ułożyć taśmę stalowo – ocynkowaną Fe/ Zn 25x 4 mm – jako uziom liniowy. Oporność uziemienia nie może przekroczyć wartości 30 Ω.

### **3.5. Uwagi końcowe**

Całość prac wykonać zgodnie z prawem budowlanym, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Żadnych prac nie wolno wykonywać pod napięciem.

Po zakończeniu prac montażowych wykonać należy:

- pomiar izolacji kabla,
- pomiar uziemienia,
- pomiar skuteczności ochrony od porażen.

**PROJEKTANT**  
Sieci i Instal. Elektr.  
*Stanisław Baranowski*  
Upr. Nr GP-KZ-7342/311/94  
al. Niepodległości 42/58  
88-100 Inowrocław



ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz  
Rejon Dystrybucji Inowrocław  
ul. Szymborska 32  
88-104 Inowrocław  
tel. 52313 24 10

Inowrocław, 22.03.2024 r.

15031/2024/OD1/ZR2

Gmina Kruszwica  
ul. Niepodległości 4  
88-150 Kruszwica

**Warunki przyłączenia  
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

**Oświetlenie drogowe 2-3 pkt. , Kruszwica, ul. Tadeusza Kościuszki, dz. nr 70/1, 149/1, 71**  
warunki dotyczą przyłączenia obiektu projektowanego  
z mocą przyłączeniową 2 kW  
na napięciu 0,4 kV  
zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej

**I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA:**

**złącze kablowo-pomiarowe 0,4 kV ZK1-1P "Kujawska 14,16,18" zasilane ze stacji "Kruszwica Zagople 3",  
obwód 400**

**II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI:**

1. w zakresie dotyczącym budowy przyłącza ENEA Operator sp. z o.o.:

**Zabudować złącze pomiarowe**

2. w zakresie dotyczącym niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z o.o.:

**Istniejące złącze typu ZK1-1P "Kujawska 14,16,18" (współrzędne N,E: 52,6750561; 18,33330189)**

**wymienić na złącze typu ZK2x-2P**

3. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego:

**Przygotować instalację zalicznikową**

**III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:**

**Zaciski na listwie zaciskowej w złączu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu  
przyłączanego**

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji.

**IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:**

**złącze kablowo-pomiarowe**

**V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:**

**jednofazowego licznika energii czynnej,**

**VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ:**

**zabezpieczenie przedlicznikowe - 10A w złączu kablowo-pomiarowym**

**VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:**

**Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .**

**VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ:**

**Sieć niskiego napięcia ENEA Operator sp. z o.o. pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy  
zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej.**

**IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKŁÓCEŃ  
ELEKTRYCZNYCH:**

Przyłączone do sieci odbiorniki nie mogą wprowadzać zakłóceń o parametrach wyższych niż dopuszczalne  
określone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623).

**X. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZAŁĄCZENIU (dla podmiotów dotyczących II i III gr przyłączeniowej)**

**XI. UWAGI DODATKOWE:**

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.  
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchyłeń częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
4. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
5. Dokumentacja projektowa w zakresie urządzeń ENEA Operator sp. z o.o. opracowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o., które są publikowane na stronie internetowej Spółki: [www.operator.enea.pl](http://www.operator.enea.pl). Do przedkładanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych należy dołączyć oświadczenie projektanta o zgodności przyjętych rozwiązań ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp z o.o. ze wskazaniem ewentualnych odstępstw, dopuszczonych wg zasad określonych w tych Standardach.

**Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.**

Rozdziałnik:  
a/a

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji  
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji

IDENTYFIKATOR	NR JEDN EWID	NR OBRĘBU	NR DZIAŁKI	JM SN	KSIEGA WIECZYSTA	POWIERZCHNIA	KLASOUIZ/TKI	IV	JEDN REJ GRUNTOW	ADRESY	BUDYNKI	WLASCIECIE	WLADAJACY
040706_4.0005.149.1	040706_4	0005	149.1	B Y11.000311564.5	0.2670 [ha]	0.2670 [ha]	dr 0.2670 [ha]		040706_4.0005.G.35	Kuźnica Kujawska 20A		[1/1] Inwestycja: GMINA KRUSZWICA, 88-150 Kuźnica Nadgopolińska 4	[1/1] Inwestycja: KSM, 88-100 Inowrocław aleje
040706_4.0005.70.1	040706_4	0005	70.1	B Y11.00052760.8	0.0770 [ha]	0.0770 [ha]	B 0.0770 [ha]		040706_4.0005.G.405	Kuźnica Kujawska		[1/1] Inwestycja: GMINA KRUSZWICA, 88-150 Kuźnica Nadgopolińska 4	[1/1] Inwestycja: KSM, 88-100 Inowrocław aleje
040706_4.0005.70.2	040706_4	0005	70.2	B Y11.000317617.4	0.0070 [ha]	0.0070 [ha]	Ba 0.0070 [ha]		040706_4.0005.G.377	Kuźnica Kujawska		[1/1] Inwestycja: GMINA KRUSZWICA, 88-150 Kuźnica Nadgopolińska 4	[1/1] Inwestycja: KSM, 88-100 Inowrocław aleje
040706_4.0005.70.10	040706_4	0005	70.10	B Y11.00055716.6	0.2809 [ha]	0.2809 [ha]	B 0.2809 [ha]		040706_4.0005.G.391	Kuźnica Kujawska 16		[1/1] Inwestycja: GMINA KRUSZWICA, 88-150 Kuźnica Nadgopolińska 4	[1/1] Inwestycja: KSM, 88-100 Inowrocław aleje

ZAWIADOMIENIE



Województwo: kujawsko-pomorskie  
Powiat: Inowrocławski  
Jednostka ewidencyjna: 040706\_4, Kruszwica - M  
Obręb ewidencyjny: 0005, Kruszwica Obr. 5

## INFORMACJA Z OPERATU EWIDENCYJNEGO W ZAKRESIE GRUNTÓW

sporządzono dnia: 10-10-2024 12:23:49

Nr jednostki rejestrowej: G68

Osoby: 2

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
wspólnosc ustawowa 1/1 własność	Łuczak Jan Józef (Zbigniew, Stefania) PESEL: 51061106093 adres: ul. Brzozowa 42, 88-110 Jacewo Łuczak Danuta Julianna (Hieronim, Kunegunda) PESEL: 50020705025 adres: ul. Brzozowa 42, 88-110 Jacewo
1/1 użytkowanie	CUKROWNIA "KRUSZWICA" SPÓŁKA AKCYJNA REGON: 091260612 siedziba: ul. Niepodległości 38-40, Kruszwica


Działki ewidencyjne: 1

Numer działki Identyfikator	Adres	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
			Oznaczenie	Pow. [ha]	
72 040706_4.0005.72	Kruszwica, ul. Tadeusza Kościuszki	0.0512	Tk	0.0512	BY11/00078278/0

Uwagi: umowa ustanowienia służebności przesyłu

Razem powierzchnia działek [ha]:	0.0512	ha
Słownie:	pięćset dwanaście metrów kwadratowych	

Oznaczenia użytków i klas
Tk - Tereny kolejowe





## OSWIADCZENIE

### o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

W przypadku, gdy do złożenia oświadczenia zobowiązanych jest kilka osób, każda z tych osób składa oświadczenie oddzielnie na osobnym formularzu.

#### 1. DANE INWESTORA

Imię i nazwisko lub nazwa: GMINA KRUSZUICA  
Kraj: POLSKA Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE  
Powiat: ŻYVOURCZAK Gmina: KRUSZUICA  
Ulica: NADGOPLAŃSKA Nr domu: 4 Nr lokalu:  
Miejscowość: KRUSZUICA Kod pocztowy: 88-150 Poczta: KRUSZUICA

#### 2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZŁOŻENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA

Imię i nazwisko lub nazwa: DARIUSZ WITCZAK  
Kraj: POLSKA Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE  
Powiat: ŻYVOURCZAK Gmina: KRUSZUICA  
Ulica: RZEPOLU Nr domu: 20 Nr lokalu:  
Miejscowość: RZEPOLU Kod pocztowy: 88-150 Poczta: KRUSZUICA

#### 3. DANE NIERUCHOMOŚCI

Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE  
Powiat: ŻYVOURCZAK Gmina: KRUSZUICA  
Ulica: KOŚCIUSZKI Nr domu:  
Miejscowość: KRUSZUICA Kod pocztowy: 88-150  
Identyfikator działki ewidencyjnej<sup>3)</sup>: KRUSZUICA OBRĘB 5 dz.w. 70/1, 149/1, 71.

Liczba stron zawierających dane o kolejnych nieruchomościach (załączanych do oświadczenia): .....

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 411 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (nieruchomościami) na cele budowlane określona (określonymi) w pkt 3 tego oświadczenia.

Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karami za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1441, z późn. zm.).

#### 4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZŁOŻENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny.

Burmistrz  
Dariusz Witczak

- <sup>1)</sup> Wypełnia się, jeżeli oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik.
- <sup>2)</sup> W przypadku większej liczby nieruchomości dane kolejnych nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
- <sup>3)</sup> W przypadku oświadczenia sporządzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1:500

Usługi Geodezyjno - Kartograficzne  
GEOSAT  
Aleksander Czarnik  
ul. Cicha 24 88-153 Kruszwica  
NIP 5562559732 REGON 341440491  
tel. 660 680 013

ID: 6640.1667.2024  
Ks. rob.: 95/2024

Stan na dzień 15.07.2024 r.

Układ współrzędnych płaskich: PUWG 2000 s.6  
Układ współrzędnych wysokościowych: PL-EVRF 2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji.


Granice nieruchomości określone według stanu prawnego.

Zastrzegam, że opracowana mapa może nie zawierać pełnej informacji o przebiegu przewodów podziemnych, których z powodu braku zgłoszenia do geodezyjnej inwentaryzacji powykarawczej, braku danych z instytucji branżowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie jest nie możliwe.

Inowrocław 17.07.2024 r.


GEODETA UPRAWNIENY

mgr inż. Aleksander Czarnik  
uprawnienia nr 22702

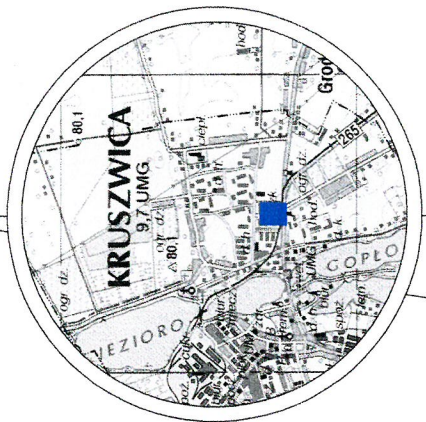

ISTN. STACJA TRAFO

PROJ. SZAFKA STER.  
ISTN. ZŁĄCZE KABL. (ENEA)

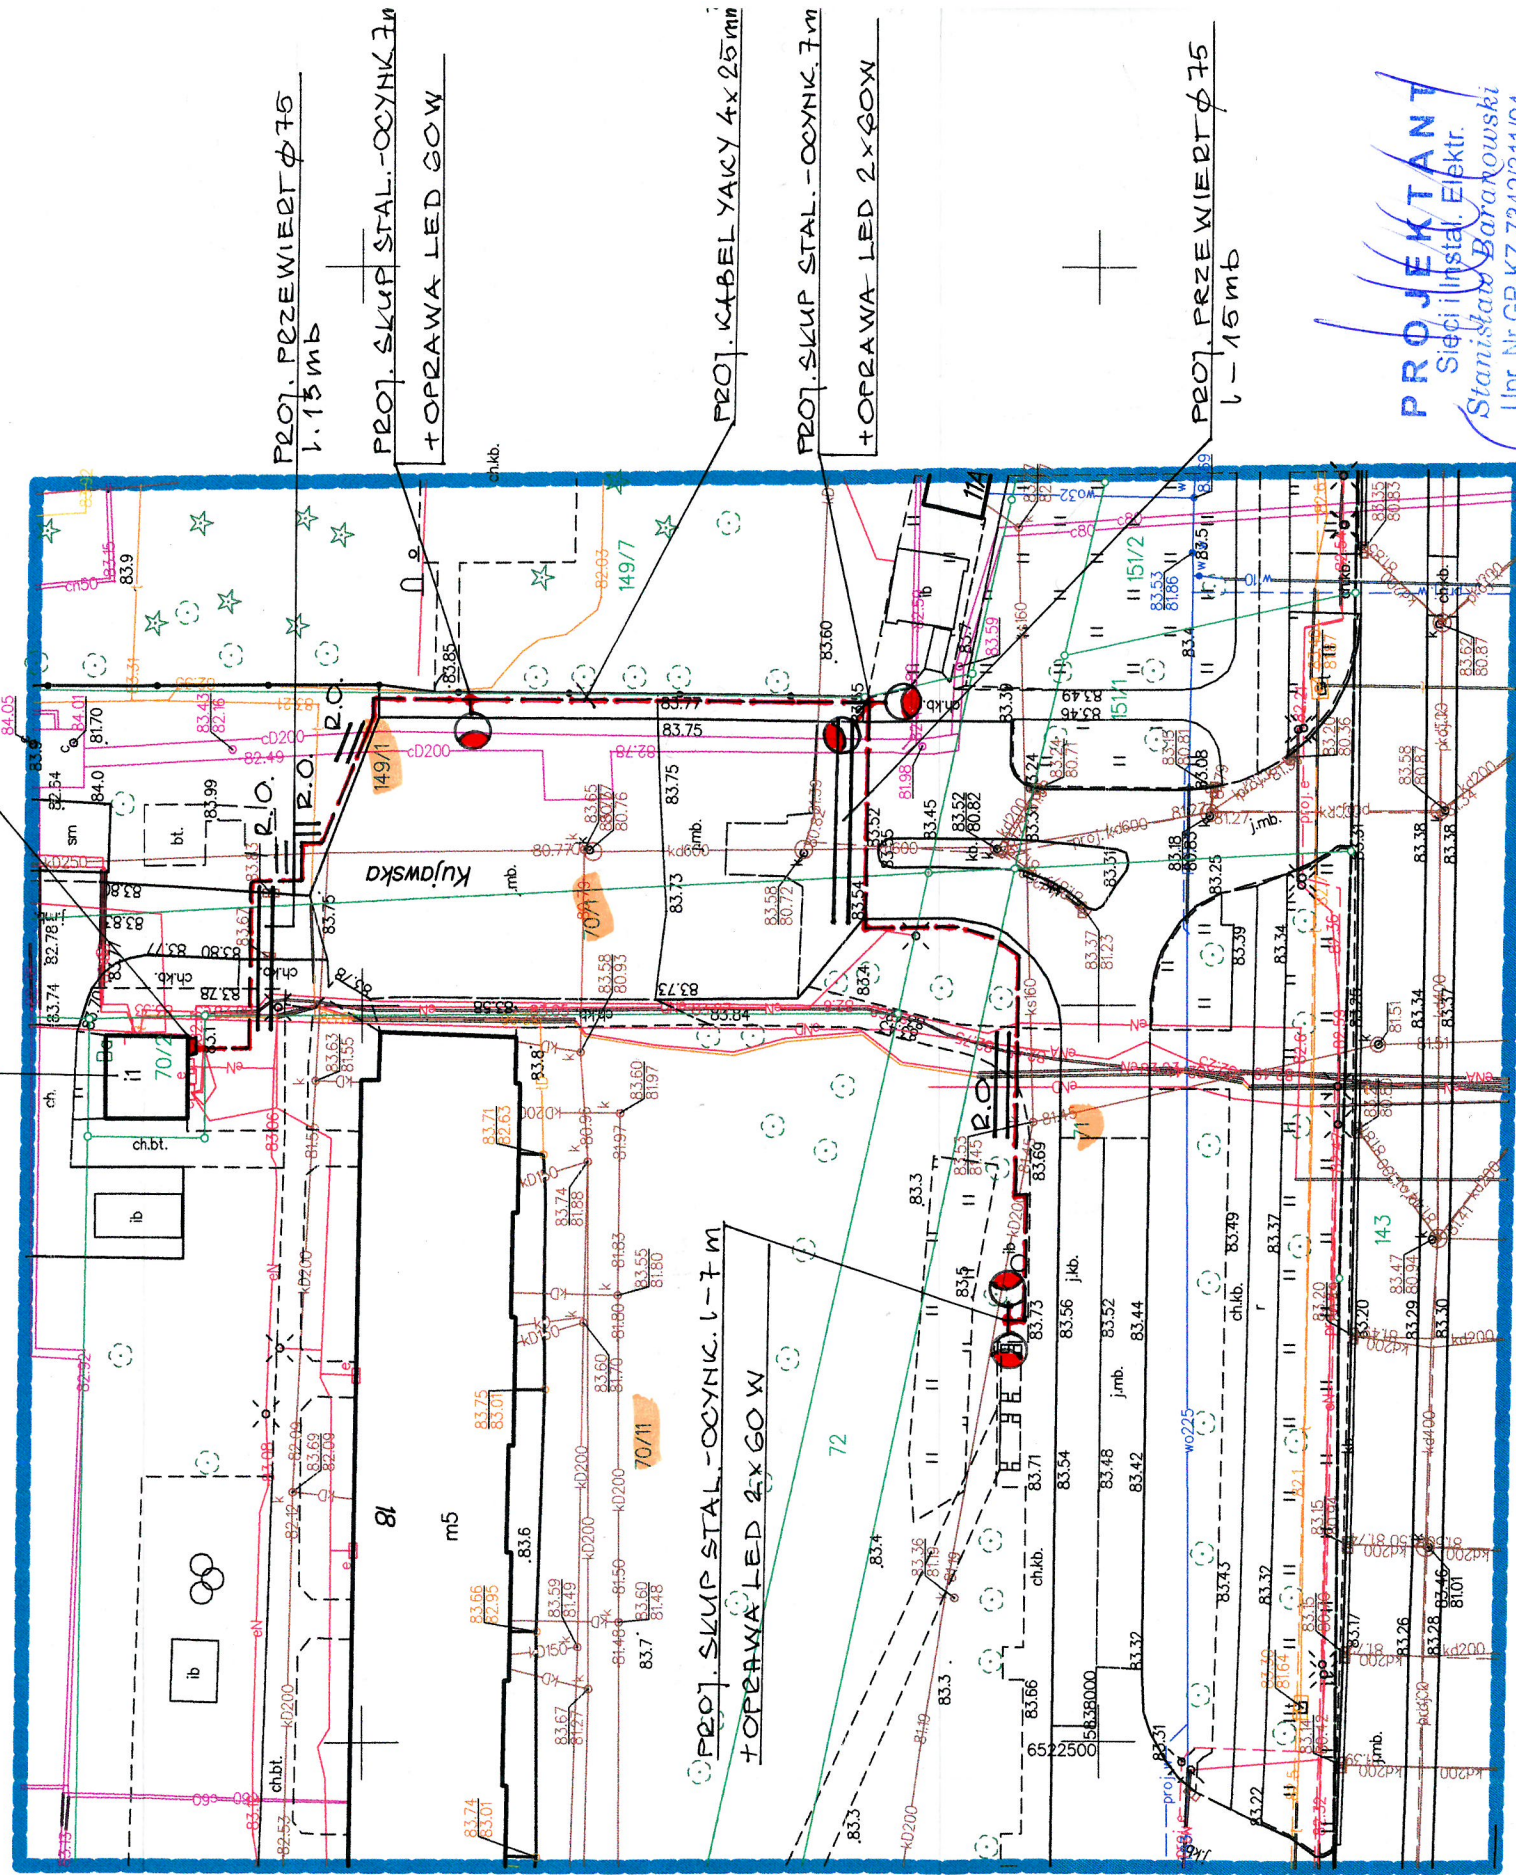


PROJEKTANT  
Sieci i Instal. Elektr.  
Stanisław Baranowski  
Upr. Nr GP-KZ-7342/311/94  
al. Niepodległości 42/58  
88-100 Inowrocław

DYS. NR 1




Złącze pomiarowe ENEC

Projektowana szafka oświetleniowa

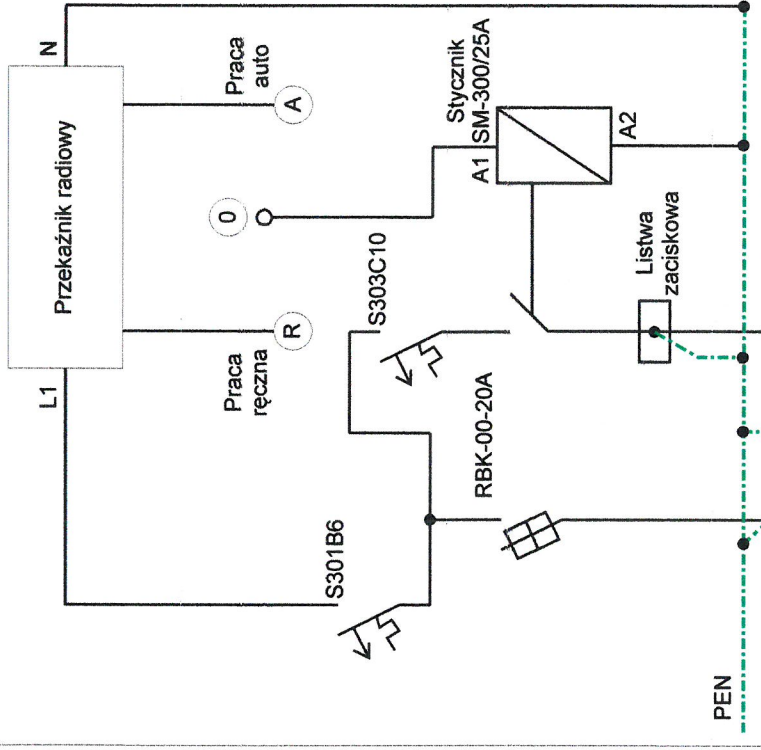

Projektowany kabel YAKY 4x25mm2

Usługi Techniczne		Stanisław Baranowski		
ADRES	Kruszwica, ul. Kościuszki			
INWESTOR	Gmina Kruszwica			
TYTUŁ RYSUNKU Szafka oświetleniowa - schemat zasilania				
PROJEKTOWAŁ	tech. Stanisław Baranowski	PODPIS		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Głuszkowski	PODPIS		
DATA	Wrzesień 2024	STADIUM	-	
SKALA	BRANŻA	Elektryczna	NR RYS. <b>2</b>	



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

1. Kabel YAKY 4 x 25 mm	-	160 mb.
2. Słup stal. – ocynk. 7 m	-	3 kpl.
3. Oprawa LED 60 W	-	5 kpl
4. Taśma stal.-ocynk.Fe/Zn 25x4mm	-	155 mb
5. Wyścięgnik 1-ram. 1m.	-	1 kpl.
6. Wyścięgnik 2-ram. 0,5 m.	-	2 kpl
7. Szafa sterownicza	-	1 kpl
8. Przewód YDY żo 3x2,5 mm	-	43 mb.
9. Złącza kablowe – bezp. izolowane IZK	-	5 kpl.
10. Rura ochronna AROT O 75	-	20 mb.
11. Folia niebieska	-	107 mb.
12. Opaski kablowe Oki	-	15 szt.
13. Piasek	-	25 t
14. Materiał drobny	-	w/g. potrzeb

**PROJEKTANT**

Sieci Instal. Elektr.

*Stanisław Baranowski*

Upr. Nr GP-KZ-7342/311/94

al. Niepodległości 42/58

88-100 Inowrocław

## **OŚWIADCZENIE**

Zgodnie z art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. poz. 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). **Oświadczam**, że projekt budowlany oświetlenia drogowego w miejscowości Kruszwica, ul. Kościuszki został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

  
**PROJEKTANT**

Sieci i Instal. Elektr.

*Stanisław Baranowski*

Upr. Nr GP-KZ-7342/311/94

al. Niepodległości 42/58

88-100 Inowrocław

**DECYZJA**

**O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE**

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, i § 13 ust.1 pkt 4 lit.d rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.) stwierdzam, że:

**Pan Stanisław Kazimierz BARANOWSKI**

**technik elektroenergetyk**

urodzony dnia 7 listopada 1943 r. w Połajewku

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta  
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Pan Stanisław Kazimierz BARANOWSKI jest upoważniony do:

- sporządzania projektów sieci i instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.


Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. p. Stanisław BARANOWSKI  
Al. Niepodległości 42/58  
38-100 INOWROCŁAW

2. a/a



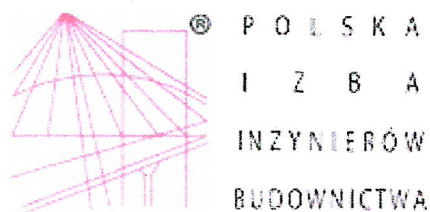

## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**KUP-F87-NJL-CMC \***

Pan STANISŁAW BARANOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0055/01  
adres zamieszkania al. NIEPODLEGŁOŚCI 42/58, 88-100 INOWROCŁAW  
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada  
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.