
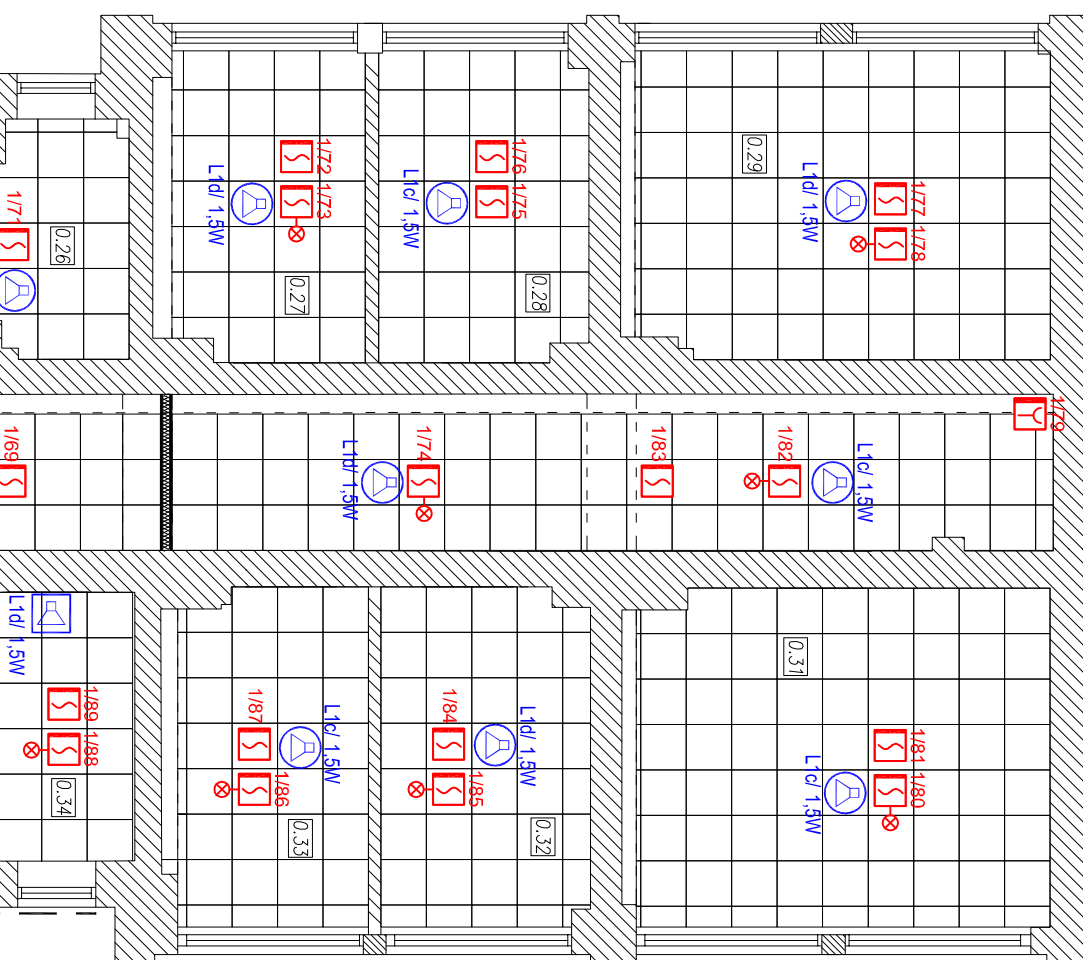


Etap I realizacji robót budowlanych	Etap II realizacji robót budowlanych
Oddział szpitalny	Izba przyjęć

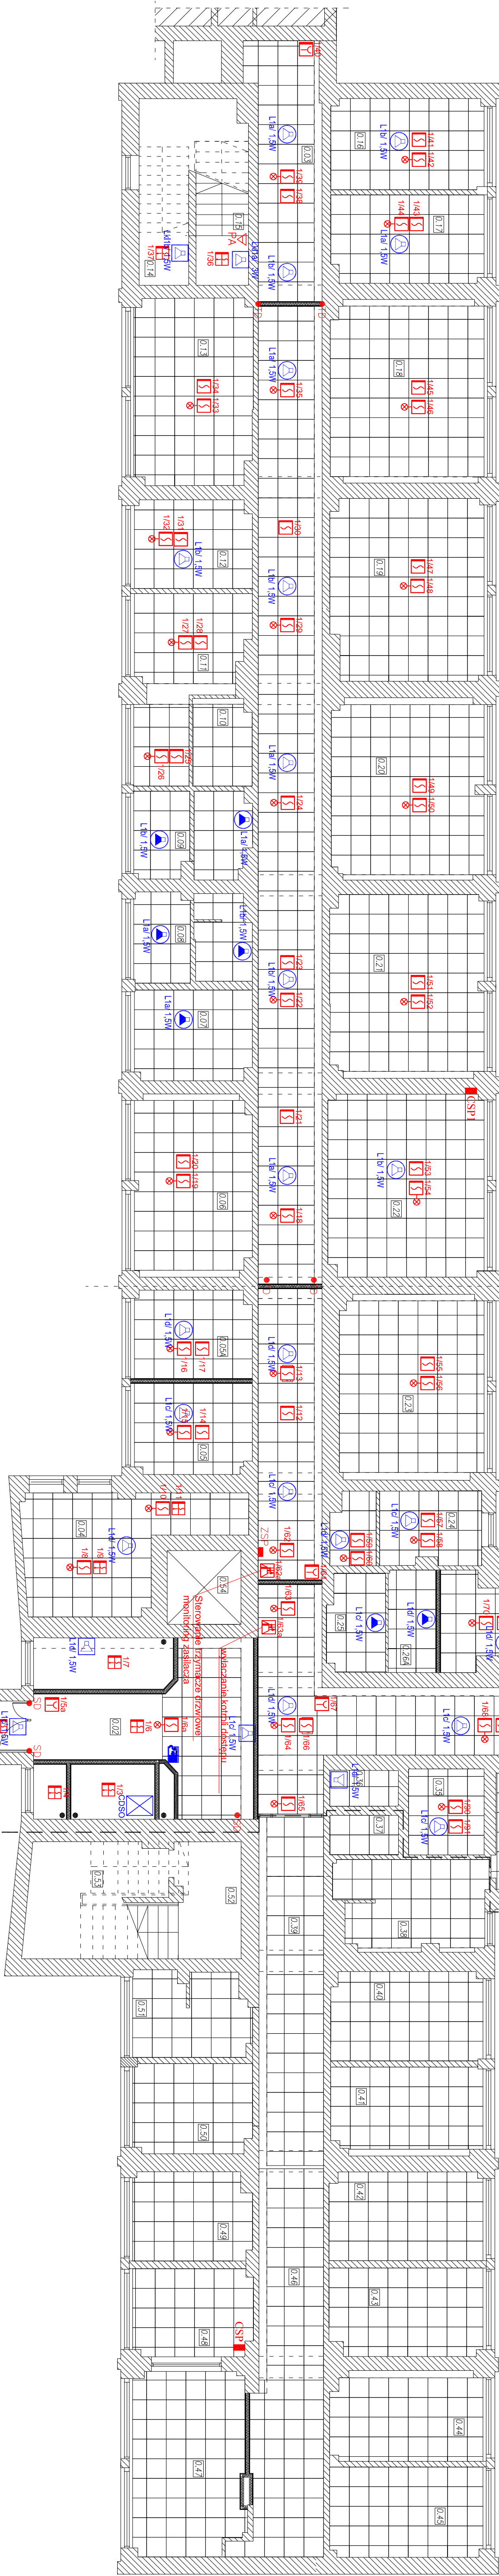

- |  |             |  |
|--|-------------|--|
|  | CSP         | — centrala sygnalizacji pożaru                           |
|  | CKD         | — centrala klap dymowych                                 |
|  | ZSP         | — zosiłacz pożarowy                                      |
|  | Dym         | — czujka dymu  |
|  | Temperatura | — czujka dymu i temperatury                              |
|  | Pożarowy    | — ręczny ostrzegacz pożarowy                             |
|  | Kontrola    | — element kontrolno-sięciowy                             |
|  | Wzrost      | — wskaźnik zasilania                                     |
|  | SW          | — sygnalizator dwuszyjny-ogólny                          |
|  | T           | — trzyczec drzewny                                       |
|  | SD          | — słownik drzewi napowietrzających                       |
|  | SK          | — słownik klap oddymiających                             |
|  | PA          | — przekaźnik oddymiania, montaż ok 1,4m nad posadzką     |
|  | PP          | — przekaźnik przewietrzania, montaż ok 1,4m nad posadzką |
|  | Pożarowy    | — pożarowy głośnik sufitowy                              |
|  | Pożarowy    | — pożarowy głośnik sufitowy                              |
|  | Pożarowy    | — pożarowy głośnik naścienny                             |
|  | Mikrofon    | — mikrofon strażaka                                      |
|  | DSO         | — rozszerzenie mikrofonu                                 |
|  | Centra      | — centrala systemu DSO — złącze                          |

[illegible][illegible]