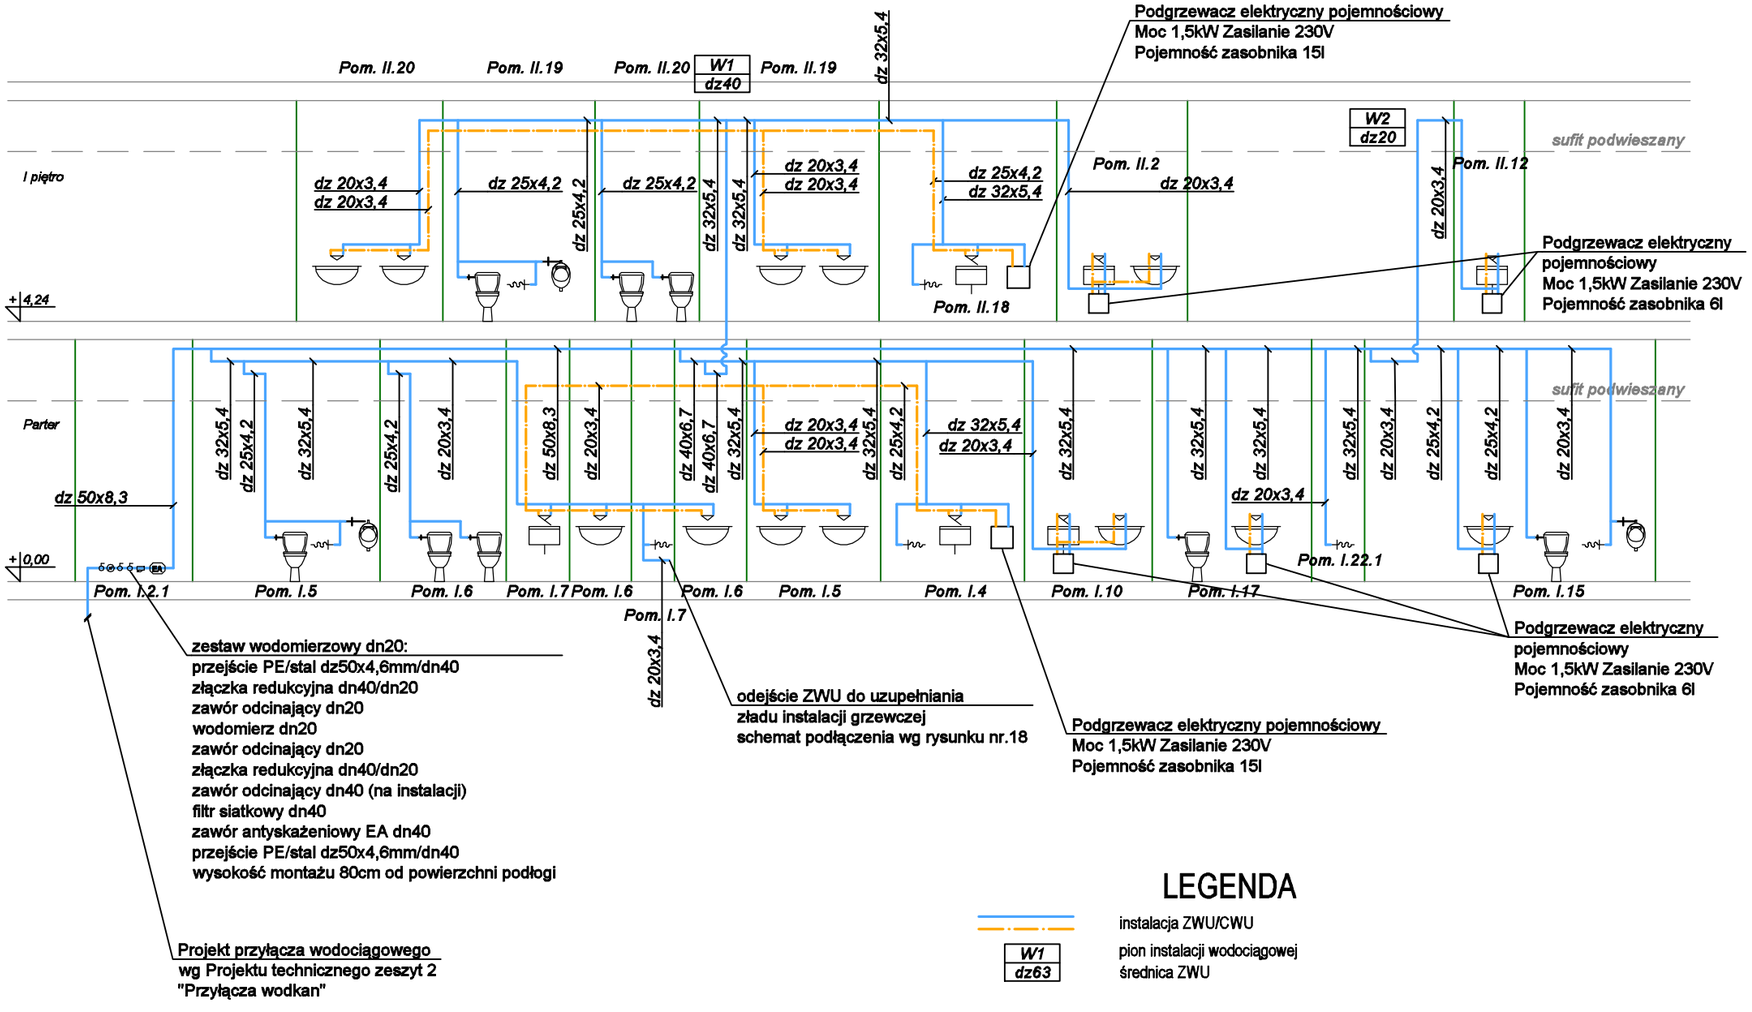

LEGENDA

instalacja ZWU/CWU

W1 / dz63 — pion instalacji wodociągowej, średnica ZWU

WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODÓW I KOMPONENTÓW INSTALACJI CWU

LP	RODZAJ PRZEWODU	MIN. GRUBOŚĆ IZOLACJI CIEPLNEJ (MATERIAŁ 0,035 W/M*K)
1	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DO 22MM	20MM
2	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 22 DO 35MM	30MM
3	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 35 DO 100MM	RÓWNA ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ RURY
4	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA PONAD 100MM	100MM
5	RURY I ARMATURA WG POZ.1-4 PRZECHODZĄCE PRZEZ ŚCIANY LUB STROPY, SKRZYŻOWANIA PRZEWODÓW	1/2 WYMAGAŃ Z PKT 1-4

PRZY ZASTOSOWANIU MATERIAŁU IZOLACYJNEGO O INNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIŻ PODANO W TABELI NALEŻY ODPOWIEDNIO SKORYGOWAĆ GRUBOŚĆ WARSTWY IZOLACYJNEJ

IZOLACJA POZIOMÓW WYKONANA Z PIANKI PE

UWAGA:
INSTALACJA ZWU WYKONANA Z RUR PP PN20
INSTALACJA ZWU IZOLOWANA PIANKĄ PE O gr. 13mm
INSTALACJA CWU WYKONANA Z RUR PP STABI GLASS PN20
PRZED ZŁĄCZKAMI DO WĘŻA NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYPU HA
NALEŻY WYKONAĆ ZASILENIE ELEKTRYCZNE DO PODGRZEWACZY CWU

BUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE

PROJEKT TECHNICZNY

TOM III INSTALACJE SANITARNE

ZESZYT 2 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Inwestor:

Powiat Wołomiński
ul. Ignacego Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 22 740 11 45, 22 740 11 50

Projektant:
Instalacje sanitarne: mgr inż. Łukasz Jagiełło — MAZ/0019/PWBS/22
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Sprawdzający:
Instalacje sanitarne: mgr inż. Maria Gładysz — MAZ/0391/POOS/13
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Rysunek: 03

Nazwa rysunku:
INSTALACJA WODOCIĄGOWA ROZWINIĘCIE

Skala: BEZ

data opracowania: styczeń 2025