


RZUT II PIĘTRA
SKALA 1:100

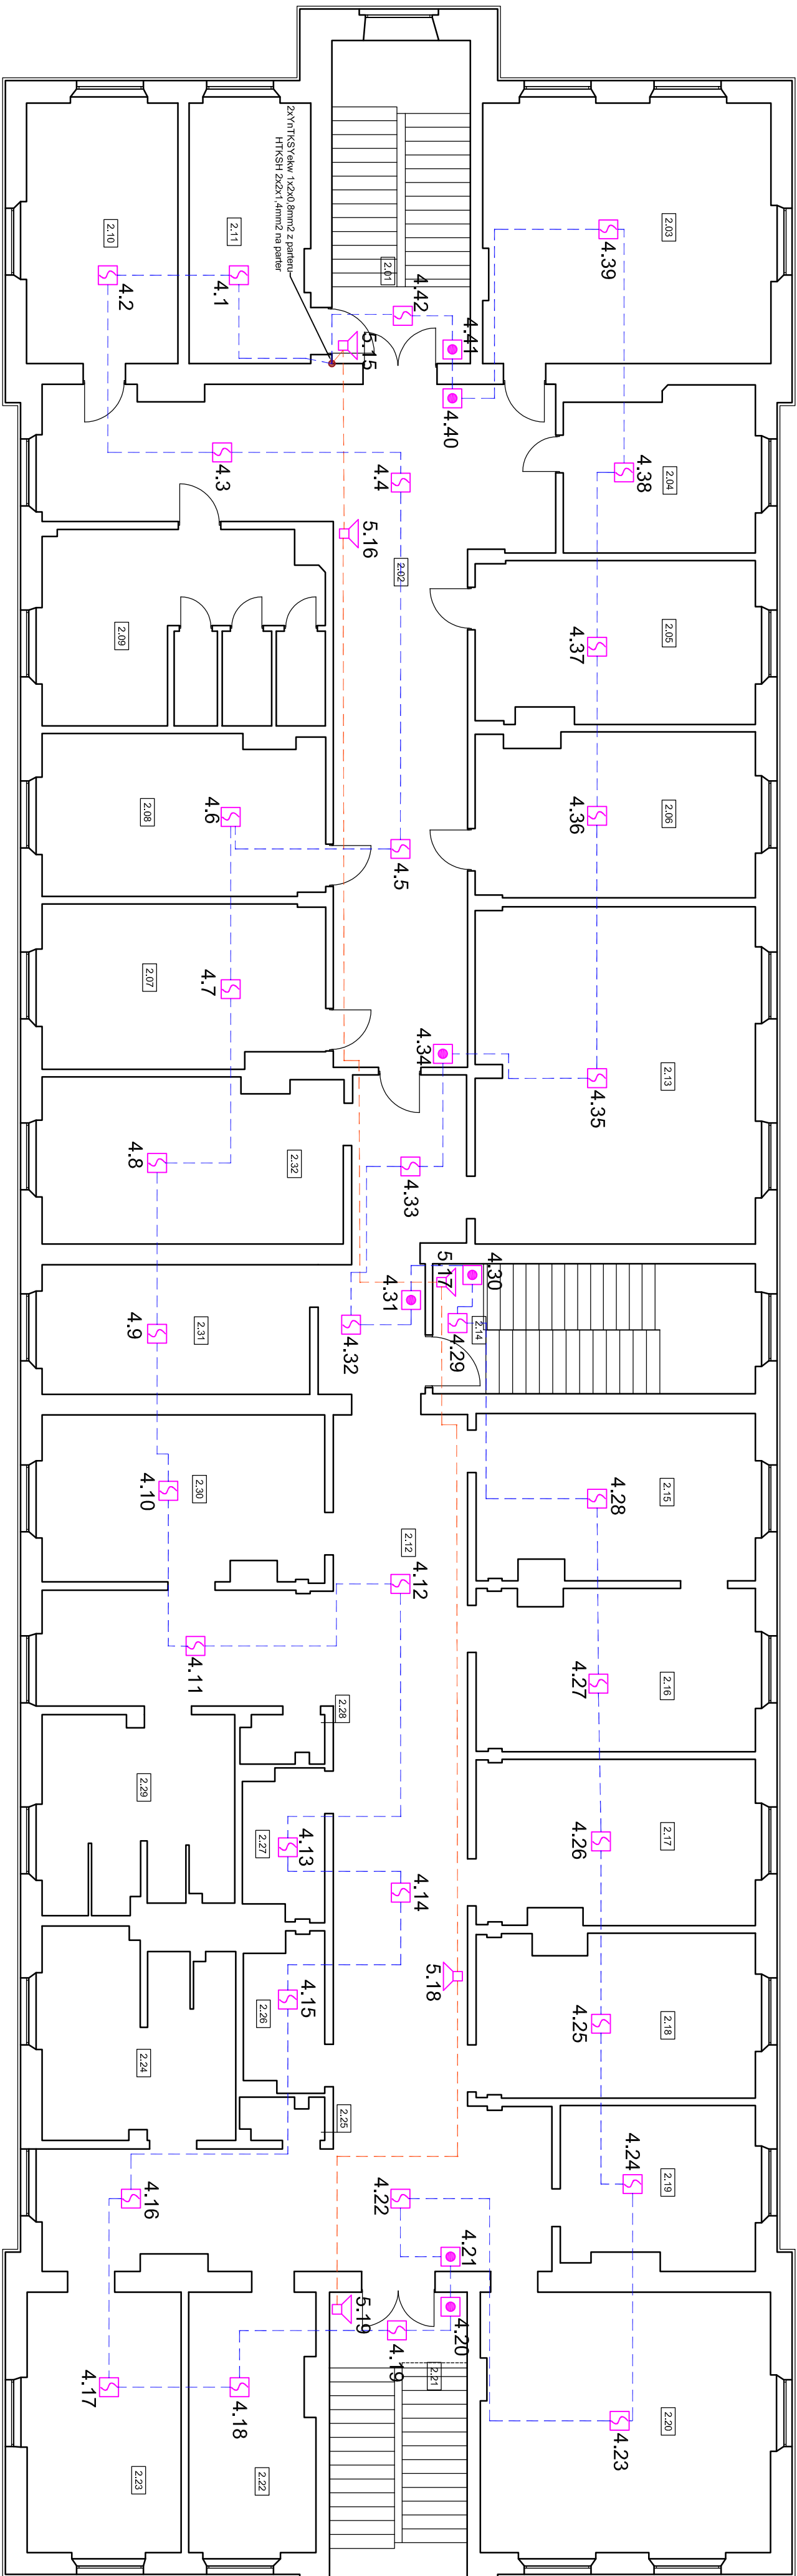

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
	[m ²]
2.01	19.51
2.02	65.41
2.03	33.70
2.04	13.76
2.05	20.15
2.06	20.45
2.07	20.45
2.08	20.34
2.09	23.42
2.10	17.75
2.11	14.14
2.12	109.00
2.13	42.39
2.14	18.27
2.15	20.58
2.16	20.16
2.17	20.43
2.18	20.12
2.19	13.85
2.20	33.94
2.21	19.36
2.22	14.61
2.23	18.06
2.24	17.05
2.25	1.53
2.26	5.32
2.27	5.17
2.28	1.75
2.29	16.28
2.30	20.79
2.31	15.62
2.32	22.28
	721.71

SYMBOL	OPIS SYMBOLU
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
	PRZEWODY SYGNALIZACYJNE 1x1x2x0,8mm ²
	PRZEWODY HTKSH 2x2x1,4mm ² PH90
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU
	CZUJKA DYMU I CIEPŁA
	TERMINAL SYGNALIZACJI RÓWNOLEGŁEJ TSR – istniejący
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY PĘTLIOWY

ELPROTEKT Energia Pod kontrolą		ELPROTEKT s.c.	
ul. Białaczki 7, 03-013 Warszawa tel. kom. 668 158804 www.elprotekt.com.pl		ul. Białaczki 7, 03-013 Warszawa tel. kom. 668 158804	
Investor: Schronisko dla Nietenich ul. Igalska 8 89-600 Chojnice	Adres inwestycji: ul. Igalska 8 89-600 Chojnice		nr rys. E-4
Wykonanie instalacji SSP w budynku Internatu Schroniska dla Nietenich w Chojnicach			skala 1:100
Nazwa rys. Rzut II piętra - Instalacja SSP	Inicjator, instalacja, urządzenia		data
Wykonany burmistrz	Inicjator, instalacja, urządzenia		12
projektant elektryczna	Inicjator, instalacja, urządzenia		2018
Wzrost i rozwój w kierunku rozwoju			