





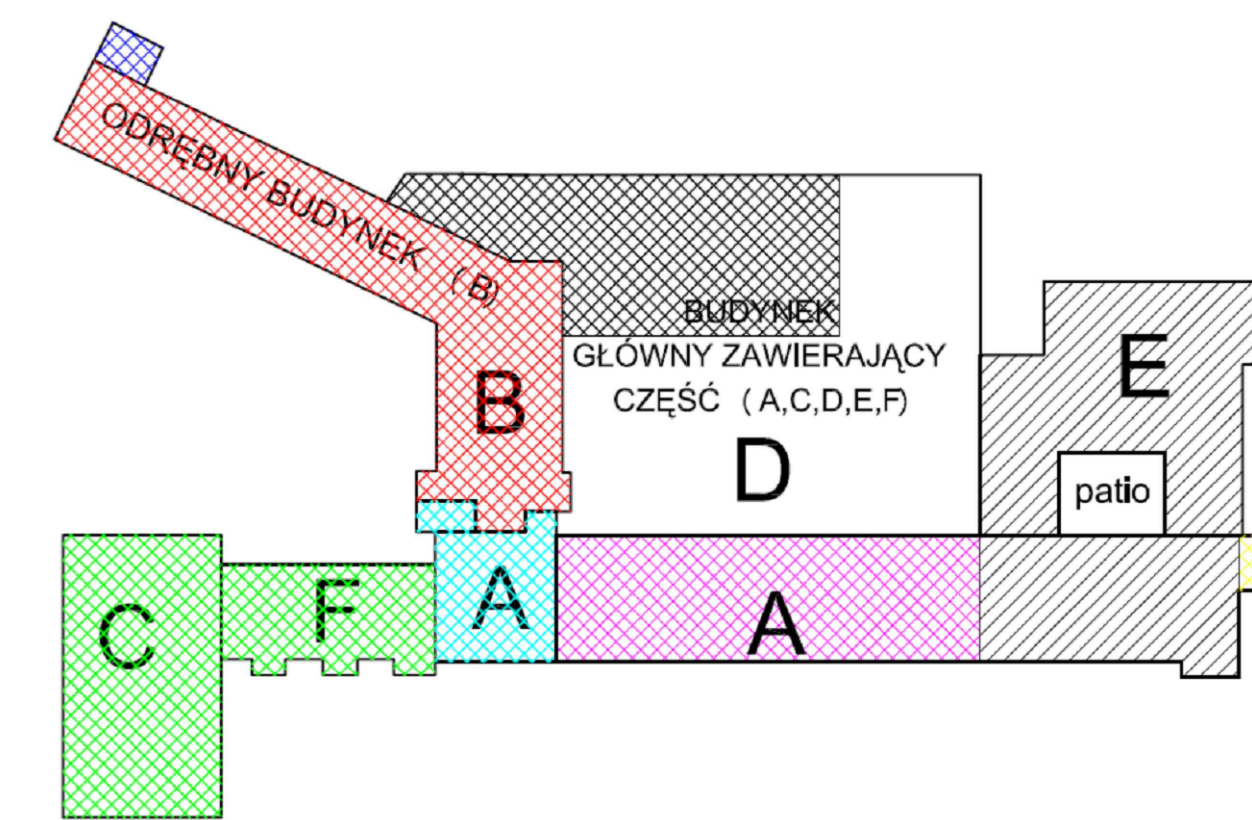


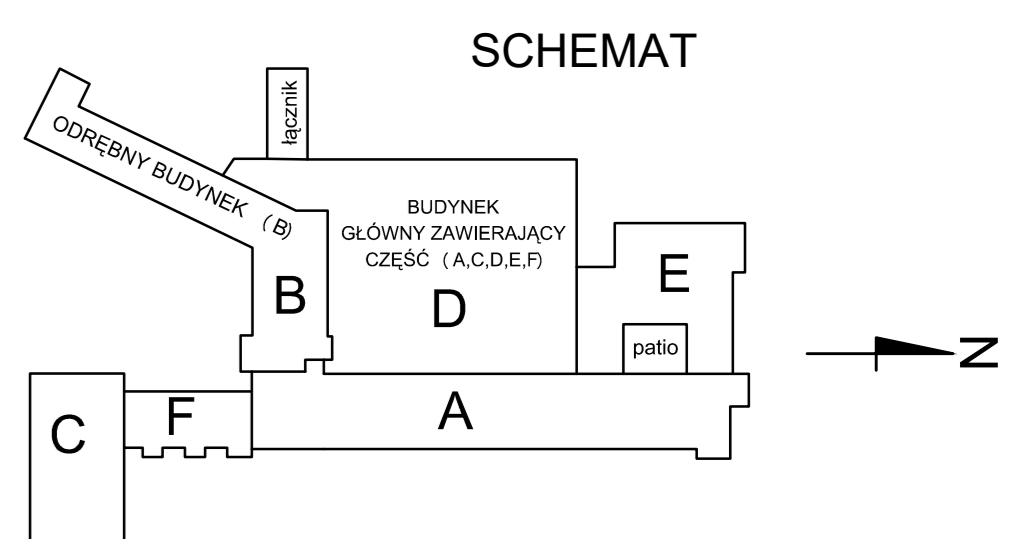


1:100



- PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE:**
- BUDYNEK (B):**
-  - PIERWSZA STREFA POŻAROWA O POW. 434,61 m²
 -  - DRUGA STREFA POŻAROWA O POW. 76,63 m²
- BUDYNEK GŁÓWNY:**
-  - PIERWSZA STREFA POŻAROWA O POW. 1448,13 m²
 -  - DRUGA STREFA POŻAROWA O POW. 1268,75 m²
 -  - TRZECIA STREFA POŻAROWA O POW. 3467,68 m²
 -  - CZWARTA STREFA POŻAROWA O POW. 2281,50 m²
 -  - PIĄTA STREFA POŻAROWA O POW. 1589 m²
 -  - SZÓSTA STREFA POŻAROWA O POW. 111,20 m²



- BRAK OBUWODU KORYTARZA W KLASIE E130;
- NA POZIOMIE TRZECIEGO PIĘTRA OD GABINETU PSYCHOLOGA W BUDYNKU SZPITALA (B)
- NA POZIOMIE DRUGIEGO PIĘTRA W BUDYNKU GŁÓWNYM CZĘŚCI (C i F)
- NA POZIOMIE PIERWSZEGO PIĘTRA OD POMIESZCZEŃ REHABILITACYJNYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM CZĘŚCI (C)
- NA POZIOMIE WYSOKIEGO PARTERU DO POMIESZCZENIA REJESTRACJI W CZĘŚCI (A)
- NA POZIOMIE WYSOKIEGO PARTERU BUDYNKU GŁÓWNYM CZĘŚCI (F)
- W OBUWODZIE KORYTARZA BUDYNKU GŁÓWNYM CZĘŚCI (F)

PRZEKROCZONA DŁUGOŚĆ DOJŚCIA EWAKUACYJNEGO 10m, W JEDNYM KIERUNKU EWAKUACJI:

- 14m NA POZIOME WYSOKIEGO PARTERU BUDYNKU GŁÓWNYM W CZĘŚCI (A) OD DRZWI POMIESZCZENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DO DRZWI KLATKI SCHODOWEJ KS1;
- 35m Z POKOJU PERSONELU 1 85 NA POZIOME WYSOKIEGO PARTERU W BUDYNKU GŁÓWNYM CZĘŚCI (E);
- 17m I 12.50m NA POZIOME WYSOKIEGO PARTERU Z POMIESZCZENIA EPIDEMIOLOGII I ADMINISTRACYJNEGO W BUDYNKU SZPITALA (B).

W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA ZAWIERAJĄCEGO CZĘŚĆ (A, C, D, E I F) ORAZ W BUDYNKU (B), PRZEKROCZONE SĄ DOPUSZCZALNE PARAMETRY KŁATEK SCHODOWYCH KS2, KS4, KS5 I KS7:

- Wykokość stopni schodów wyższa od dopuszczalnej 0,150m;
- KS1, KS2, KS4, KS5, KS7 - 0,170m
- Mniejsza szerokość spoczników poniżej 1,5m:
- KS1- 1,36m; KS2- 1,2m; KS4- 1,30m; KS5- 1,0m; KS7- 1,2-1,36m
- Szerokość użytkowa biegną poniżej 1,4m
- KS1- 1,36m; KS2- 1,2m; KS4 - 1,30m; KS5- 1,0m; KS7 - 1,36m

[illegible]