


UWAGI:

PRZEWODY ONIODOPORNE MONTOWAĆ DO ŚCIANOSTROPU
ZA POMOCĄ UCHWYTÓW UDF Z KÓŁKAMI.

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY UCHWYTAMI 600mm

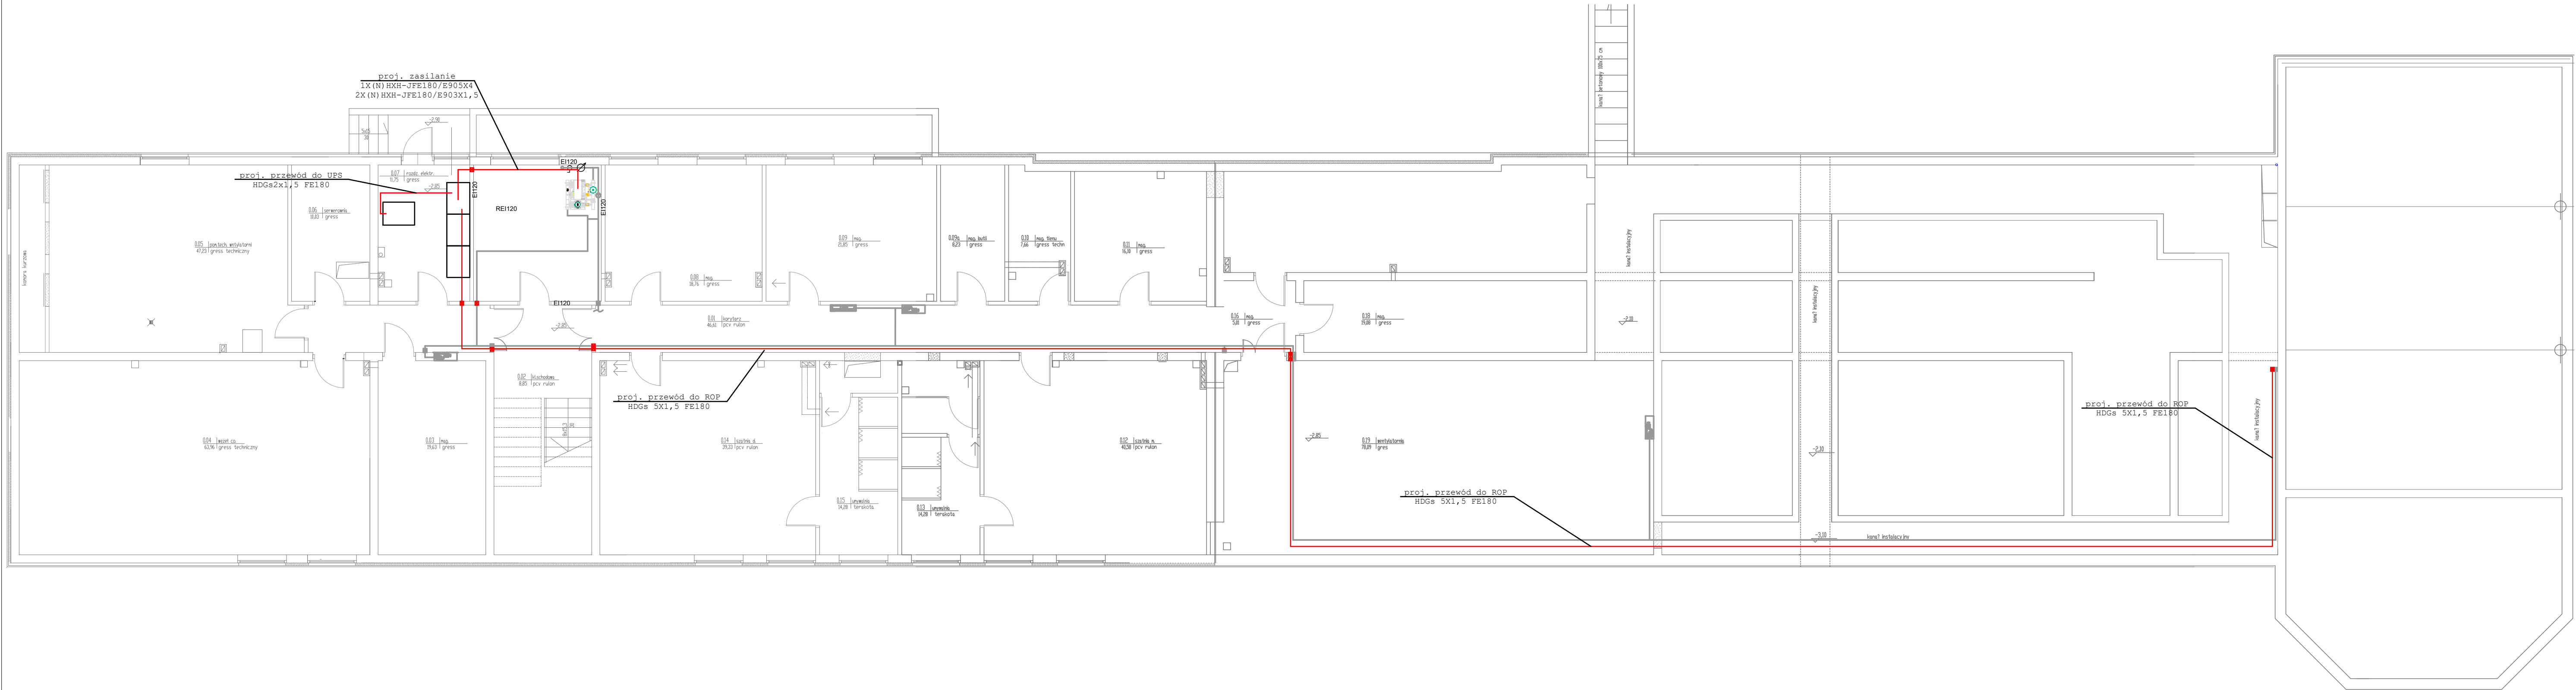

PROJEKT PRZEBUDOWY INST. HYDRANTOWEJ
W BUD. NR 27 GDĄSK UL. SMOLUCHOWSKIEGO
17 DZ.1/27.OBR. 066

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA: SANITARNA

1:100

ZAKRES:
RZUT PIWNICY- INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

E6

PROJEKTANT:
MGR INŻ. ANDRZEJ KAMIŃSKI
UPR. NR WAM 0169POCE04- opracowania do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

OPRACOWAŁ:
MGR INŻ. MARIUSZ MŁYNARCZYK