


UWAGI:  
PRZEWODY ONIOODPORNE MONTOWAĆ DO ŚCIANSTROPU  
ZA POMOCĄ UCHWYTÓW UDF Z KOLKAMI.  
MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY UCHWYTAMI 600mm

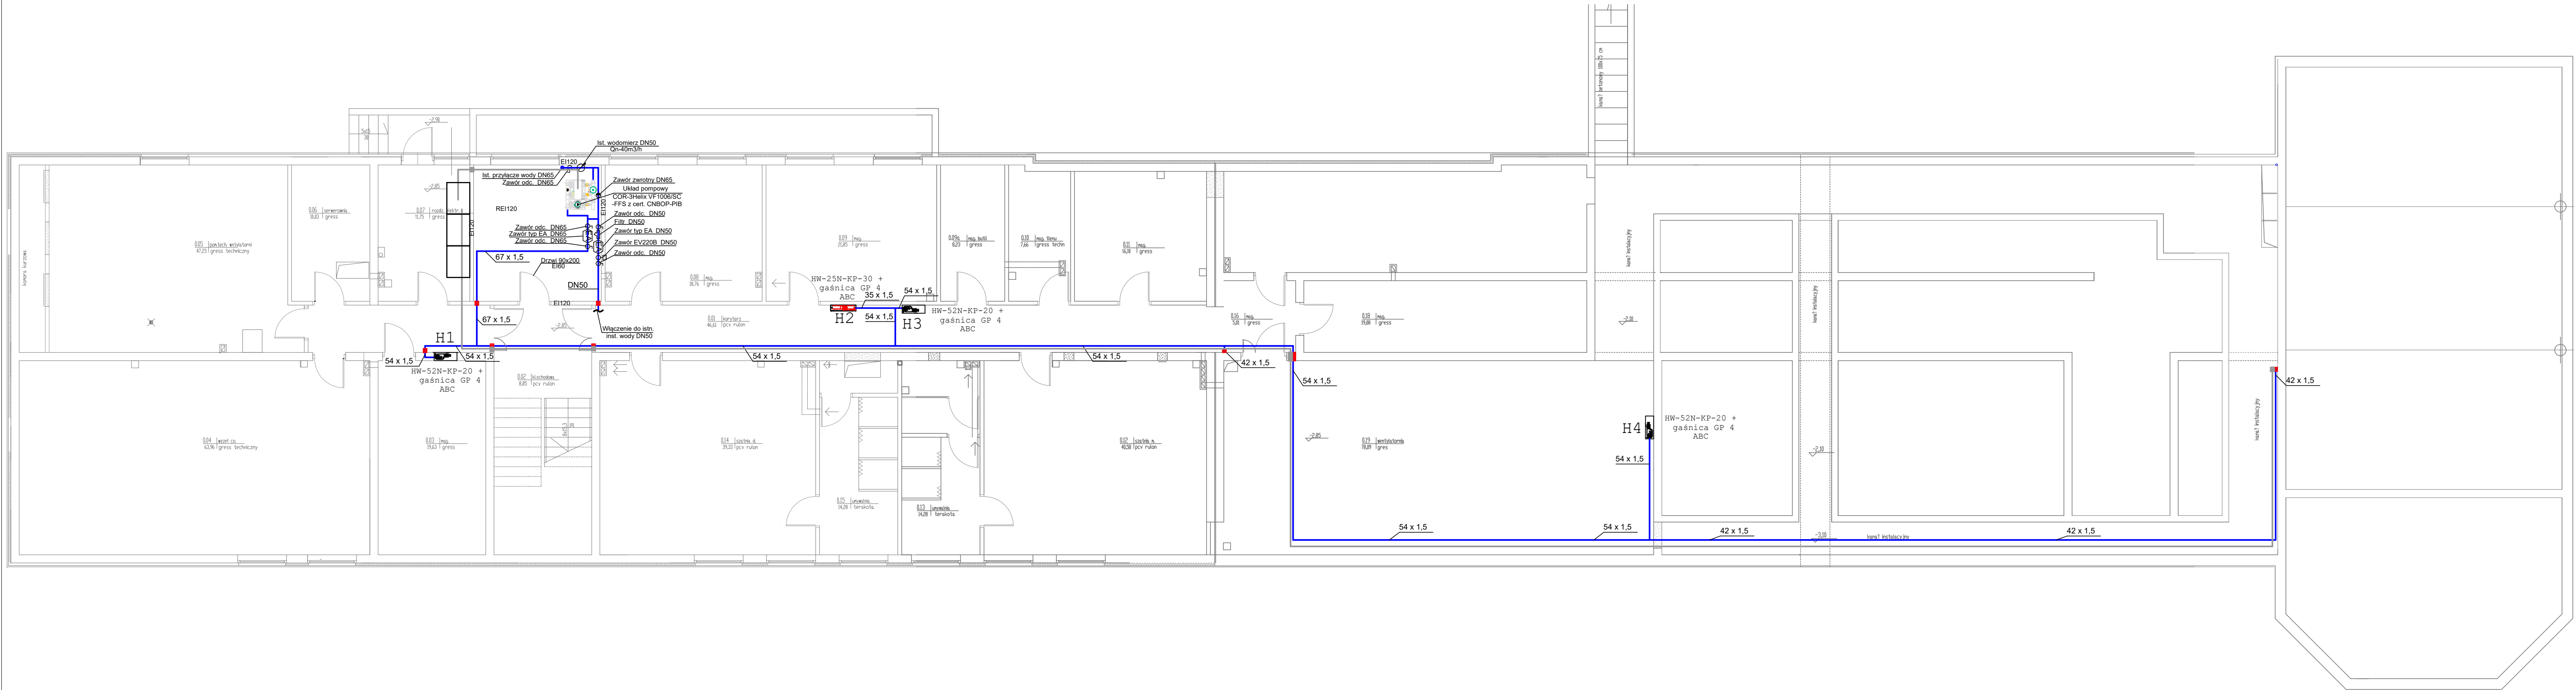

PROJEKT PRZEBUDOWY INST. HYDRANTOWEJ  
W BUD. NR 27 GDANSK UL. SMOLUCHOWSKIEGO  
17 DZ.1/27.OBR. 066

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY  
BRANŻA: SANITARNA 1:100

ZAKRES:  
RZUT PIWNICY- INSTALACJI  
HYDRANTOWEJ

PROJEKTANT:  
MGR INŻ. MICHAŁ GŁÓWKA  
UPR. NR POM0002PES20-uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

SPRAWDZAJĄCY:  
MGR INŻ. CEZARY GŁÓWKA  
UPR. NR64/G0100 - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej