



Węzeł przyłączeniowy
do budynku DN40:
WA7, WA55 WA111,
WA115, WA119,
WA129, WA130,
WA142, WA146,
WA154

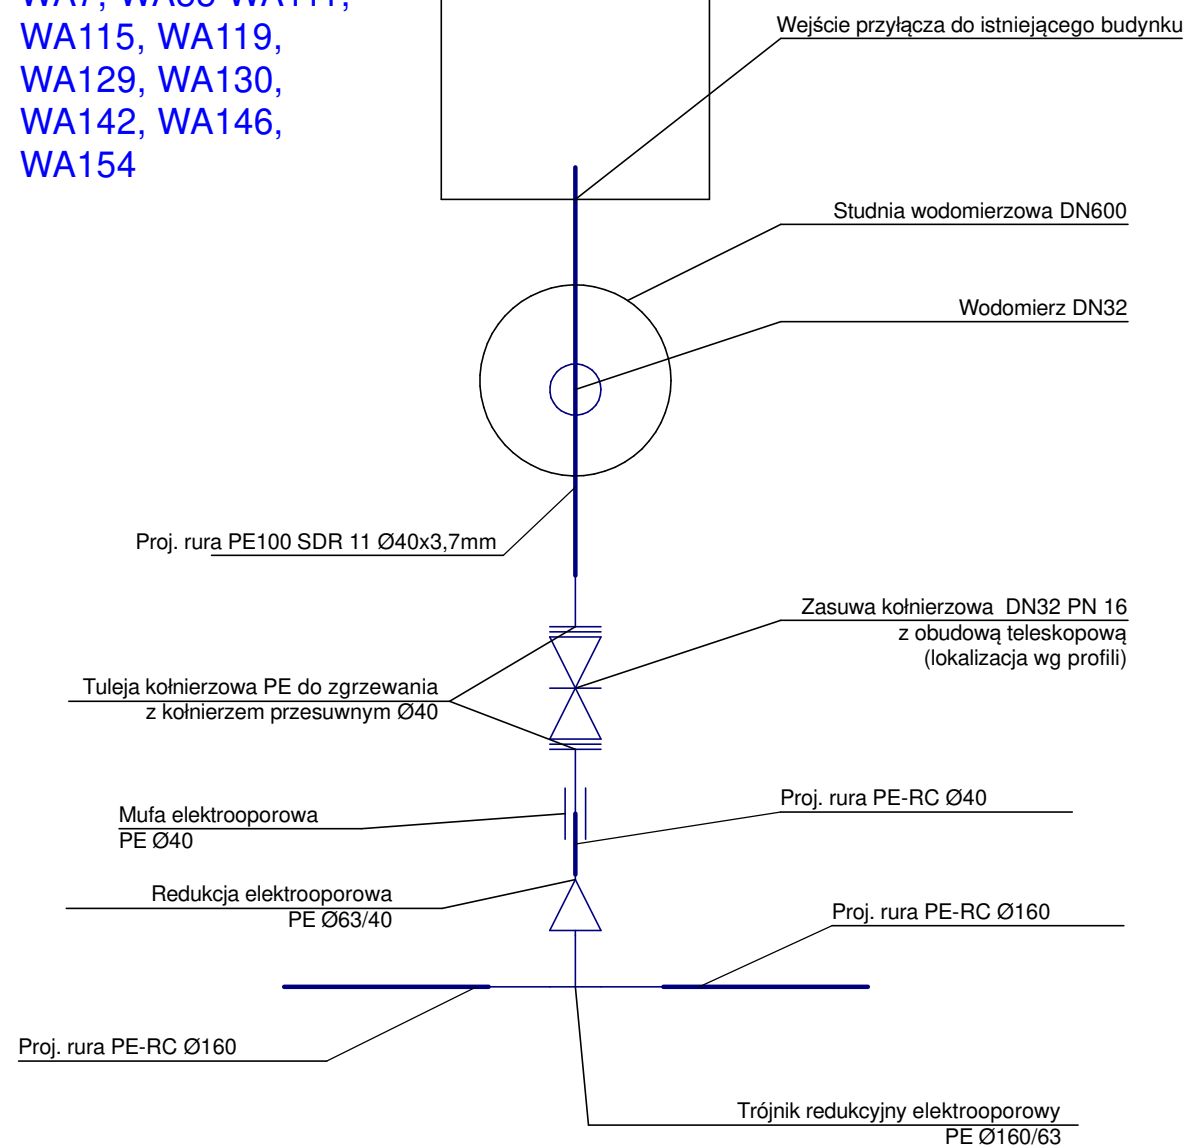

Węzeł przyłączeniowy
do budynku DN40:
W129

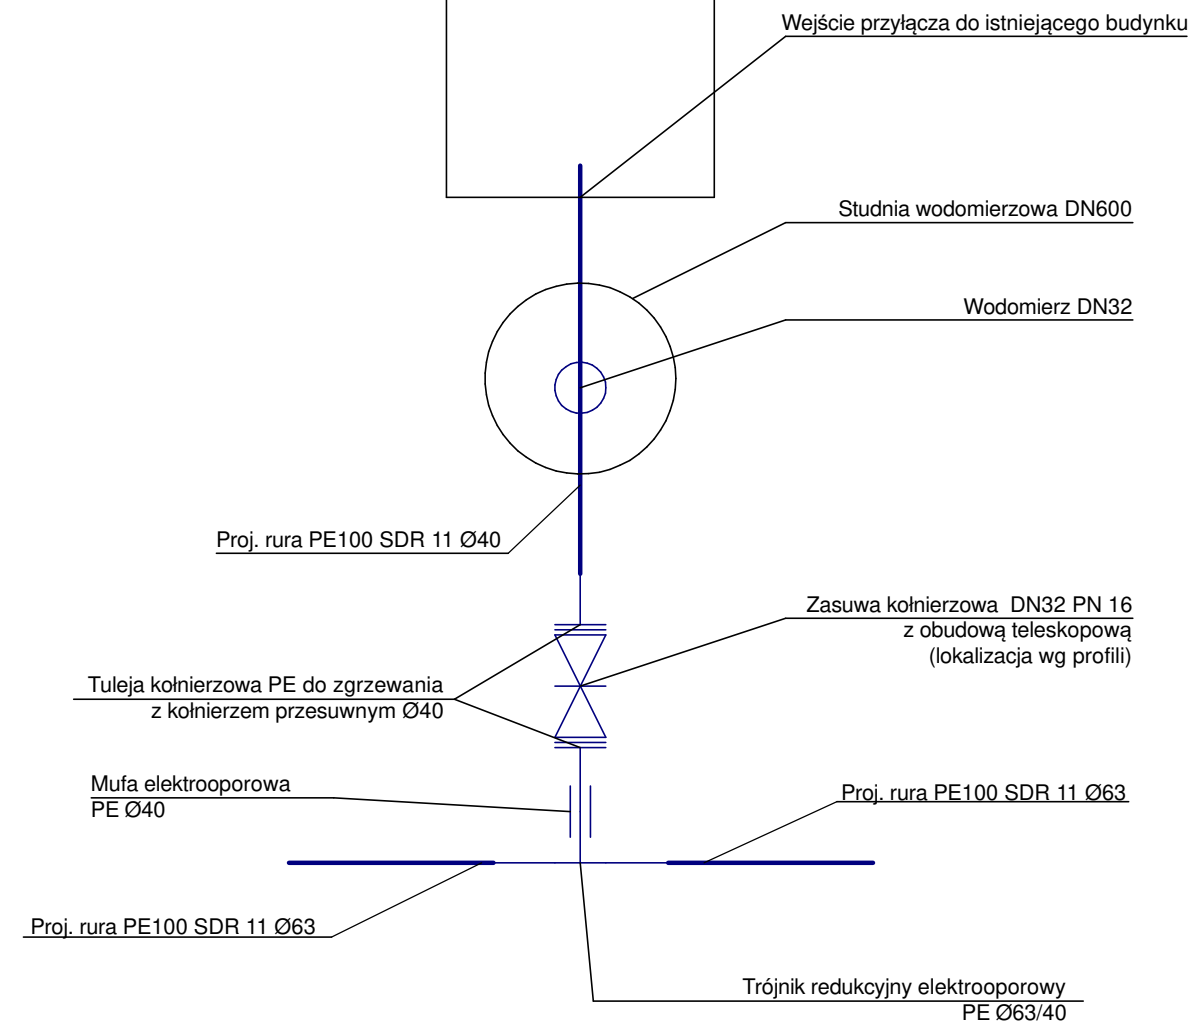

Wykonawca:	"ALFA" Bożena Habrajska ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice			
temat:	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary"			
adres:	Psary, ul. Kolejowa, Irysów			
inwestor:	GMINA PSARY ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary			
projektował:	mgr inż.Cezary Stępień nr ewid. upr. 443/02			
sprawdził:	mgr inż. Rafał Górny nr ewid. upr.OPL/1349/PBS/17			
branża: sanit.	stadium: PB/PW	data: 11.2018	skala: —	rys.nr 7c
temat rysunku:	Schemat węzłów przyłączeniowych			