

PROJEKT BUDOWLANY

Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY (WYMIANY) WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOŻEM

Kategoria obiektu:

IX



Inwestor:

Gmina Mrągowo
Ul. Królewiecka 60A,
11-700 Mrągowo

Adres inwestycji:

Boże 18, gm. Mrągowo
11-700 Boże

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Branża	Imię i Nazwisko	Nr upraw./ specjalność	Podpis
Sanitarna			
Projektant:	mgr inż. Tomasz Wrzosek	upr. bud. nr WAM/0062/POOS/13	
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Saczuk	upr. bud. nr MAZ/0155/POOS/09	
Asystent Projektanta:	mgr inż. Michał Haczykowski		

Mrągowo, Grudzień 2023 r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat:

**PROJEKT PRZEBUDOWY (WYMIANY) WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
BOŻEM**

Kategoria obiektu:

IX



Inwestor:

**Gmina Mrągowo
Ul. Królewiecka 60A,
11-700 Mrągowo**

Adres inwestycji:

**Boże 18, gm. Mrągowo
11-700 Boże**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Branża	Imię i Nazwisko	Nr upraw./ specjalność	Podpis
Sanitarna			
Projektant:	mgr inż. Tomasz Wrzosek	upr. bud. nr WAM/0062/POOS/13	
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Saczuk	upr. bud. nr MAZ/0155/POOS/09	
Asystent Projektanta:	mgr inż. Michał Haczykowski		

Mrągowo, Grudzień 2023 r.

I. SPIS ZAWARTOŚCI:

1. Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej.....	4
2. Decyzja o nadaniu uprawnień.....	5
3. Zaświadczenie o przynależności do izby	6
4. Przedmiot i zakres opracowania.....	7
5. Podstawa opracowania.....	7
6. Istniejący stan zagospodarowania terenu.....	7
7. Projektowane zagospodarowanie terenu.....	7
8. Formy ochrony.....	7
9. Obszar oddziaływania obiektu.....	7

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

G_01 – Projekt zagospodarowania terenu.....	8
---	---

1. OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ



Niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu pn.

PROJEKT PRZEBUDOWY (WYMIANY) WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOŻEM

wykonany dla Inwestora:

**Gmina Mrągowo
Ul. Królewiecka 60A,
11-700 Mrągowo**

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o obowiązujące normy i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Branża	Imię i Nazwisko	Nr upraw./ specjalność	Podpis
Sanitarna			
Projektant:	mgr inż. Tomasz Wrzosek	upr. bud. nr WAM/0062/POOS/13	
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Saczuk	upr. bud. nr MAZ/0155/POOS/09	

Mrągowo, Grudzień 2023 r.

2. ZAŚWIADCZENIE Z IZBY PROJEKTANTA I UPRAWNIENIA BUDOWLANE



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-262-86E-EDB *

Pan Tomasz Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0090/13
adres zamieszkania os. Mazurskie 4/13, 11-700 Mrągowo
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-14 roku przez:

Jarosław Kukiński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pibb.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.





**WARMIŃSKO-MAZURSKA
OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA**
10-533 Olsztyn, Plac Konstytucji Polskiego 1



WAM/OKK/U/40/13

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm., art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielných funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267), po usłuszeniu, ze spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ WRZOSEK
magister inżynier inżynierii środowiska
ur. dnia 13 lipca 1981 r. w Mrągowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0062/POOS/13

**DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ**

w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od urzecznienia decyzji. Szczegółowy zakres radnych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 2 w.w. ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczaniem wydawanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inż. Zdzisław Błotowski
2. inż. Janusz Palmowski
3. mgr inż. Elżbieta Łasmanowicz

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**



**GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

DSW/ORZ/600/3434/13
MPI

Warszawa, 2013-07-16

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267),

TOMASZ WRZOSEK
magister inżynier inżynierii środowiska

uprawniony na mocy decyzji

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 10.06.2013 r. znak WAM/OKK/U/40/13

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0062/POOS/13

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

obejmującej projektowanie

bez ograniczeń

w zakresie określonym w powyższej decyzji

został wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycją 3090/13/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 K.p.a., nie wymaga uzasadnienia.

Strona może wystąpić na podstawie art. 127 § 3 K.p.a. z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Ostateczną decyzją o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego, stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi, iż niniejsza decyzja uwzględnia w całości żądanie strony, na podstawie art. 130 § 4 K.p.a., podlega wykonaniu przed upływem terminu do wystąpienia atrency z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.



Orzeknięcie:

1. Pan Tomasz Wrzosek
os. Mazurskie 22/13
11-700 Mrągowo
2. Warmińsko-Mazurska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa
3. aa

Z wyrażeniem
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany przebudowy (wymiany) instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z istniejącej kotłowni.

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna
- mapa do celów projektowych
- stosowne normy i wytyczne branżowe
- katalogi producentów i dystrybutorów urządzeń

2. Stan istniejący zagospodarowania terenu

Działka 128/6, Boże 18 jest działką zabudowaną zabytkowym budynkiem szkolnym. Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na terenie działki znajduje się infrastruktura techniczna w postaci przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt budowlany nie zakłada ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu

4. Formy ochrony

Na terenie działki 128/6, Boże 18 występują formy ochrony konserwatorskiej budynku szkoły, otoczenia parku dworskiego.

5. Określenie obszaru oddziaływania


Ze względu na brak występowania elementów mogących ograniczać zagospodarowanie działek sąsiednich w planowanym przedsięwzięciu, stwierdza się, że obszar oddziaływania obiektu w całości zawiera się na działce nr 128/6, Boże 18.

Całość robót należy wykonać zgodnie z:

- Zasadami projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych",
- Zachować normatywne odległości projektowanego gazociągu, przyłącza gazu od istniejących i projektowanych urządzeń i obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
- Prace ziemne w obrębie zbliżenia i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością
- Przed rozpoczęciem budowy Inwestor zobowiązany jest zlecić właściwej jednostce wykonawstwa geodezyjnego lub geodecie miejskiemu (gminnemu) inwentaryzację, podając orientacyjny termin zakończenia prac. Po wybudowaniu urządzeń podziemnych (przed zasypaniem) zgłosić gotowość do dokonywania pomiarów.

Projektant:
mgr inż. Tomasz Wrzosek
upr. bud. WAM/0062/POOS/13

Sprawdzający:
mgr inż. Maciej Sączuk
upr. bud. MAZ/0155/POOS/09

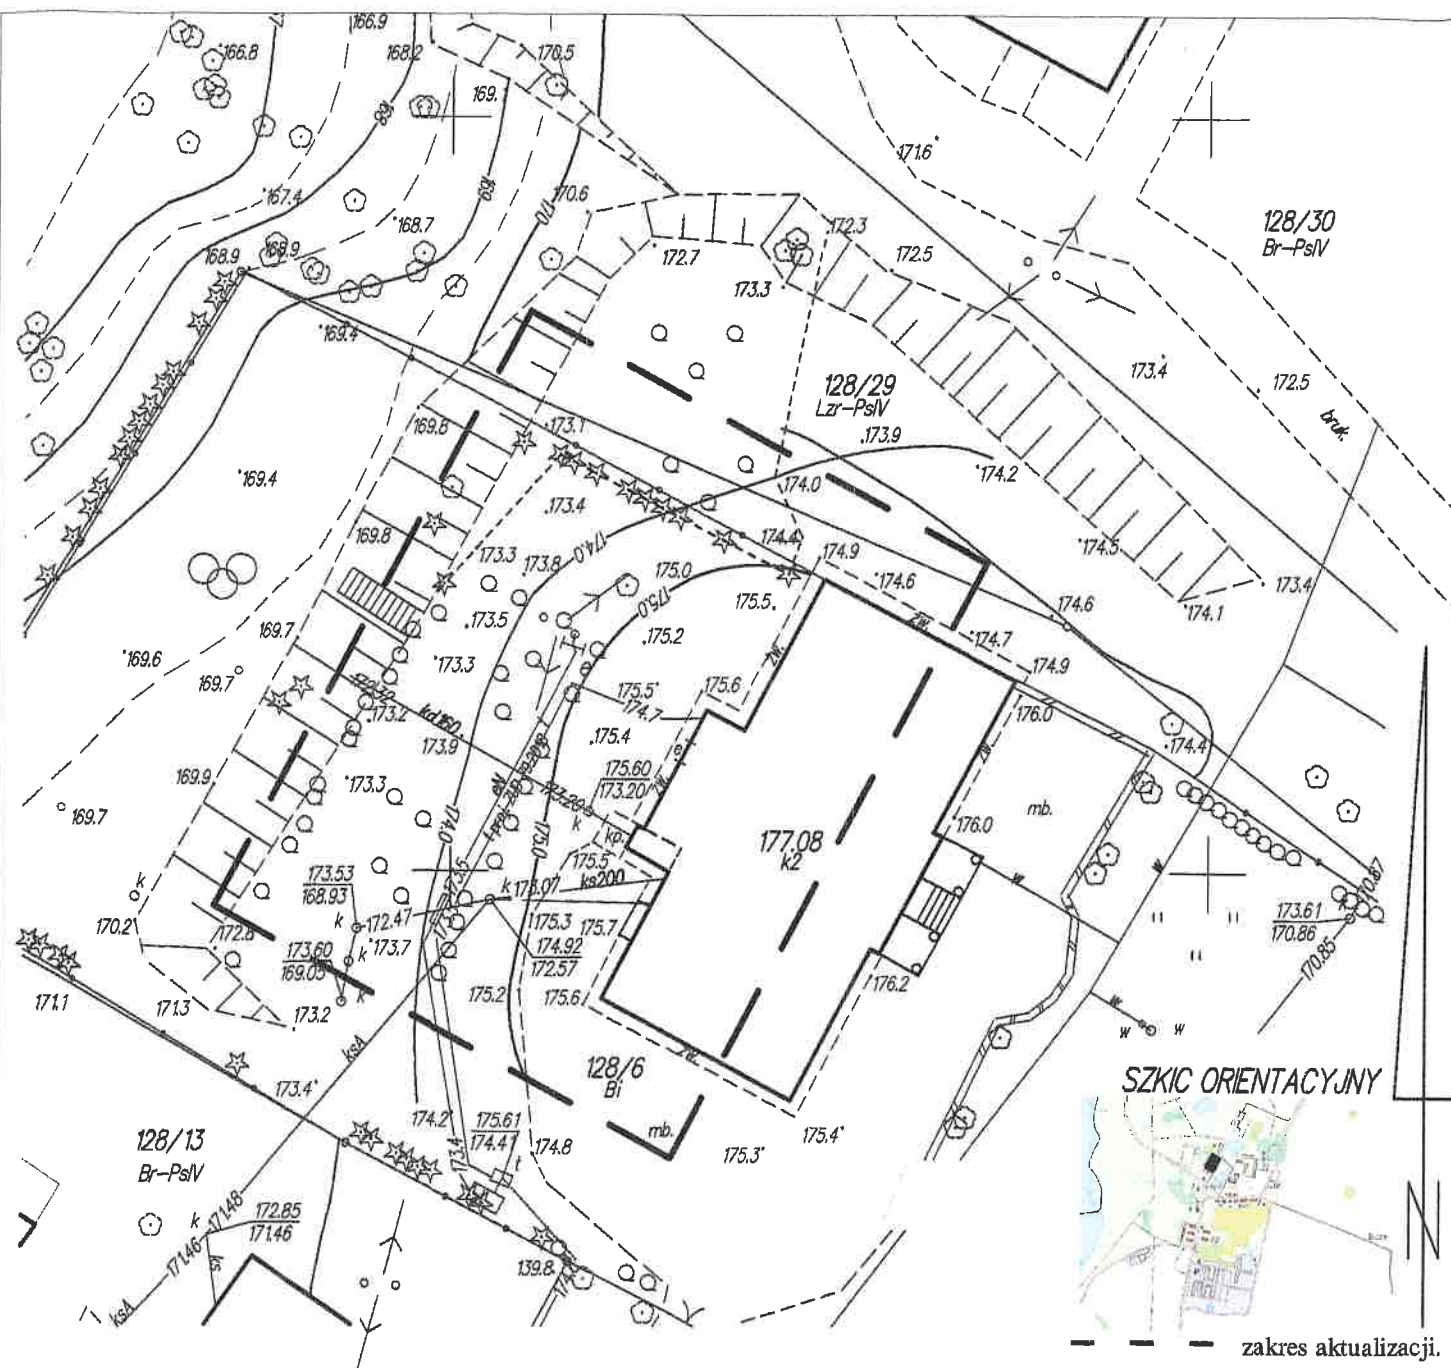

W zakresie opracowania niniejszej mapy nie badano służebności gruntowych.

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
w skali 1 : 500
Mapa do celów projektowych

Województwo: Warmińsko-Mazurskie
Powiat: mrągowski
Jed. Ewidenc.: 281003_2 gm. Mrągowo
Obręb: 281003_2.0003 Boże

Sekcja mapy:
7.212.24.21.1.3
7.212.24.21.1.4
7.212.24.21.3.1
7.212.24.21.3.2

Nr działek: 6/25, 14/2, 15/1

ID zgłoszenia prac:
GK.6642.1.1768.2023

Układ współrzędnych płaskich: PL-ETRF2000
Układ wysokości: PL-EVRF2007-NH

Geodeta uprawniony
inż. Paweł Moździen nr uprawnień 22570

KIEROWNIK PRAC GEODEZYJNYCH
GEODETA UPRAWNIENY
INŻ. PAWEŁ MOZDZIEN
TEL. 531-836-436

Dokument podpisany przez
Paweł Moździen
Data: 2023.12.19 14:45:23
CET

Stan aktualności mapy na dzień: 12.12.2023 r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych ułożonych, a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej. Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu na gruncie przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, a po ich wybudowaniu – powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Dla obszaru aktualizacji nie badano służebności gruntowych. Przebieg podziemnych sieci uzbrojenia terenu przyjęto z zasobu PZGiK.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych GK.6642.1.1768.2023

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie Starosta Mrągowski

Wykonawca prac geodezyjnych SPEKTRUM
GEODEZJA I NIERUCHOMOŚCI
sp. z o. o.

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji Protokół Weryfikacji Nr
GK.6642.1.1768.2023.1
z dnia 19.12.2023 r.

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac inż. Paweł Moździen
Nr uprawnień 22570

Usługi Projektowe mgr inż. Tomasz Wrzosek os. Mazurskie 37, 11-700 Mrągowo NIP 742 189 92 72 tel. +48 691 165 624 e-mail: tomaszwrzosek@interia.pl		
Temat: Projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Bożem		
Adres: Boże 18, 11-700 Boże		
Inwestor: Gmina Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo		
Projektant: mgr inż. Tomasz Wrzosek	nr uprawnień: WAM/0062/POOS/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Maciej Saczuk	MAZ/0155/POOS/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Podpis:
Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu		
Branża: sanitarna	Skala: 1:500	Data: 12.2023 r.
		Nr: G_01

**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania bez ograniczeń**

**w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych**

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 i 6.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym.



Otrzymują:

1. Pan Maciej Konrad Sączuk
ul. Pomorska 3 m. 39
08-110 Siedlce

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. a/a

ZA ZŁOŻENIEM
Z ORYGINAŁEM



Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-4TF-D9H-AC8 *

Pan **MACIEJ KONRAD SACZUK** o numerze ewidencyjnym **MAZ/IS/0489/09**
adres zamieszkania ul. **POYMORSKA 3 m.39, 08-110 SIEDLCE**
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od **2023-08-01** do **2024-07-31**.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu **2023-06-26** roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

 **Weryfikacja**

POZWOLENIE

Olsztyn 04.03.2024r.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. DzU z 2022r., poz. 840) oraz §13 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. DzU z 2021r., poz. 81) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2023 r., poz. 775).

po rozpatrzeniu wniosku: Tomasza Wrzosa, os. Mazurskie 37, 11-700 Mrągowo, z up. Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo,

o wydanie: pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bożem gm. Mrągowo wraz z montażem kotła gazowego wolno stojącego i podziemnego zbiornika na gaz na dz. nr 128/6, 11-700 Mrągowo,

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego:

- *projekt budowlany:* "Projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Bożem", autor: Tomasz Wrzosek, data: grudzień 2023r,

- *opłata, pełnomocnictwo, wyjaśnienia,*

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW
udziela pozwolenia

na prowadzenie w/w robót budowlanych.

zakres i sposób prowadzenia robót: jak we wniosku z uwzględnieniem n/w warunków.
termin ważności pozwolenia: 31.12.2024r.

WARUNKI POZWOLENIA:

WKZ zobowiązuje Wnioskodawcę do:

1. Zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych,
2. Zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności,
3. Kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
4. Przekazania WKZ nie później niż w terminie **14 dni** przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na **14 dni** przed dokonaniem zmiany tej osoby:
 - a) imienia, nazwiska i adresu, o której mowa w pkt. 3,
 - b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 - c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt.3 o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonania nadzoru inwestorskiego;
5. Prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej,
6. Niezwłocznego zawiadomienia WKZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych wskazanych w pozwoleniu.
7. Zaprojektowania i zastosowania zieleni osłaniającej kotły wolnostojące celem całkowitego ograniczenia ich widoczności z terenu parku, na co należy uzyskać odrębne pozwolenie WKZ zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 11, ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

UZASADNIENIE

Na mocy art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia, gdyż niniejsze pozwolenie w całości uwzględnia żądanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom, na podstawie art. 127 Kpa odwołanie do MKiDN, które należy złożyć za pośrednictwem WKZ w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, zgodnie z art. 129 Kpa.

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, zaś z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

ZAŁOŻENIE
ZORYGINAŁEM

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 2 Kpa organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Prace wykonywane na podstawie przedmiotowego pozwolenia mogą zostać wstrzymane w razie stwierdzenia wykonywania ich w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu zgodnie z art. 43 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wg art. 107d. 2 w/w ustawy o ochronie zabytków kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1–5 tejże ustawy, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu WKZ, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.

Wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 2111) za wydanie niniejszego pozwolenia dokonano stosownej opłaty skarbowej.


WARMIŃSKO-MAZURSKI
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Mirosław Jonakowski

Otrzymują:

1. Tomasz Wrzosek, os. Mazurskie 37, 11-700 Mrągowo,
2. Wójt Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo,
3. a/a

ZA ZGODNOŚC
Z ORYGINAŁEM 

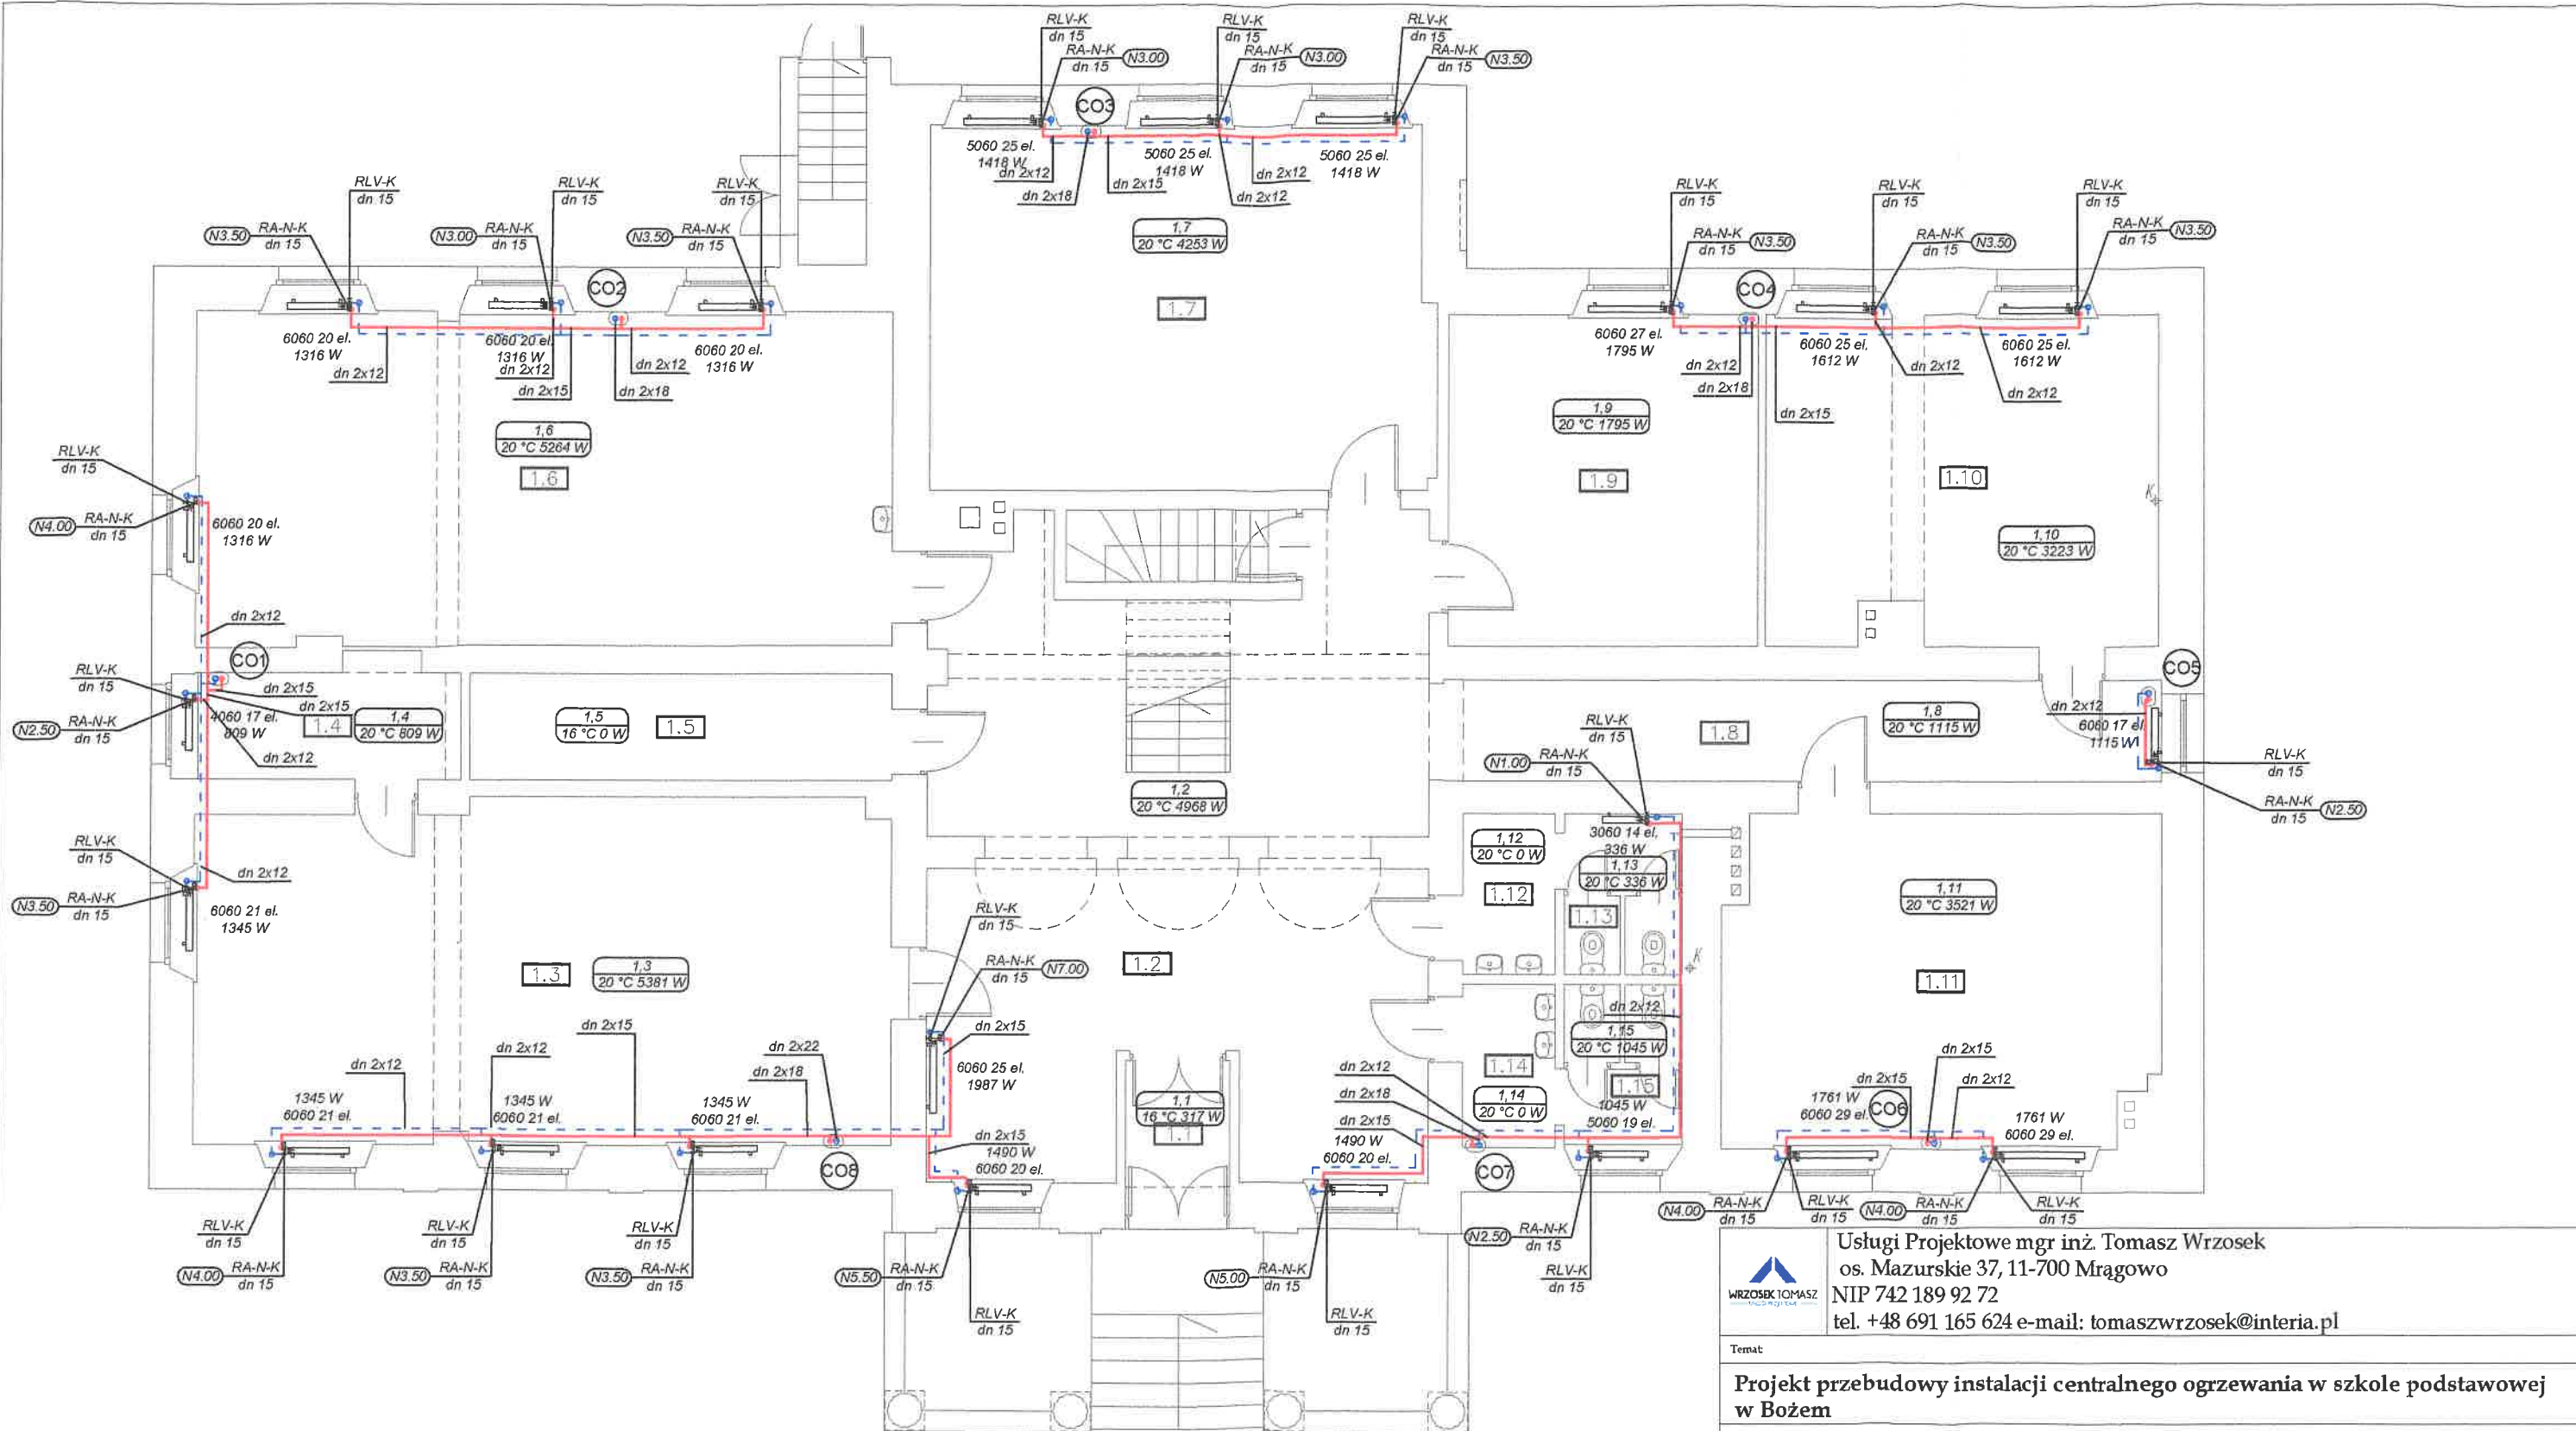

LEGENDA:

— zasilanie
- - - powrót

dn2x12 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenna, precyzyjna dz 12 mm
dn2x15 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenna, precyzyjna dz 15 mm
dn2x18 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenna, precyzyjna dz 18 mm
dn2x22 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenna, precyzyjna dz 22 mm

CO - pion c.o.

822 W
6060 12 el.

- oznaczenie
grzejnika

obliczona moc grzejnika

Charleston, wysokość H = 600 mm, 6 kolumnowy, 12 "zeberek"

Usługi Projektowe mgr inż. Tomasz Wrzosek
os. Mazurskie 37, 11-700 Mrągowo
NIP 742 189 92 72
tel. +48 691 165 624 e-mail: tomaszwrzosek@interia.pl

Temat

Projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej
w Bożem

Adres

Boże 18, 11-700 Boże

Inwestor

Gmina Mrągowo
ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

Projektant

mgr inż. Tomasz Wrzosek

nr uprawnień

WAM/0062/POOS/13
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Podpis

Sprawdzający

mgr inż. Maciej Saczuk

MAZ/0155/POOS/09

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Podpis

Nazwa rysunku

Instalacja centralnego ogrzewania - RZUT PARTERU

Brana

sanitarna

Skala rys.


1:100

Data

12.2023 r.

Nr rys.

SAN_02

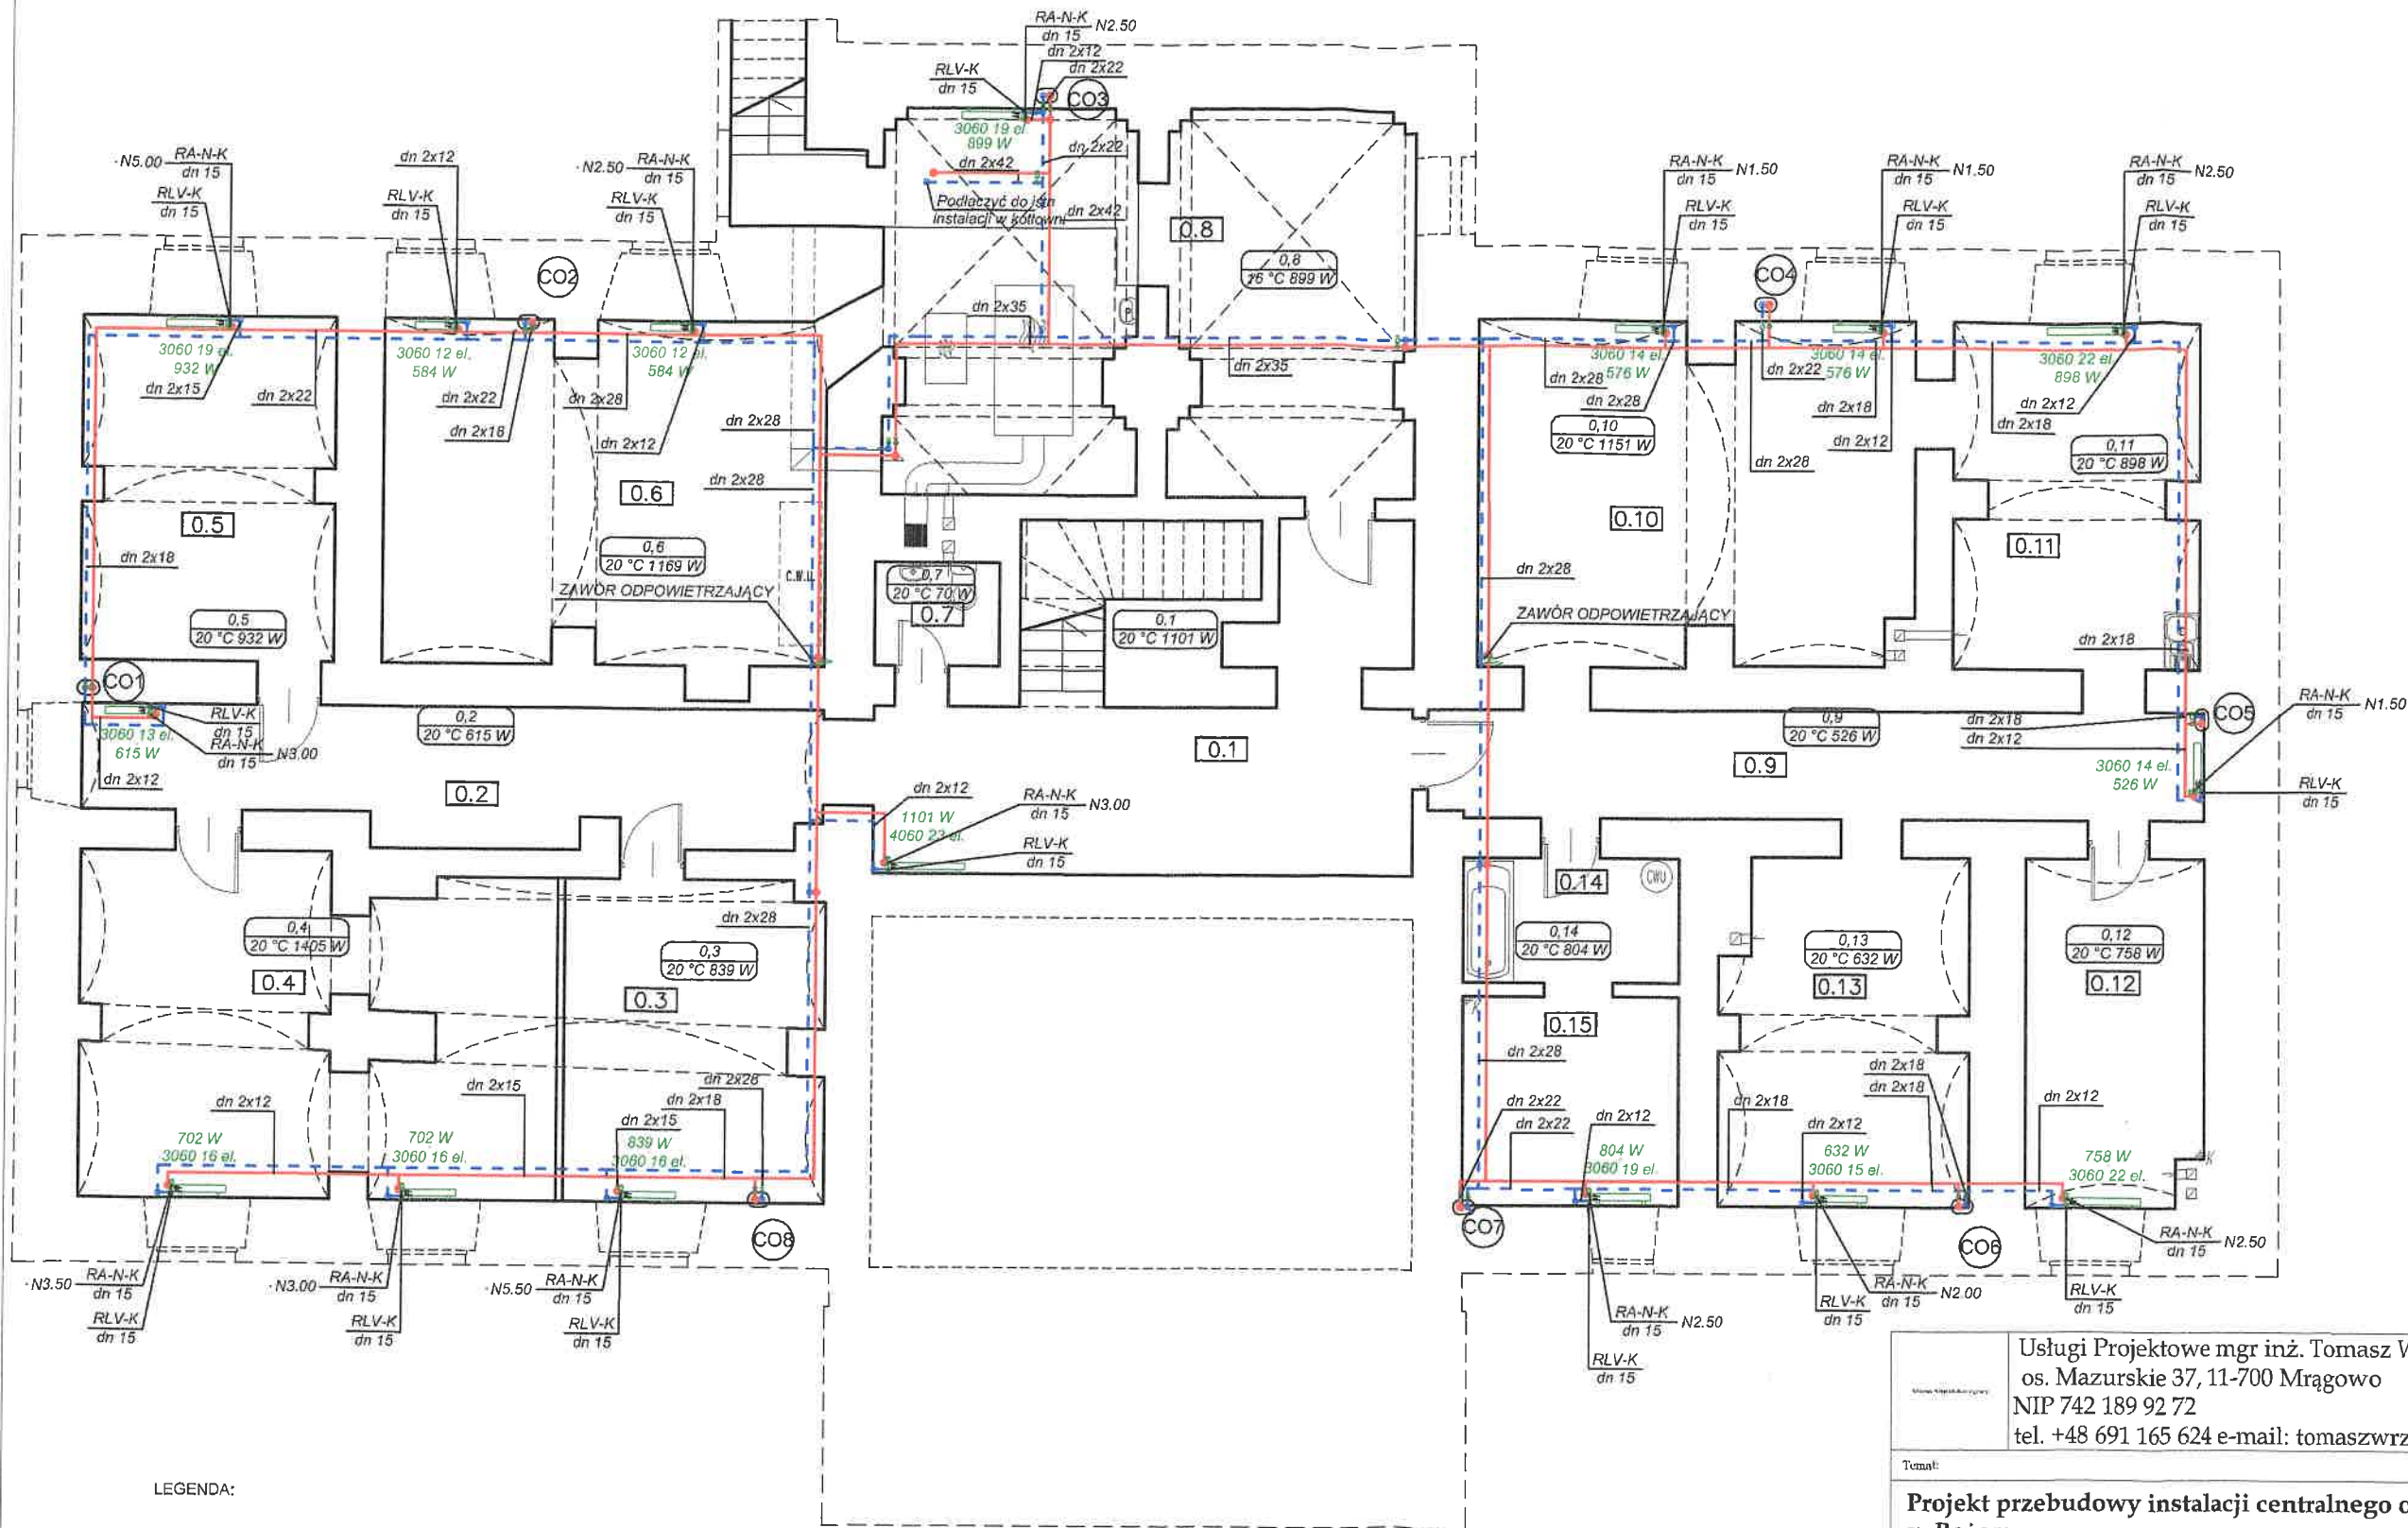

LEGENDA:

— zasilanie
 - - - powrót
 dn2x12 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenne, precyzyjna dz 12 mm
 dn2x15 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenne, precyzyjna dz 15 mm
 dn2x18 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenne, precyzyjna dz 18 mm
 dn2x22 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenne, precyzyjna dz 22 mm
 dn2x28 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenne, precyzyjna dz 28 mm
 dn2x35 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenne, precyzyjna dz 35 mm
 dn2x42 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenne, precyzyjna dz 42 mm




CO - pion c.o.


822 W
 6060 12 el. - oznaczenie grzejnika

obliczona moc grzejnika
 Charleston, wysokość H = 600 mm, 6 kolumnowy, 12 "żeberek"

Usługi Projektowe mgr inż. Tomasz Wrzosek
 os. Mazurskie 37, 11-700 Mrągowo
 NIP 742 189 92 72
 tel. +48 691 165 624 e-mail: tomaszwrzosek@interia.pl

Tytuł:		
Projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Bożem		
Adres:		
Boże 18, 11-700 Boże		
Inwestor:		
Gmina Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo		
Projektant:	nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Tomasz Wrzosek	WAM/0062/POOS/13	
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
Sprawdzający:		Podpis:
mgr inż. Maciej Saczuk	MAZ/0155/POOS/09	
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
Nazwa rysunku:		
Instalacja centralnego ogrzewania - RZUT PIWNICY		
Branda:	Skala rys.:	Data:
sanitarna	1:100	12.2023 r.
		Nr rys.:
		SAN_03

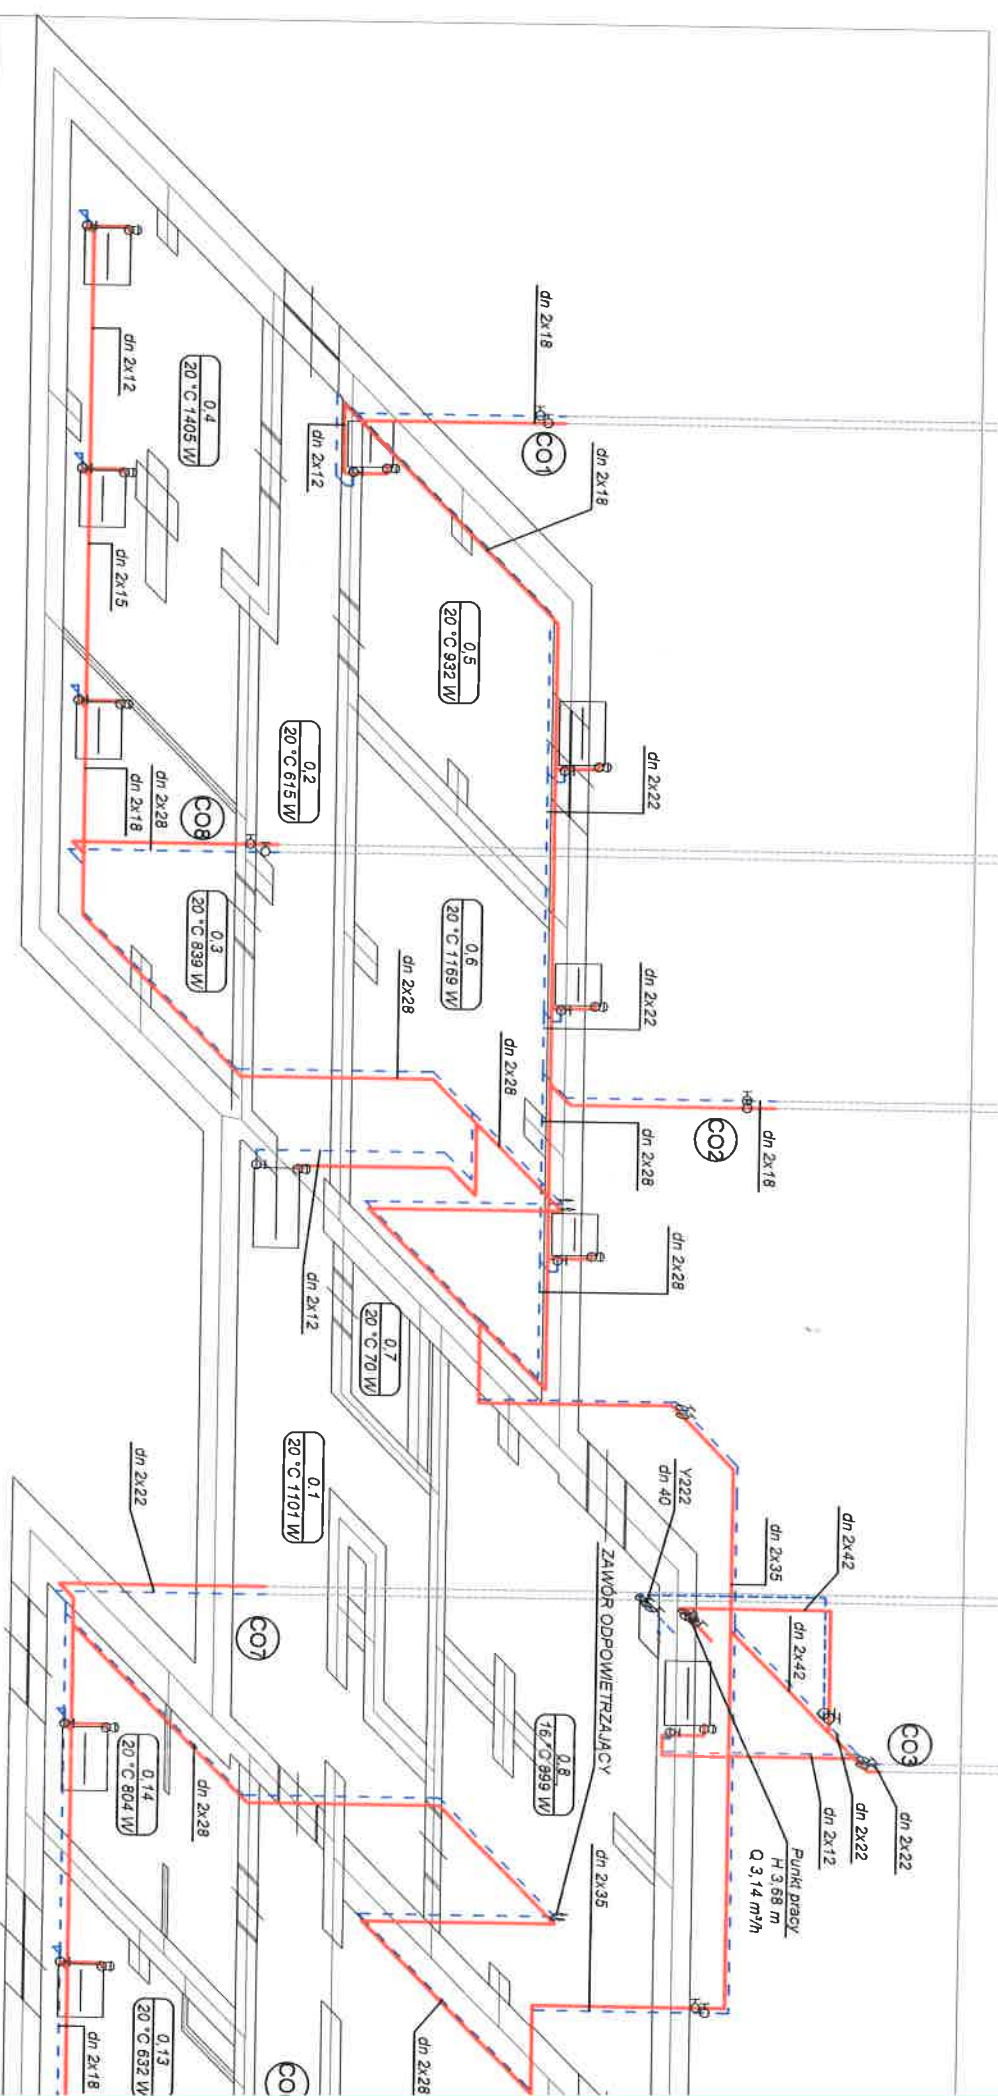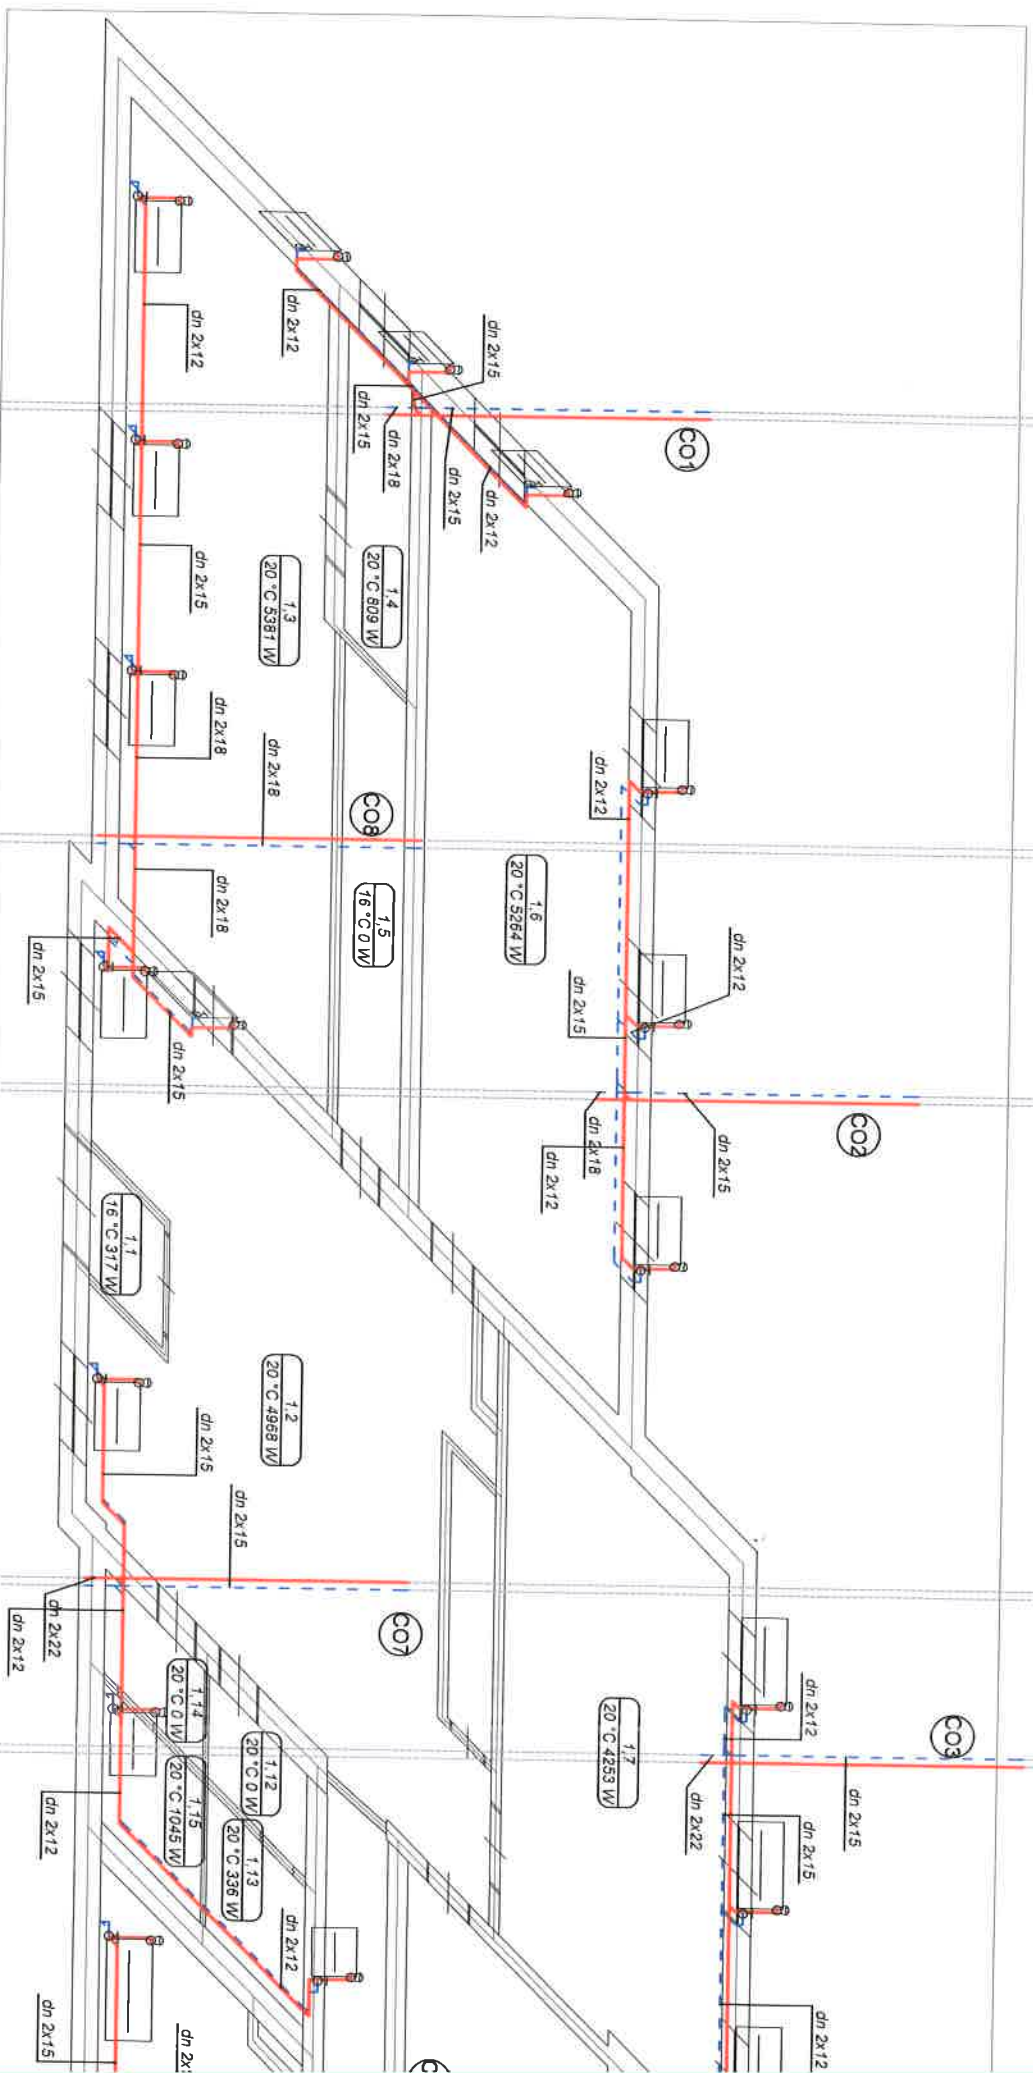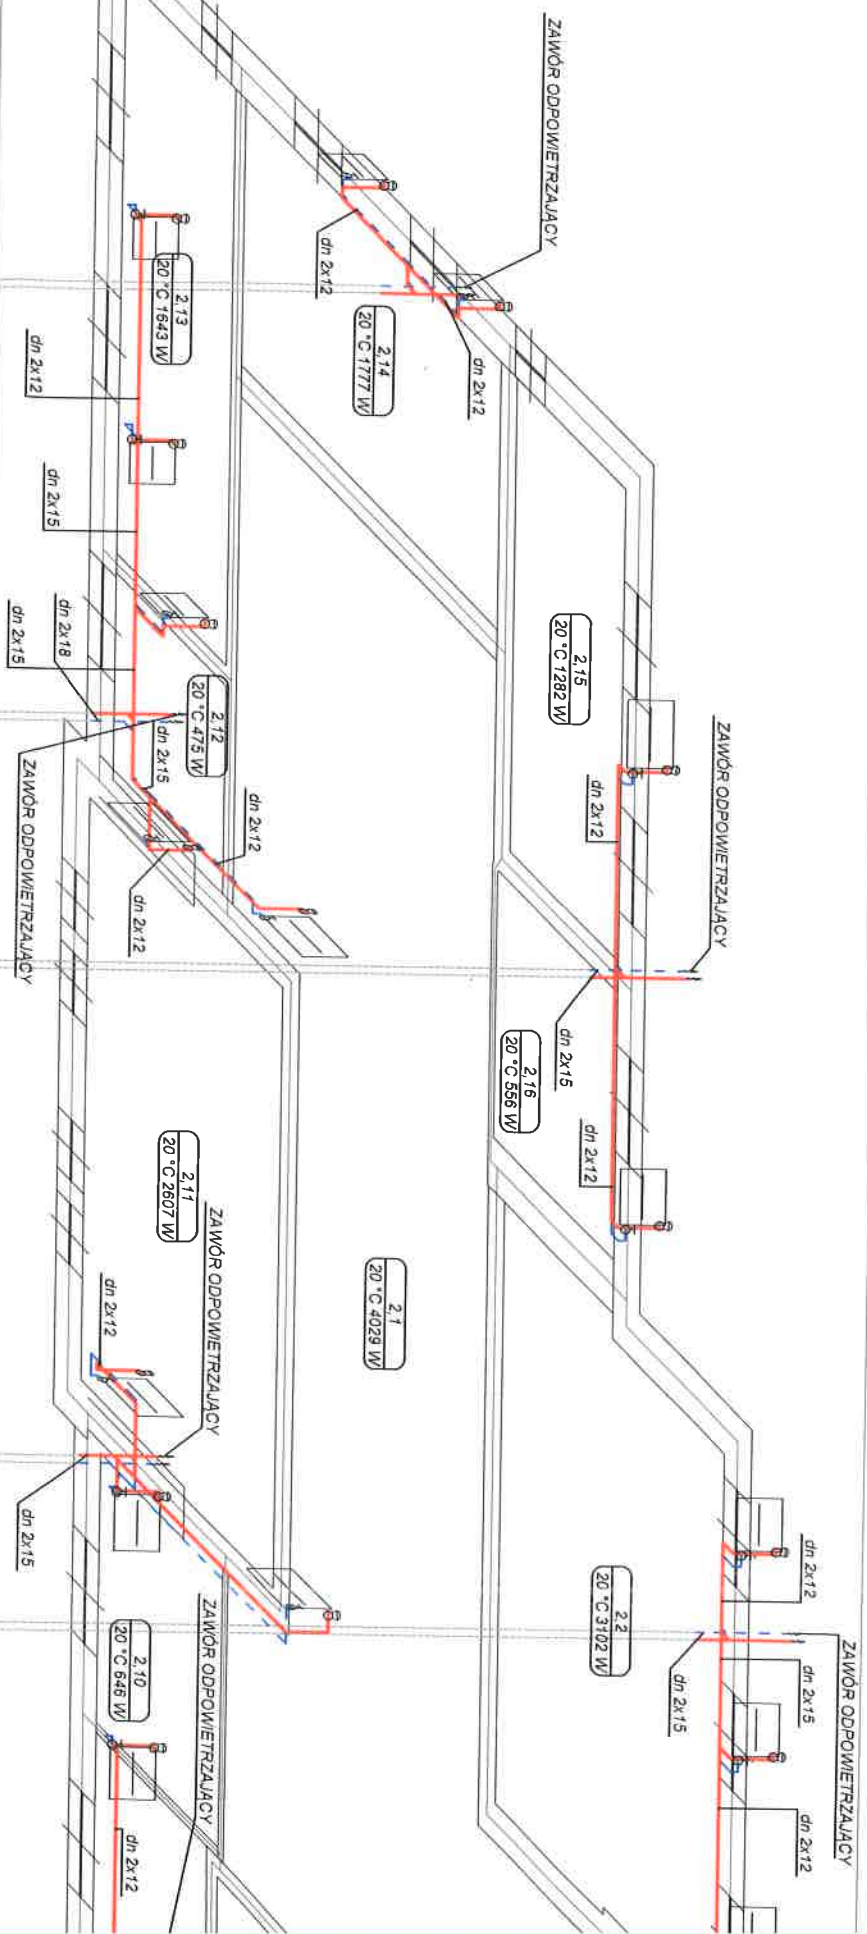

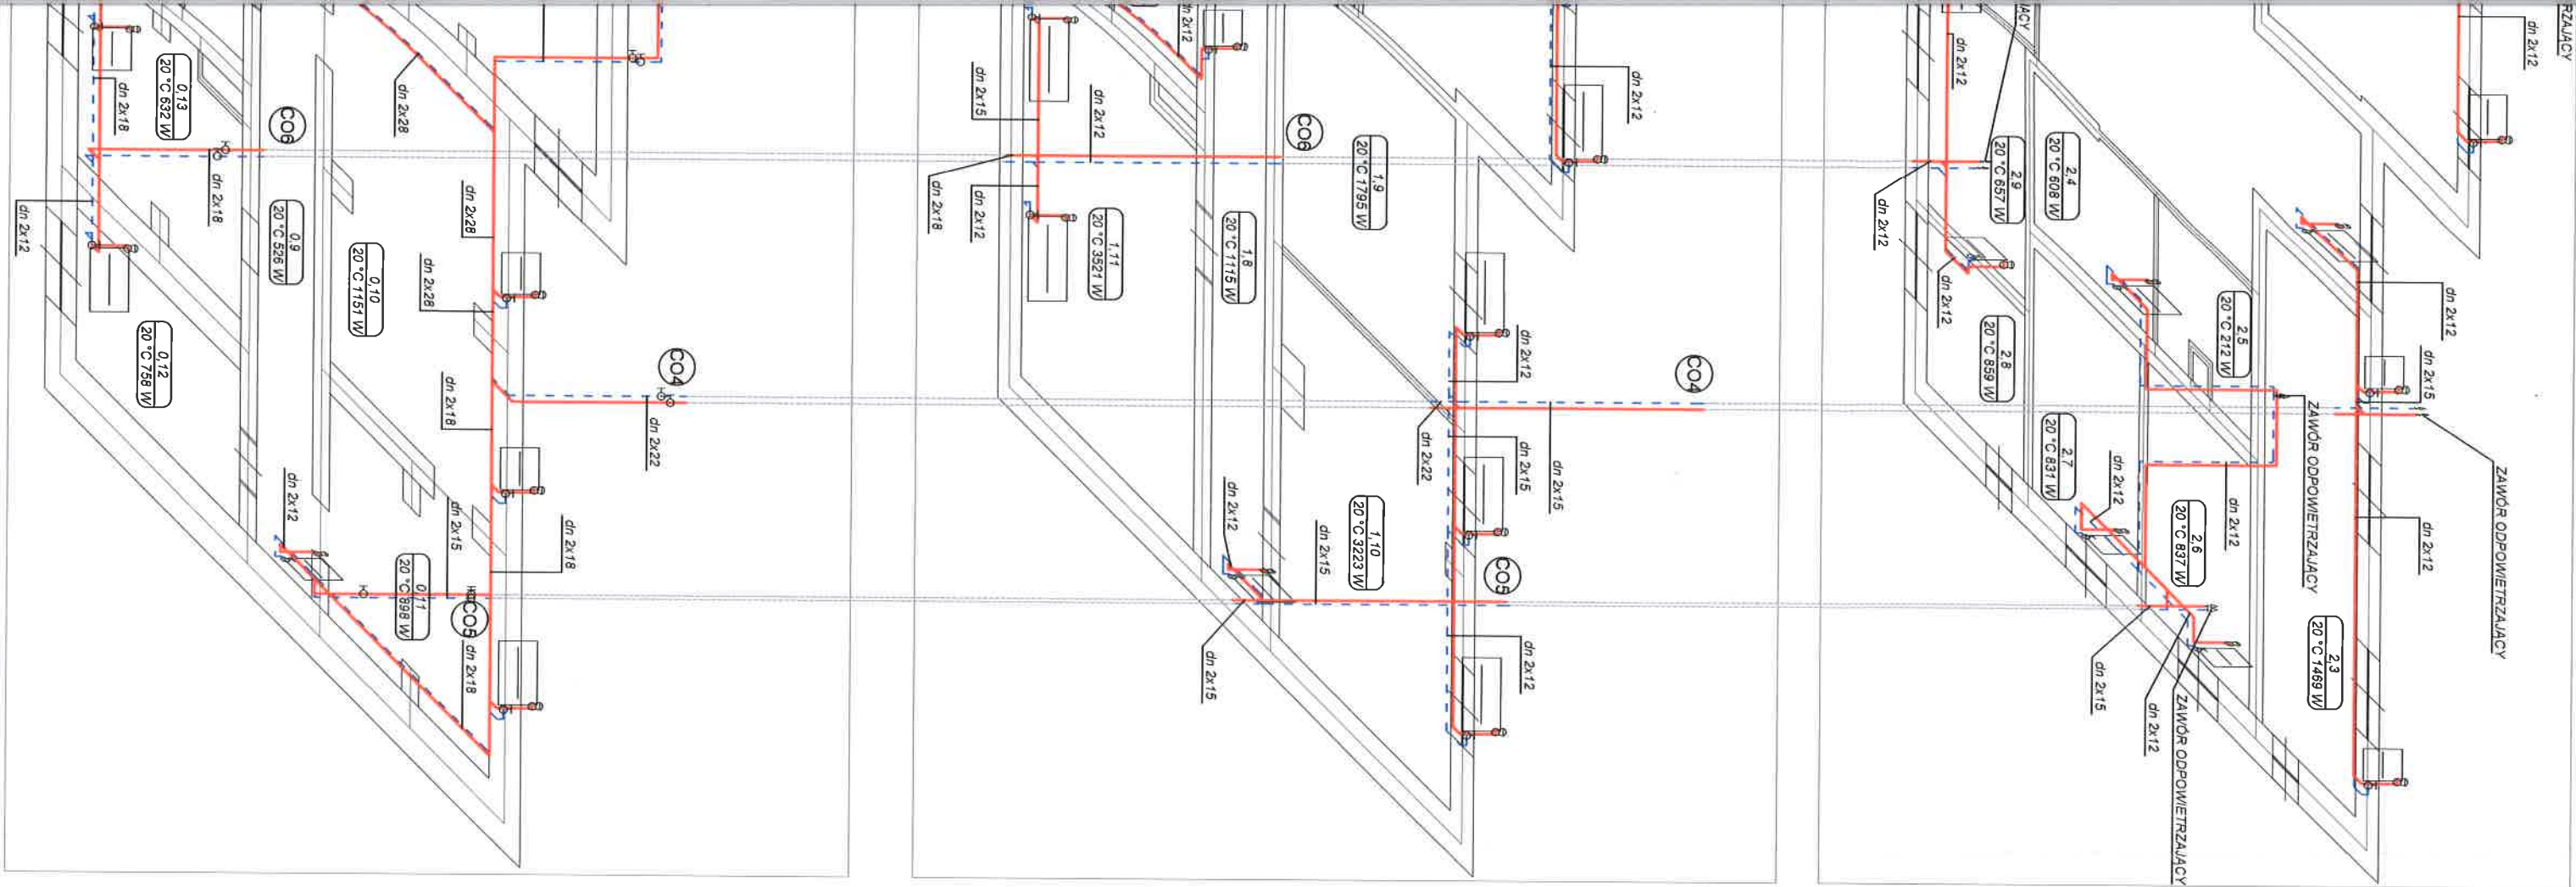

LEGENDA:

— zasilenie
- - - - - powrót

dn2x12 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenne, przeżylna dz 12 mm
dn2x15 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenne, przeżylna dz 15 mm
dn2x18 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenne, przeżylna dz 18 mm
dn2x22 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenne, przeżylna dz 22 mm
dn2x28 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenne, przeżylna dz 28 mm
dn2x35 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenne, przeżylna dz 35 mm
dn2x42 - 2 x rura ze stali węglowej, cienkościenne, przeżylna dz 42 mm

CO - pion c.o.

<div><div><div></div><div>MAZUSZ TOMASZ</div></div><div>Usługi Projektowe mgr inż. Tomasz Wrzosek os. Mazurskie 37, 11-700 Mrągowo NIP 742 189 92 72 tel. +48 691 165 624 e-mail: tomaszwrzosek@interia.pl</div></div>			
Temat: Projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Bożem			
Adres: Boże 18, 11-700 Boże			
Inwestor: Gmina Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo			
Projektant	mgr inż. Tomasz Wrzosek	nr uprawnień	Podpis:
Sprawdający:	mgr inż. Maciej Sączuk	MAZ/0135/POOS/09	Podpis:
Nazwa rysunku:	Instalacja centralnego ogrzewania - ROZWINIĘCIE		
Skala rys.	1:100	Data:	12.2023 r.
Strona:	1	Nr rys.	SAN_04