



Opniżenie złącza
ZK9933 o 15cm

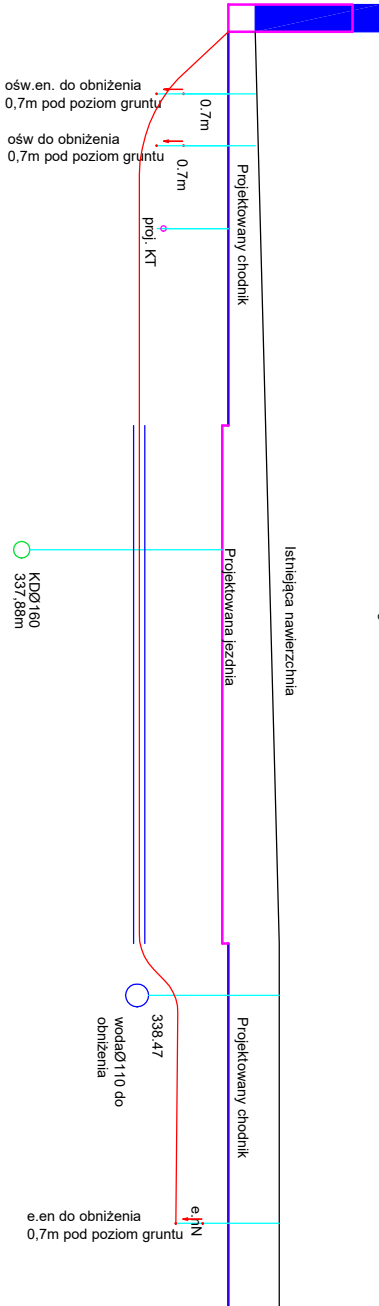

Kable 2xYAKXS 4x120mm² ZK9939 - ZK9933-ZK9934 do obniżenia pod docelową jezdnię.
Kabel odcopywać ręcznie w porozumieniu z T.D.S.A. ręcznie przy wyłączonym napięciu.
Kabel odczyć na głębokości 0,8m od docelowej jezdni.
W razie konieczności kable przedłużyć stosując nitki ZMR-2.
Kabel pod jezdnią prowadzić w rurze osłonowej SRS Ø110.
Na kablu umieścić oznaczniki zgodnie ze standardem T.D.S.A.

	SEWI Sebastian Raudis Sebastian Wilkowski spółka jawna NIP 743402435 KRS 145409924 KRS 000006256 ul. Rynek 15 48-340 Głuchobazy E-Mail: biuro@sewi.pl, s.w@sewi.pl www.biurosewi.pl		
Temat opracowania:	Budowa drogi ul. Lutosławskiego, Oromowskiego, Nowowiejskiego w Głuchobazach		
Temat rysunku:	Przekrój		
Inwestor:	Burmistrz Głuchobazy ul. Rynek 15 48-340 Głuchobazy	Skala: --	Data: kwiecień 2023 r.
BRANŻA ELEKTRYCZNA: PROJEKTANT: - mgr inż. Krzysztof Naupa nr upr. OPL/1256/PWB/16 SPRAWDZAJĄCY: - mgr inż. Karol Wojciech nr upr. OPL/0737/PWB/11	Rysunek nr: E-10		