

Nr sprawozdania: CT/grub/22/0030

Data: 01.06.2022

Zleceniodawca: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo w m. Ostrowite


Data pobrania próbki: 01.06.2022  
km próbki: 29+300

Średnica odwiertu: 225

| Badany parametr                                | Wyniki pomiarów                                       |
|--|---|
|  | próbka nr.2   |
| Grubość warstw bitumicznych, cm                | 14,0  |
| grubości poszczególnych warstw konstrukcji ,cm | 14,0cm warstwy bitumicznej+38 cm podbudowy z kruszywa |

#### Uwagi

**Z wyciętej próbki można stwierdzić, że konstrukcją nawierzchni jest warstwa bitumiczna o gr. 14,0 cm. Poniżej zaobserwować można ok 38,0 cm kruszywa**

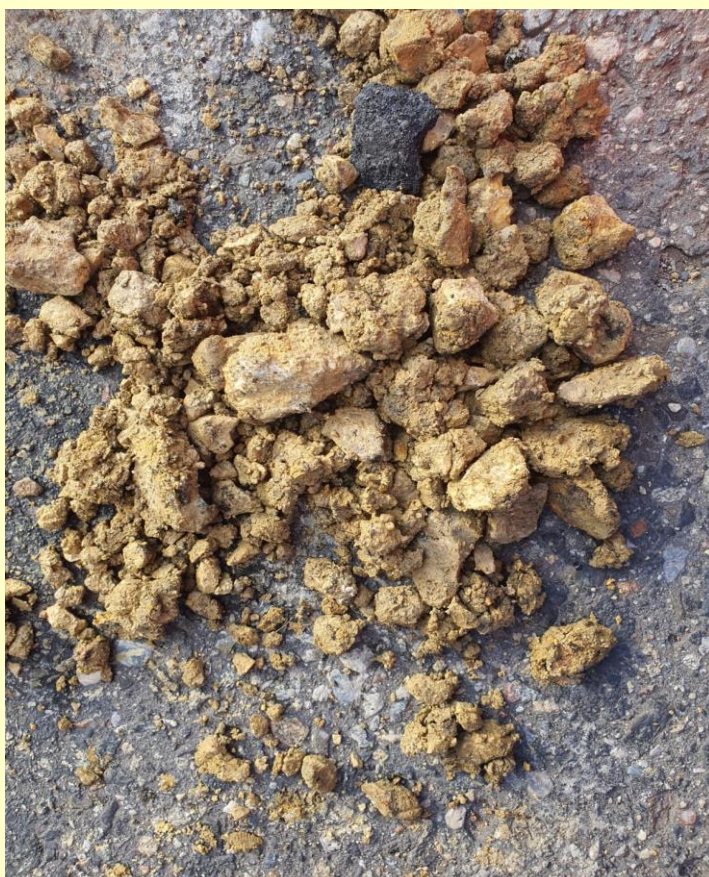

#### DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU I PIĘCZĄTKI

Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Informacje dotyczące próbki nie są przedmiotem kontroli. TB Consultingtechnic nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania oraz opis próbek niepobranych przez pracowników. Powielanie sprawozdania z badania inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykonał / data:  
D. Bobrowski 01.06.2022

Badanie sprawdził / data:  
Tomasz Bobrowski 01.06.2022