


Darłowo bud.5 - wymiana agregatu prądotwórczego

Rozmieszczenie osprzętu elektrycznego

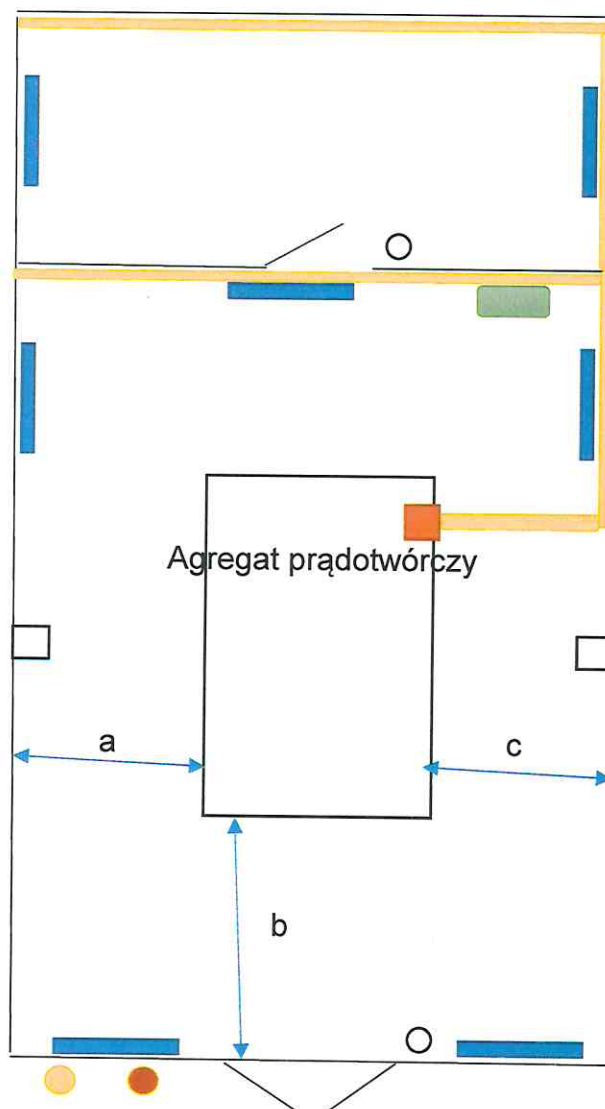

- Oprawa oświetleniowa LED
- Tablica TBA oraz TPWA (z pola rezerwy)
- Miejsce podłączenia agregatu do sieci
- Wyłącznik oświetlenia nt Wyłącznik awaryjny agregatu PWP pom agregatu
- Kanał kablowy

Otwór drzwiowy w cm 170 szer. x 252 wys.

Odległości w cm: a – 130, b – 174, c – 85,