


PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ dn 200 PVC

ODCINEK ZbKD-D12

skala 1:100

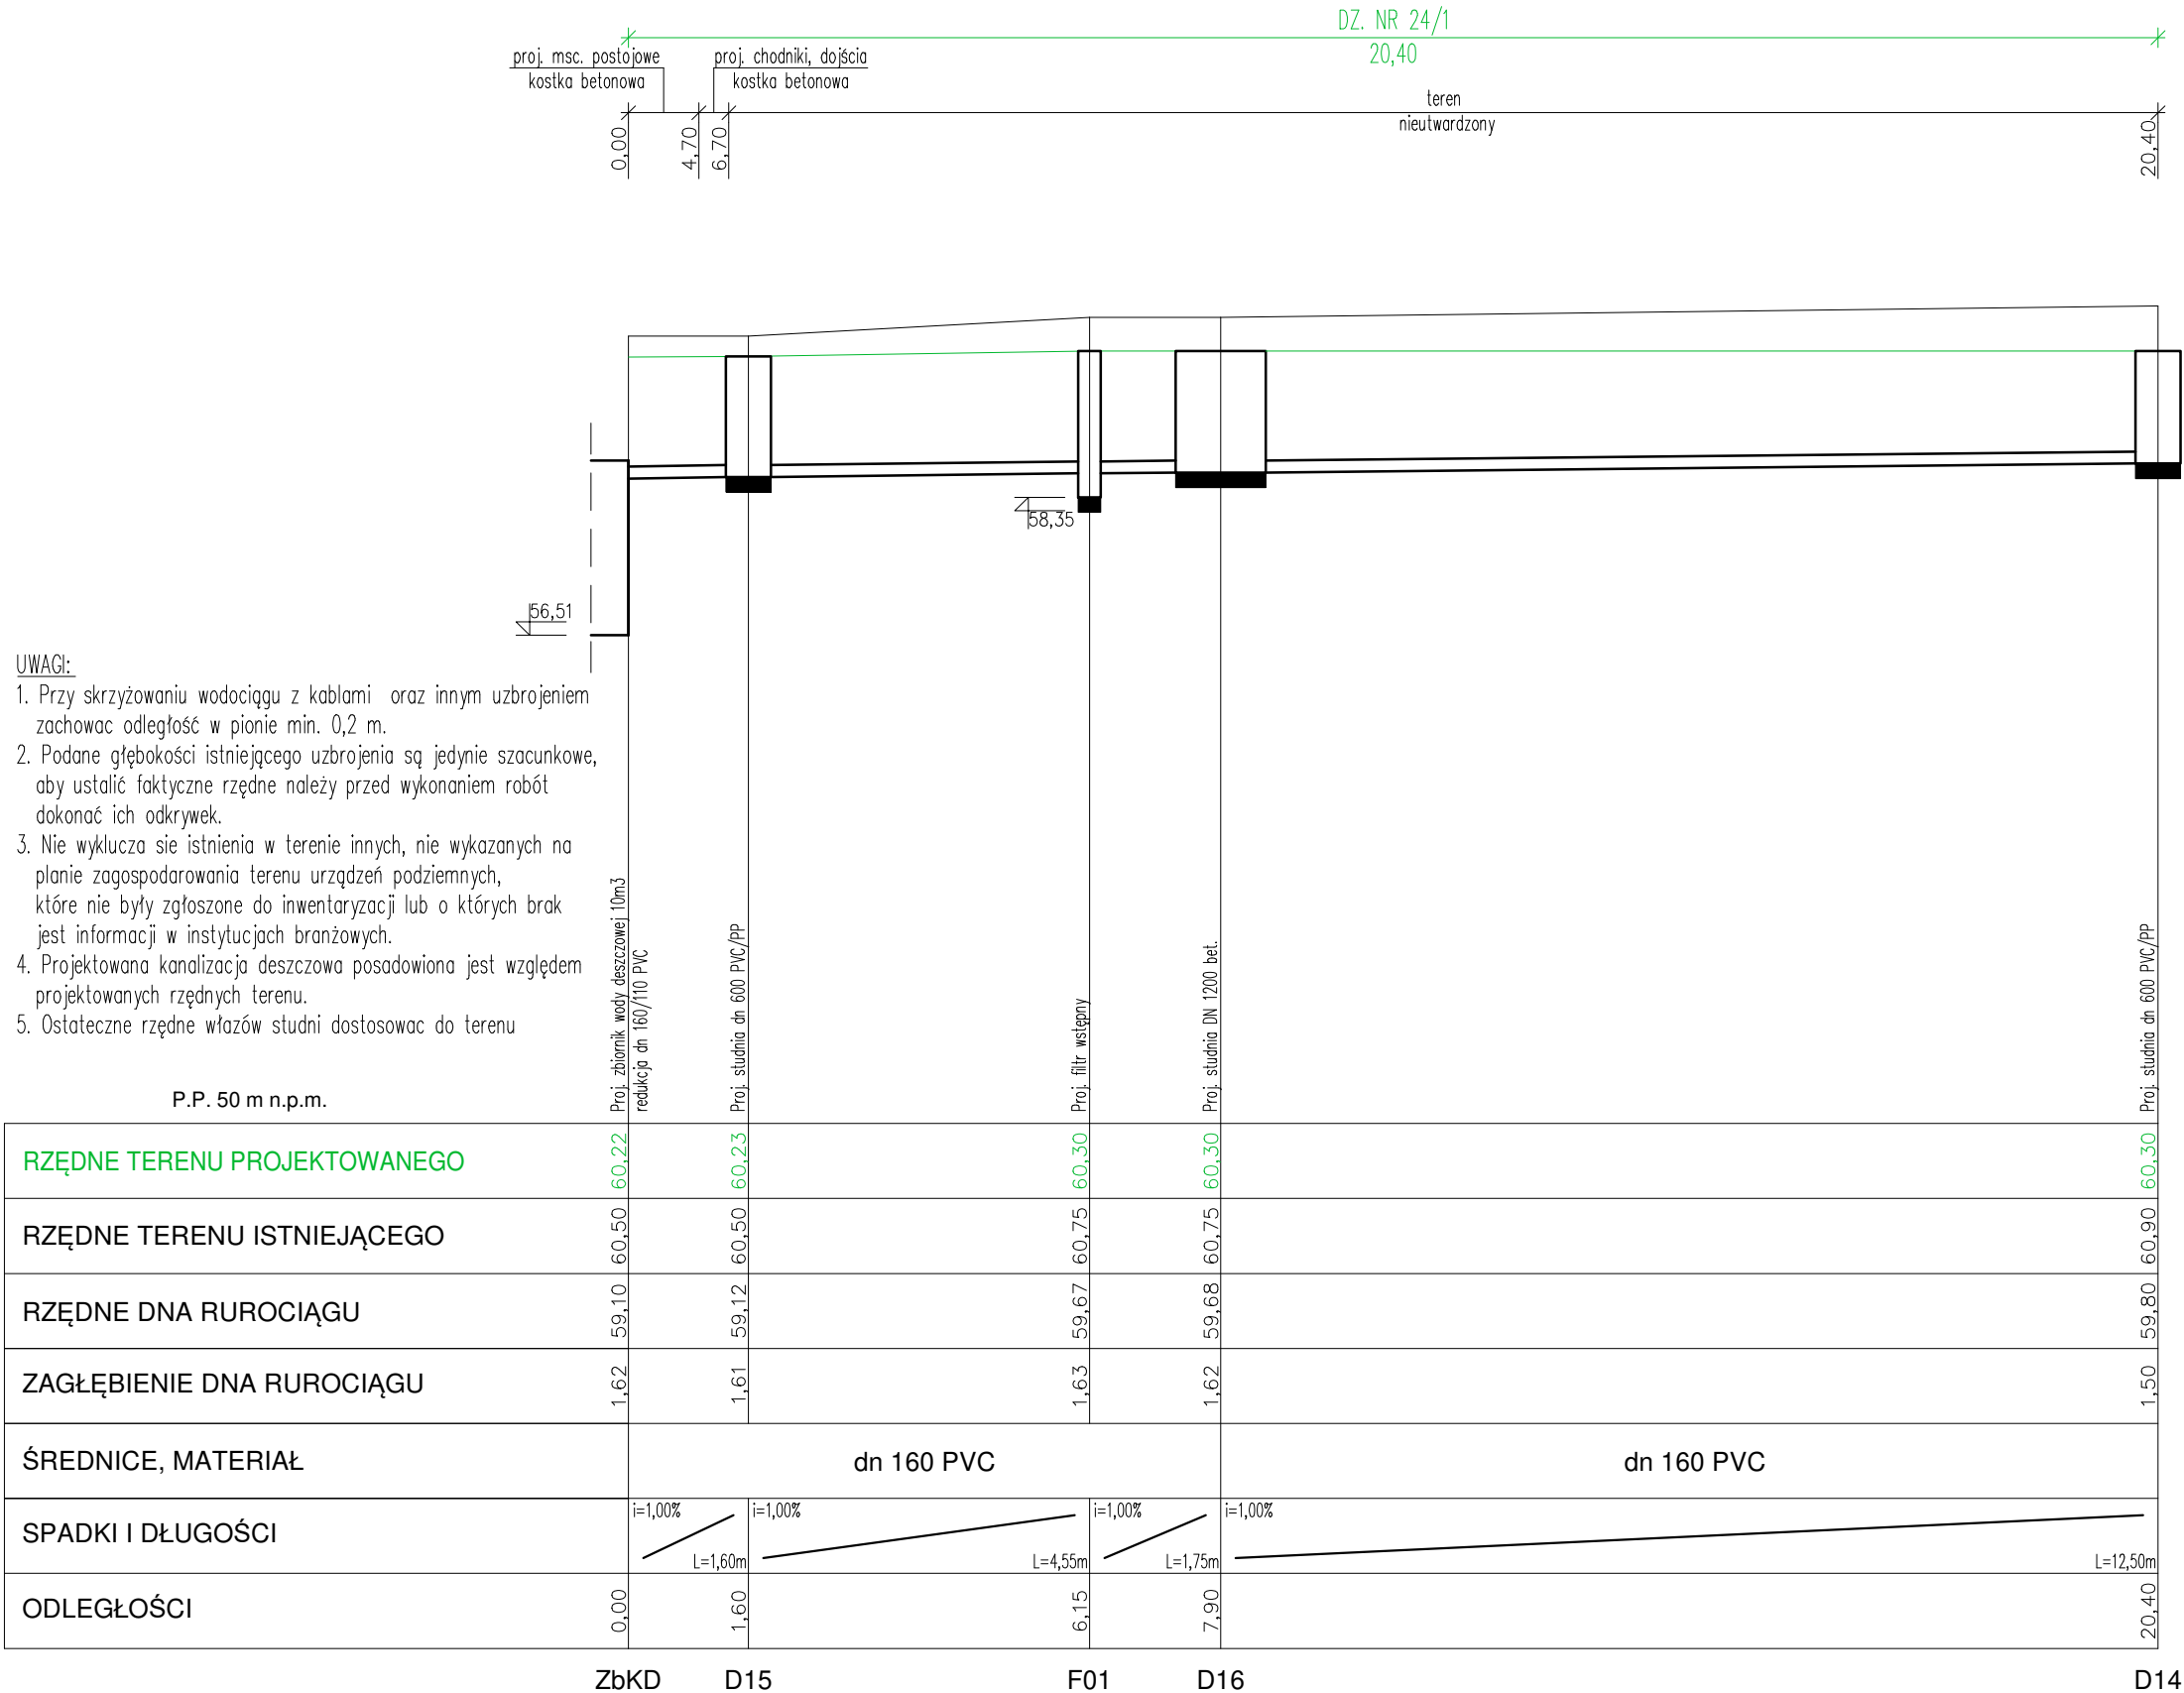

- UWAGI:
- Przy skrzyżowaniu wodociągu z kablami oraz innym uzbrojeniem zachować odległość w pionie min. 0,2 m.
 - Podane głębokości istniejącego uzbrojenia są jedynie szacunkowe, aby ustalić faktyczne rzędne należy przed wykonaniem robót dokonać ich odkrywek.
 - Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na planie zagospodarowania terenu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
 - Projektowana kanalizacja deszczowa posadowiona jest względem projektowanych rzędnych terenu.
 - Ostateczne rzędne wjazdów studni dostosować do terenu

UWAGA:
Rurociągi prowadzone w strefie przemarzania, należy ocieplić warstwą żużla lub keramzytu o gr.20cm + 2xpapa na posie 1,0m.; lub łupkami z pianki poliuretanowej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA:

GRUPAYANG

ARCHITEKCI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Ul. Dębowa 1/2, 82–500 Kwidzyn

www.grupayang.pl; e–mail: pracownia@grupayang.pl

mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN

BUDYNEK "A" – BUDYNEK BIUROWY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KWIDZYN, UL. LEŚNA DZ. NR 24/1

OBRĘB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN

ID DZ. 220701_1.0018.24/1

TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:

PROFIL PODŁUŻNY KD dn200PVC, Odcinek ZbKD–D12

SKALA:

1:100/500

NR RYSUNKU:

S–4.6

DATA:

CZERWIEC 2024

| | | |
|--------------|----------------------|------------------|
| PROJEKTANT | IMIĘ I NAZWISKO: | PODPIS: |
| | mgr inż Artur Herman | |
| SPECJALNOŚĆ: | instalacje sanitarne | NR UPRAWNIENÍ: |
| | | KUP/0182/PWBS/15 |
| OPRACOWAŁ | IMIĘ I NAZWISKO: | PODPIS: |
| | --- | |
| SPECJALNOŚĆ: | | NR UPRAWNIENÍ: |
| | --- | |
| SPRAWDZAJĄCY | IMIĘ I NAZWISKO: | PODPIS: |
| | --- | |
| SPECJALNOŚĆ: | | NR UPRAWNIENÍ: |
| | --- | --- |