



PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ dn 315 PVC

ODCINEK ZBIORNIK RET. WODY DESZCZOWEJ-D8

skala 1:100/500

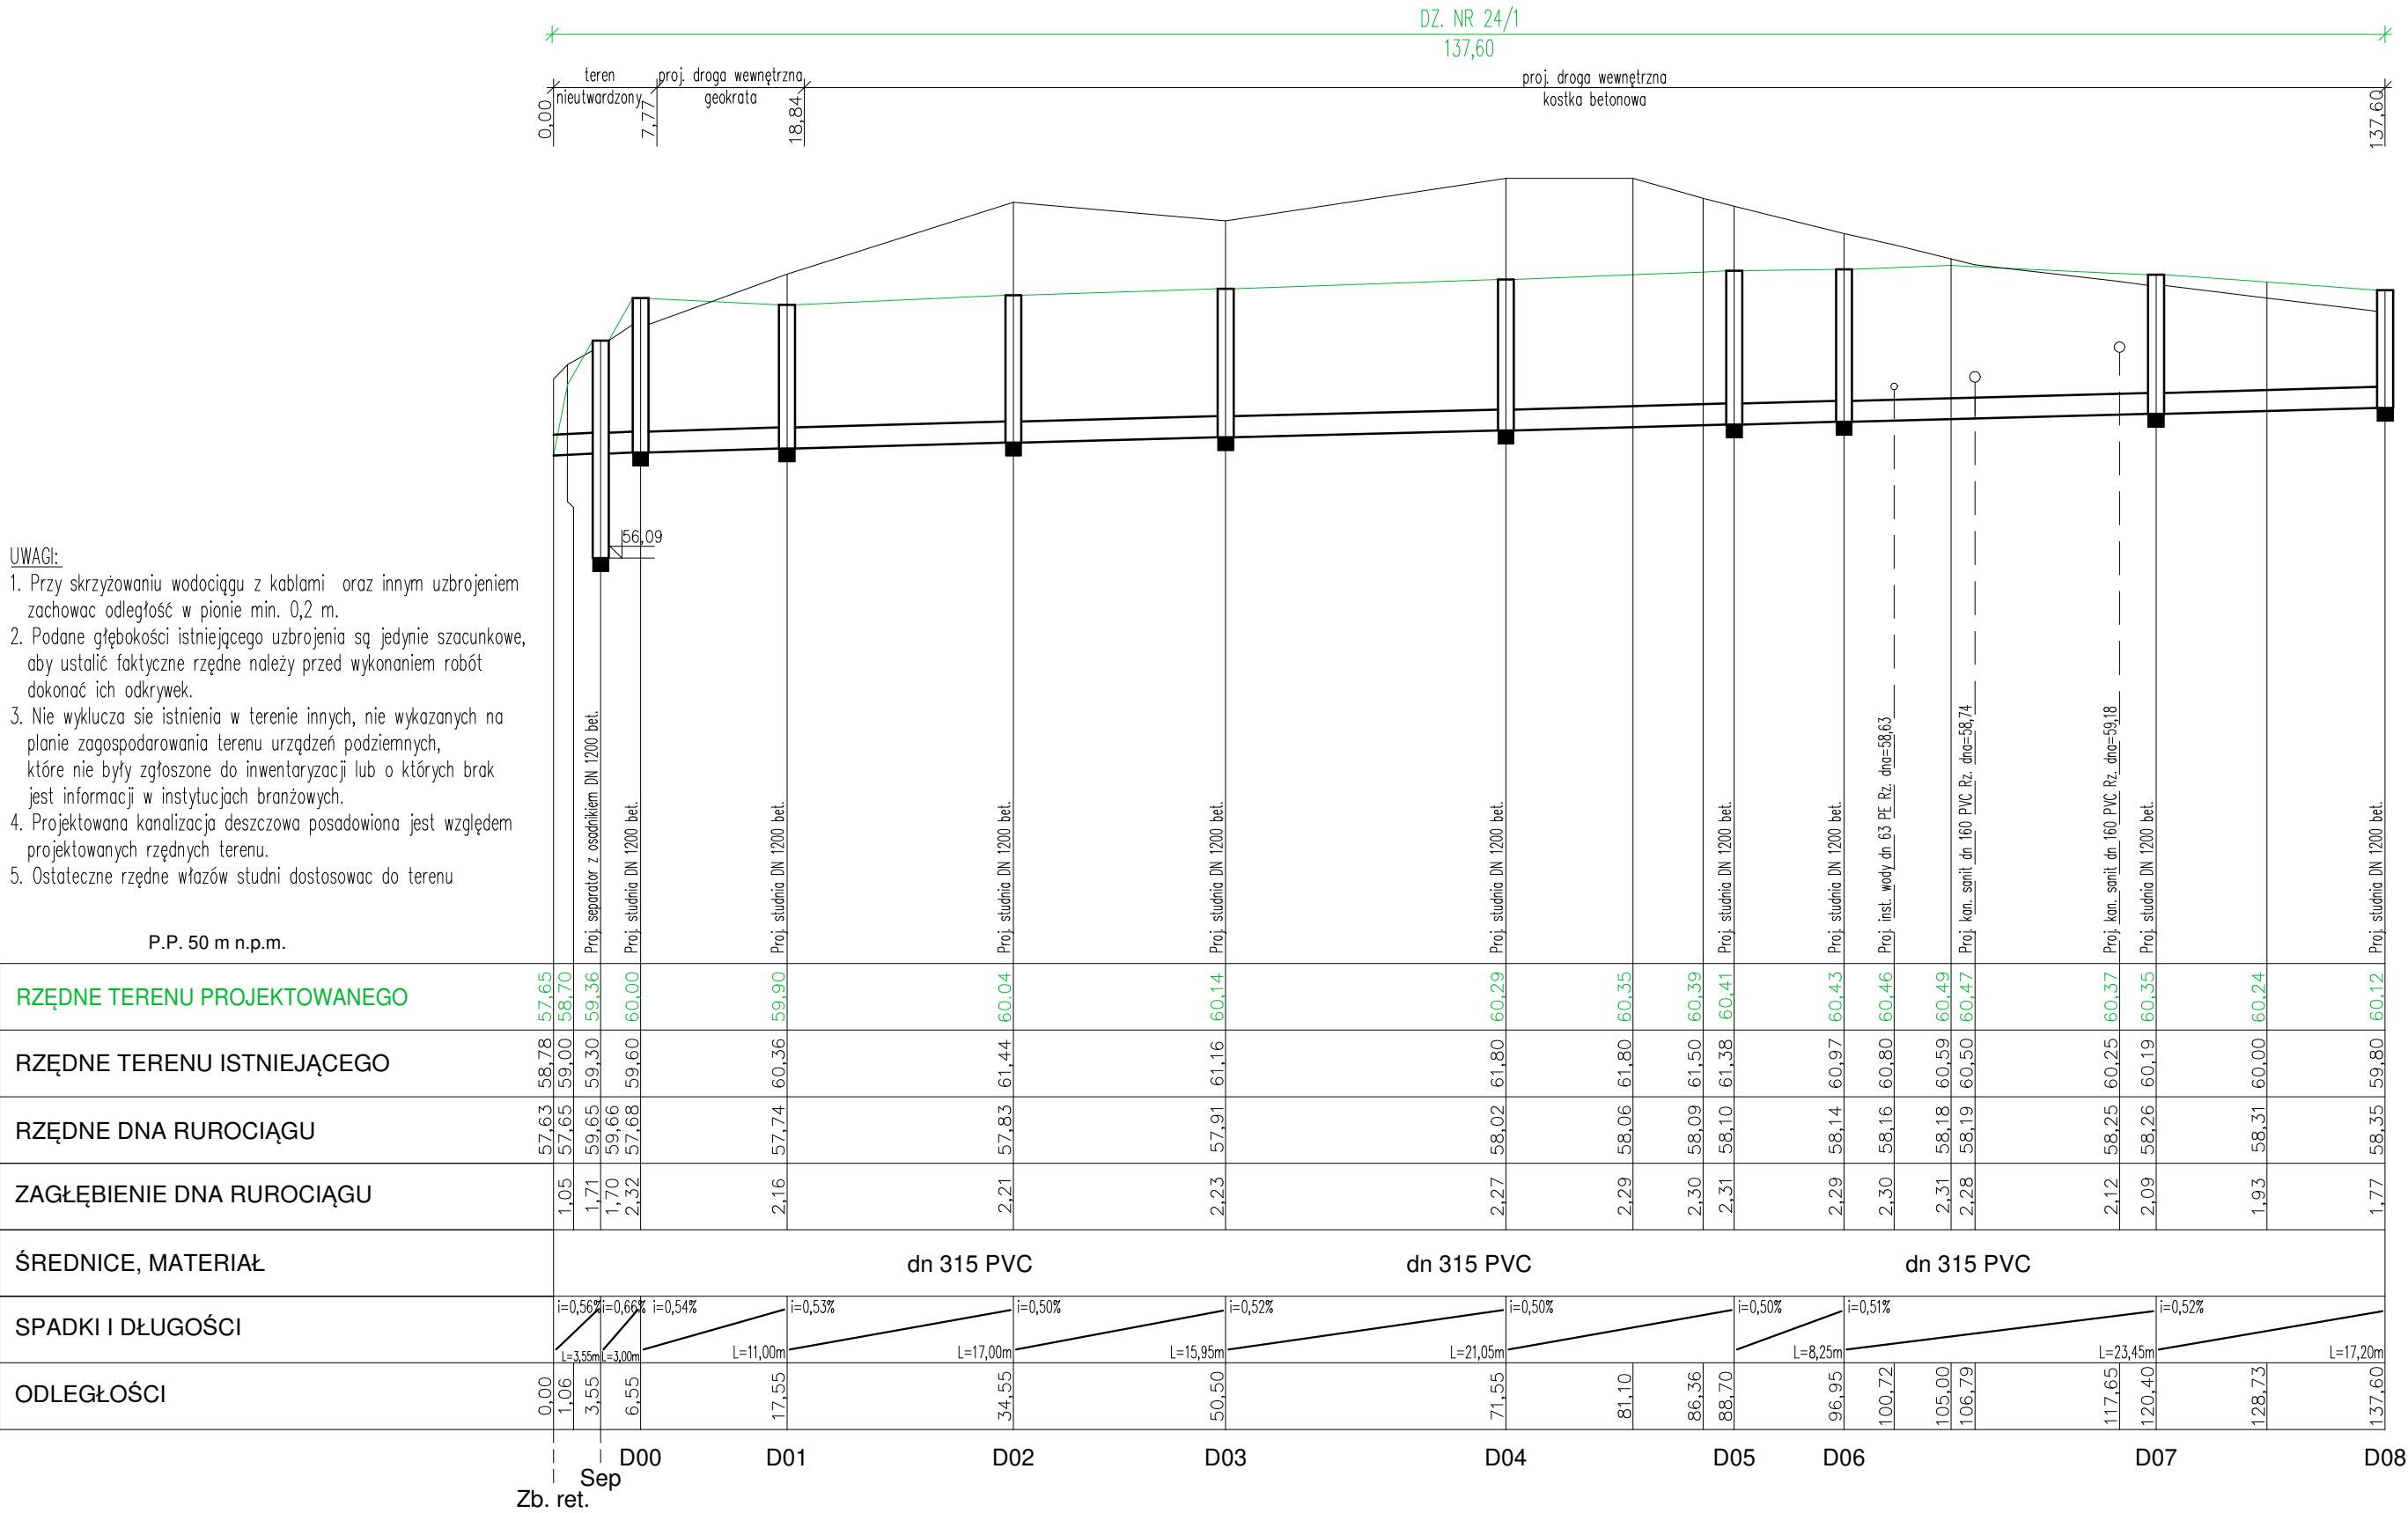

UWAGA:
Rurociągi prowadzone w strefie przemarzania, należy ocieplić warstwą żużla lub keramzytu o gr.20cm + 2xpapa na posie 1,0m.; lub łupkami z pianki poliuretanowej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA:		
<div><div></div><div>GRUPAYANG</div><div>ARCHITEKCI</div></div>		
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ul. Dębowa 1/2, 82–500 Kwidzyn www.grupayang.pl; e-mail: pracownia@grupayang.pl mobile: +48 735 963 730		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN BUDYNEK "A" – BUDYNEK BIUROWY		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: KWIDZYN, UL. LEŚNA DZ. NR 24/1 OBRĘB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN ID DZ. 220701_1.0018.24/1		
TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY KD dn315PVC, Odcinek Zb.ret.–D8		
SKALA: 1:100/500	NR RYSUNKU: S–4.0	
DATA: CZERWIEC 2024		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż Artur Herman	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: instalacje sanitarne	NR UPRAWNIENÍ: KUP/0182/PWBS/15
OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO: ---	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: ---	NR UPRAWNIENÍ: ---
SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO: ---	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: ---	NR UPRAWNIENÍ: ---