



**Wodociągi**  
Wałbrzych

NI/7473/ *2038* /2020

Wałbrzych, dn. 2020-08-12

Inwestor:  
Starostwo Powiatowe  
Al. Wyzwolenia 20- 24  
58-300 Wałbrzych

Adresat:  
„eHOME”  
Pracownia Projektowa  
Al. Gen. J. Hallera 192/32  
53-203 Wrocław

*Dotyczy: uzgodnienia usunięcia kolizji w związku z zadaniem przebudowy obiektu mostowego w m. Struga, gm. Stare Bogaczowice.*

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 2020-07-28 (data wpływu 2020-08-03) Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. uzgadnia projekt „Przebudowa obiektu mostowego nr JN1 01013322 w ciągu drogi powiatowej nr 3389 D w km. 00+668 do 54+195 w m. Struga, gm. Stare Bogaczowice” data wykonania 20.07.2020 z uwagami:

1. Istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej ks 110 wybudowaną przez Wałbrzyski Związek Wodociągów zabezpieczyć rurą stalową dwudzielną Ø 160 na całej długości projektowanego chodnika (około 12 metrów);
2. Należy zachować odpowiednie odległości skrajni obiektów budowlanych od sieci eksploatowanej przez WPWiK Sp. z o. o. zgodnie z wymaganiami technicznymi przedstawionymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:
  - 1.1 w zeszycie nr 3 pn.: „Wymagania techniczne - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”,
  - 1.2 i / lub w zeszycie nr 9 pn.: „Wymagania techniczne - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa;
3. Przystąpienie do robót ziemnych w obrębie czynnej sieci eksploatowanej przez WPWiK Sp. z o. o. może się rozpocząć po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie odpowiednich służb eksploatacyjnych oraz przedstawieniu harmonogramu robót;
4. Prace w rejonie miejsc zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami eksploatowanymi przez WPWiK Sp. z o. o. należy prowadzić ręcznie (zaleca się wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego rozpoznania położenia istniejących urządzeń;
5. Prowadzenie przedmiotowego przedsięwzięcia nie może spowodować znaczącego wypłylenia, ani zagłębienia istniejących urządzeń eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o. o.;

**Sekretariat**

☎ tel. 74 842 41 74 | fax 74 666 59 60  
✉ sekretariat@wpwik.pl

**Centrum Obsługi Klienta**

☎ tel./fax 74 648 81 75  
✉ cok@wzwik.pl



6. Jeżeli w trakcie robót nastąpią zmiany niwelety terenu nad istniejącymi urządzeniami eksploatowanymi przez WPWiK Sp. z o. o. lub (w wyjątkowych sytuacjach) zaistnieje konieczność przebudowy urządzeń, koszty związane z odpowiednim zabezpieczeniem, bądź przebudową ponosi Inwestor;
7. Na przebudowę sieci należy sporządzić projekt budowlano-wykonawczy i przedłożyć go do uzgodnienia w WPWiK Sp. z o. o.
8. Na przebudowę sieci powinno być zawarte, przed rozpoczęciem prac budowlanych, porozumienie. Projekt porozumienia o przebudowę sieci lub urządzenia przygotowuje WPWiK Sp. z o. o. na wniosek Inwestora;
9. Jeżeli podmiot prowadzący roboty budowlane, uszkodzi urządzenia lub sieci eksploatowane przez WPWiK Sp. z o. o., przedsiębiorstwo będzie egzekwować od Inwestora wymóg naprawienia szkody oraz dochodzić zwrotu utraconych korzyści z tytułu niemożności świadczenia usług na rzecz odbiorców
10. WPWiK Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje projektowanych obiektów z niezinwentaryzowanymi i niewskazanymi na mapie sieciami;
11. Proponowane rozwiązania projektowe oraz technologia prowadzenia robót nie mogą powodować nadmiernych utrudnień w eksploatacji urządzeń wodociągowych będących w użytkowaniu WPWiK sp. z o.o.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty jego wykonania.

Jeden egz. projektu pozostawiono w WPWiK Sp. z o. o.

Otrzymują:

1. Adresat + zał. – PZT
2. a/a


Sprawę prowadzi:  
Grzegorz Pawłowicz  
tel. 74 64 88 118

Z upoważnienia Zarządu Wałbrzyskiego  
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o.o.

Janusz Kuc  
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji

# WIDOK Z GÓRY

skala 1:200

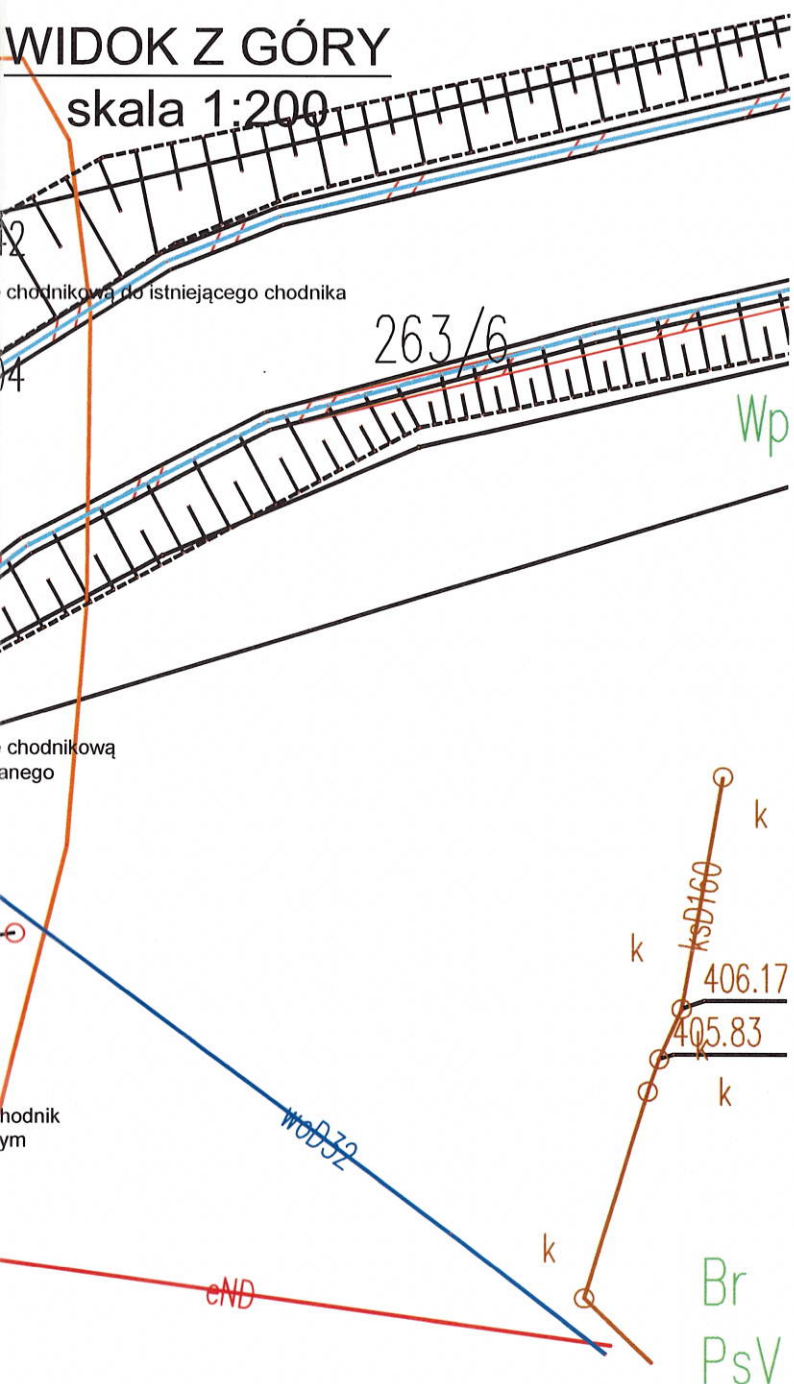


UZGODNIENIE NR 2020/11-48 z dnia 2020-08-13  
 Projekt uzgodniono w WPWiK Sp. z o.o. w zakresie warunków przyłączenia  
 nieruchomości do sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej pod warunkiem  
 dostosowania się do następujących uwag: *zawartych*  
 w piśmie, N/1/7473/2038/2020 z dnia  
 2020-08-13, które jest integralną  
 częścią uzgodnienia  
 Na rozpoczęcie robót należy powiadomić pisemnie WPWiK Sp. z o.o.  
 Jednocześnie złożyć uzgodniony projekt na budowę przyłączy:  
 wodociągowej, kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.  
 Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty jego dokonania.




SAMODZIELNY REFERENT  
 Działu Rozwoju i Inwestycji  
*Grzegorz Pawłowicz*

## LEGENDA:

- Sieć kanalizacji sanitarnej
- Sieć wodociągowa
- Sieć teletechniczna
- Sieć telekomunikacyjna
- Sieć elektroenergetyczna
- Projektowana konstrukcja wzmacniająca
- Zakres inwestycji
- Zakres przebudowy nawierzchni drogowej
- Istniejąca nawierzchnia drogowa
- Projektowana kapka chodnikowa

INWESTOR:	 STAROSTWO POWIATOWE Al. WYZWOLENIA 20 58-300 WAŁBRZYCH
NAZWA INWESTYCJI:	„Przebudowa obiektu mostowego o nr JN1 01013322 w ciągu drogi powiatowej nr 3389 D w km 0+668 w miejscowości Struga, gm. Stare Bogaczowice”
LOKALIZACJA	022107_2.0008 nr dz. 261/14; 263/6; 263/1; 261/13; 392/2; 261/15 Powiat: Wałbrzyski; Gmin: Stare Bogaczowice; Obręb: Struga
ADRES:	58-311 Struga ul. Główna, pomiędzy bud. 30 - 30a

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	<b>eHome</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA
ADRES:	al. GEN.J.HALLERA 192/32 53-203 WROCŁAW tel.+48 721 293 581

FAZA:	KONCEPCJA		
BRANŻA:	WIELOBRANŻOWY		PODPIS:
PROJEKTANT: BR_MOSTOWA	mgr inż. SEWERYN MIELNICZUK UPR. NR: 299/DOŚ/10		
PROJEKTANT: BR_KONSTRUKCYJNA	inż. ADAM HACZYŃSKI UPR. NR: 81/DOŚ/10		
ASYSTENT	mgr inż. MARCIN WIĘCKO		
TEMAT RYSUNKU:	Plan zagospodarowania terenu		
FORMAT:	DATA:	SKALA:	DATA ZMIANY
A3	20.07.2020	1:200	.....
NAZWA PROJEKTU	FAZA_BRANŻA_NAZWA RYSUNKU		NUMER RYSUNKU
STRUGA	KONCEPCJA M_PLAN_SI		RYS 2