


TE-2.2  
Obudowa podtynkowa,  
FWU52M2, 5x26 modułów  
IP30, II kl. ochronności. gł. 112mm

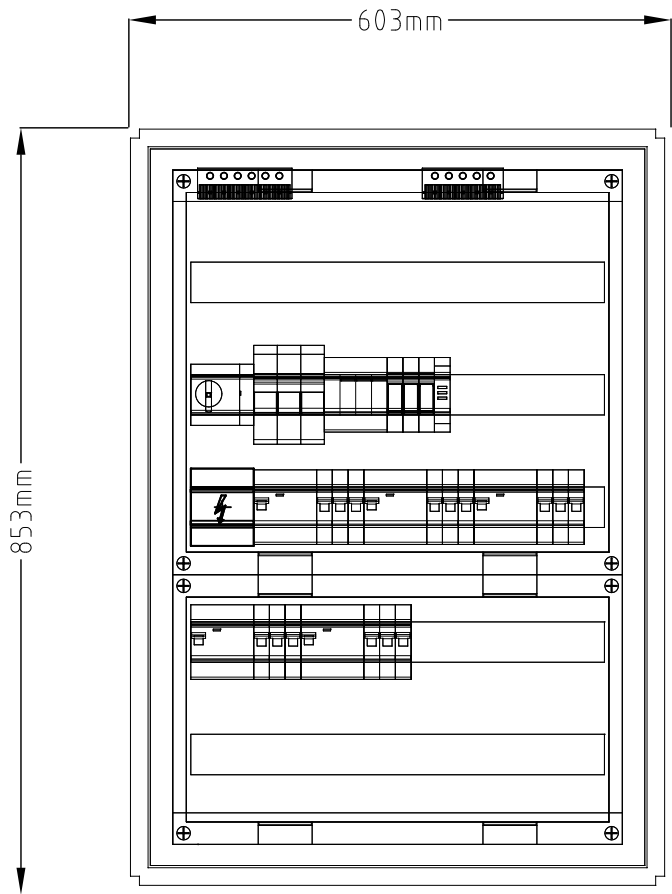

Charakterystyka obudowy:  
Stopień ochrony: IP30  
Klasa ochronności: II  
Odporność uderowa IK09  
Kolor: RAL 9010  
Norma: PN-EN 61439  
Blacha stalowa: 1 mm,  
Powlekana lakierem proszkowym  
Drzwi pełne metalowe  
Gł.: 112mm

<b>ZP-W</b> <b>Elektrobud</b>	Zakład Projektowo-Wykonawczy ELEKTROBUD Piła, ul. Półwiejska 7, tel./fax. 067-212-09-90, elektrobud@vp.pl			STADIUM P.T.
	OBIEKT	Zespół Szkół Technicznych w Piłie Piła ul. Ceglana 4		BRANŻ elektr.
	INWESTOR	Powiat Piłski 64-920 Piła , Aleja Niepodległości 33/35		
	TEMAT	Rozdzielnica TE-2.2, elewacja		
PROJEKTOWAŁ:  mgr inż. JERZY BIRULA  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności Instalacyjno-Inżynierskiej bez ograniczeń NN-8345/518/82		SPRAWDZIŁ: mgr inż. PIOTR KONIECZNY upr. bud. nr 21/P/98  OPRACOWAŁA: mgr inż. MAGDALENA BIRULA		DATA 11.2024  SKALA: -  NR RYS. <b>27</b>