S1

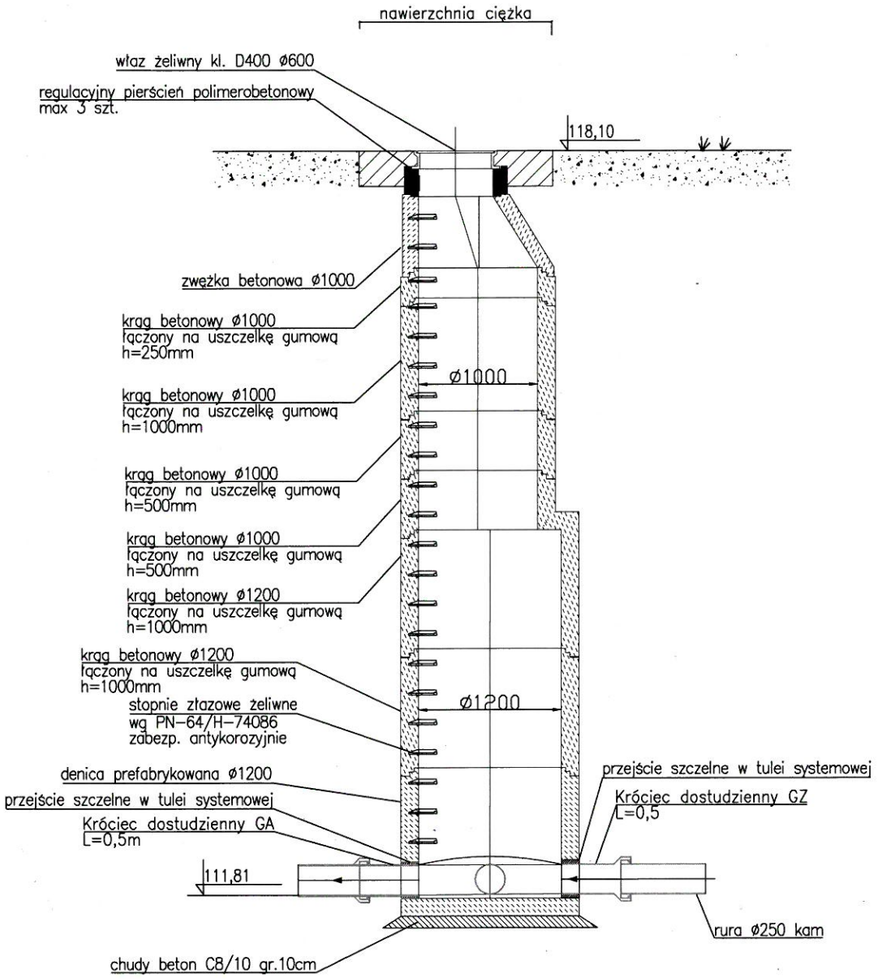

S2

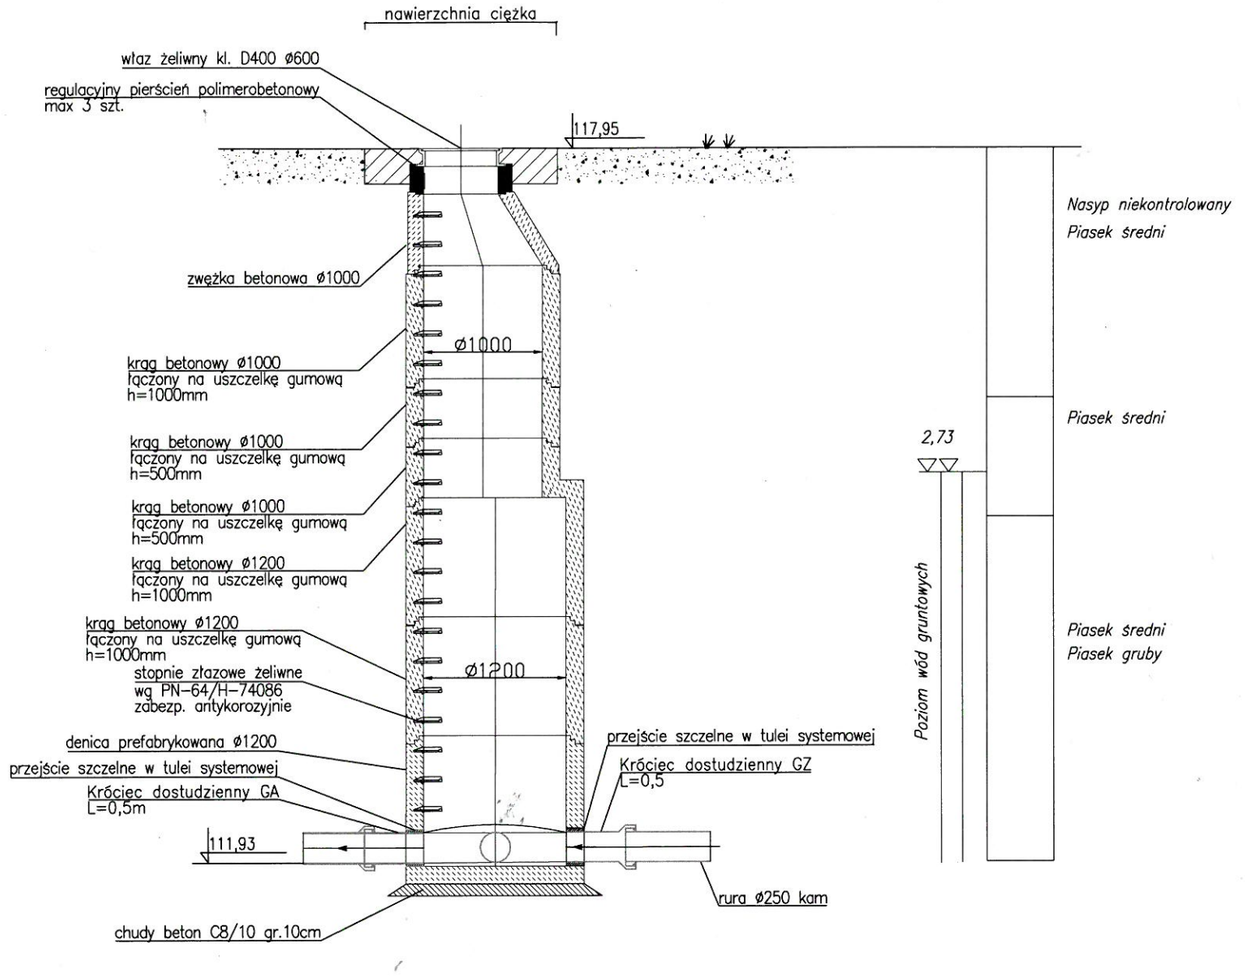

Wykonano obliczenia konstrukcyjne studni firmy Kaczmarek ø1200 (komin złazowy ø1000), posadowienia studni na wskazanych głębokościach oraz w opisanych na ryzunku warunkach gruntowych, przy założeniu ruchu ciężkiego. Obliczenia potwierdziły wymaganą wytrzymałość oraz szczelność studni dla ich zastosowania w warunkach projektowych.

dr inż. Grzegorz Śmietka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewidencyjny [illegible]

Kaczmarek Sp. z o.o. Sp.k.
OLWARK 1, 63-900 Rawicz
Zakład Prusice ③
Wszemirów 100 55-110 PRUSICE

PPD WroTECH sp. z o.o. ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 71 357 57 57, fax 71 357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.com.pl					
Inwestor:	Jolanta Węgłowska, ul. Marca Polo 15/4, 51-504 Wrocław				
Temat projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cementowej we Wrocławiu, dz. nr 7/9dr, 8dr, 20/12Ba, 20/15Ba, AM-26, obręb Swojczyce				
Temat rysunku:	Schemat posadowienia studni betonowych o głębokosci powyżej 6m				
Projektował: mgr inż. Dorota Serednicka-Rawicka nr upr. 614/01/DUW			***Sprawdził:*** mgr inż. Marek Rachuba nr upr. DOŚ/IS/0096/07		
Data: 02.2021	***Stadium:*** PB	***Branża:*** Sanitarna	***Skala:*** 1:50	***Nr projektu:***	***Nr rysunku:*** –