


UWAGA:

- rzędne włazów studni dopasować do rzędnych terenu istniejącego
- w terenie nieutwardzonym zastabilizować betonem o wymiarach 2,0 x 2,0 x 0,3m
- stosować max. 3 pierścienie regulacyjne, gdy to niezbędne zastosować dodatkowy krag

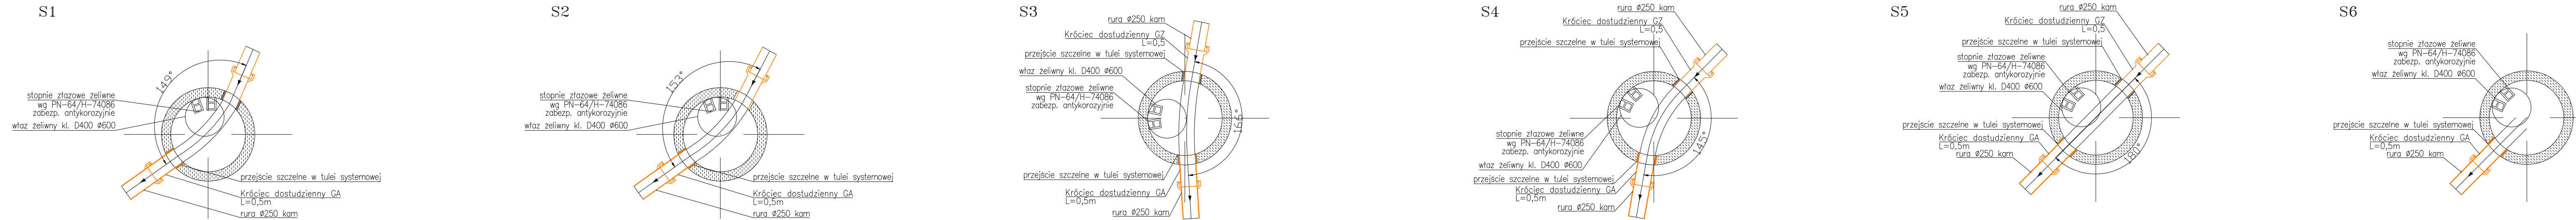

PPD WroTECH sp. z o.o. ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 71 357 57 57, fax 71 357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.com.pl					
Inwestor:	Jolanta Węglowska, ul. Marce Polo 15/4, 51-504 Wrocław				
Temat projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cementowej we Wrocławiu, dz. nr 7/9dr, 8dr, 20/12Ba, 20/15Ba, AM-26, obręb Swójczyce				
Temat rysunku:	Standard wykonania studni kanalizacji sanitarnej				
Projektował:	mgr inż. Dorota Serednicka-Rawicka nr upr. 614/01/DUW		Sprawdził:		
		mgr inż. Marek Rachuba nr upr. D0S/IS/0096/07			
Data:	02.2021	Stadium:	PB	Branża:	Sanitarna
Skala:	1:50	Nr projektu:		Nr rysunku:	S.03