



## Sposób podwieszenia istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

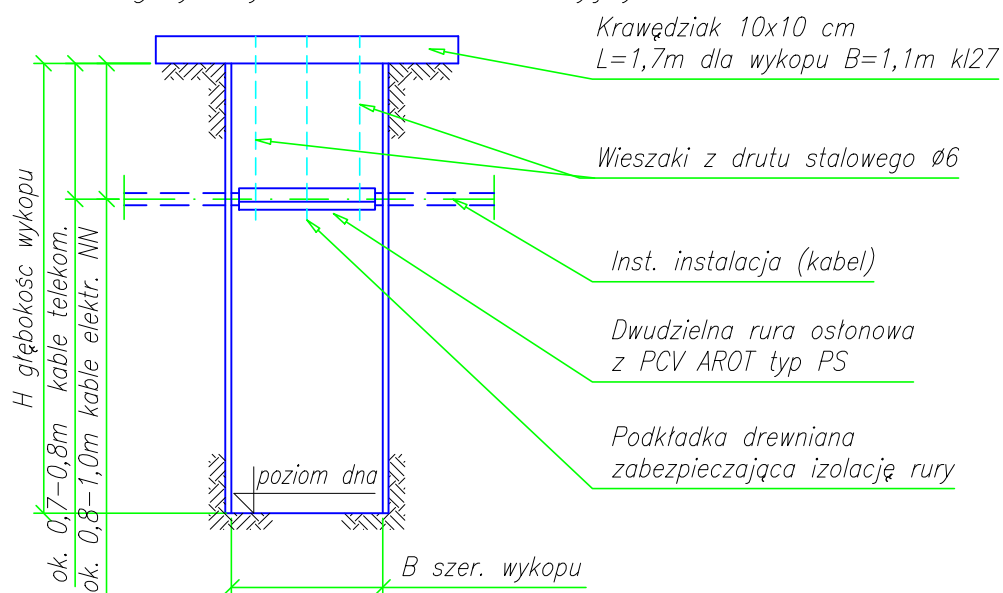

## Sposób podwieszenia istniejących rur wodociągowych i gazowych

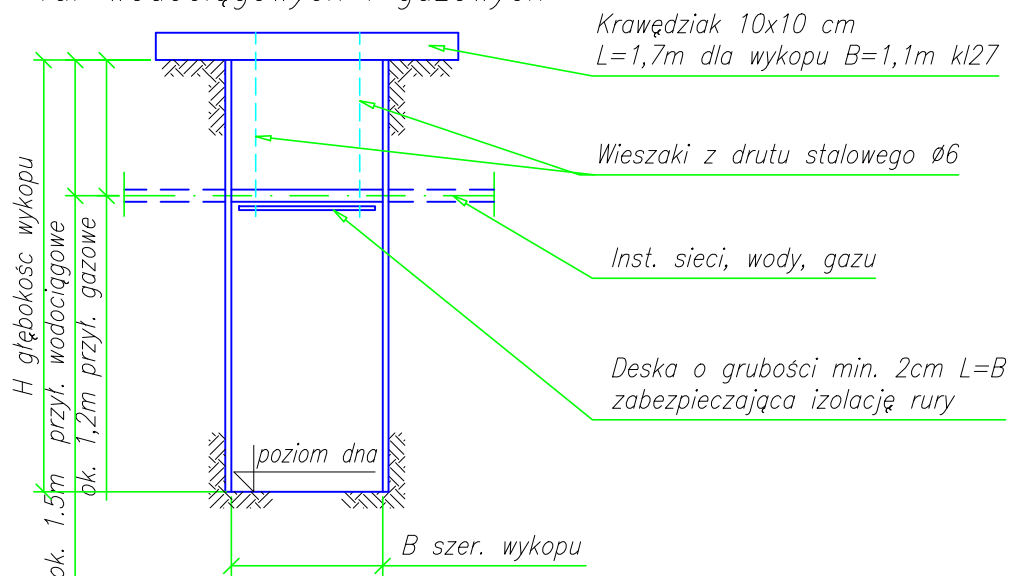

**PPD WroTECH sp. z o.o.**

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 71 357 57 57, fax 71 357 76 36  
e-mail: [biuro@wrotech.com.pl](mailto:biuro@wrotech.com.pl)

**Inwestor:**

Jolanta Węglowska, ul. Marca Polo 15/4, 51-504 Wrocław

**Temat projektu:**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cementowej we Wrocławiu, dz. nr 7/9dr, 8dr, 20/12Ba, 20/15Ba, AM-26, obręb Swojczyce

**Temat rysunku:**

Schemat zabezpieczenia kabli elektrycznych i teletechnicznych

**Projektował:**

mgr inż. Dorota Serednicka-Rawicka  
nr upr. 614/01/DUW

**Sprawdził:**

mgr inż. Marek Rachuba  
nr upr. DOŚ/IS/0096/07

**Data:**

02.2021

**Stadium:**

PB

**Branża:**

Sanitarna

**Skala:**

—

**Nr projektu:**

**Nr rysunku:**

S.05