


RZUT KOTŁOWNI
INSTALACJA C.O. – POWRÓT
SKALA 1:50

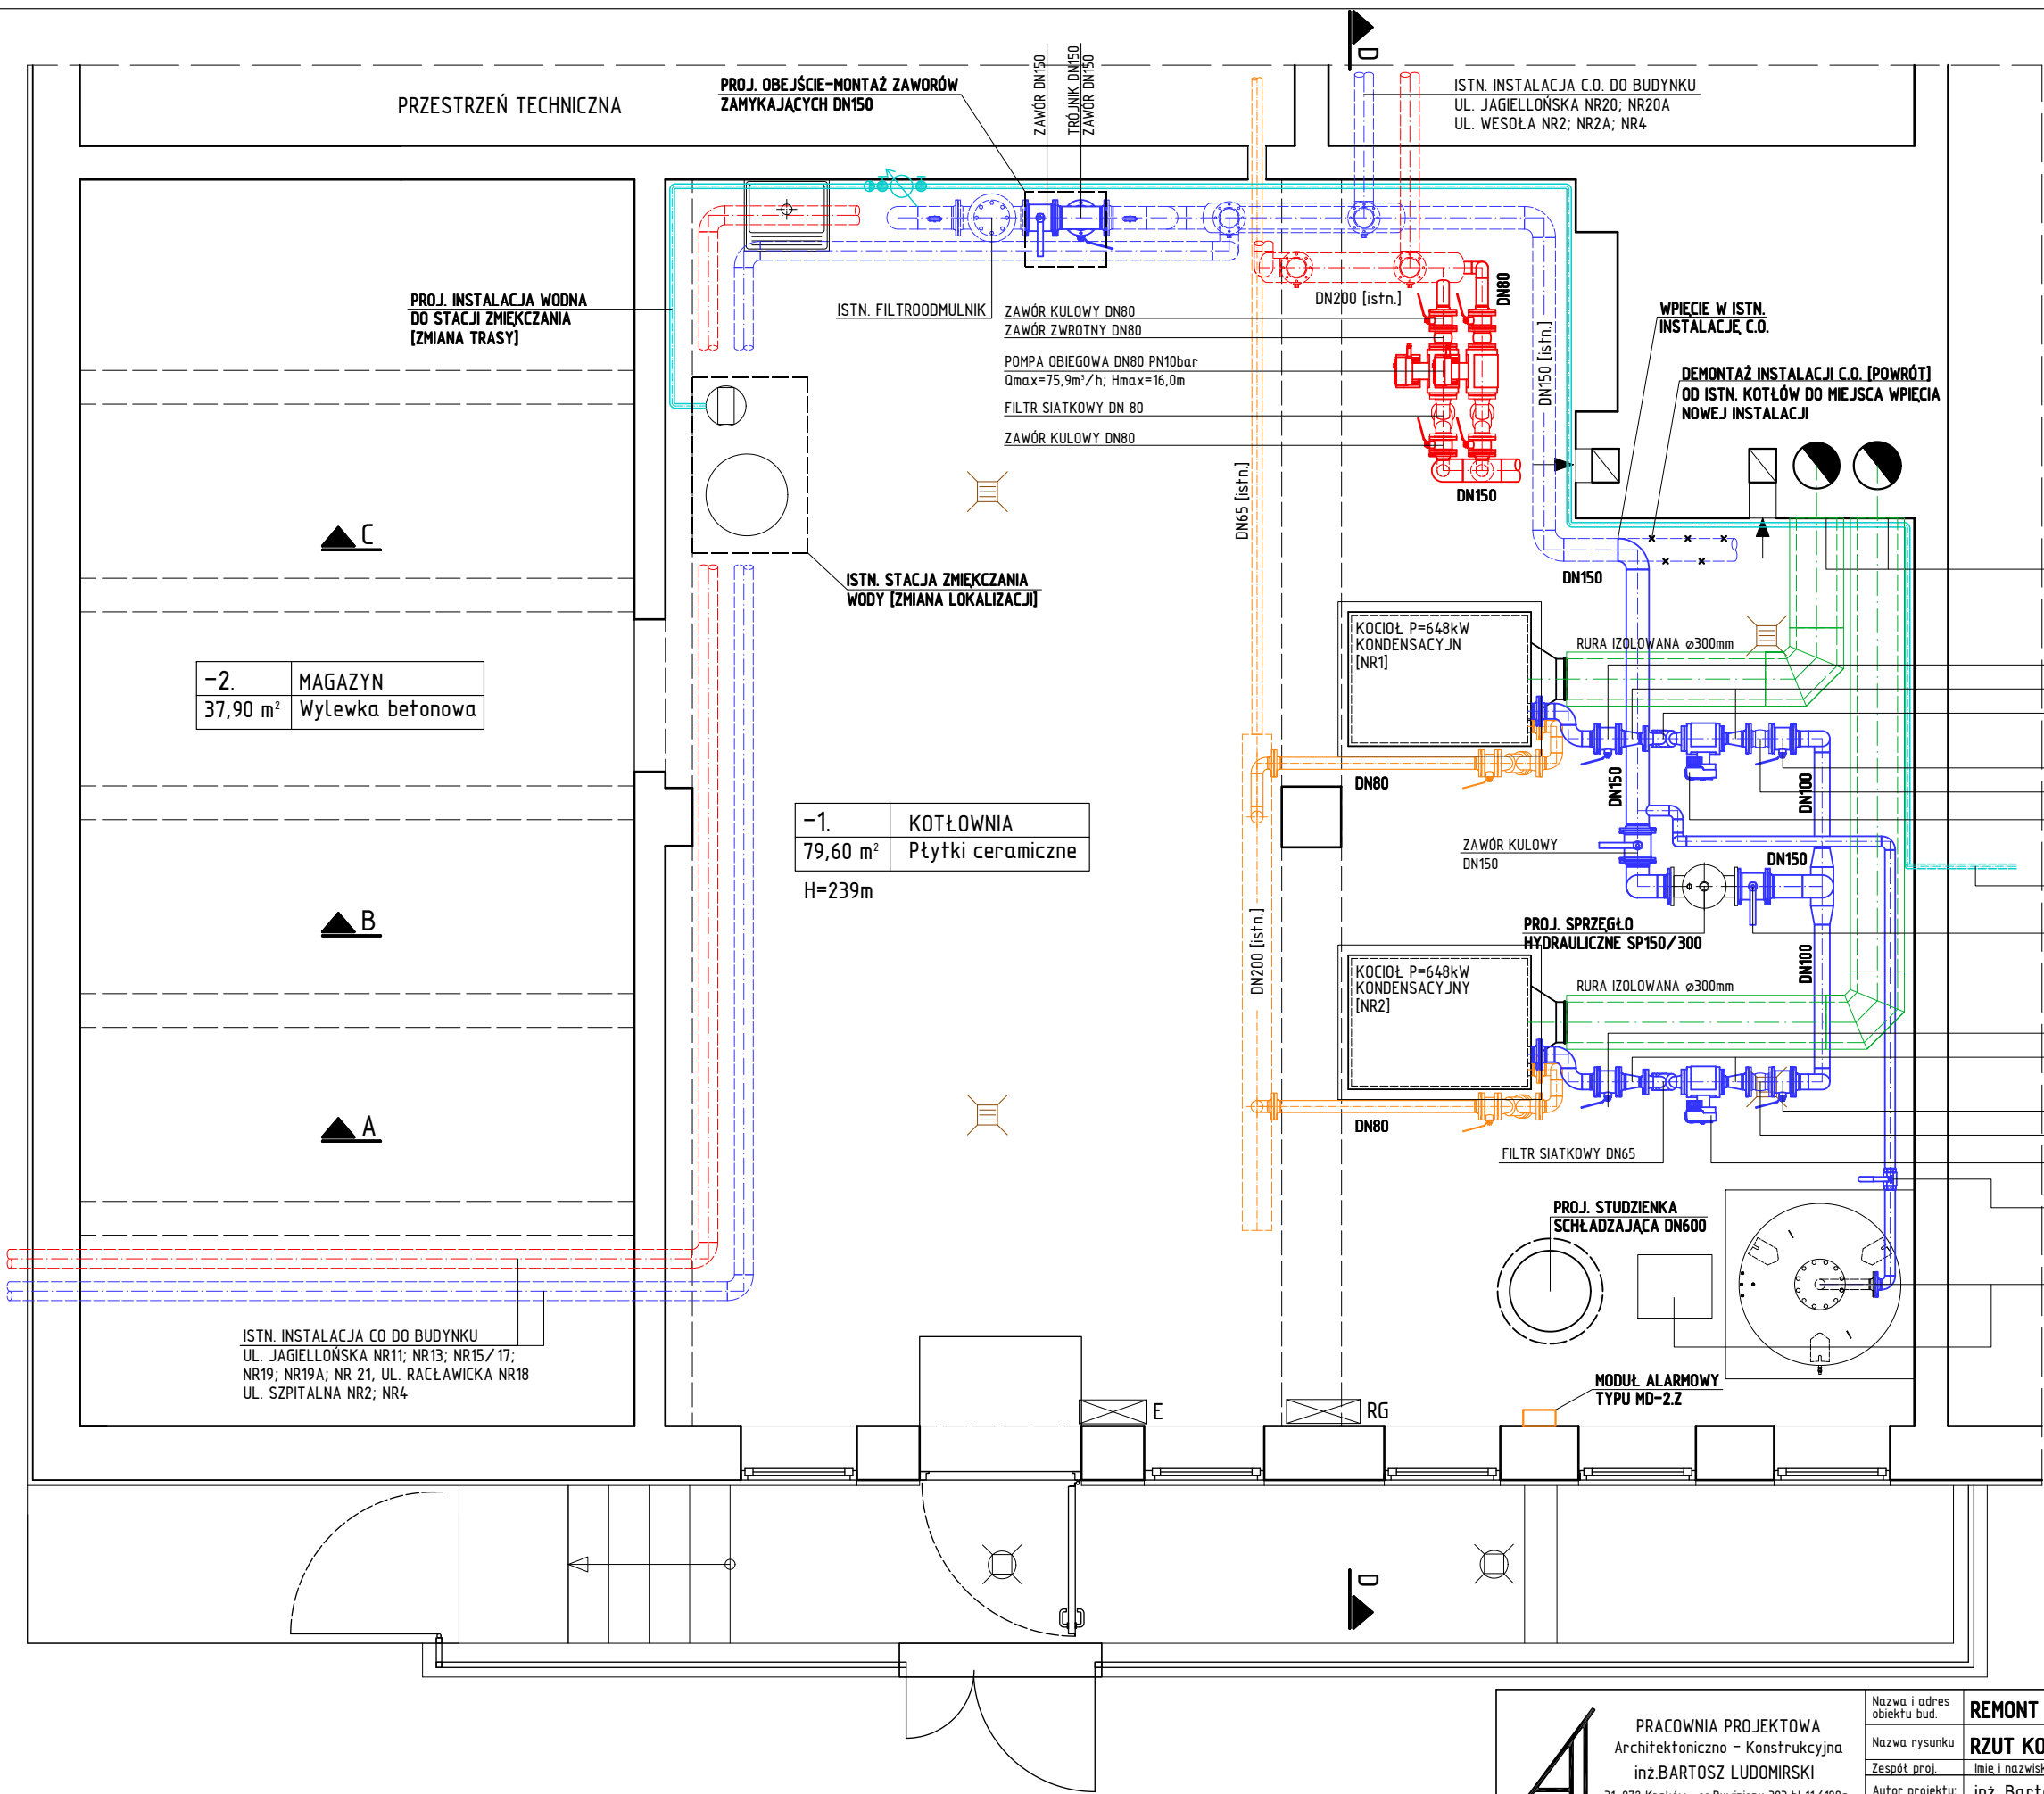

ROZKUCIE KOMINA I WYMIANA CZOPUCHA, MONTAŻ WYCZYSTKI
Z KRÓTCEM POMIAROWYM.
NA DRZWIKACH WYCZYSTKI ZABUDOWAĆ REGULATOR CIĄGU
ISTN. OTWORY WLOTOWE DO ZAMUROWANIA

ZAWÓR KULOWY DN100
REDUKCJA DN100/DN65
FILTR SIATKOWY DN65

ZAWÓR KULOWY DN100
ZAWÓR ZWROTNY DN100
POMPA OBIEGOWA DN65 PN10bar
Qmax=37,2m³/h; Hmax=10,0m

ISTN. PRZYLĄCZ
ZASILANIA WODY
ZAWÓR KULOWY DN150

ZAWÓR KULOWY DN100
REDUKCJA DN100/DN65

ZAWÓR KULOWY DN100
ZAWÓR ZWROTNY DN100
POMPA OBIEGOWA DN65 PN10bar
Qmax=37,2m³/h; Hmax=10,0m
ZAWÓR KULOWY DN Z BLOKADĄ

ZBIORNIK UKŁADU STABILIZACJI
CIŚNIENIA V=1500dm³ Z JEDNOSTKĄ
STERUJĄCĄ

OZNACZENIA	LEGENDA
	ISTN. INSTALACJA GAZOWA
	PROJ. INSTALACJA GAZOWA
	ISTN. INSTALACJA C.O. [ZASILANIE/POWRÓT]
	PROJ. INSTALACJA C.O. [ZASILANIE/POWRÓT]
	ISTN. INSTALACJA WODNA
	ISTN. INSTALACJA WODNA DO DEMONTAŻU
	PROJ. INSTALACJA WODNA
	PROJ. INSTALACJA KANALIZACYJNA

<div></div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA Architektoniczno - Konstrukcyjna inż.BARTOSZ LUDOMIRSKI 31-872 Kraków , os.Dywizjonu 303 bL11/100a tel./fax: (012) 649-07-59</div>	Nazwa i adres obiektu bud.		REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 20 W MIECHOWIE		
	Nazwa rysunku		RZUT KOTŁOWNI – INSTALACJA C.O. – POWRÓT		
	Zespół proj.	Imię i nazwisko; numer uprawnień	Podpis:	Data	04.2024
	Autor projektu:	inż. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002			
	Projektant:	mgr inż. Maciej Cisowski Nr ewid. MAP/0069/POOS/03		Stadium	P.T
	Opracował:		inż. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002	Skala	1:50
Opracował:		tech. Tomasz Siwiec	Nr rys.	I-3	

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i Dz.U.Nr34/52 poz234 wraz z późniejszymi zmianami. Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej, inż. Bartosz Ludomirski.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej, inż. Bartosz Ludomirski.