


p.p. 137,00 m.n.p.m.

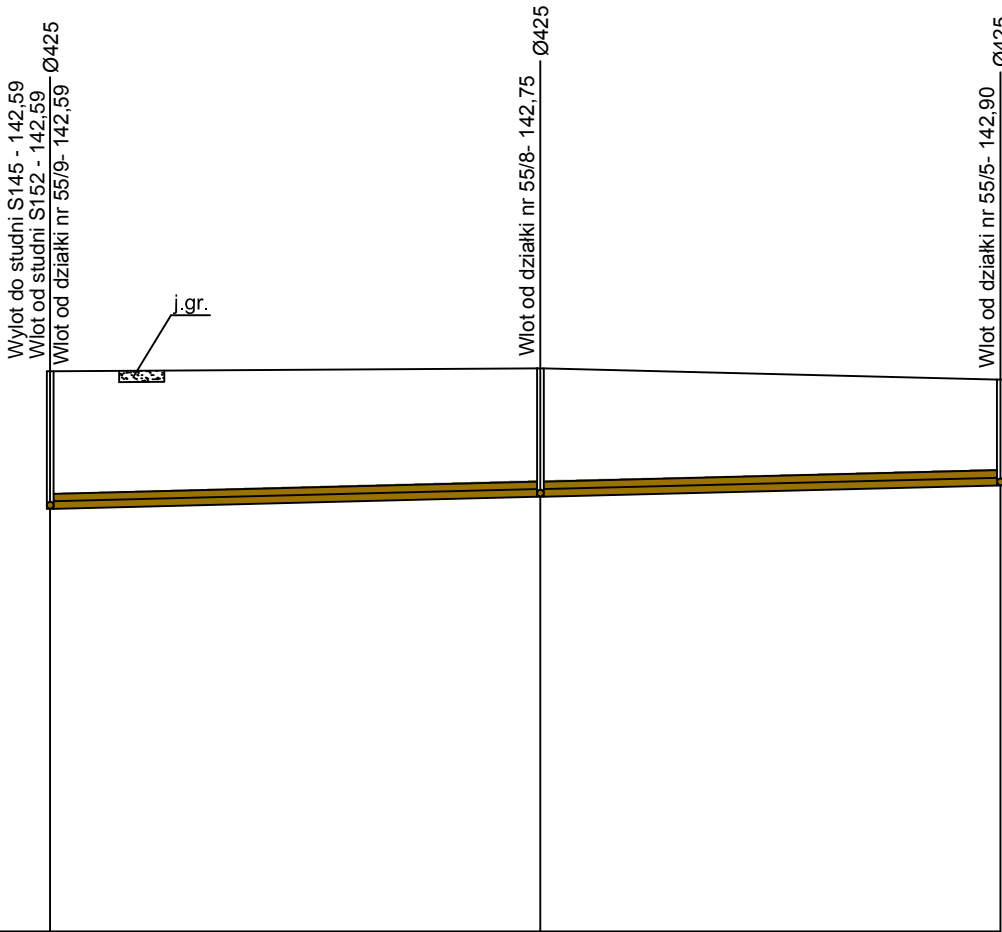

Studnia	-	S146	S147	S148
Rzędna terenu	m n.p.m.	144,41	144,45	144,30
Rzędna dna kanału	m n.p.m.	142,59	142,75	142,90
Zagłębienie kanału	m p.p.t.	1,82	1,70	1,40
Rzędna dna studni	m n.p.m.	142,59	142,75	142,90
Zagłębienie studni	m p.p.t.	1,82	1,70	1,40
Długość odcinka	m	32,00	30,00	
Spadek	%		0,5	0,5
Materiał i średnica	-		PVC Ø200	
Hektometr	m	0,00	32,43	62,85

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Bolesława Chrobrego 1 tel.503 153 643	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁOZY, PRUSOWY BOREK, GM. SZCZYTNO		Nr rys. RG-27
	Przedmiot rysunku: Rozwinięcie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - odcinek S146 - S148		skala: 1:100/1:500
	Inwestor: Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno		data: 15.06.2022
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień
	Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06
	Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14