

PRZEKRÓJ 1-1

Rozdzielnica RS20 w stacji SO-20. Przekroj 1-1.


- 1

Przebieg szynoprzewodu SCHNEIDER ELECTRIC KTA4000 (według ustaleń SCHNEIDER ELECTRIC).
- 2

Projektowany przepust dla szynoprzewodów - uwzgl. przestrzeń 100 mm między krawędzią otworu a szynorzewodem.

UWAGA!

Przed zamówieniem szynoprzewodów i elementów mocujących producent/dostawca szynoprzewodów (Schneider Electric) jest zobowiązany wykonać obmiar szynoprzewodów na obiekcie (pomiar po wcześniejszym zamontowaniu rozdzielnic RS20 i zainstalowaniu transformatorów zasilających).
Interfejsy przyłączeniowe szynoprzewodów należy dostarczyć do prefabrykatora rozdzielnic celem wcześniejszego dopasowania i zainstalowania głowic w polach zasilających.
Rozdzielnica musi zostać dostarczona na obiekt z wcześniej zainstalowanym interfejsem przyłączeniowym (konieczna koordynacja dostaw).

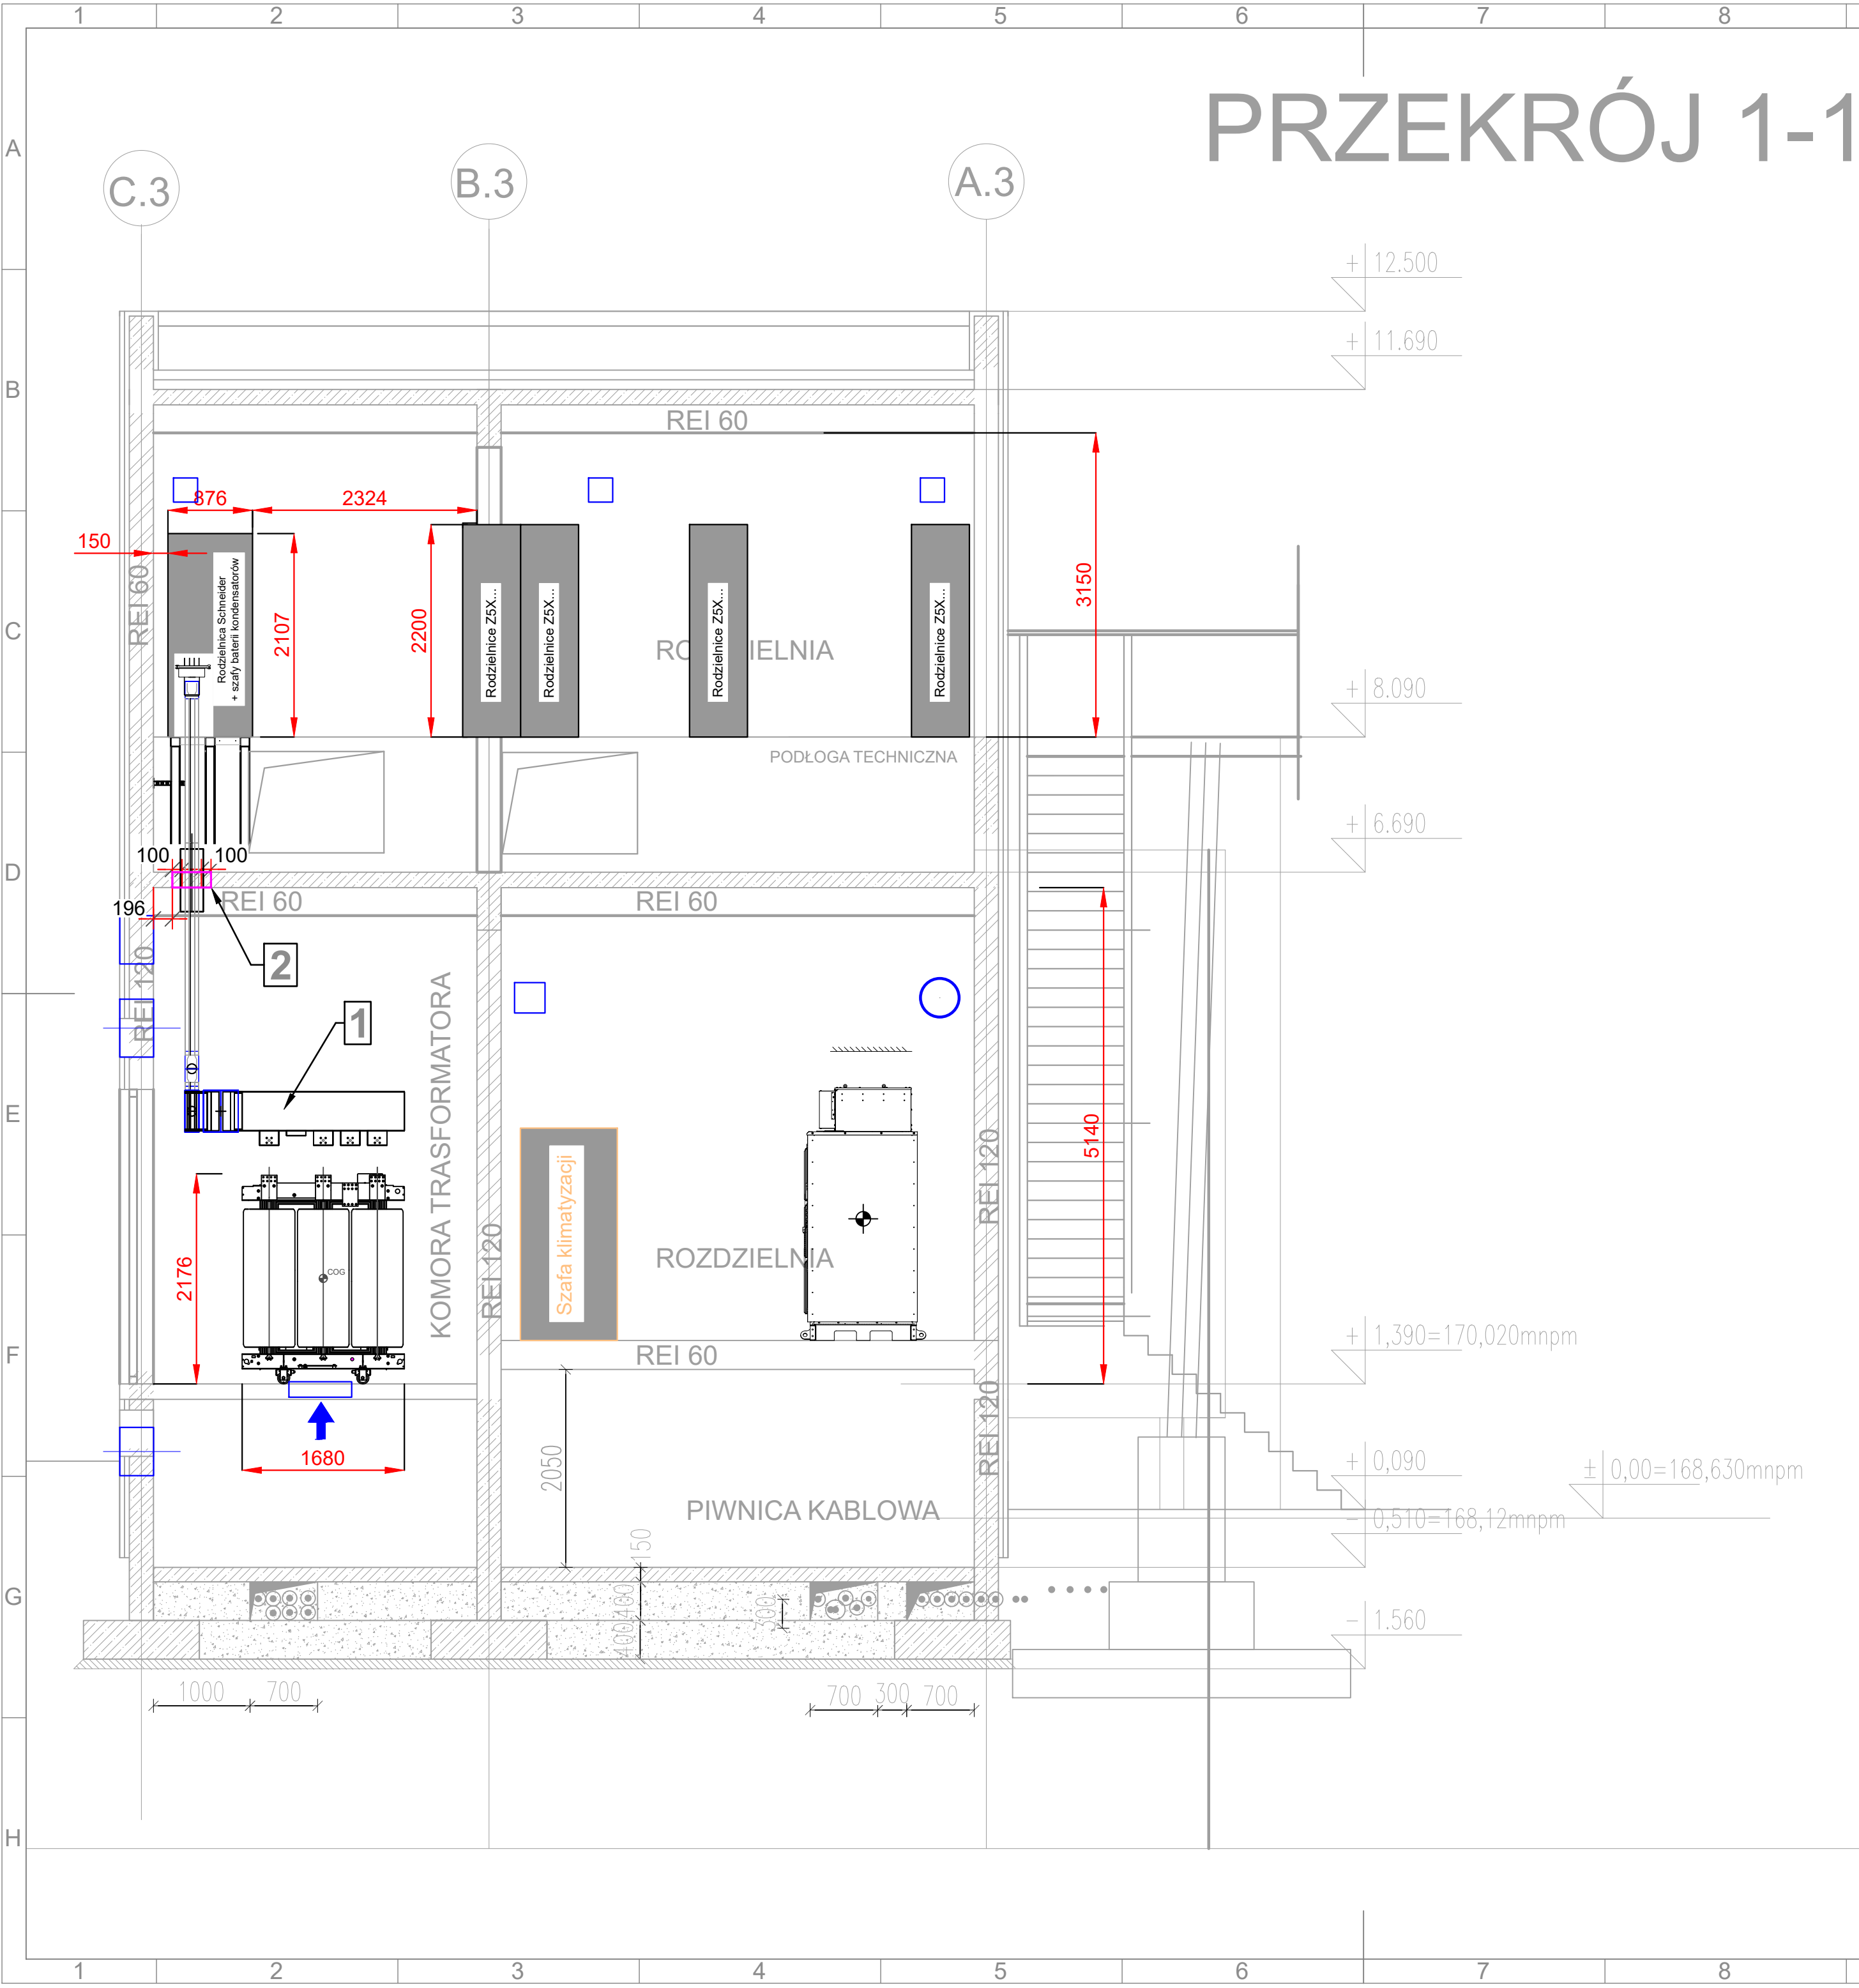

REW. 0		PROJEKT WYKONAWCZY		06.2023	A. PIÓRKOWSKI	
		AIUT Sp. z o.o. ul. WYCZÓŁKOWSKIEGO 113 44-109 GLIWICE				
		PROJEKTOWANIE I REALIZACJA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH ALIT Sp. z o.o.			Skala 1:50	Format A2
Pracownia Instalacyjna		Faza	PW	Inwestor/Adres Górażdże Cement S.A.		Obiekt: 050325 Stacja oddziałowa SO-20 przy prasie rolowej
Imię i Nazwisko		Podpis	Data	Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże		
Projektował:	mgr inż. M. GRUSZCZYK Upr. SLK/4760/PWOE/13		06.2023	Zadanie inwestycyjne Oddzielny przemięt kamienia wapiennego i żużła		Nr rysunku ALIT 094.10-22-018
Opracował:	mgr inż. A. PIÓRKOWSKI		06.2023	Temat: Projekt rozdzielni głównej 0,4kV RS20 wraz z transformatorami i szynoprzewodami zasilającymi		
Sprawdził:	mgr inż. M. TRACZYK Upr. SLK/8406/PWBE/19		06.2023	Nr projektu Górażdże Cement S.A. 1610175409		
TYTUŁ RYSUNKU: Instalacje elektryczne Rozdzielnica RS20 w rozdzielni elektrycznej SO-20. Przekroj 1-1				Nr rysunku Górażdże Cement S.A. (plik CAD) 05SO_050325E15_094.10-22-018		
				Revizja	0	
Niniejszy rysunek techniczny jest własnością Projektowanie i Realizacja Obiektów Przemysłowych "Alit" Sp. z o.o. Kopiowanie lub wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego. Górażdże Cement S.A. ma prawo do wykorzystania niniejszego dokumentu do eksploatacji, jego kontroli, konserwacji, regulacji, wymiany, modernizacji i remontu.						