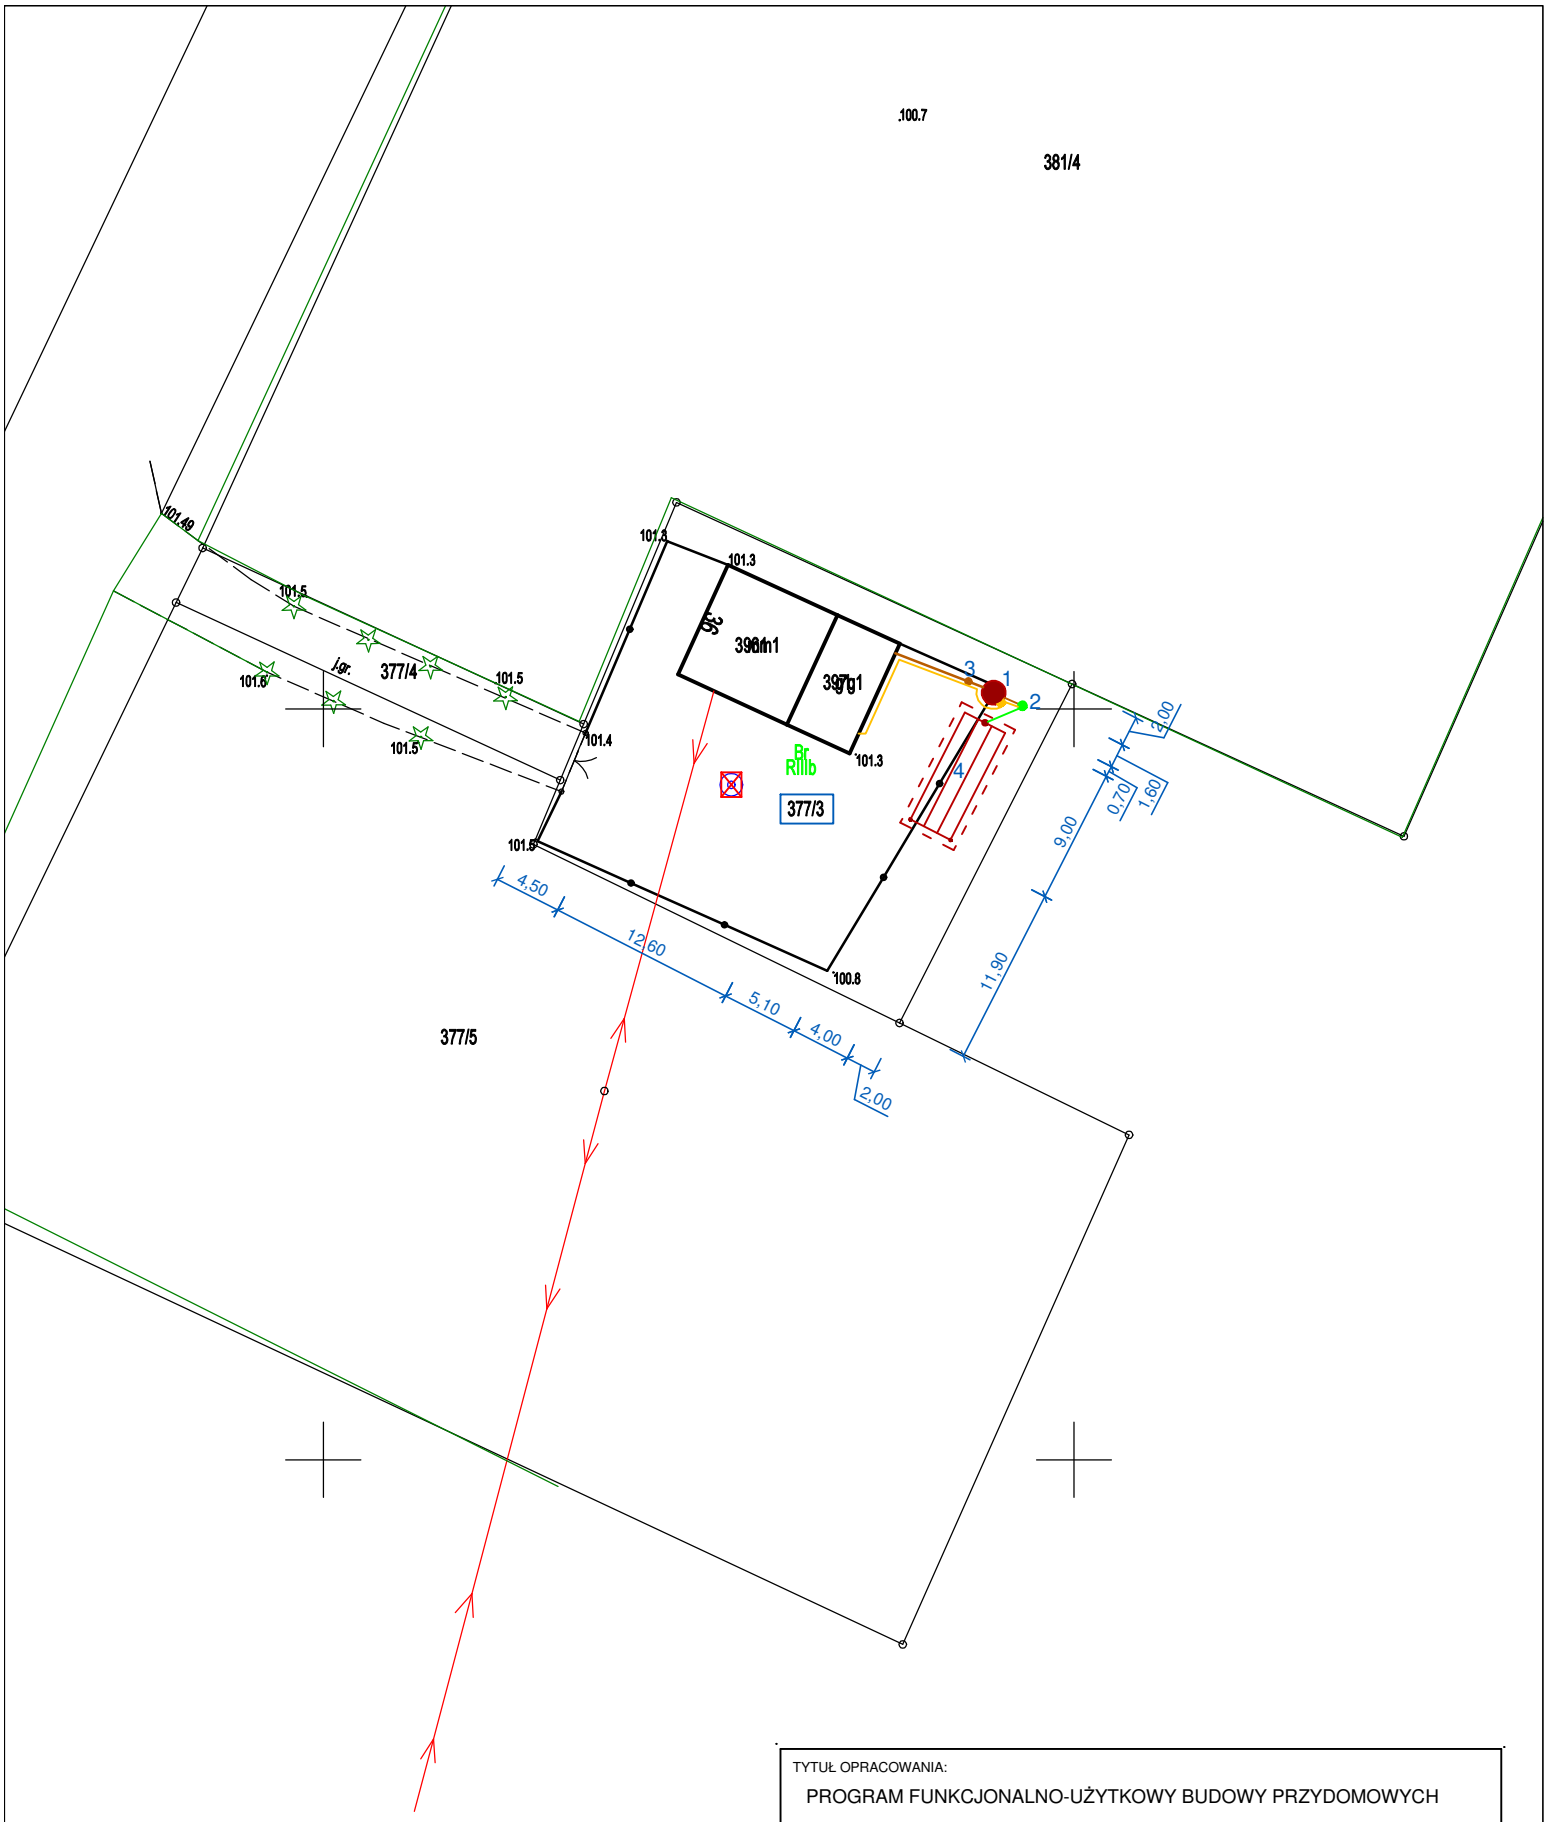

LEGENDA:

1. Zbiornik oczyszczalni
2. Przepompownia
3. Studzienka kanalizacyjna
4. Drenaż rozsączający 36 m^2 (4x9)

— Kanalizacja grawitacyjna PVC SN 8

— Kanalizacja tłoczna PE 32, PN10, SDR 17

— Kabel YKY 3x2,5 mm^2 (WLZ)

☒ Studnia nie używana do celów spożywczych dla ludzi

TYTUŁ OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KIKÓŁ	
LOKALIZACJA: WOLA, DZ. NR 377/3, OBRĘB 0017 WOLA	
RÓWNOWAŻNA LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6	
DATA WYKONANIA: GRUDZIEŃ 2024	
TYTUŁ RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500	RYSUNEK NR: 1