



PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 1:100/100

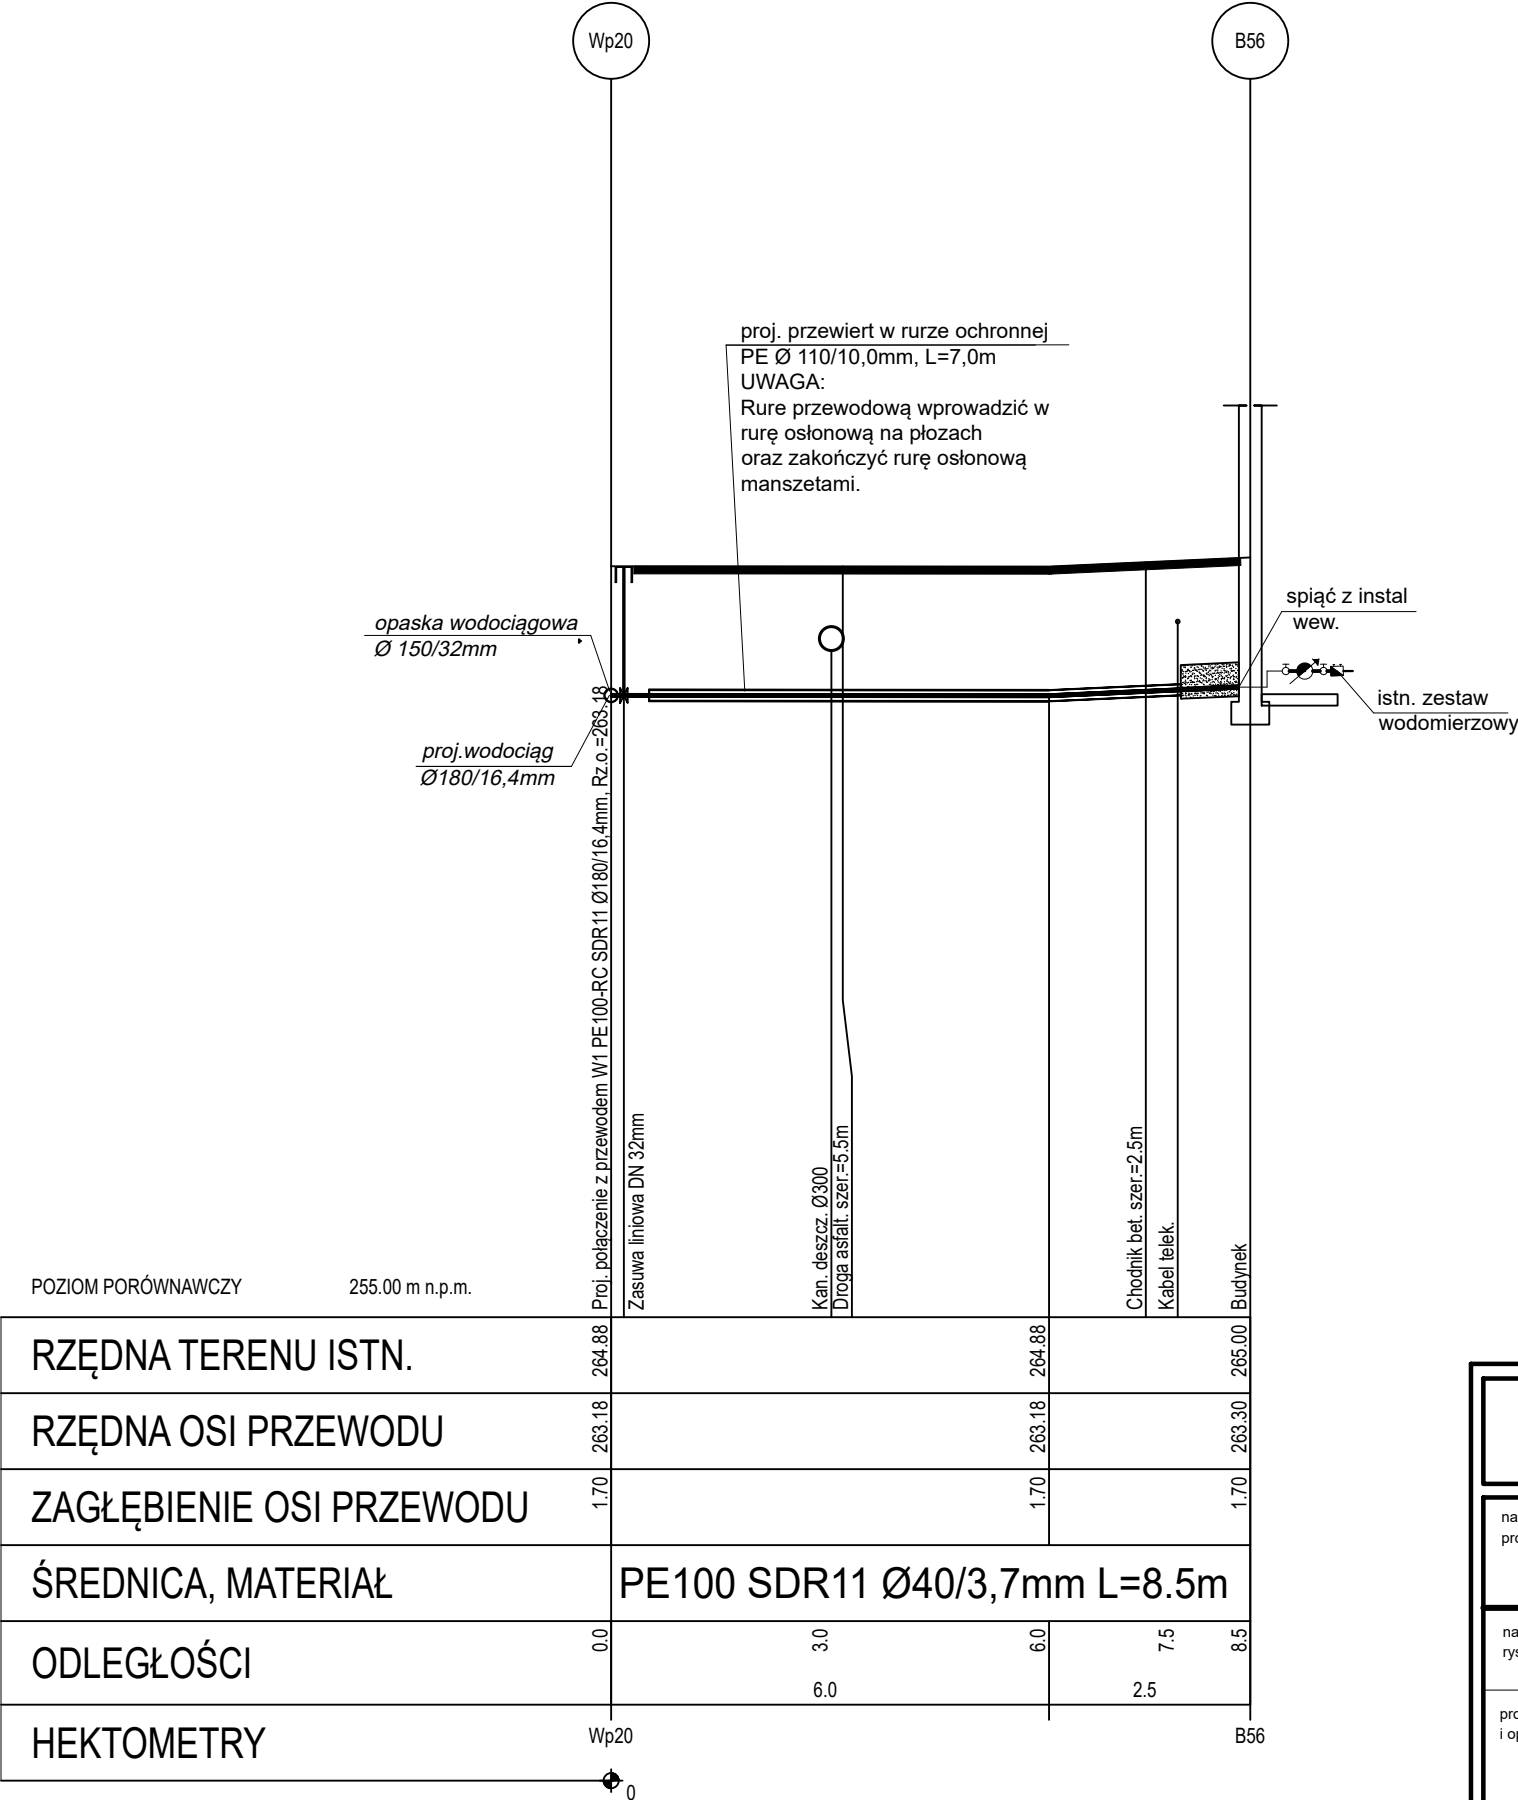

POSADOWIENIE RURY PE
w gruncie gliniastym lub dla
wykopu przegłębionego

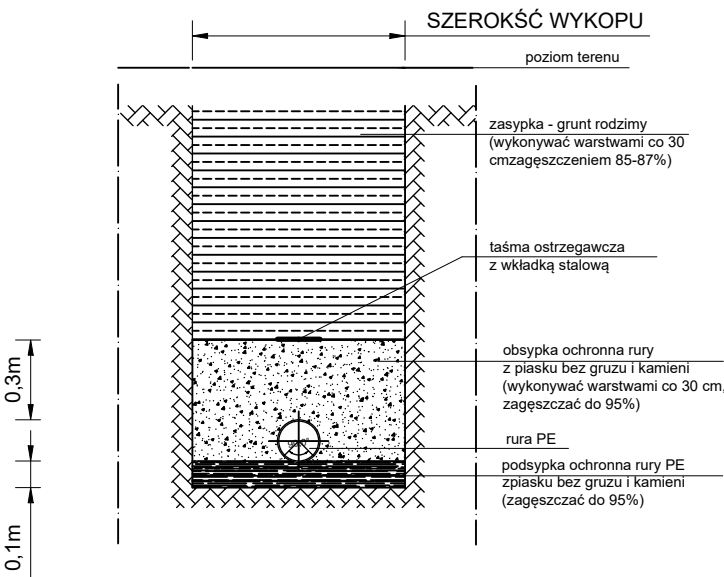

„SONDA BIS”
ul. Południowa 77, 42-256 Turów
tel. 609-657-361, e-mail: sondabis@onet.pl

nazwa projektu:	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA WODY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZŁOK. W MIEJSCOWOŚCI CZĘSTOCHOWA PRZY UL. OKRZEI 56 NA DZ. NR 7.	
nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO	Skala: 1:100/100
projektował i opracował:	mgr inż. Przemysław GAWRON Upr. w specjalności instalacyjno-inżynierskiej SLK/6063/PWBS/15	nr rys. 2
		Data opracowania 2024r.