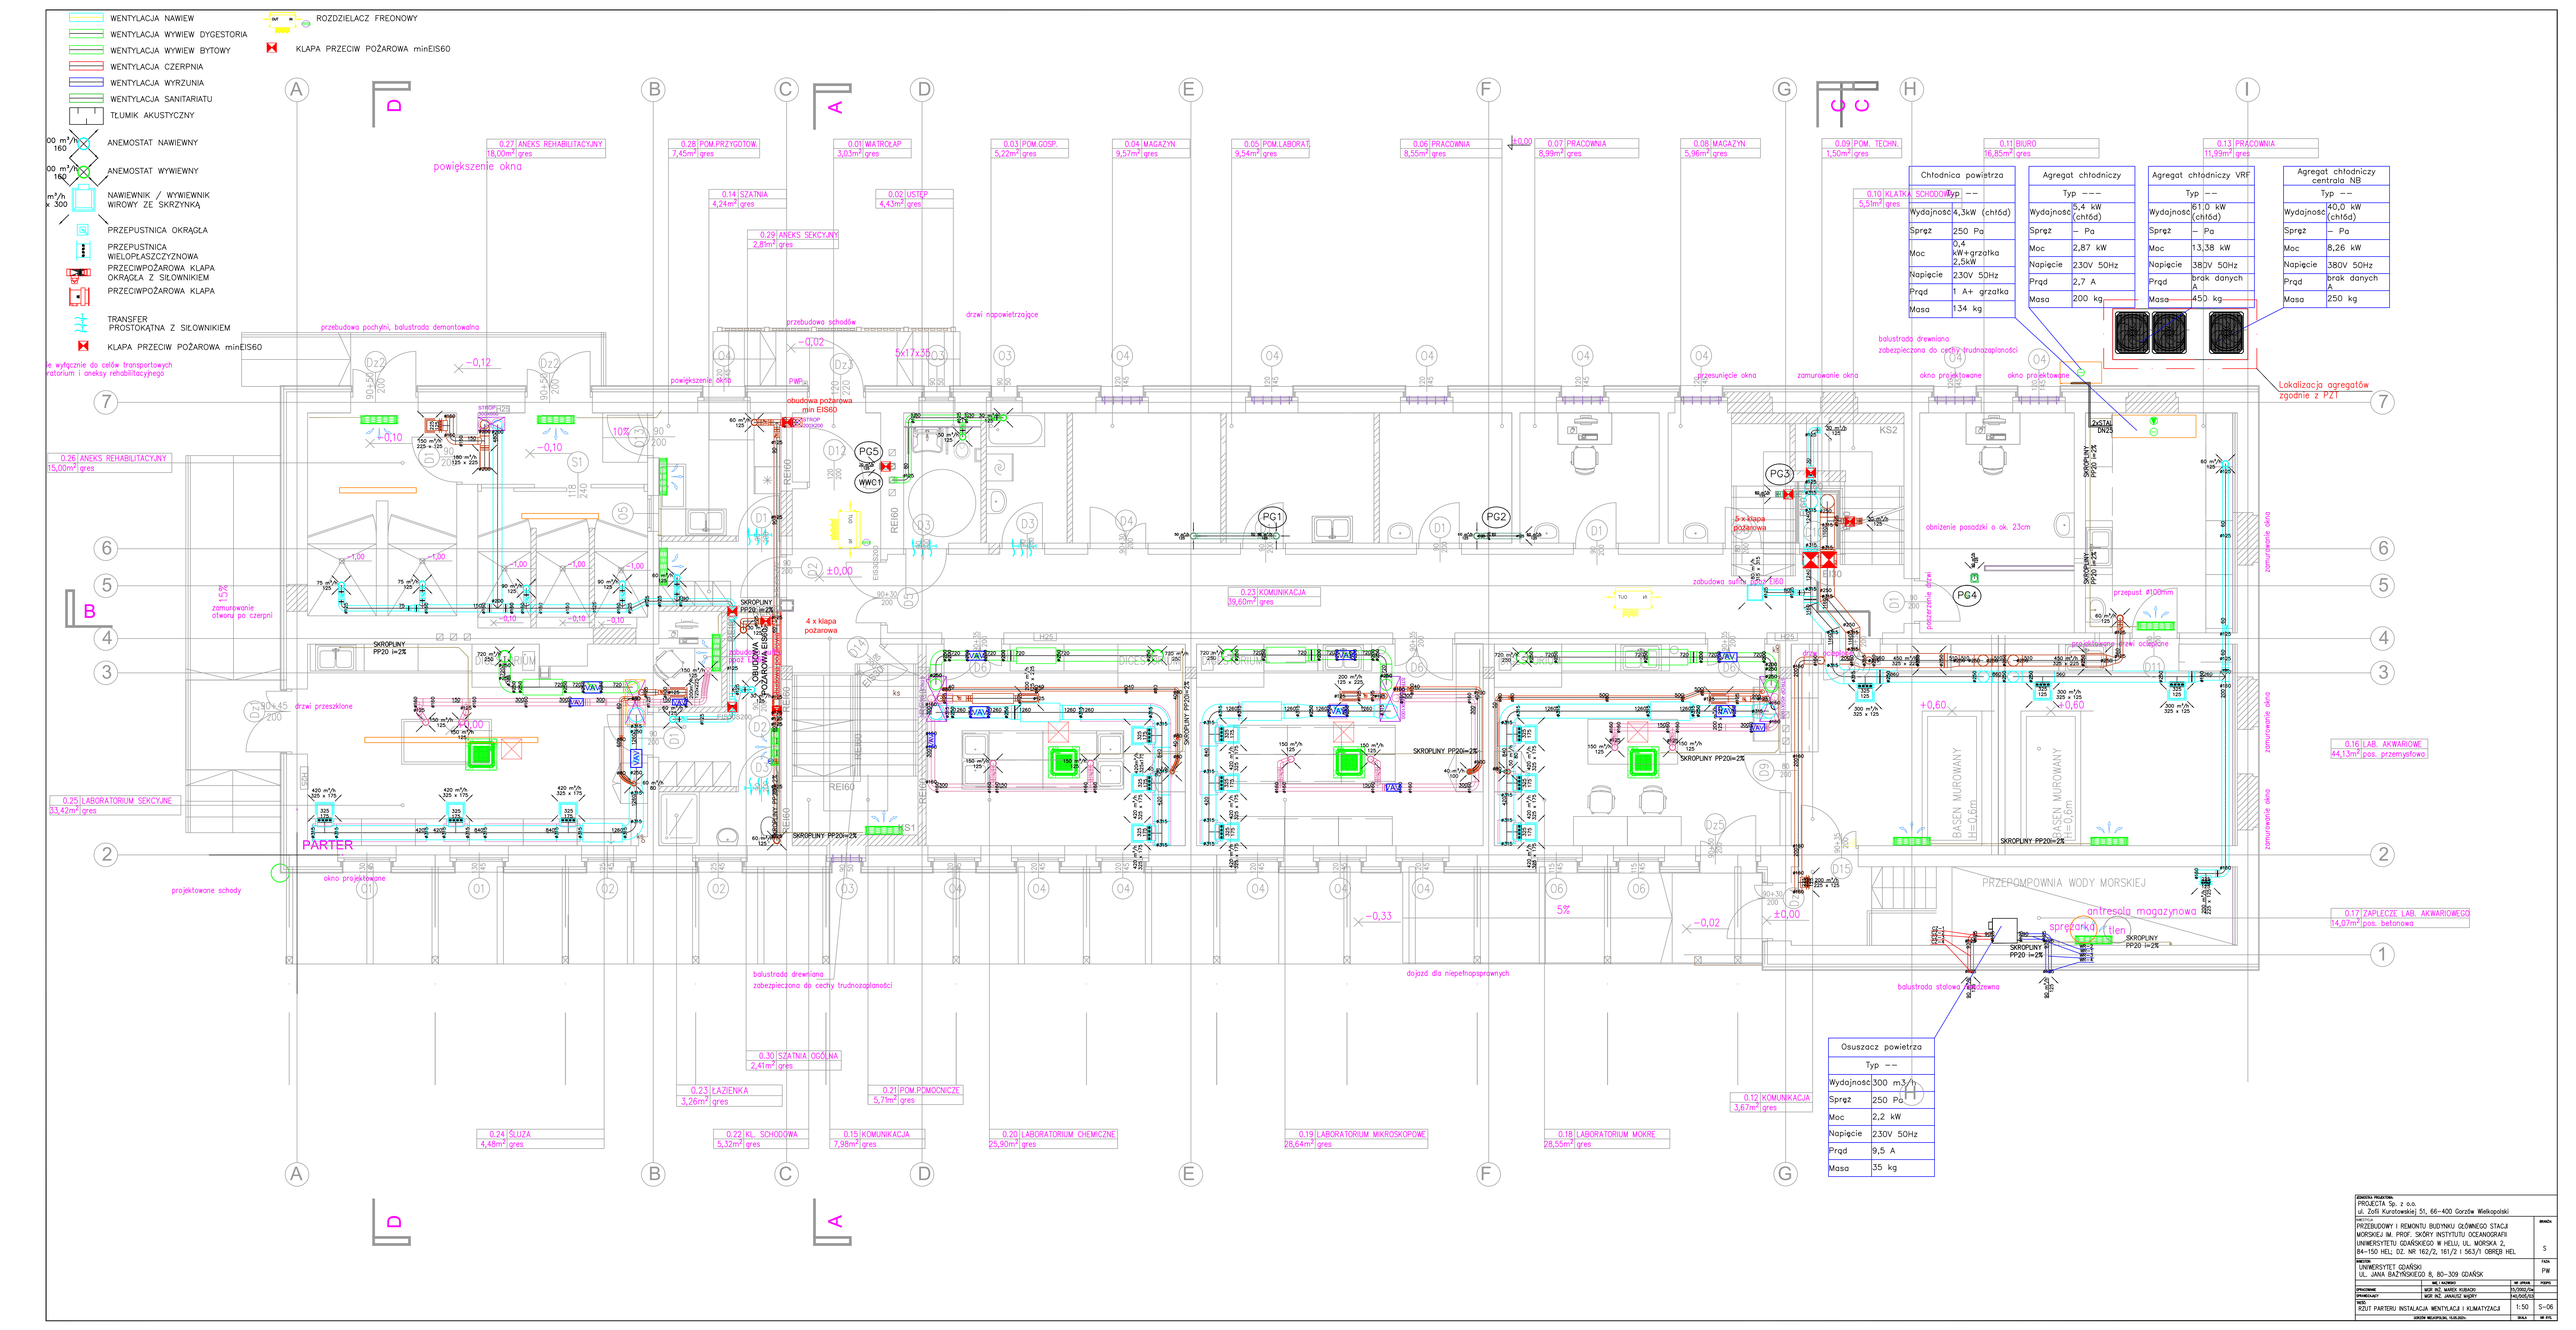
WENTYLACJA NAWIEW
WENTYLACJA WYWIEW DYGESTORIA
WENTYLACJA WYWIEW BYTOWY
WENTYLACJA CZERPNIA
WENTYLACJA WYRZUNIA
WENTYLACJA SANITARIATU
TŁUMIK AKUSTYCZNY
ANEMOSTAT NAWIEWNY
ANEMOSTAT WYWIEWNY
NAWIEWNIK / WYWIEWNIK WIROWY ZE SKRZYNKĄ
PRZEPUSTNICA OKRĄGŁA
PRZEPUSTNICA WIELOPŁASZCZYZNOWA
PRZECIWPOŻAROWA KLAPA OKRĄGŁA Z SIŁOWNIKIEM
PRZECIWPOŻAROWA KLAPA
TRANSFER PROSTOKĄTNA Z SIŁOWNIKIEM
KLAPA PRZECIW POŻAROWA minEIS60
ROZDZIELACZ FREONOWY
0.27 ANEKS REHABILITACYJNY 18,00m² gres
0.28 POM.PRZYGOTOW. 7,45m² gres
0.01 WIATROŁAP 3,03m² gres
0.03 POM.GOSP. 5,22m² gres
0.04 MAGAZYN 9,57m² gres
0.05 POM.LABORAT. 9,54m² gres
0.06 PRACOWNIA 8,55m² gres
0.07 PRACOWNIA 8,99m² gres
0.08 MAGAZYN 5,96m² gres
0.09 POM. TECHN. 1,50m² gres
0.11 BIURO 16,85m² gres
0.13 PRACOWNIA 11,99m² gres
0.14 SZATNIA 4,24m² gres
0.02 USTĘP 4,43m² gres
0.29 ANEKS SEKCYJNY 2,81m² gres
0.10 KLATKA SCHODOWA 5,51m² gres
0.26 ANEKS REHABILITACYJNY 15,00m² gres
0.25 LABORATORIUM SEKCYJNE 33,42m² gres
0.23 KOMUNIKACJA 39,60m² gres
0.16 LAB. AKWARIOWE 44,13m² pos. przemysłowa
0.17 ZAPLECZE LAB. AKWARIOWEGO 14,07m² pos. betonowa
0.30 SZATNIA OGÓLNA 2,41m² gres
0.23 ŁAZIENKA 3,26m² gres
0.21 POM.PŁOMOCNICZE 5,71m² gres
0.12 KOMUNIKACJA 3,67m² gres
0.24 ŚLUZA 4,48m² gres
0.22 KL. SCHODOWA 5,32m² gres
0.15 KOMUNIKACJA 7,98m² gres
0.20 LABORATORIUM CHEMICZNE 25,90m² gres
0.19 LABORATORIUM MIKROSKOPOWE 28,64m² gres
0.18 LABORATORIUM MOKRE 28,55m² gres
Chłodnica powietrza
Typ --
Wydajność 4,3kW (chłd)
Sprężarka 250 Pa
Moc 0,4 kW+grzałka 2,5kW
Napięcie 230V 50Hz
Prąd 1 A+ grzałka
Masa 134 kg
Agregat chłodniczy
Typ ---
Wydajność 5,4 kW (chłd)
Sprężarka – Pa
Moc 2,87 kW
Napięcie 230V 50Hz
Prąd 2,7 A
Masa 200 kg
Agregat chłodniczy VRF
Typ --
Wydajność 61,0 kW (chłd)
Sprężarka – Pa
Moc 13,38 kW
Napięcie 380V 50Hz
Prąd brak danych A
Masa 450 kg
Agregat chłodniczy centrala NB
Typ --
Wydajność 40,0 kW (chłd)
Sprężarka – Pa
Moc 8,26 kW
Napięcie 380V 50Hz
Prąd brak danych A
Masa 250 kg
Osuszacz powietrza
Typ --
Wydajność 300 m3/h
Sprężarka 250 Pa
Moc 2,2 kW
Napięcie 230V 50Hz
Prąd 9,5 A
Masa 35 kg
PARTER
PRZEPOMPOWNIA WODY MORSKIEJ
BASEN MUROWANY H=0,6m
antresola magazynowa
sprężarka
zlew
balustrada drewniana zabezpieczona do cechy trudnozapalności
balustrada stalowa malowana
dojazd dla niepełnosprawnych
projektowane schody
okno projektowane
drzwi przeszklone
drzwi nowopowietrzające
przebudowa pochylni, balustrada demontowalna
przebudowa schodów
obudowa pożarowa min EIS60
4 x klapa pożarowa
zamurowanie otworu po czerpni
zamurowanie okna
przesunięcie okna
zabudowa suchą ścianką REI60
obniżenie posadzki o ok. 23cm
przepust ø100mm
Lokalizacja agregatów zgodnie z PZT
SKROPLINY PP20 i=2%
SKROPLINY PP20i=2%
OBUDOWA POŻAROWA min EIS60
REI60
EI30
EI60
KS1
KS2
PG1
PG2
PG3
PG4
PG5
WWC1
PRZEWÓD WENTYLACYJNY
PRZEWÓD KOMINOWY
PROJEKTOWANIE PROJEKTA: PROJECTA Sp. z o.o. ul. Zofii Kurotowskiej 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski
OBIEKT: PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU GŁÓWNEGO STACJI MORSKIEJ IM. PROF. SKÓRY INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W HELU, UL. MORSKA 2, 84-150 HEL; DZ. NR 162/2, 161/2 I 563/1 OBRĘB HEL
BRANŻA: S
INWESTOR: UNIWERSYTET GDAŃSKI UL. JANA BAŻYŃSKIEGO 8, 80-309 GDAŃSK
TYTUŁ: PW
IMIĘ I NAZWISKO / NR UPRAW. / PODPIS
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. MAREK KUBIAK 73/2002/Pw
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. JAKUB JĘDRYS 341/2015/S
RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
SKALA: 1:50
NR RYS.: S-06