


Lokalizacja: **Biały Bór**

Obiekt: droga

Nr otworu: **o5**, Głębokość: **4,0m**

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	0	0	0
4	0	0	0
2	0	0	0
1	0,7	0,31	0,31
0,5	1,9	0,85	1,16
0,25	29,4	13,11	14,27
0,1	131,1	58,48	72,75
0,063	39,8	17,75	90,50
Pozostałość	21,3	9,50	100

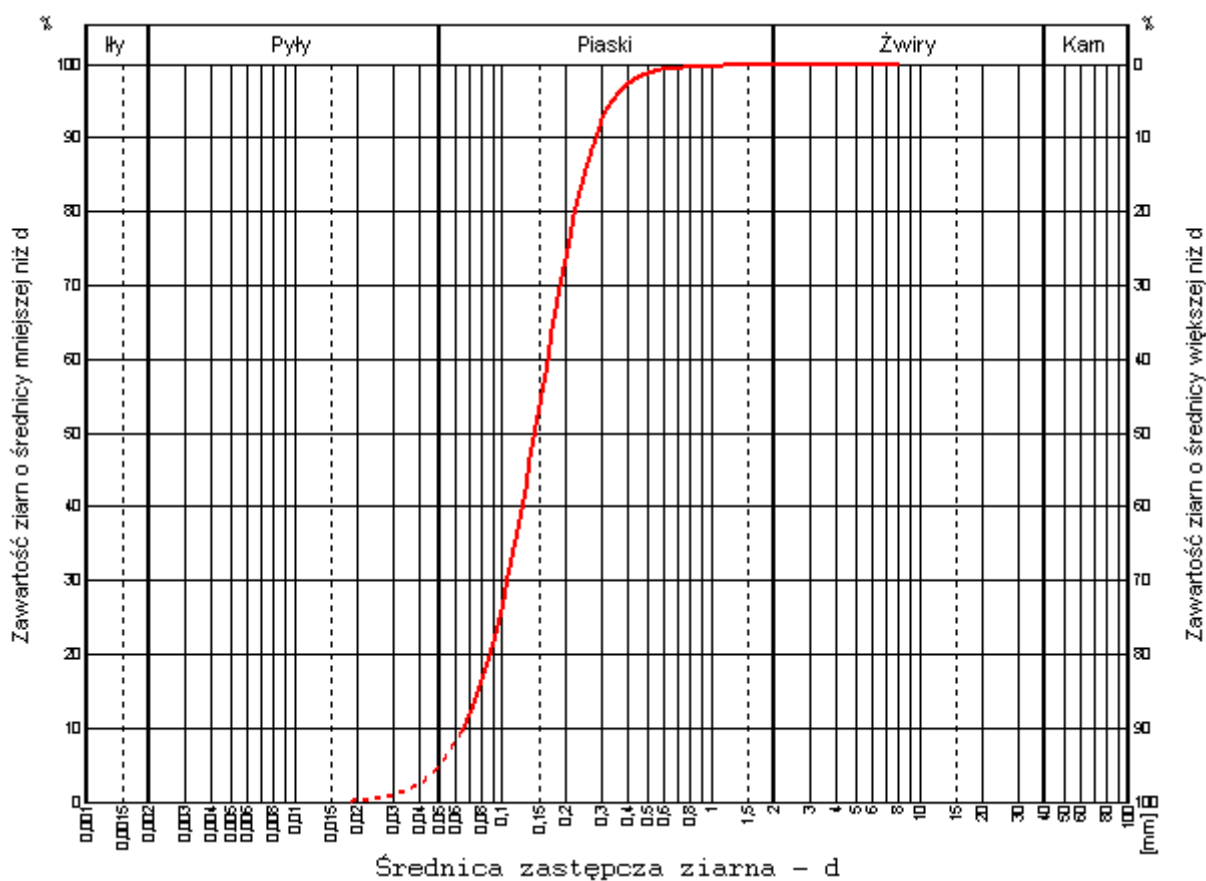

Średnica zastępcza d mm:

d10 : 0,064221 [mm]

d20 : 0,086053 [mm]

d50 : 0,142431 [mm]

d60 : 0,163643 [mm]

U: 2,548137

**Piasek drobny**  
**(Pd)\*****Piasek drobny**  
**(fSa)\*\***

Współczynnik filtracji k10:

USBSC k10 : 0,00001277 [m/s]

\* PN-86/B02480

\*\* PN-EN ISO 14688 1