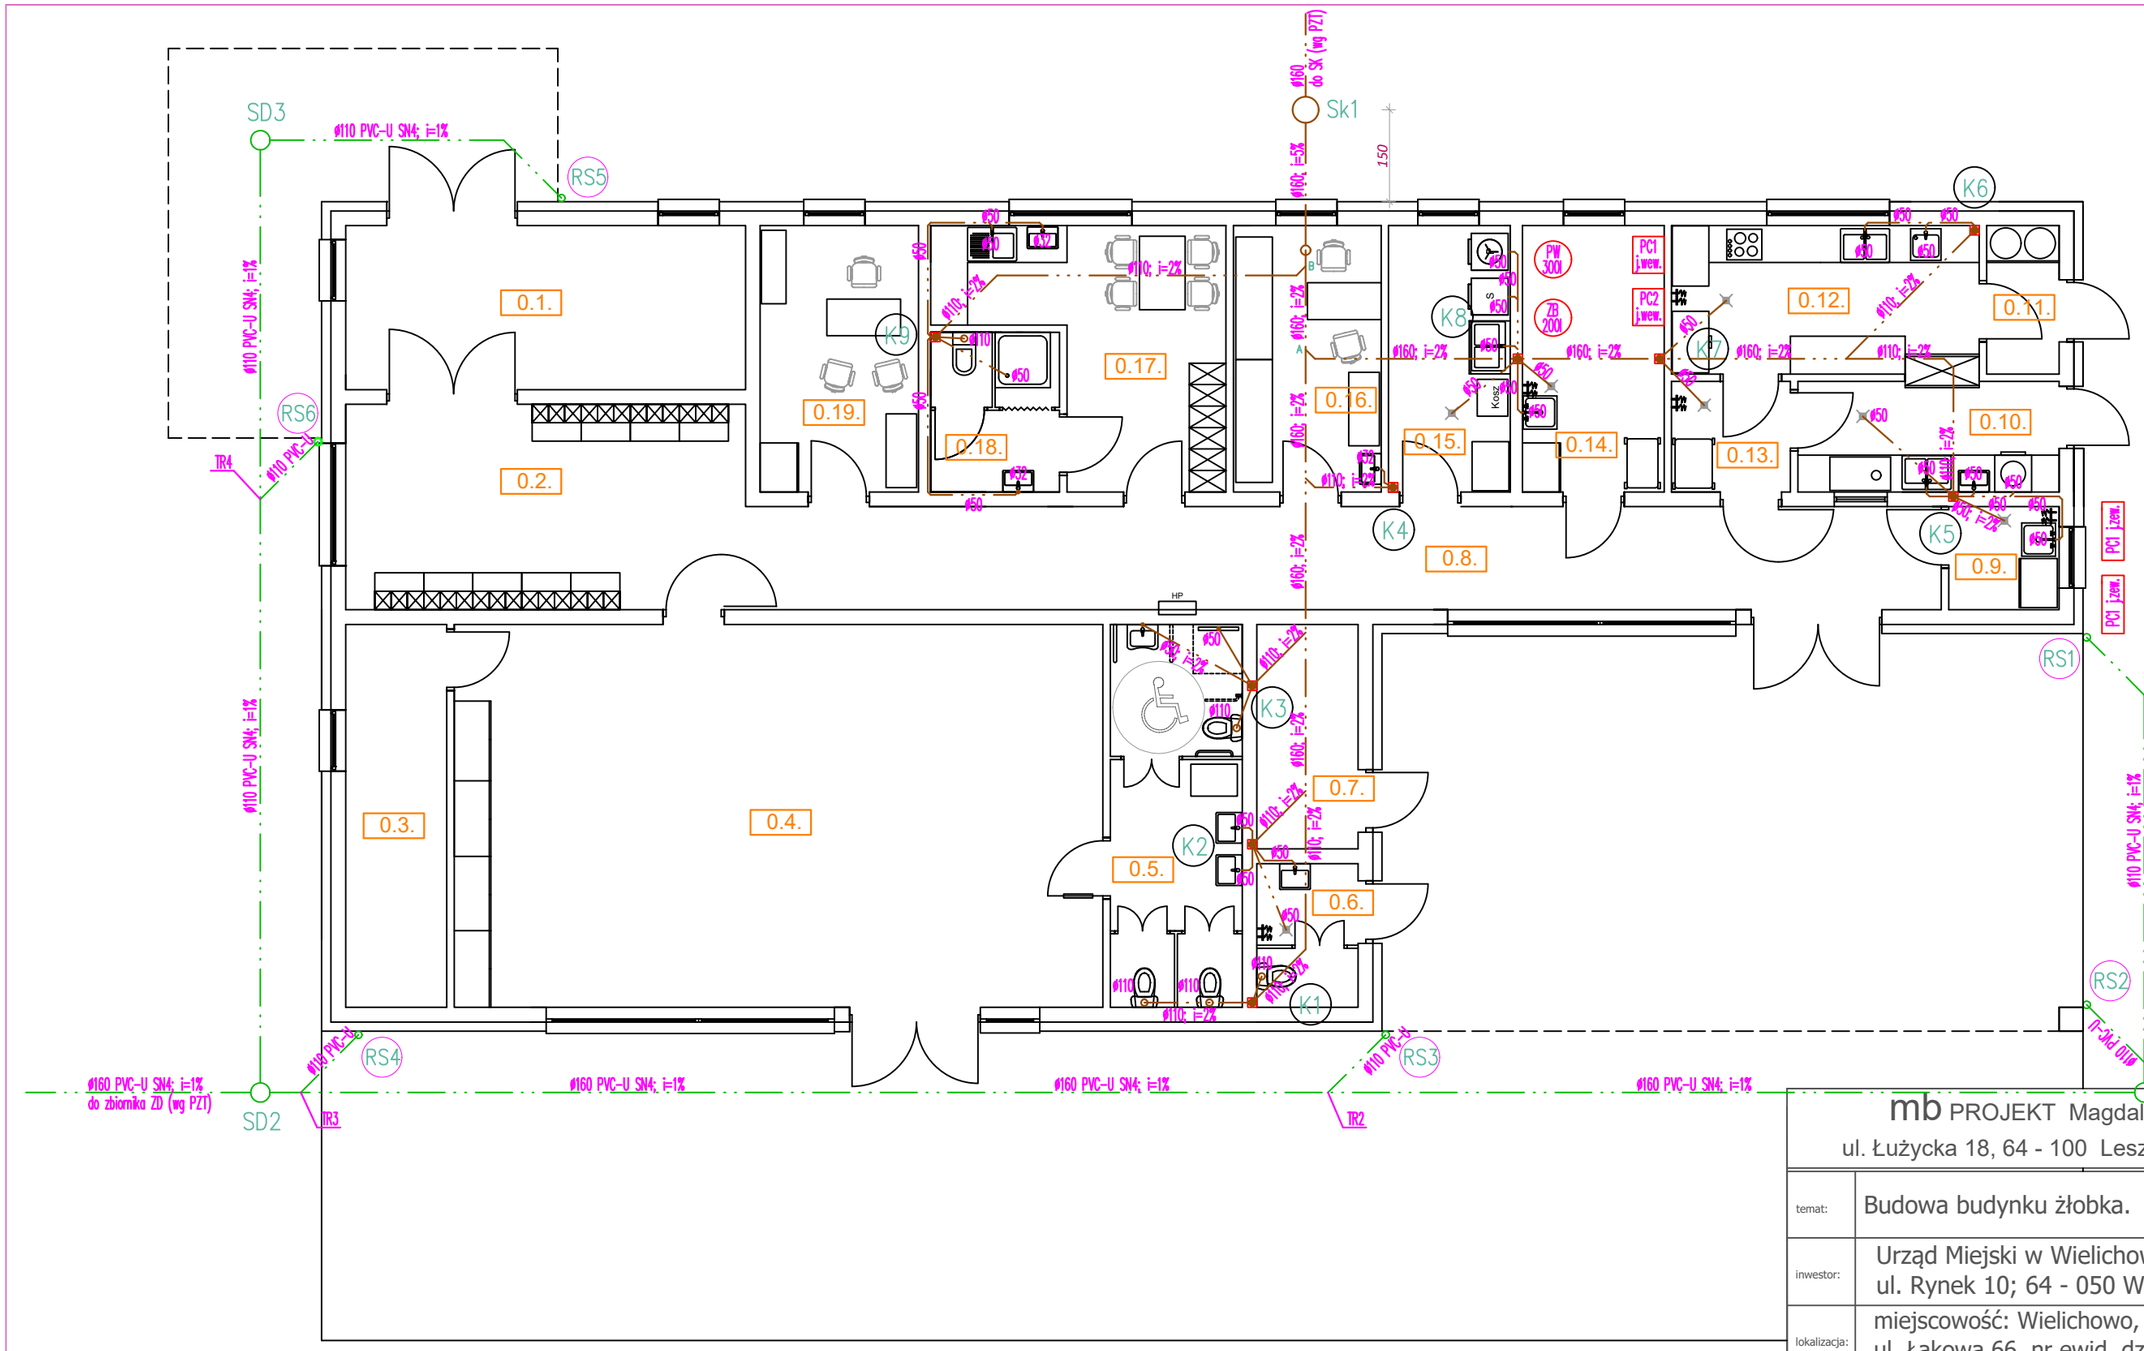

Legenda:

- *instalacja kanalizacji sanitarnej PVC*
- *instalacja kanalizacji deszczowej PVC*
- K1 K9 *- piony instalacji kan. san.*
- SK1 *- projektowana studzienka rewizyjna kan. san. z tworzywa sztucznego min. Ø425*
- RS1 RS6 *- rury spustowe kan. deszcz.*
- SD1–3 *- projektowane studzienki rewizyjne kan. deszcz. z tworzywa sztucznego min. Ø315*

Uwaga!

Piony instalacji kan. san. należy prowadzić po ścianie a nastepnie obudować płytami gipsowo-kartonowymi (lub prowadzić w bruzdach ściennych).

Poziome przewody inst. kan. san. należy prowadzić bruzdach ściennych i pod posadzką.

Przewody inst. kan. san. należy układać ze spadkiem 2% w ścianach i pod posadzką.

mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. Łużycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

temat:	Budowa budynku żłobka.
inwestor:	Urząd Miejski w Wielichowie ul. Rynek 10; 64 - 050 Wielichowo
lokalizacja:	miejscowość: Wielichowo, gmina: Wielichowo ul. Łąkowa 66, nr ewid. działek: 616; identyfikator: 300505_4.0001.616
branża: sanitarna	data: grudzień 2023

opracował:	nr uprawnień	podpis
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń		
mgr inż. Zygmunt Maniaczyk	1514/91/Lo	
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń		
mgr inż. Leszek Kołodziej	WKP/0348/POOS/12	
mgr inż. Paweł Żukow		

treść rysunku:	nr rysunku	skala
Rzut przyziemia - inst. kan. san.	S2	1 : 100