



Złącze istniejące
zakład energetyczny

Projektowane
SK3

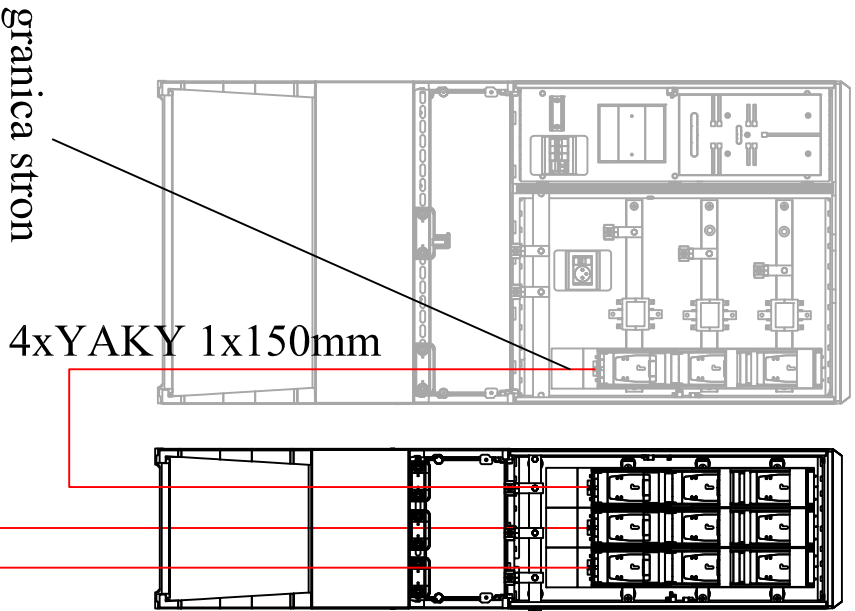


Zasilanie szkoły
Istniejący kabel bez zmian

4xYAKY 1x120mm

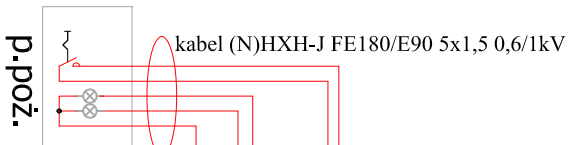


ZŁĄCZE KABLOWE NA ŚCIANIE BUDYNKU
WG RYSUNKU NR IE06

N2XH-J 5x95mm²

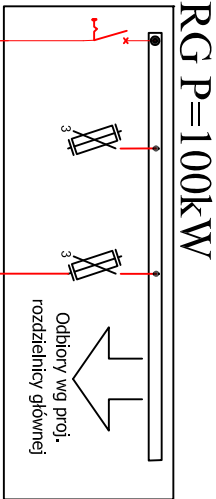

RG P=100kW

N2XH-J 5x16 mm



PV

Parter

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		HALA SPORTOWA PRZY SP NR 7 w ŻYRARDOWIE	
TYTUŁ RYSUNKU		SCHEMAT ZASILANIA	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Radosław Sadowski		
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICH	ZAP/0142/PWOE/13		
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Piotr Markowski		
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICH	ZAP/0218/PWOE/11		
OPRACOWAŁ			
Nr rys.	IE05	Skala	---
		DATA SPORZĄDZENIA RYS.	08.03.2024
		Str.	