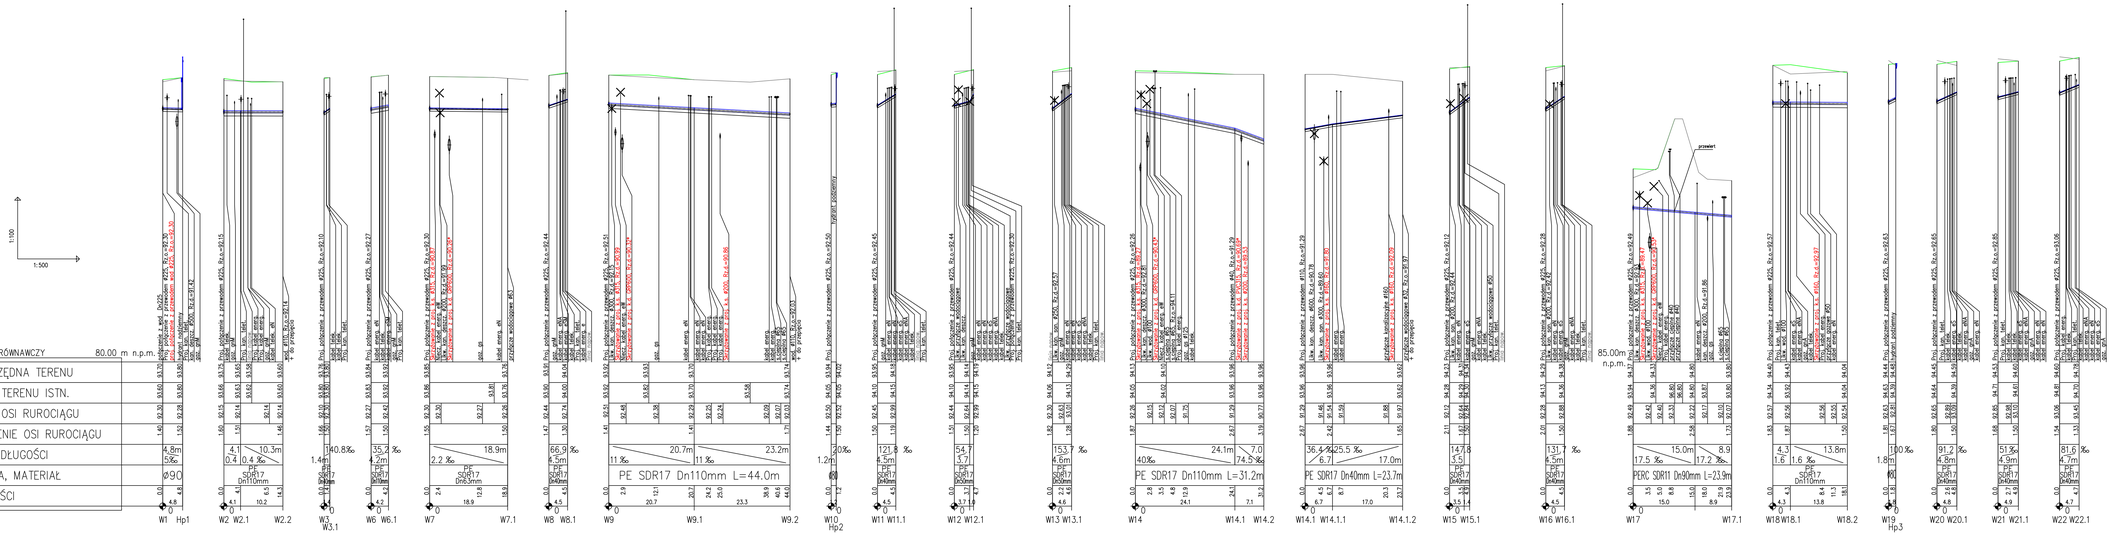
1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY 80.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
W1 Hp1
W2 W2.1 W2.2
W3 W3.1
W6 W6.1
W7 W7.1
W8 W8.1
W9 W9.1 W9.2
W10 Hp2
W11 W11.1
W12 W12.1
W13 W13.1
W14 W14.1 W14.2
W14.1 W14.1.1 W14.1.2
W15 W15.1
W16 W16.1
W17 W17.1
W18 W18.1 W18.2
W19 Hp3
W20 W20.1
W21 W21.1
W22 W22.1
PE SDR17 Dn110mm
PE SDR17 Dn90mm
PE SDR17 Dn63mm
PE SDR17 Dn75mm
PE SDR17 Dn40mm
PE SDR17 Dn160mm
PE SDR17 Dn125mm
PE SDR17 Dn50mm
PE SDR17 Dn90mm
PE SDR17 Dn140mm
PE SDR17 Dn180mm
PE SDR17 Dn200mm
PE SDR17 Dn225mm
PE SDR17 Dn250mm
PE SDR17 Dn315mm
PE SDR17 Dn355mm
PE SDR17 Dn400mm
PE SDR17 Dn450mm
PE SDR17 Dn500mm
PE SDR17 Dn560mm
PE SDR17 Dn630mm
PE SDR17 Dn710mm
PE SDR17 Dn800mm
PE SDR17 Dn900mm
PE SDR17 Dn1000mm
PE SDR17 Dn1200mm
PE SDR17 Dn1400mm
PE SDR17 Dn1600mm
PE SDR17 Dn1800mm
PE SDR17 Dn2000mm
PE SDR17 Dn110mm L=44.0m
PE SDR17 Dn110mm L=31.2m
PE SDR17 Dn40mm L=23.7m
PERC SDR11 Dn90mm L=23.9m
przelot
85.00m n.p.m.
UWAGA:
* proj. kanalizacja deszczowa wg odrębnego opracowania

| | | |