


Kaskada - schemat

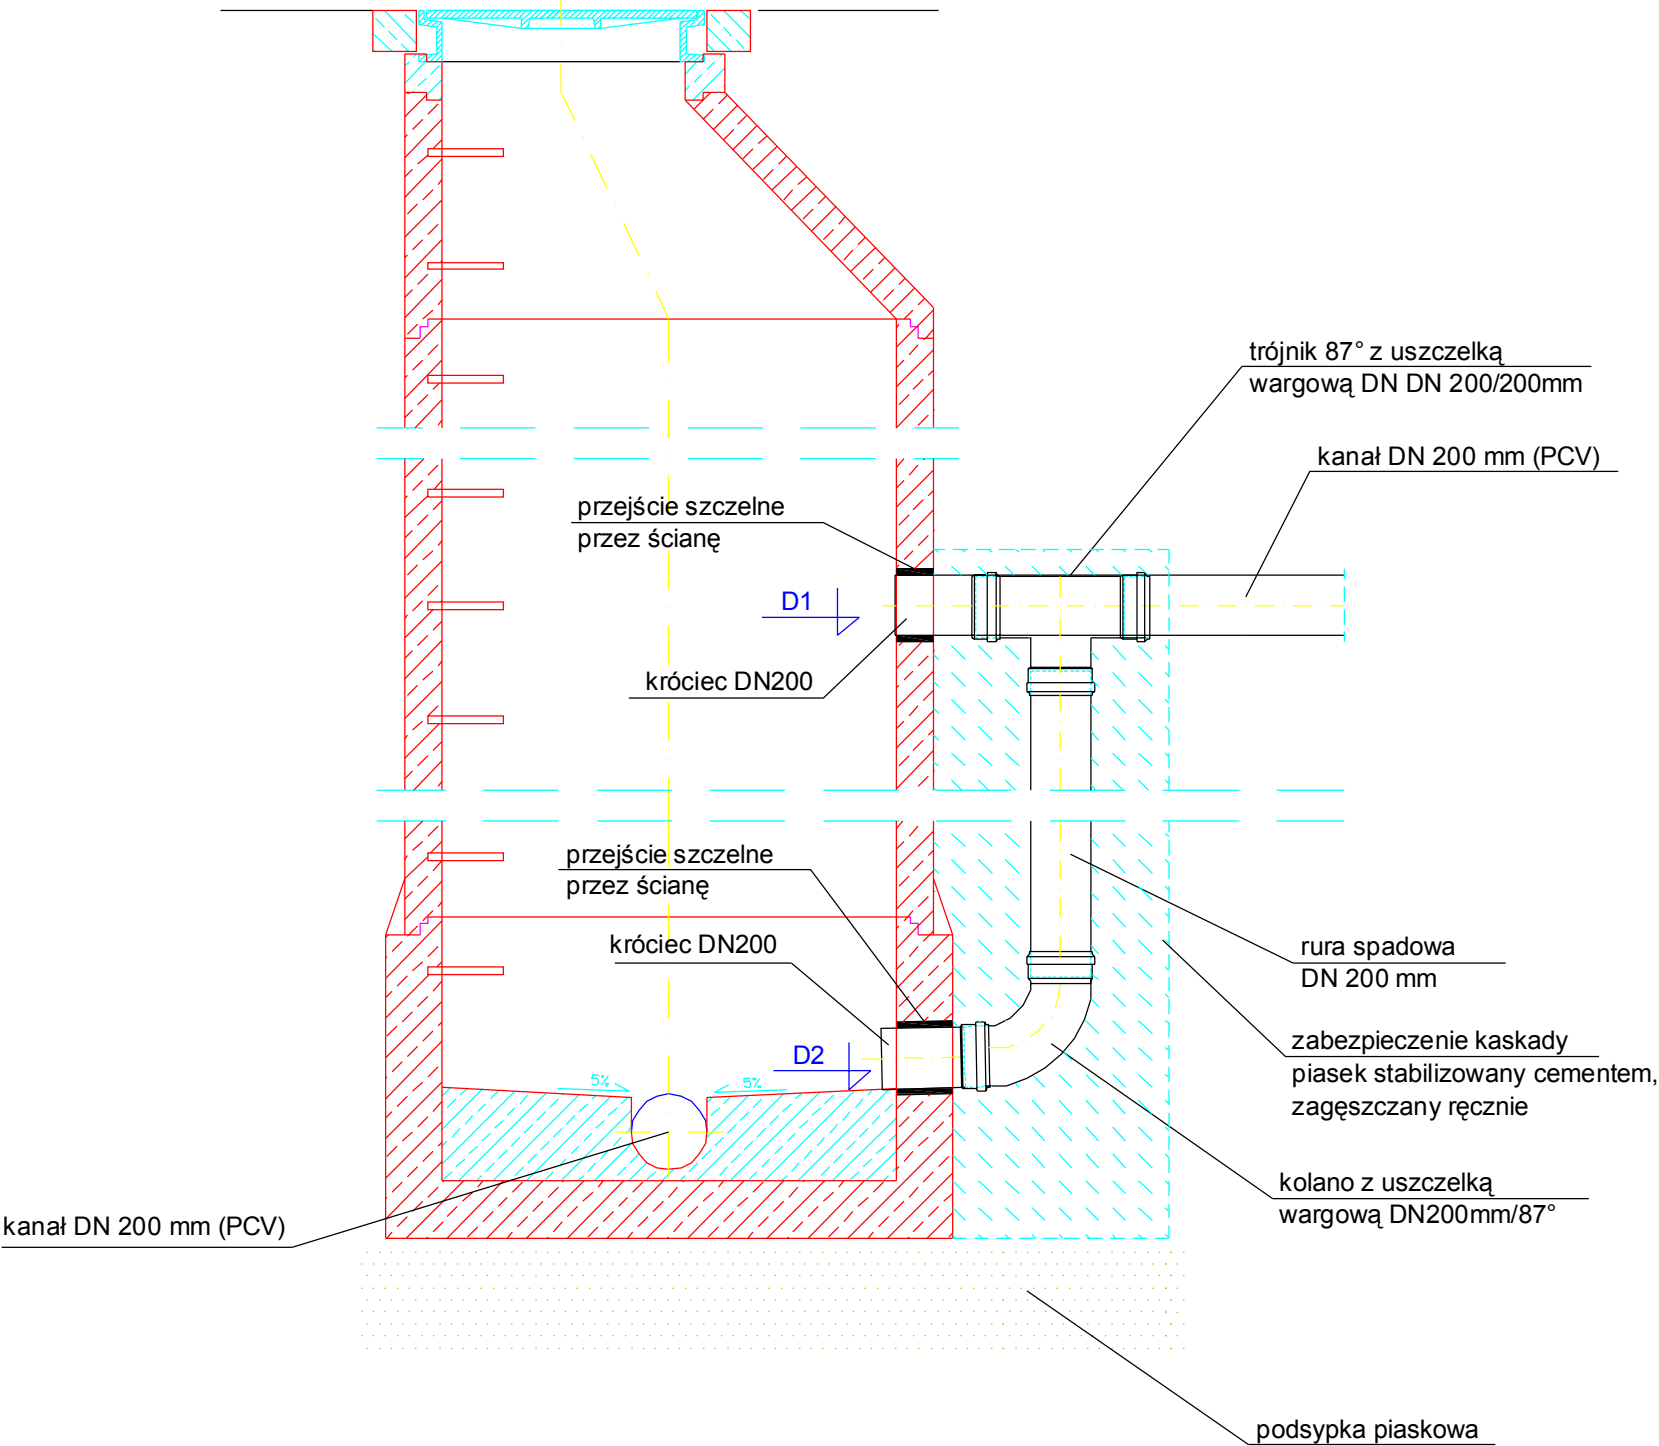

Zestawienie studni kaskadowych				
Nazwa studni Ø1200 na sieci	Rzędna terenu	Rzędna dna studni	Rzędna dna kanału dopływowego D1	Rzędna dna włączenia kaskady D2
SA1	238.40	235.55	236.62	235.65
SA35	249.15	246.90	247.60	247.00
SA36	250.60	248.10	249.00	248.20
SA37	252.00	249.50	250.50	249.60
SA38	253.70	251.00	252.03	251.10
SA39	254.90	252.50	253.04	252.60
SA40	255.55	253.20	254.13	253.30

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH MGR INŻ. STANISŁAW KŁOSIŃSKI ul. GRUNWALDZKA 6/1 64-100 LESZNO				
Temat:	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI TEOLIN W GMINIE NOWOSOLNA			
Obiekt:	Sieć kanalizacji sanitarnej - studnia kaskadowa DN 1200 mm			
Adres:	Teolin, gm. Nowosolna, Obręb Lipiny			
Inwestor:	Gmina Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź			
Projektant:	mgr inż. Stanisław Kłosiński	WKP/0271/ POWS/06		data 03.2011r.
Asystent:	inż. Maciej Zdziabek			skala 1:20
Asystent:	inż. Krzysztof Wojciech			Nr rys.
Sprawdził:	mgr inż. Zygmunt Maniaczyk	1514/91/Lo		8