



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.007.2025

Wrocław, dnia 17.03.2025r.

EZ/242/25

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na prace instalacyjno- budowlane związane z przygotowaniem pomieszczeń do montażu aparatu do angiografii komputerowej wraz z zakupem i dostawą kolumny anestetycznej i wyposażenia w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn. „Poprawa bazy leczniczej” w ramach którego utworzone zostanie „Centrum Leczenia Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego na bazie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz Pracowni Neuroradiologii Zabiegowej, Oddziału Neurochirurgii oraz Neurologii Dziecięcej” (sygnatura sprawy EZ/156/ET/25).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 284 i art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ:

Pytanie 1

Dotyczy – załącznika nr 12 PFU (1. PFU Wrocław Angiograf Opis)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, jako rozwiązania równoważnego, paneli sufitowych o następujących parametrach?

Konstrukcja

Konstrukcja sufitowa składa się z wiązań połączonych klamrami, wykonanych z profili nośnych i poprzecznych, które tworzą stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za pomocą prętów mocujących z noniuszem. Pręty z noniuszem są montowane do sufitu za pomocą kołków metalowych. Rozmieszczenie punktów zawieszenia odpowiada statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzględnia raster sufitowy i warunki montażu infrastruktury. Wszystkie części konstrukcji podstawy są wykonane z materiału ocynkowanego. Kasetony sufitowe są podtrzymywane za pomocą profilu nośnego w systemie zaciskowym (Clip-In). System budowy sufitów gwarantuje uzyskanie równego poziomu płaszczyzny sufitu, a także łatwy demontaż i ponowny montaż kasetonów.

Panele sufitowe ze stali galwanizowanej

Panele sufitowe składają się z wysokiej jakości stali galwanizowanej co najmniej gatunek DX51D+Z140 wg normy PN-EN 10346:2011 grubości 0,8 mm lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra, które są osadzone na powierzchni paneli podczas produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed, grzybami, pleśnią i bakteriami, w tym *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Listeria monocytogenes*, *Legionella pneumophila*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella enteritidis*, *Staphylococcus aureus*. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim atestem – certyfikatem, licencją lub umową licencyjną. Po montażu sali należy dostarczyć zamawiającemu wyniki badania próbek paneli potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia sufitów.

- Kasetony standardowe posiadają wymiary modułów 600 x 600 mm, lub 1200 x 600 mm.
- Panele sufitowe montowane do konstrukcji mogą być demontowane pojedynczo.
- Posiadają krawędzie zagięte tworząc wnękę do montażu opraw oświetleniowych tworząc wraz z panelami sufitowymi płaską powierzchnię.

2. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne w postaci kasetonów sufitowych, wykonanych ze stali grubości 0.8mm o całkowitym przepływie powietrza pod ciśnieniem 250Pa równym 2,3m³/h i średnim współczynniki infiltracji $a=0,04\text{m}^3/\text{hmdaPa}$. Rozwiązanie alternatywne wypełnione jest wełną mineralną dla zapewnienia lepszych parametrów akustycznych wyrobu. Współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej R_w na poziomie 29dB, bez określonego współczynnika pochłaniania dźwięku.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, lecz nie czyni wymogu.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Pytanie 2

„Dotyczy: załącznika nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (lista wyposażenia) oraz formularza asortymentowego (załącznik nr 2 do SWZ)

1. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezyjologiczną o udźwigu 180kg, składającą się z dwóch ramion o tych samych długościach tj. 1000mm, otrzymując całkowitą rozpiętość 1m?
2. Czy Zamawiający dopuści kolumnę, z systemem obrotowych ramion wykonanych z ekstrudowanego aluminium pokrytego farbą proszkową epoksydową o minimalnej grubości 9 mm i przekroju prostokątnym 118x218 mm?
3. Czy Zamawiający dopuści kolumnę z możliwością obrotu konsoli o 345° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 12°?
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolumny, w której konsola wyposażona jest w 4 profile montażowe znajdujące się w narożach z anodowanego aluminium umożliwiające bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości? Profile zintegrowane z konsolą. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Pytanie 3

„Dotyczy: załącznika nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (lista wyposażenia)

Czy Zamawiający dopuści krzesło lekarskie wg poniższego opisu i wizualizacji?

Taboret do badania pacjentów, z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obrotową pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.

Wymiary (dłxszxwz zakres regulacji): 480x480x490/630 mm”

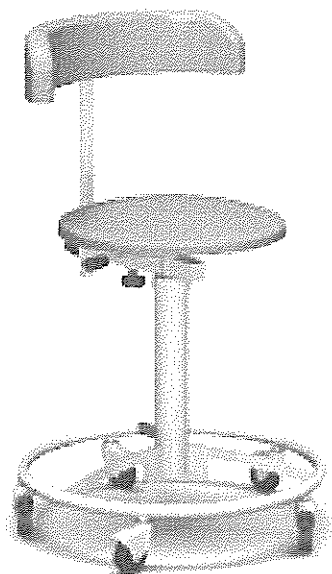

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Zamawiający, w nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi, w oparciu o art. 284 i 286 ustawy Pzp, **przedłuża termin: składania i otwarcia ofert do dnia 20.03.2025r.**, miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin **związania ofertą do dnia 18.04.2025r.** Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
[Signature]
mgr Tomasz Dymyt



DOLNY
ŚLĄSK

Sporządziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

[Signature]
[Signature]

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

