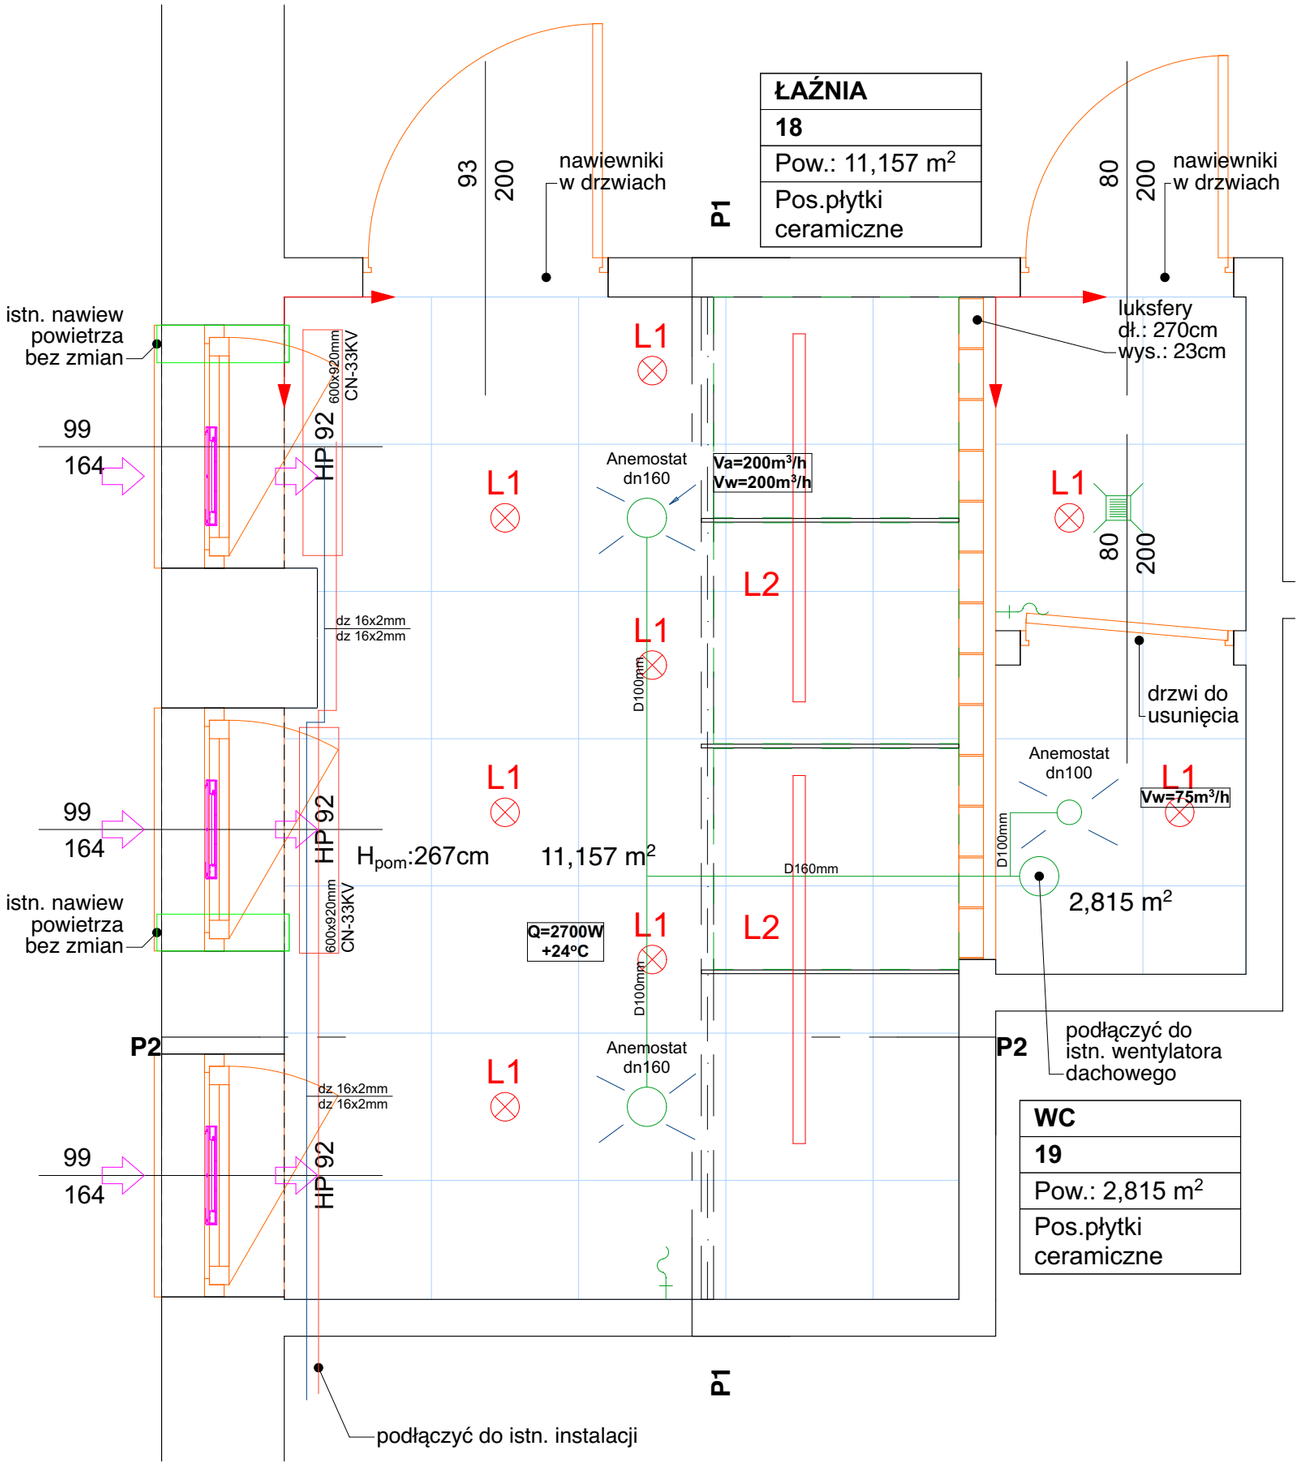

L1 Modular Smart cake 115 diffuse IP54 LED GE
⊗ Recessed lamp

L2 BD Lux Limit N-Z-K PMO LED 3300 lm 150 cm
▭ IP44

Oświetlenie zintegrowane z czujnikiem ruchu
Możliwość włączenia oświetlenia na zewnątrz łaźni w punkcie istniejącym

punkt początku układania kasetonów sufitowych

UWAGI OGÓLNE:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRAC NA BUDOWIE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY.
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM, KTÓREGO JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ.
3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO NA PODSTAWIE WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
5. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.
6. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW, NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

MAAD - PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Marcin PYRZ, arch. Marta KRĘSKA-PYRZ
UL. WYZWOLENIA 4/3 # 41-800 ZABRZE
TEL/FAX: [+48] 32 271-14-81 # 504-13-26-76
A R C H I T E K C I PRACOWNIA@MAAD.NET.PL WWW.MAAD.NET.PL

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA

ADRES INWESTYCJI:
ul. Królewskiej Tamy 135, Gliwice, 44-100
...

INWESTOR :
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135, Gliwice, 44-100

NAZWA RYSUNKU:
RZUT OŚWIETLENIE

BRANŻA:	ETAP:	SKALA:
ARCHITEKTURA	BUDOWLANY	1:25

GŁÓWNY PROJEKTANT:
arch. MARCIN PYRZ upr.proj. 11/06 SLOKK

SPRAWDZAJĄCY:
arch. MARTA KRĘSKA-PYRZ upr.proj. 16/SLOKK/2012

OPRACOWANIE:
inż. arch. JULIA WOJTACZKA

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

REWIZJA:

04.2025

RYS. NR **A.06**