

DETAL PODŁOŻA KANAŁU


UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU  
POZIOMO UKŁADANYMI  
WYPRASKAMI STAŁOWYMI

ZAGĘSZCZONY GRUNT RODZIMY

RURA PVC

WARSTWA OCHRONNA  
Z ZAGĘSZCZONEGO PIASKU


ZAGĘSZCZONY PIASEK  
ŚREDNIO LUB GRUBO ZIARNISTY

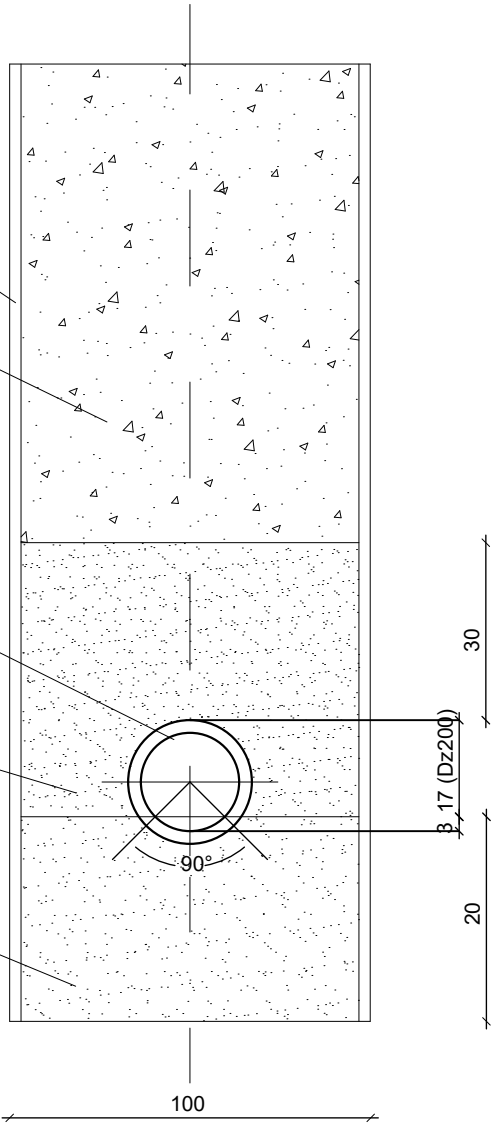

UWAGA:  
Połączenia rur kanalizacyjnych ze ściankami studzienek należy wykonać  
za pomocą obciętych kielichów z rur, zabetonowanych w ścianach  
lub za pomocą odpowiednio do tego celu przystosowanych kształtek.

TABELA WYMIARÓW

średnica rury D (mm)	szerokość wykopu B (m)
160	0,90
200	1,00
250	1,05
315	1,10
400	1,30

Jednostka projektowa:		Małgorzata Szeliga ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 47/81 03-982 Warszawa tel.737 341 979 email:kontakt@wpwinstalacje.pl	
	Projektowanie Instalacji Sanitarnych		
	Inwestor: GMINA MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ W REGUŁACH ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 05-816 MICHAŁOWICE		
	Adres: KOMORÓW WIEŚ, UL. WRZOSOWA DZ.EW. NR 164, 80, 445/9 OBR. 0004 GMINA MICHAŁOWICE		
	Temat:	PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. WRZOSOWEJ	Nr rys. 7
Tytuł:	DETAL PODŁOŻA KANAŁU	Skala — Data 05 lipiec 2024	
Projektant: MAŁGORZATA SZELIGA		MAZ/0076/POOS/12	
Sprawdzający: ARTUR SZELIGA		MAZ/0462/PBS/15	