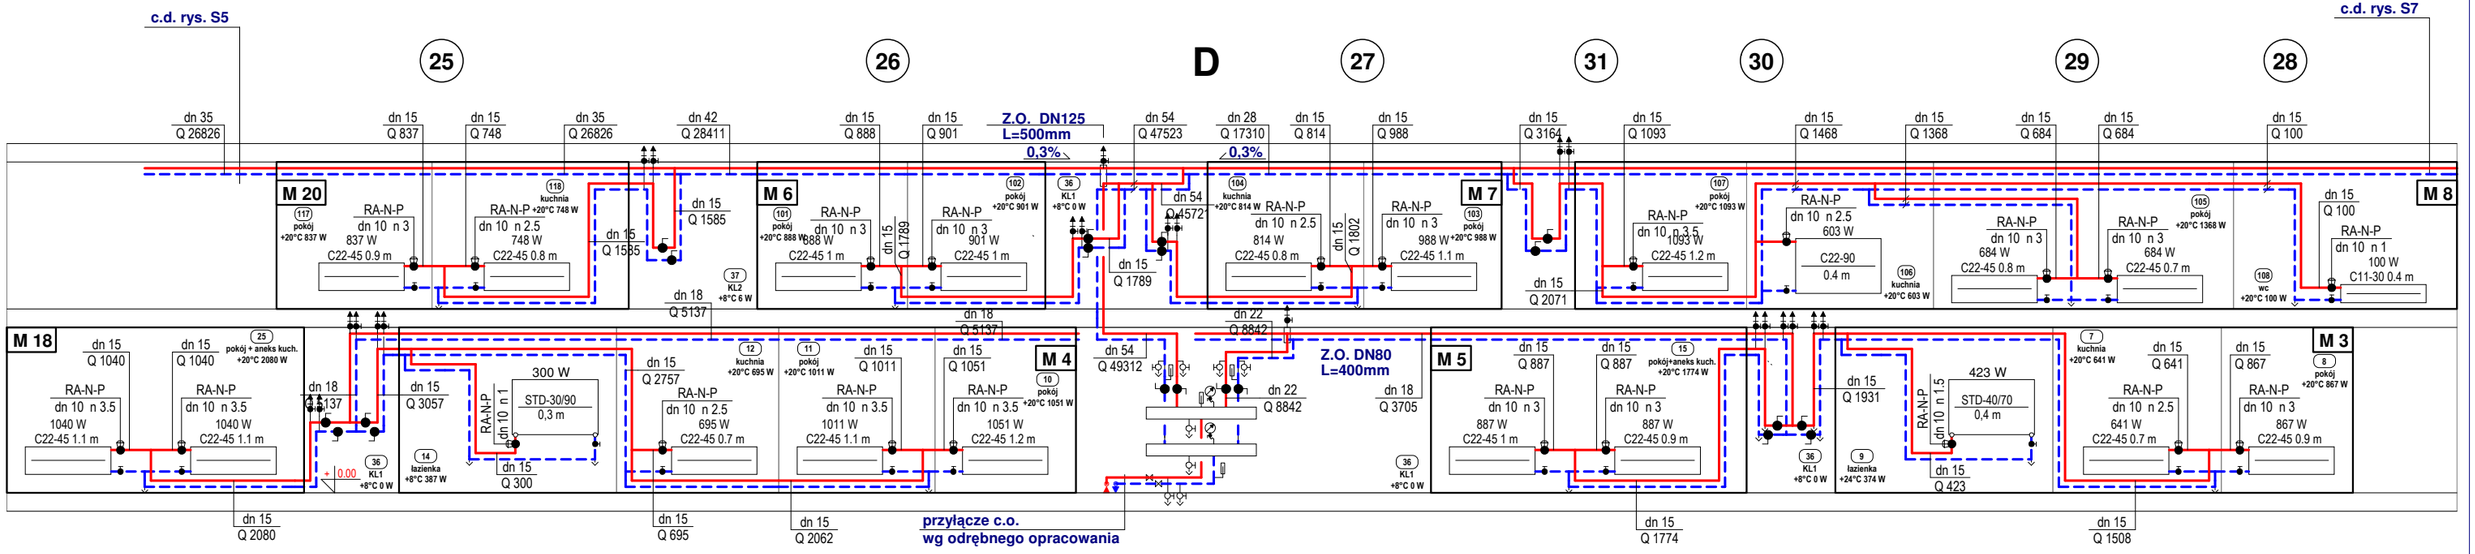

ROZDZIELNIA C.O.
rozdzielacze c.o. DN80 L=700mm
tz/tp=80/60C

w każdym mieszkaniu w najniższym punkcie instalacji (przy pionach zasilających i powrotnych) zamontować korku do odwodnienia instalacji

TOMASZ BIEDRUNA PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH
INSTALATOR
01- 494 Warszawa ul. Blatona 4/8 k.518 421 841 t.22 638 40 46
e-mail tomaszbiedruna.instalator@op.pl www.ppis-tb.prv.pl

TEMAT
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA AKTUALIZACJA

OBIEKT
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 96-300 ŻYRARDÓW UL. 1 Maja 86 dzałka ewid.nr 2485/1

NAZWA RYSUNKU
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - PIONY NR 25-31 i 44-50

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Tomasz Biedruna upr. nr St. 242/77	mgr inż. Krzysztof Kamiński upr. nr St. 173/82

BRANŻA	DATA	SKALA	RYS.
SANITARNA	11.2023	1:100	S6