


BUDYNEK SUW - PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:25

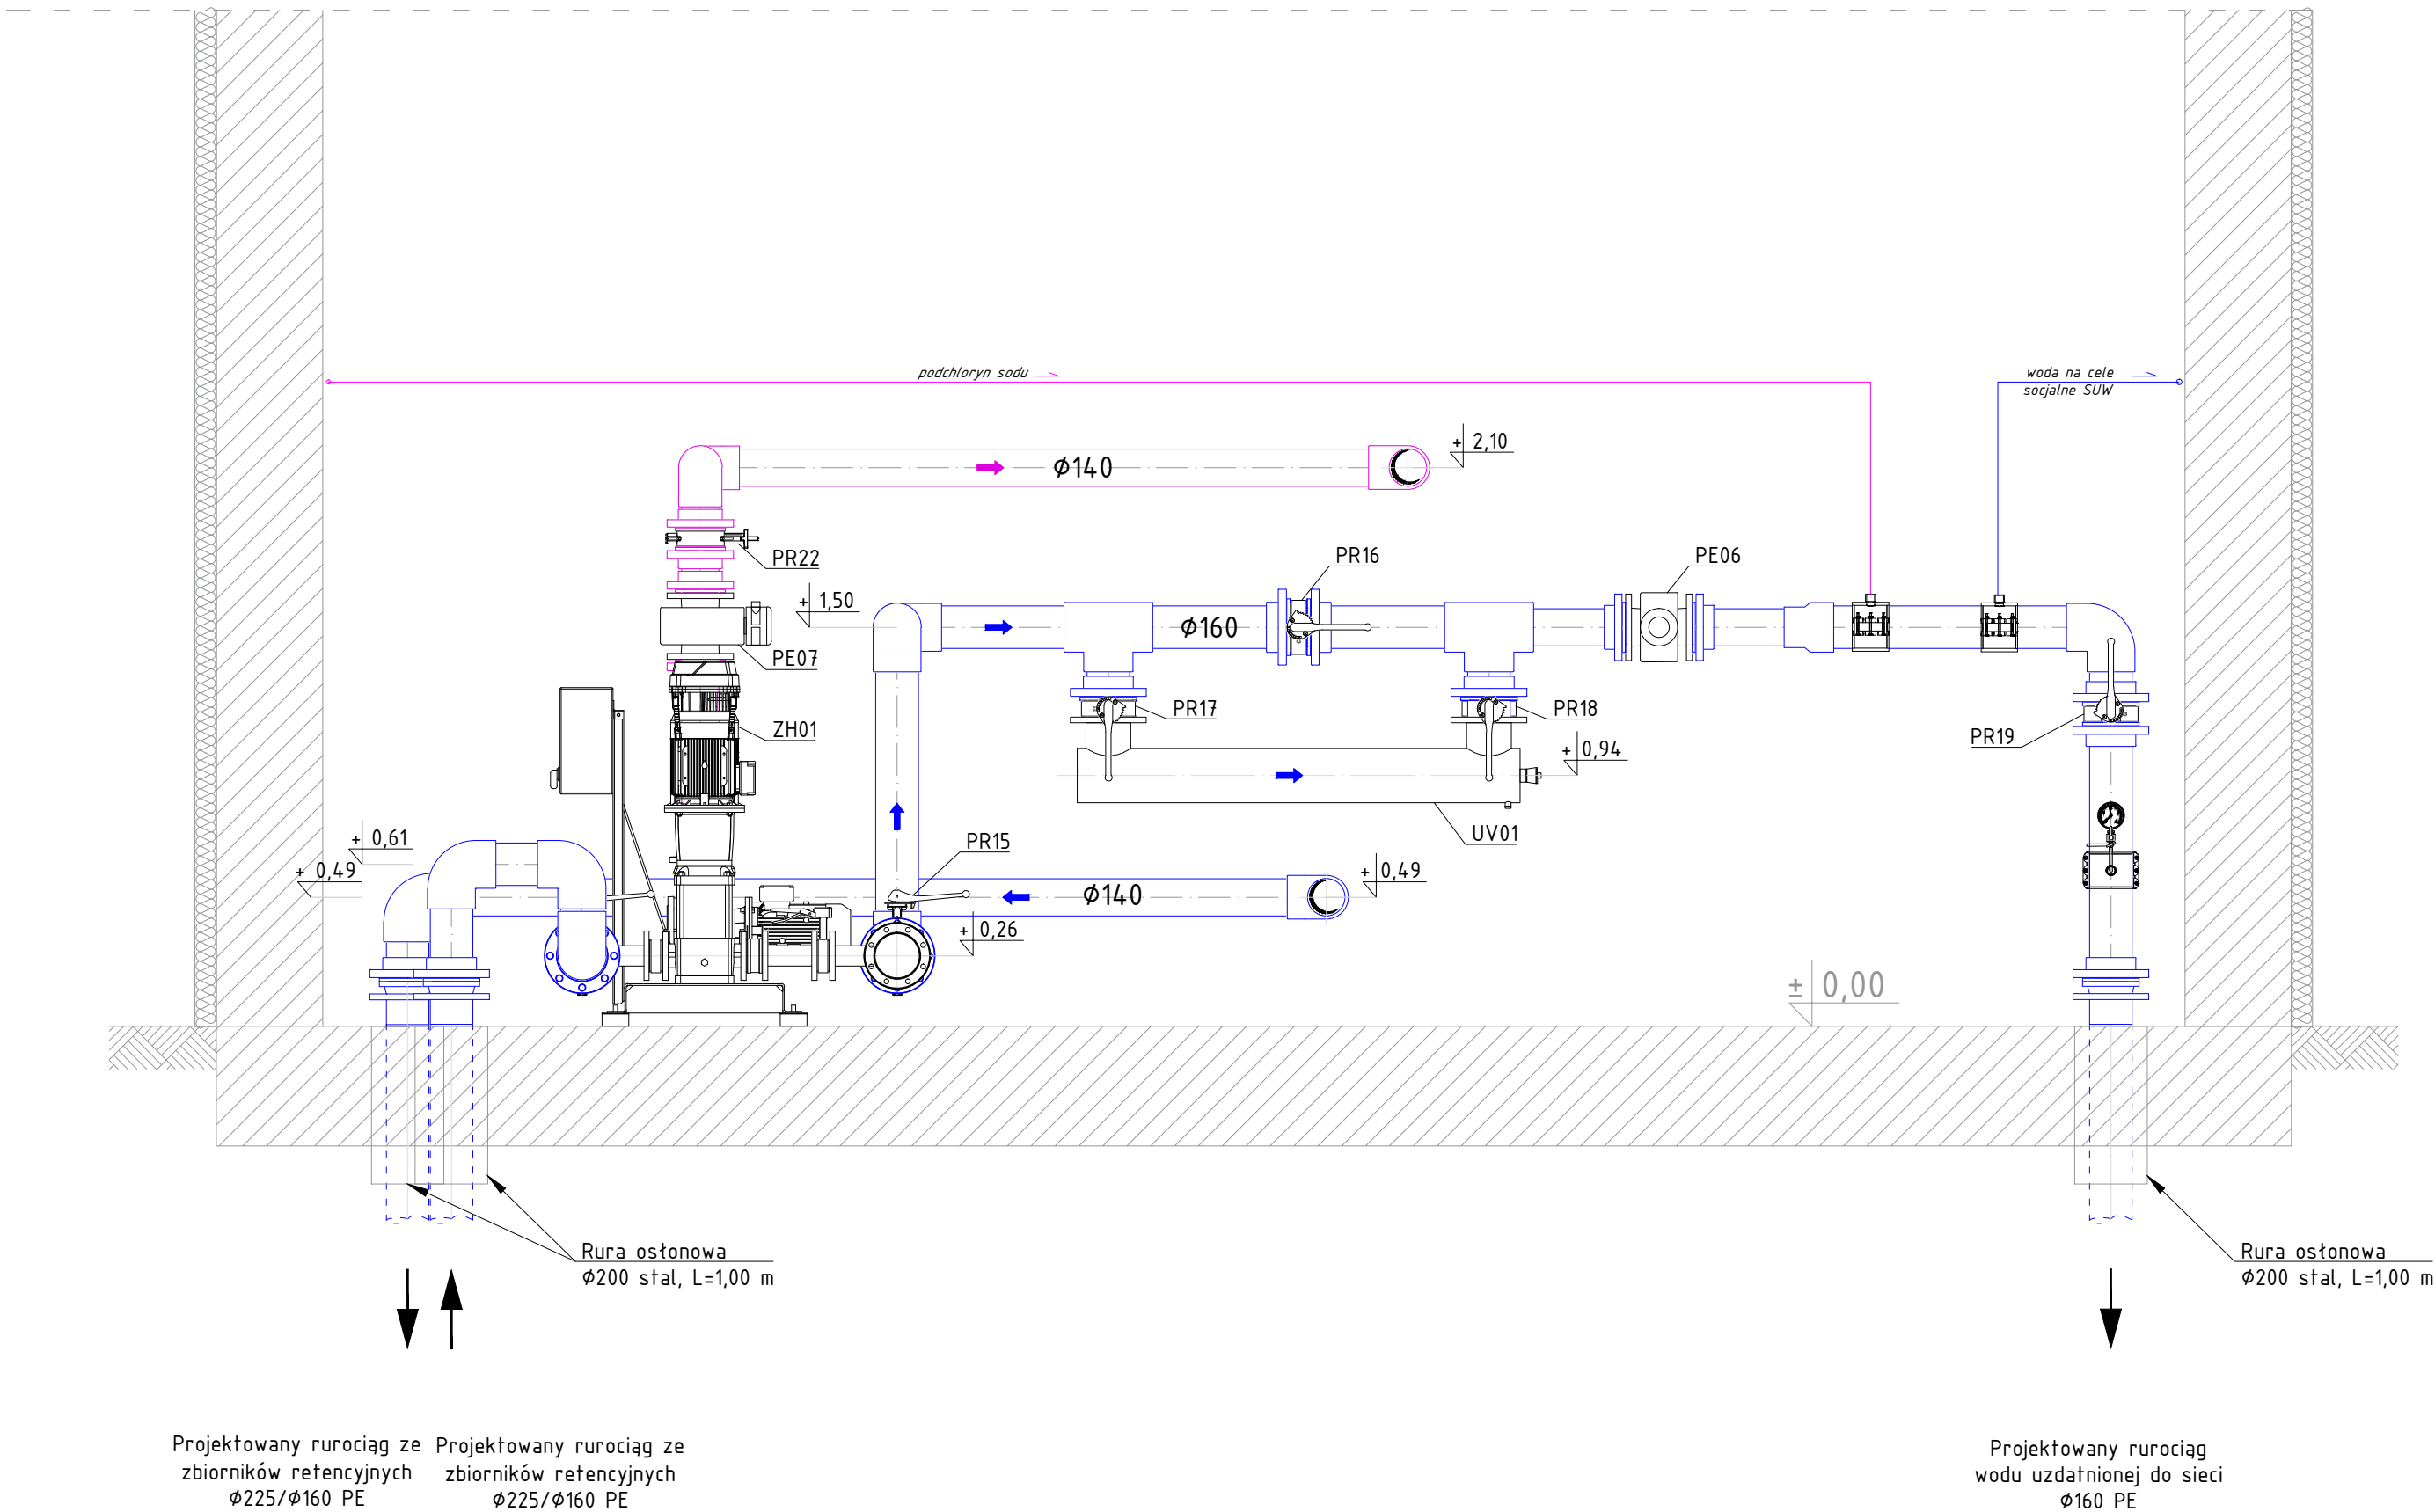

- LEGENDA
- WODA UZDATNIONA
 - WODA DO PŁUKANIA
 - DEZYNFEKCJA
 - INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU
 - ZH ZESTAW HYDROFOROWY
 - UV LAMPA UV
- UWAGA!
- Wszystkie rurociągi należy podeprzeć w odpowiednich miejscach wykorzystując rozwiązania podpór systemowych.
 - Długość i wymiary rur ostonowych zweryfikować na etapie realizacji projektu.
 - Rysunek rozpatrywać łącznie z branżą budowlaną i elektryczną.

| Oznaczenie | Wyszczególnienie | Ilość |
|------------------------------|--|-------|
| UV1 | Lampa UV DN150 | 1 |
| ZH01 | Zestaw hydroforowy (3+1) Qhmax=100 m3/h, H=50m | 1 |
| PPŁ01 | Pompa płuczająca Q=92,0 m3/h, H=11m | 1 |
| PE06, PE07 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN125 | 2 |
| PR15, PR16, PR17, PR18, PR19 | Przepustnica międzykotłowniowa z napędem ręcznym DN150 | 5 |
| PR22 | Przepustnica międzykotłowniowa z napędem ręcznym DN125 | 1 |

EASYKOP Robert Wizner
Ul. Starokościelna 12, 63-750 Sulmierzyce
Tel. 604 097 159, NIP 621-160-25-49, REGON 302213765

INWESTOR:
Gmina Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

| | | | |
|---|--|------------------|-------------------------|
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI RUSKO | | | DATA: 18.03.2024r. |
| FUNKCJA: | IMIĘ, NAZWISKO: | NR UPRAWNIENI: | PODPIS: |
| PROJEKTANT w spec. instalacje sanitarne | mgr inż. Robert Wizner | WKP/0432/PO0S/19 | |
| STADIUM: PT | BRANŻA: TECHNOLOGIA I INSTALACJE SAN. | SKALA: 1:25 | FORMAT: 297x650 |
| TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK SUW - PRZEKRÓJ C-C | | | NR RYSUNKU: PT_T_005 |