

LEGENDA

- A1

Oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 1521lm, wymiary 90/36/170mm, IP65, moc 100W
- C1

Oprawa pt, temp. barwowa RGB, strumień świetlny 300-500lm, Ø8,4mm, IP65, moc 4W, 24V DC, odporność na ciepło do 110°C
- listwa LED, temp. barwowa: RGB, moc 16W/m

TL1 Szerokość taśmy: 10,5 mm (4,8W) IP68, Temperatura pracy: -40°C do 85°C, montowana w profilu aluminiowym
- przewód światłowodowy, temp. barwowa: RGB, moc 16W/m

TL2 Średnica Ø1-6 mm, IP68, szkło kwarcowe lub akryl Temperatura pracy: do 200°C,

SYMBOL	OPIS	Pn [kW]	Un [V]
Z0x	ZASILACZ OŚWIETLENIA		230


- 1,K1,... numer sekcji opraw
- ..Iol.. numer obwodu opraw

- Z05 TS/o/5
- Z04 TS/o/4
- Z03 TS/o/3
- Z02 TS/o/2
- Z01 TS/o/1

3.	SAUNA PAROWA
Pow.	6.2 m3
Kubatura:	13.58 m3

4.	SAUNA InfraRed
Pow.	3.68 m3
Kubatura:	8.08 m3

5.	SAUNA SUCHA
Pow.	10.7 m3
Kubatura:	23.41 m3

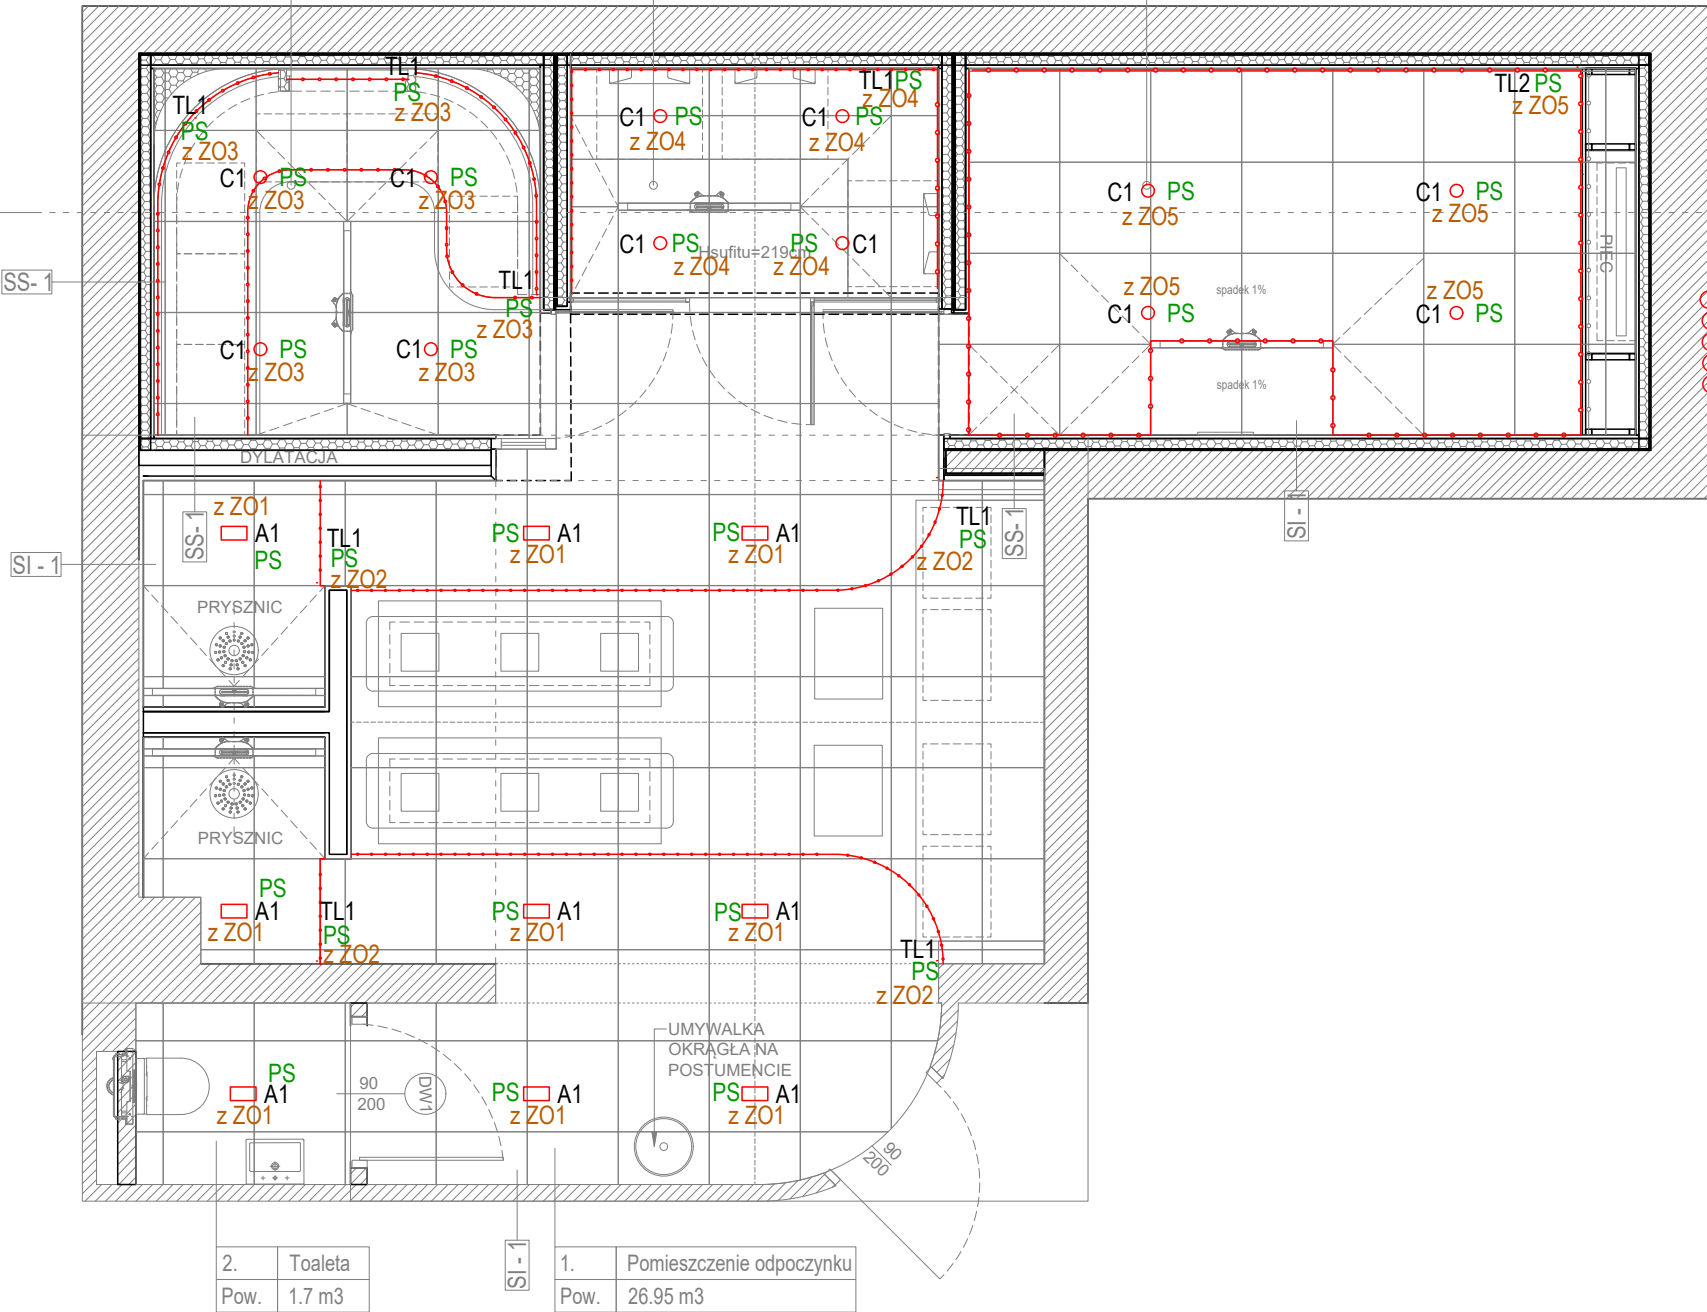

2.	Toaleta
Pow.	1.7 m3

1.	Pomieszczenie odpoczynku
Pow.	26.95 m3

NAZWA PROJEKTU: Projekt modernizacji strefy saun w budynku Pływalni Miejskiej Atlantis Pływalnia Miejska Atlantis Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań		Data: 01.04.2025
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	SIS Architekti Sp. z o.o. ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznań NIP: 7831741553	
OBIEKT/LOKALIZACJA:	Projekt modernizacji strefy saun w budynku Pływalni Miejskiej Atlantis Pływalnia Miejska Atlantis os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań	
Inwestor:	Miasto Poznań - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznań	Skala: 1:50
Nazwa:	RZUT POMIESZCZEŃ - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Numer rysunku: E201
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:
Projektant elektryka:	mgr inż. Marcin Gałniewski nr upr. WKPi0483/PWOE/15	
Sprawdzający elektryka:	mgr inż. Wiesław Kapłon nr upr. WKPi00385/PWOE/09	
Opracowujący elektryka:	mgr inż. Julia Wiśniewska-Grzybowska	
Rewizje:		