

ZAŁĄCZNIKI

| ZAŁĄCZNIKI | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|-----|---------|
| NAZWA INWESTYCJI: | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu | | | | |
| ADRES INWESTYCJI: | dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów - obszar wiejski, | | | | |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | XI; | | | | |
| INWESTOR: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie; ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno | | | | |
| BRANŻA: | Wielobranżowa | egz. nr | 6 | tom | III/III |
| STADIUM: | Projekt budowlany | DATA OPRACOWANIA: | 14.04.2024 | | |
| Nижeј podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; (art. 34. ust. 3d pkt 3. P.B.) | | | | | |
| GŁÓWNY PROJEKTANT: specjalność architektoniczna: | mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA | | podpis: | | |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA - TOM III

| | |
|---|----------|
| A. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 5 |
| B. Załączniki | 9 |
| 1. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu delegatura w Kaliszu | 11 |

Oświadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn. 4.02.1994 r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dziennik Ustaw nr 24)

Wrocław, kwiecień 2024

A. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

A. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

A. Strona tytułowa:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów - obszar wiejski,

2. Imię i nazwisko inwestora oraz jego adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie; ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:

mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski, ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław;

B. Część opisowa zawiera

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót.

Zakres prac ustalić na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnień z wykonawcą i inwestorem.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- wydzielenie obszaru robót;
- roboty ziemne;
- roboty nawierzchniowe;
- roboty sieci i instalacji sanitarnych;
- roboty sieci i instalacji elektrycznych;

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działce znajdują się następujące obiekty budowlane:

- budynki szpitalne;
- wiatła gospodarcze;
- instalacje zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej będące w posiadaniu inwestora;

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- miejsce składowania materiałów budowlanych;
- trasy dojazdowe do placu budowy.

4. Przewidywane zagrożenia występujące w czasie realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; .

- wejście na teren budowy osób postronnych;
- wywrócenie się źle ułożonej sterty materiałów budowlanych;
- porażenie prądem;
- wpadnięcie do otworu w wykopie;
- wywrócenie się niezabezpieczonego rusztowania;
- uszkodzenie ciała spadającym przedmiotem z wysokości;
- upadek z wysokości;
- roboty związane z włączeniem zjazdu w drogę publiczną i chodnika - wykonywanie robót obok pasów jezdni, na których odbywa się ruch pojazdów samochodowych w „strefie niebezpiecznej”,
- wykonywanie robót przy użyciu sprzętu zmechanizowanego.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ.

W szczególności w planie „BIOZ” należy określić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r:

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
- Opracowanie winno uwzględniać wymogi zawarte w rozdziale 6 „prace szczególnie niebezpieczne” Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002r

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- wydzielenie obszaru robót budowlanych powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi;
- miejsca składowania materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunęcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów;
- przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż 0,75 m od ścian;
- materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu;
- materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów;
- stosy materiałów workowanych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać 10 warstw
- miejsca niebezpieczne, w których istnieje możliwość spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami oraz zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały; jednak nie mniej niż 6 m. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu lub poziomu podłogi i ze spadkiem 45 procent w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty;
- skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na terenie prac budowlanych powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż 50 m. Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;
- rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań;
- przy wykonywaniu robót na wysokości, pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowlu lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. Podłoże (grunt, konstrukcja, itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku. Rusztowanie należy odpowiednio zakotwić. Prace na rusztowaniach należy przerwać podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s;
- zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione. Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem;
- wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione;
- przy wykonywaniu pokrycia dachu w pobliżu krawędzi należy zabezpieczyć pracownika za pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych części konstrukcji obiektu;

7. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej:

- Ochrona układu oddechowego - wg przepisów polskich (pkt. 15), jeśli poziom zapylenia przekracza limity, tzn. wartości NDS przekraczają 2 mg/m³ dla pyłu całkowitego i 1 wł./cm³ dla włókien respirabilnych, należy stosować pół maseczki filtrujące lub maski przeciwpyłowe
- Ochrona rąk - należy stosować odpowiednie rękawice, a przed ich nałożeniem starannie umyć i wysuszyć ręce, tak by usunąć włókna.
- Ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosować okulary ochronne.
- Ochrona skóry - aby przeciwdziałać ewentualnym podrażnieniom, najlepiej nosić jednoczęściową luźną odzież ochronną z długimi rękawami i nogawkami. Zalecane jest również stosowanie okrycia głowy. W przestrzeni stropodachu należy używać kasku ochronnego. Po zakończeniu wykonywania prac w silnie pyłącym otoczeniu, zaleca się kąpiel oraz zmianę odzieży.

8. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu dociepleń stropodachów wentylowanych:

- W przestrzeni stropodachów o zawartości tlenu poniżej 18% nie powinno się prowadzić prac,
- Prace powinno wykonywać się w zespołach dwuosobowych, aby zapewnić właściwą asekurację,
- Drogi ewakuacyjne nie mogą przekraczać 30 m,

- Zapewnić dostateczne doświetlenie latarkami lub lampami przenośnymi o napięciu do 24V,

9. Magazynowanie materiałów

- zabezpieczenie produktów przed zniszczeniem i wpływami atmosferycznymi,
- przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych,
- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,
- rozpakować na miejscu montażu, bezpośrednio przed użyciem,
- miejsce pracy utrzymywać w czystości, opakowania wyrzucać do worków lub kontenerów,
- zapewnić dobrą wentylację.

Opracowanie: wg strony tytułowej

1. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu delegatura w Kaliszu



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W POZNANIU
DELEGATURA W KALISZU

62-800 Kalisz
ul. Juliana Tuwima 10
tel. (62) 767 23 21
<http://poznan.wuoz.gov.pl/>
e-mail: kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl

Ka.WN.5183.725.3.2024

Kalisz, 29. 03. 2024 r.

**PP Stanisławski
ul. Ciepła 15a/27
50-524 Wrocław**

W nawiązaniu do pism z dnia 14 luty 2024 r., (data wpływu do urzędu: 15.02.2024 r.) oraz z 20 marca 2024 r. (data wpływu: 25.03.2024 r.) dotyczące projektu przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Oddziału Leczniczo- Rehabilitacyjnego w Grębaninie, dz. nr 666, obręb 0003 Baranów, Kierownik Delegatury w Kaliszu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu po analizie przedstawionej dokumentacji dołączonej do pisma, informuje, iż

opiniuje pozytywnie

przedstawioną koncepcję projektową z lutego 2024 r., autorstwa: mgr. Inż. arch. Sebastiana Stanisławskiego wraz z oceną techniczną z lutego 2024 r., autorstwa: mgr. Inż. arch. Sebastiana Stanisławskiego dla planowanej inwestycji.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
[Podpis]
Kierownik Delegatury w Kaliszu

Załącznik:

1. 1 egz. Projektu
2. 1 egz. Oceny tech.
3. 1 rys. PZT

a/a

Sprawę prowadzi:

starszy inspektor ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych
Aleksandra Łyszczak, tel. (62) 757 64 21 wew. 32; e-mail: alyszczak@poznan.wuoz.gov.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dalsze informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie WWW pod adresem: <http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0>



Załącznik do pozwolenia na budowę PN16

nr. **KAM.5193.3.25.3.0024**

z dnia **29.03.2024 r.**

Województwo Lubelskie

Urząd Marszałkowski

Urząd Województwa

Urząd Województwa

LEGENDA

WIEŚCIE DO BUDYNKU

ISTN. ZABUDOWA

TARASY

SCHODY ZEWNĘTRZNE

RAMPY

ROZBIÓRKI

KOSTKA KAMIENNA

KOSTKA KAMIENNA

MUREK OPOROWY

ZIELEŃ NISKA

NAW. MINERALNA

ZAKRES OPRACOWANIA

WIAZD / WYJAZD

KANALIZACJA SANITARNĄ

SIEĆ WODOCIĄGOWA

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA

KANALIZACJA DESZCZOWA

ZBIORNIK PPOZ

| | | |
|------------------|-------|-------|
| POW. OPRACOWANIA | 3173 | 100% |
| POW. ZABUDOWY | 578,5 | 18,2% |
| POW. TARASU | 112 | |
| SCHODY ZEWN. | 33 | |
| CHODNIK | 28,7 | |
| DROGA WEW. | 1057 | |
| PODJEZD | 157,2 | |
| NAW. MINERALNA | 75 | |

UTWARTDZENIA ŁĄCZNE 1350,9 42,5%

POW. BIOLOGICZNE CZYNNA 1131,6 39,3%

Wszystkie wymiary, rzędnice, wysokości, przekroje, itp. w projekcie są podane w projekcie konstrukcyjnym. Wszelkie zmiany, które nie zostały uwzględnione w projekcie, są uważane za błędy i nie są odpowiedzialnością projektanta. Wszelkie zmiany, które nie zostały uwzględnione w projekcie, są uważane za błędy i nie są odpowiedzialnością projektanta. Wszelkie zmiany, które nie zostały uwzględnione w projekcie, są uważane za błędy i nie są odpowiedzialnością projektanta.

PPSIANISŁAWSKI
ul. Ciepła 15/27 50-504 Wrocław tel. 48 71 76 28 74
NIP: 6211556341 REGON: 386486393

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału
Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

dz. nr 666; identyfikator: 300801; 2.0003.666; obrob. ewidencyjny: 0003 Baranów; Słowo
Powiatowski; 63-604 Grębanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów - obszar wiejski.

mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA

mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

mgr inż. arch. Artur Klimczak

plan zagospodarowania terenu

data: 02.2024 skala: 1:500

projektant: PPSIANISŁAWSKI

projektant: PPSIANISŁAWSKI

projektant: PPSIANISŁAWSKI

projektant: PPSIANISŁAWSKI


projektant: PPSIANISŁAWSKI

projektant: PPSIANISŁAWSKI

projektant: PPSIANISŁAWSKI

projektant: PPSIANISŁAWSKI

projektant: PPSIANISŁAWSKI

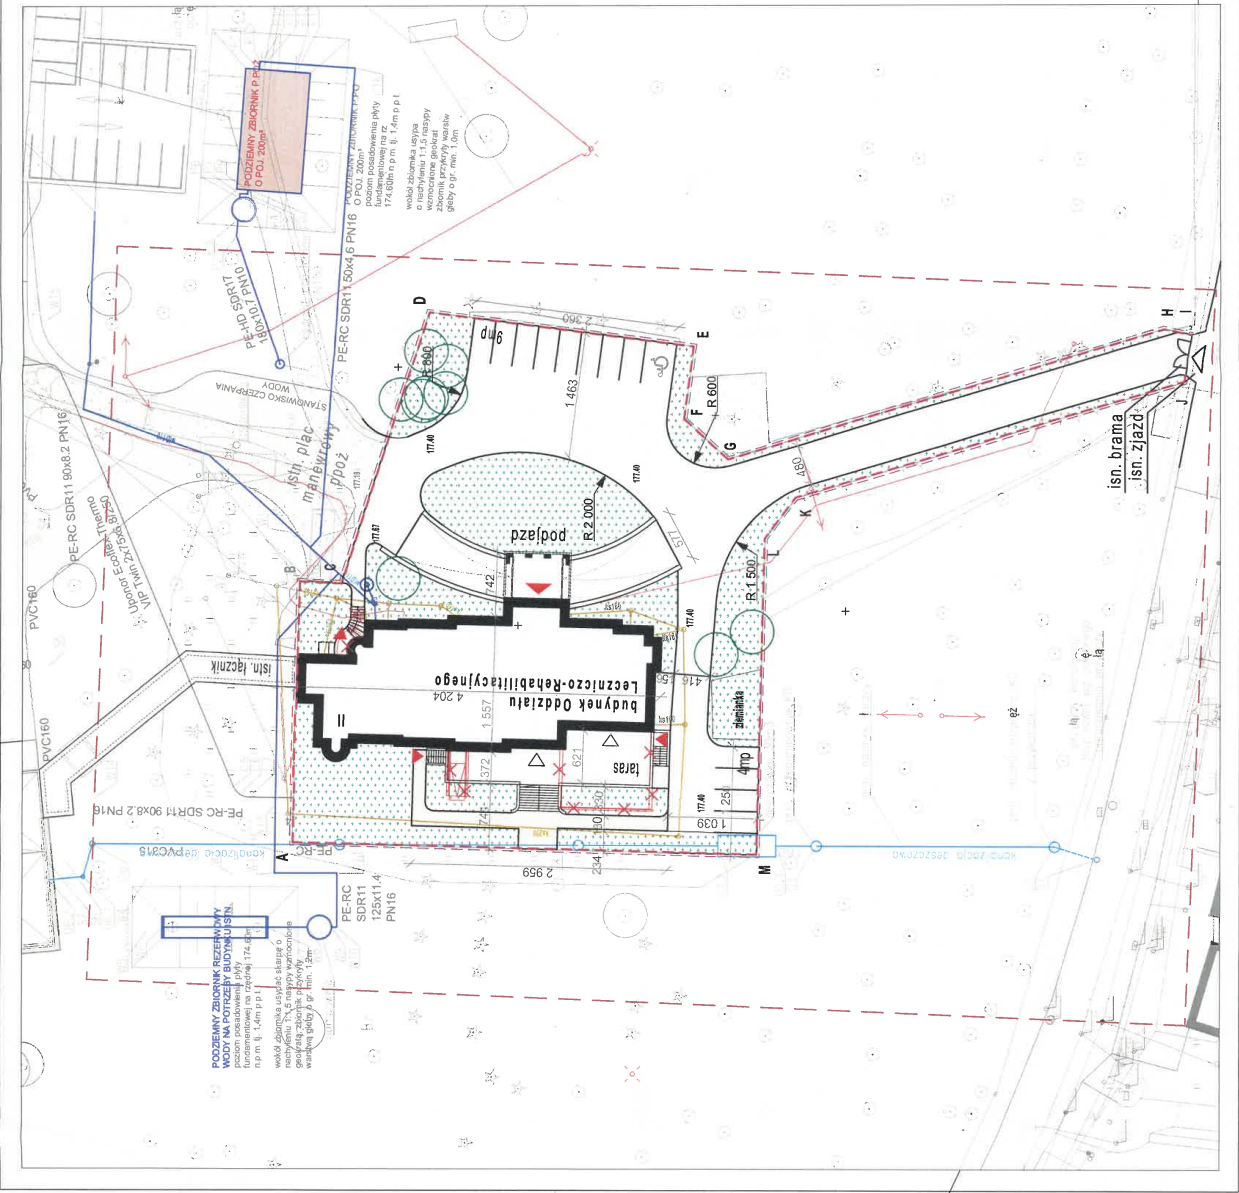

Załącznik do pozwolenia na budowę - plan
 nr. KO.MA.5183.125.3.A024
 z dnia 29.03.2024
 Wojewódzki Urząd Dobrej Architektury
 mgr inż. Tomasz Talar
 Kierownik Biura Projektu



- 1 - DACH - BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
- 2 - DETAL - TYNK / FARBA ELEWACYJNA RAL 9595
- 3 - DRZWI - RAL 9001
- 4 - ŚCIANA - TYNK / FARBA ELEWACYJNA RAL 9595
- 5 - BLENDA, GZYMŚ - TYNK / FARBA ELEWACYJNA RAL 9870
- 6 - ŚCIANA - TYNK / FARBA ELEWACYJNA RAL 9870
- 7 - COKÓŁ - TYNK / FARBA ELEWACYJNA RAL 9592
- 8 - STOLARKA OKIENNA - RAL 9001
- 9 - BALUSTRA - STALOWA RAL 9592

Wszystkie wymiary, rzędną należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
 W projekcie nie uwzględniono kosztów:
 - kosztów robót ziemnych, w tym: wykopów, nasypów, wzmocnień, itp.
 - kosztów robót murarskich, w tym: murów, filarów, itp.
 - kosztów robót ciesielskich, w tym: dachów, więźb, itp.
 - kosztów robót malarskich, w tym: malowania, itp.
 - kosztów robót elektrycznych, w tym: instalacji, itp.
 - kosztów robót sanitarnych, w tym: instalacji, itp.
 - kosztów robót ogólnobudowlanych, w tym: fundamentów, itp.
 - kosztów robót wykończeniowych, w tym: posadzek, itp.
 - kosztów robót inżynierskich, w tym: projektowania, itp.
 - kosztów robót geodezyjnych, w tym: pomiarów, itp.
 - kosztów robót architektonicznych, w tym: projektowania, itp.
 - kosztów robót inżynierskich, w tym: projektowania, itp.
 - kosztów robót geodezyjnych, w tym: pomiarów, itp.
 - kosztów robót architektonicznych, w tym: projektowania, itp.

PPSIANISŁAWSKI
 ul. Ciepła 18a/7 58-504 Wrocław tel/fax: +48 71 73 26 70
 NIP: 621156341 REGON: 386456393

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Lecznictwa Rehabilitacyjnego w Głębinie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
 dz. nr 666; identyfikator: 300801; 2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów, Skwier Półwoskowskiego, 63-004 Głębin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów / gburz wiejski,
 mgr inż. arch. Sebastian Ślesiański upr. nr 04/03/DDIA
 mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DDIA
 mgr inż. arch. Artur Klimczak
 elewacja wschodnia, północna

projekt: **architektura** data: 02.2024 skala: 1:125 nr rys.: E-01

