OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
- samoczynne wyłączanie zasilania
- układ TN-S

## RE

**Pi=10,0kW kj=0,8 Po=8,0kW cos fi=0,9 Ic=12,8A**

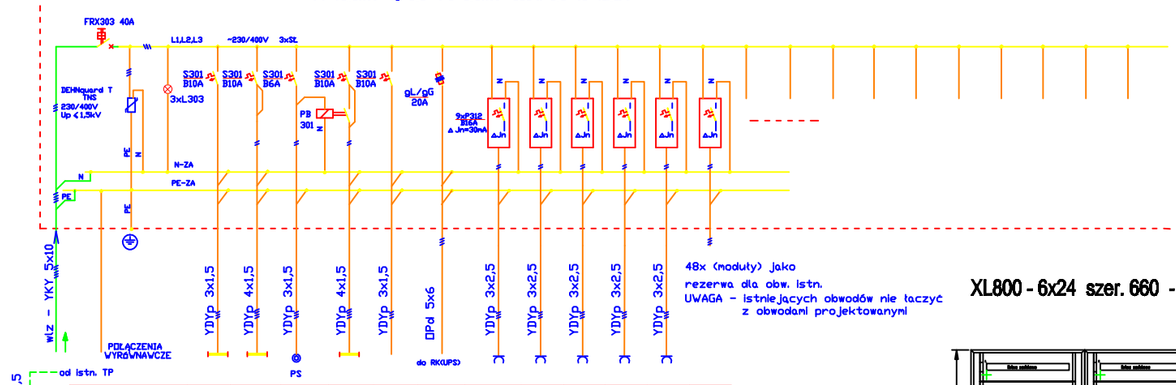


| NR OBWODU | o1 | o2 | o3 | o4 | SP | REZ. | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | REZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILOŚĆ WYPUSTÓW | 4 | 18 | 3 | 3 | 1 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| PI OBWODU W kW | 0,6 | 1,5 | - | 0,15 | 0,1 | | 1,0 | 2,5 | 0,6 | 3,0 | 0,6 | |

XL800 - 6x24 szer. 660 - 2 kpl

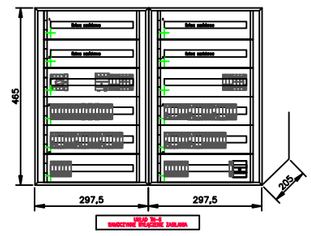


WGppoż

## RK

**Pi=5,3kW kj=0,8 Po=4,2kW cos fi=0,9 Ic=8,7A**

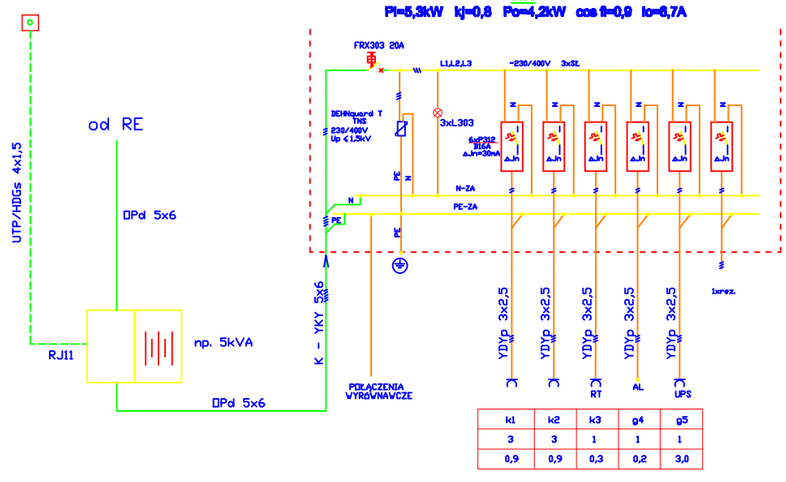


| k1 | k2 | k3 | g4 | g5 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 3,0 |

## SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RE

| | | | |
|---|---|---|---|
| unipro jekt | ZABUDOWA PLOMBOWA POMIĘDZY BUDYNKIEM GMINY A KOMBARIATEM POLICJI W KOSAKOWIE dz. nr 146/10 i 146/36 | | |
| | Projektant: inż. Andrzej Fornalik | Podpis: | Data: 07.2020 |
| | Współpraca: techn. Marek Dowgiałło | Podpis: | |
| | Sprawdzający: inż. Marlena Nowosielska | Podpis: | E-1 |