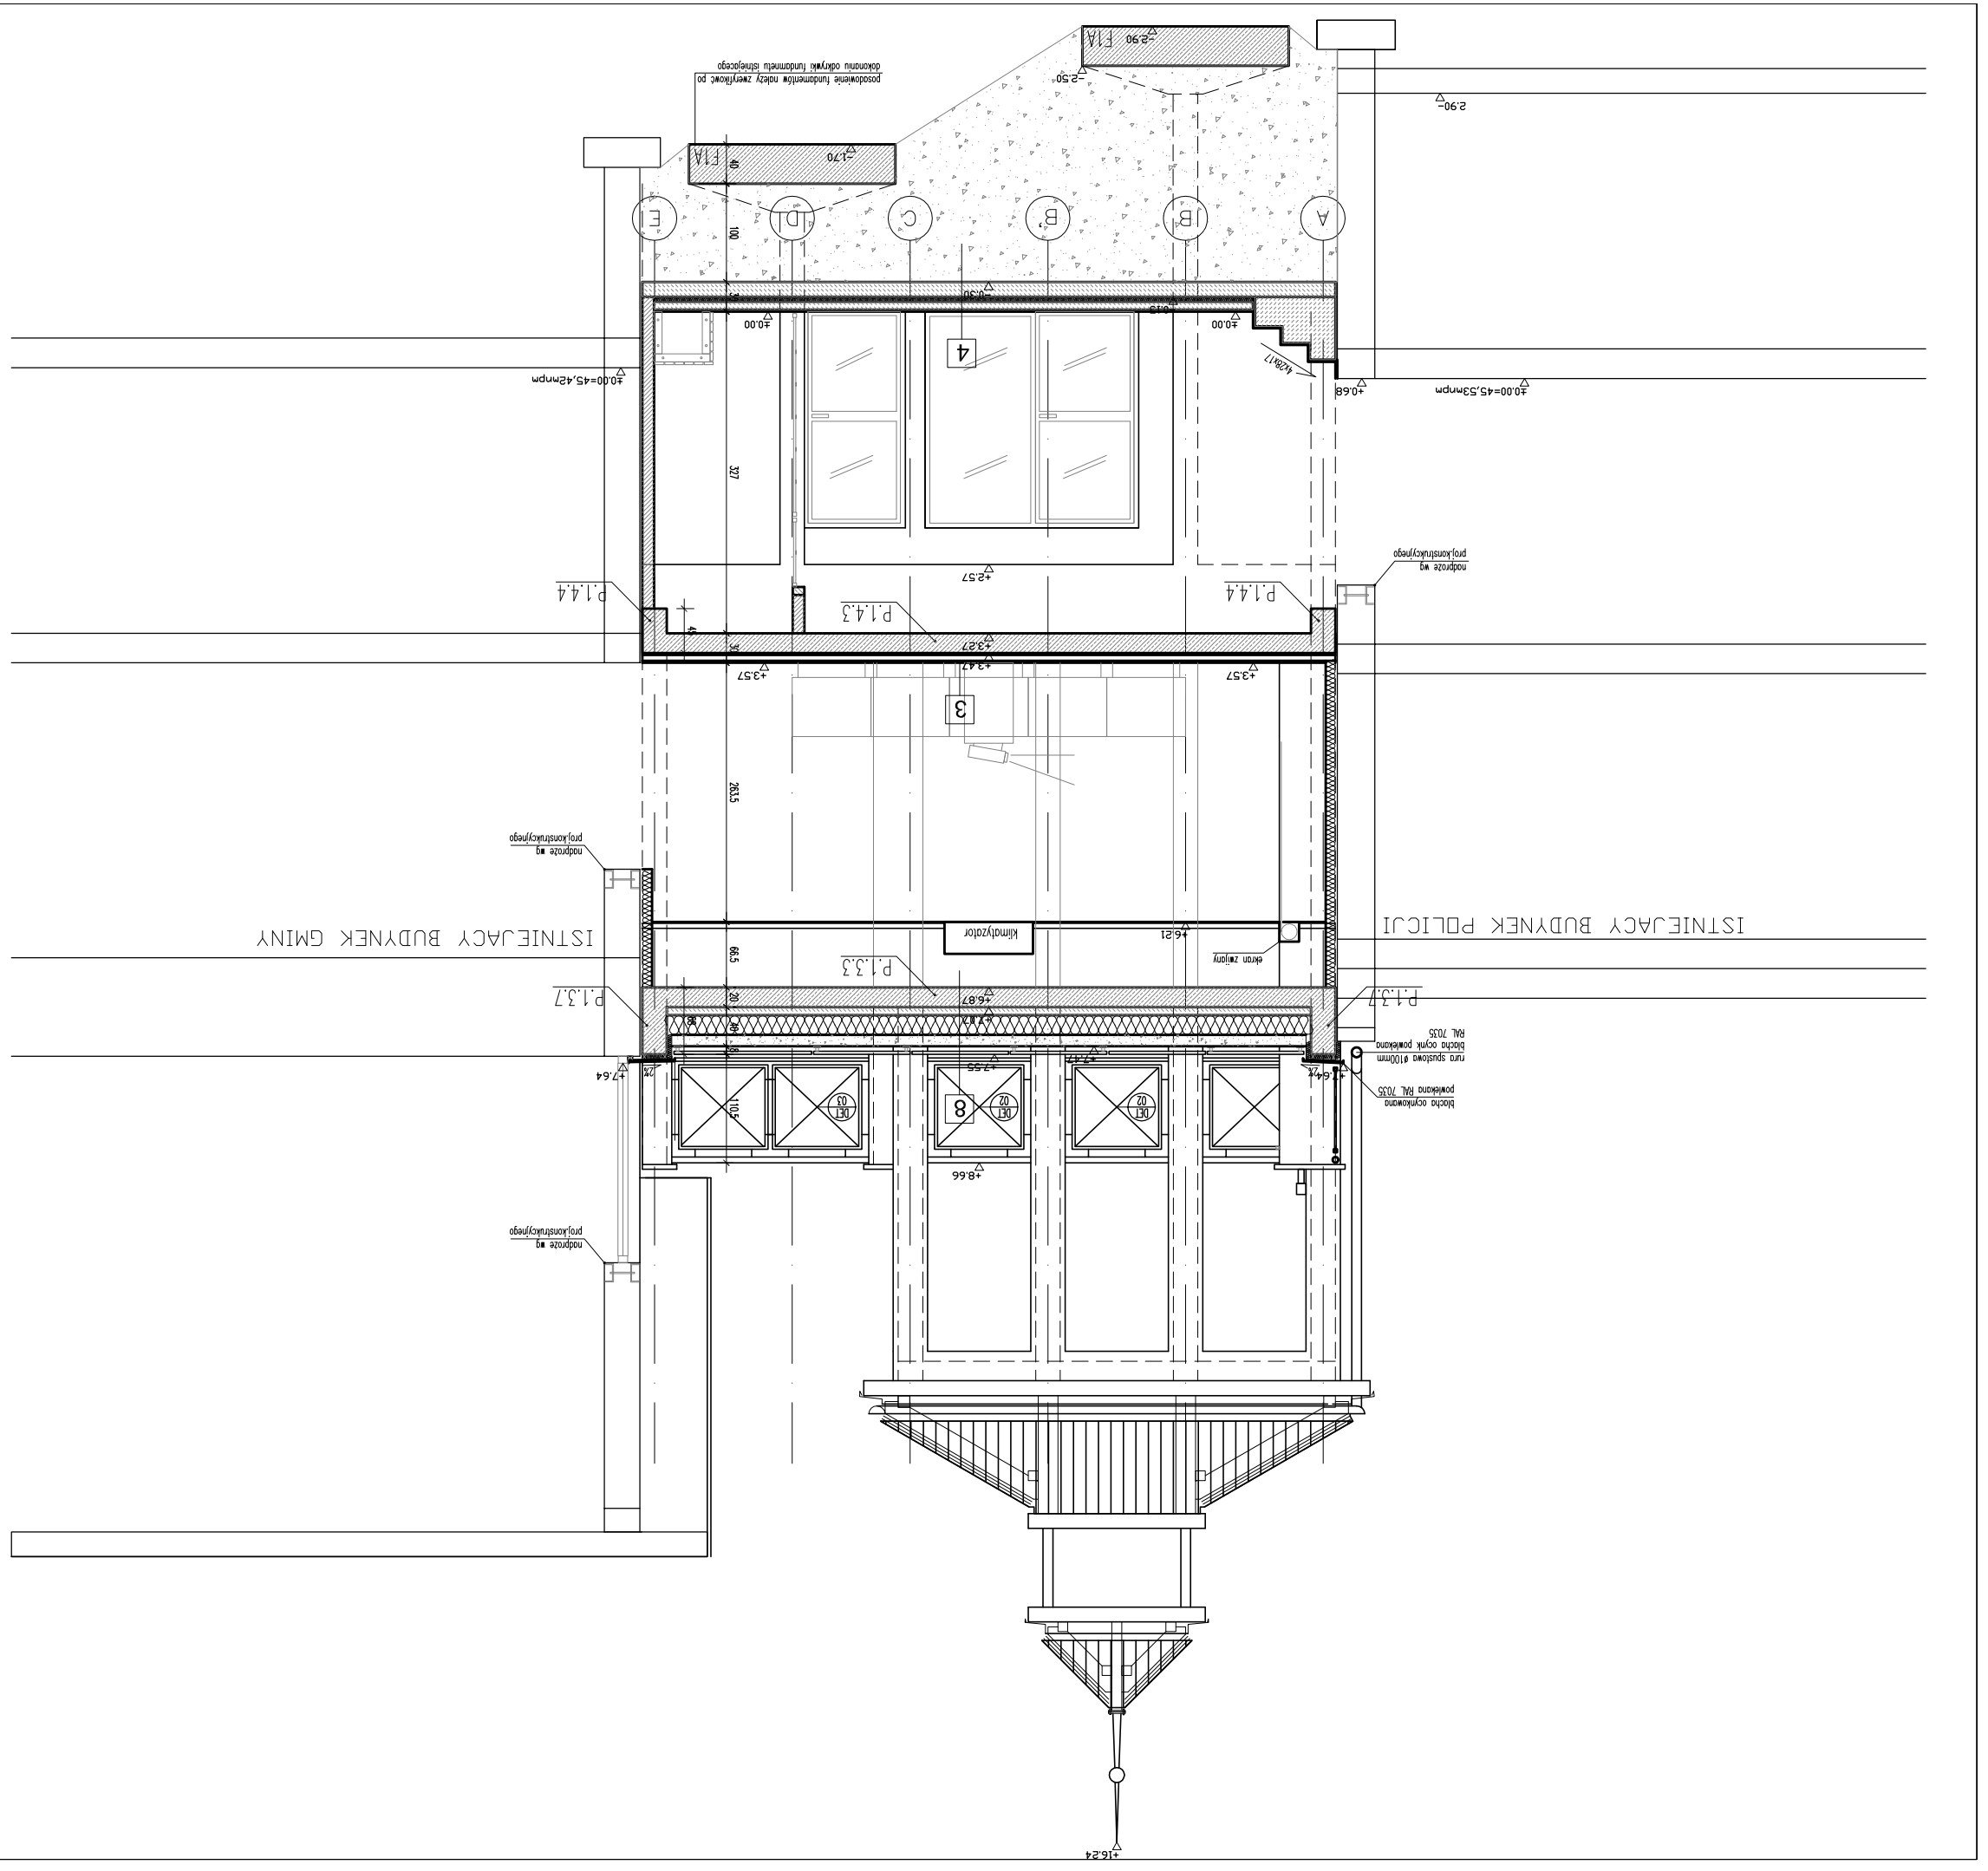

1. ±0.00 = + 44,85 mnpm
2. PROJ.WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ.KONSTRUKCJI.
3. WYMIARY KORYGOWAĆ NA BUDOWIE PO DEMONTAŻU IZOLACJI TERMICZNEJ Z BUDYNKU GMINY
5. PRZEBIEG INSTAL. NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH – WG BRANŻOWYCH PROJ. INSTAL.
7. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA WBRANYCH ELEMENTÓW BUDYNKU – WG OPRACOWAŃ TECHNOLOG.
WYBRANYCH PRZEZ INWESTORA LUB PRZYJĘTYCH PRZEZ KONKRETNEGO WYKONAWCĘ I
ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTÓW.
8. UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ OPFOWIEDNIE
ATESTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA W RP.
9. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU – WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY – WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ
Z PROJEKTANTAMI.

UMOWA	–
FAZA	P.B.W.
DATA	08.2008
SKALA	1:50

PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY
ZABUDOWA PŁOMBOWA – GMINA/POLICJA

PRZEKRÓJ B–B

ADRES BUDOWY:	KOSAKOWO UL.ŻEROMSKIEGO 69/70
AUTOR PROJEKTU	ARCH. JANUSZ TYBUSZEWSKI nr upr. bud. 159/Gd/01
	archicaddia STUDIO PROJEKTOWE GDAŃSK ul. DUBOIS 47 80–419 tel. 509 87 1000
	B06
	KOD

1	STROPY WIEŻY	
	opierzenie blacharskie	
	papa termozgrzewalna modyf.	
	żelbetowa płyta stropowa ARCH.	
	malowanie z gruntowaniem	
2	OPASKA COKOŁOWA	
	żwir płukany 16-32 Hmin.15cm	
	podsypka piaskowa ubijana	
3	STROP POWTARZALNY	
	posadzka gr.2cm	
	wylewka gr.6cm	
	folia PE	
	styropian gr.2cm	
	płyta stropowa	
	malowanie z gruntowaniem	
4	POSADZKA NA GRUNCIE	
	posadzka gr.2cm	
	wylewka gr.8cm	
	folia PE	
	styropian gr.5cm	
	płyta betonowa gr.15cm	
	folia PE	
	podsypka piaskowa ubijana	
5	SCHODY ZEWNĘTRZNE	
	gress mrozoodporny	
	beton zbrojony gr.12cm	
	podsypka piaskowa ubijana	
6	CHODNIKI ZEWNĘTRZNE	
	kostka betonowa h=6cm	
	warstwa piasku z cementem	
	podsypka piaskowa ubijana	
7	DACH ZIELONY	
	mata kokosowa z roślinami	
	substrat mineralny	
	geowłóknina ROOFSTAT*R	
	żwir płukany 16-32 Hmin.5cm	
	geowłóknina ROOFSTAT*R	
	ROOFMATA SL-A 20cm	
	folia ochronna przeciwkorzenna	
	SUPERFLEX 100S z tkaniną	
	nr2 z włókna szklanego	
	beton wyrabiający spadek	
	strop żelbetowy	
8	TARAS	
	gretting st.ocynk. lub drewniany	
	stopy dystansowe lub legary	
	geowłóknina ROOFSTAT*R	
	żwir płukany 16-32 Hmin.5cm	
	geowłóknina ROOFSTAT*R	
	ROOFMATA SL-A 20cm	
	folia ochronna przeciwkorzenna	
	SUPERFLEX 100S z tkaniną	
	nr2 z włókna szklanego	
	beton wyrabiający spadek	
	strop żelbetowy	
9	DACH ZE SPADKIEM	
	dachówka klasyczna czerwień	
	łaty/kontłaty	
	papa termozgrzewalna modyf.	
	deskowanie gr.2,2cm	
10	ATTYKI	
	blacha st.ocynk. RAL 7035	
	izol.p.woda	
	sklejka wodoodporna 1cm	
	rusztdrewniany 5x5 cm	
	wełna mineralna gr.5cm	
	izol.p.woda	
	żelbetowa ściankaattyki	
11	PODCIEŃ	
	blacha st.ocynk. RAL 7035	
	izol.p.woda	
	sklejka wodoodporna 1cm	
	rusztdrewniany 5x5 cm	
	wełna mineralna gr.5cm	
	izol.p.woda	
	żelbetowy dach wspornikowy	
	styropian gr.5cm	
	tynk zewnętrzny	