


PREFABRYKAT ŚCIEKU SKARPOWEGO - SZCZEGÓŁ "A"

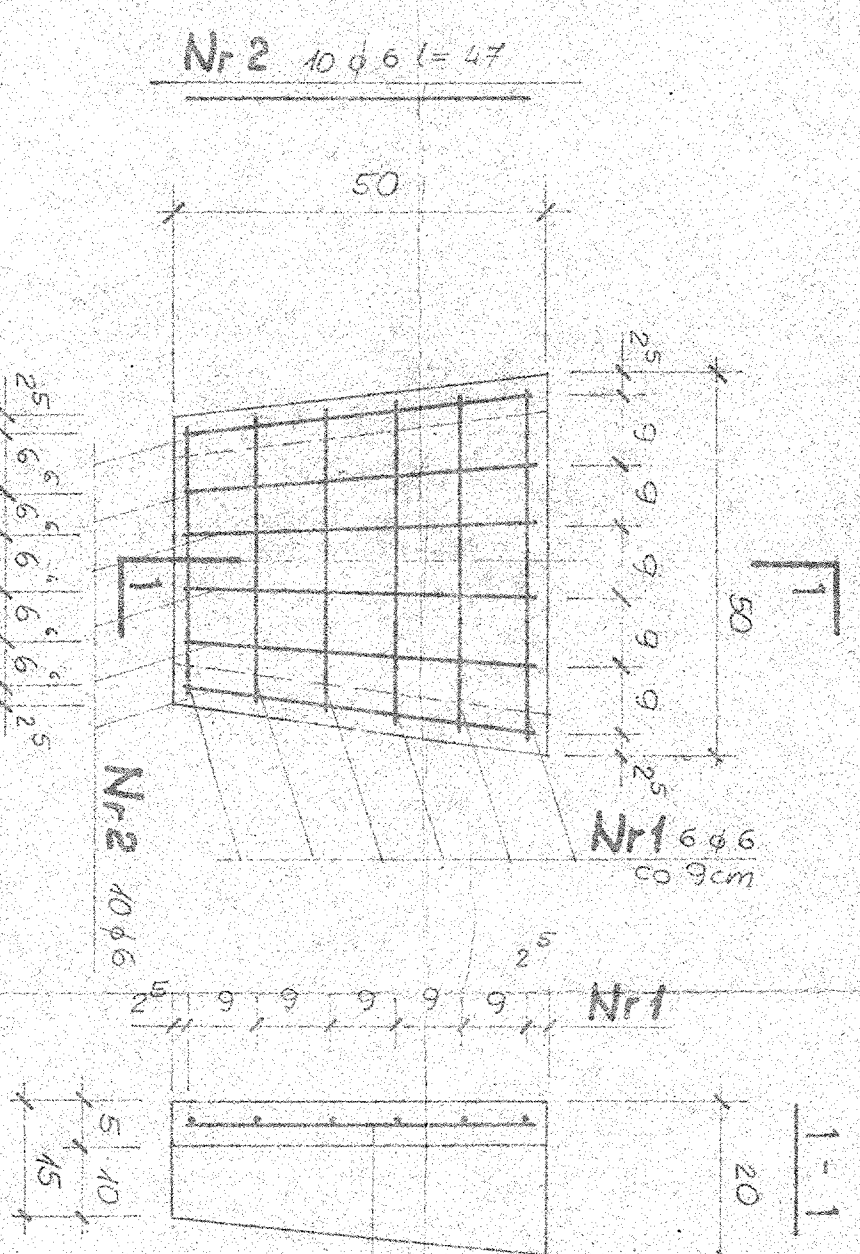

Beton hydrotechniczny H-20
 Wskaźnik wodoprzerwalności: $W = 6,6$
 Wskaźnik mrozoodporności: $M = 100$
 wg BN-62/6738/03-07/
 PN-63/B-06251

WYKONAĆ 18 SZT. PREFABRYKATÓW

WYKAZ STALI ZBROJ. I PREFABRYK

Nr	ϕ	Dugost m	Jošt sr.	Dugost tačka ϕ
1	b	0,68	6	4,08
2	g	0,47	10	4,70
Razina	dugost	m		9,78
Ogled	lmb	Kajm		0,222
Razen džez stali dfa 4met				4,96 kg
Gutera dfa 18 sr.				35,1 KG

WYKAZ STALI ZBROJ. DLA 1 PŁYTY

Nr.	ϕ	Diapos. página	Dioc srl.	Diapos. legenda
1	6	100	20	20,0
2	6	60	10	6,0
3	6	110	8	3,3

Cieciar 4mb	Kg/m	0,222
Razem cieciar statki dla 140tych s.50K		
Razem cieciar dla 20tych	15,0	Kg

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTR. ODWODNIENIA (2 SZT)

[illegible]

Ogden cipher elementou

BETON	B-20
STAL	\$435X