
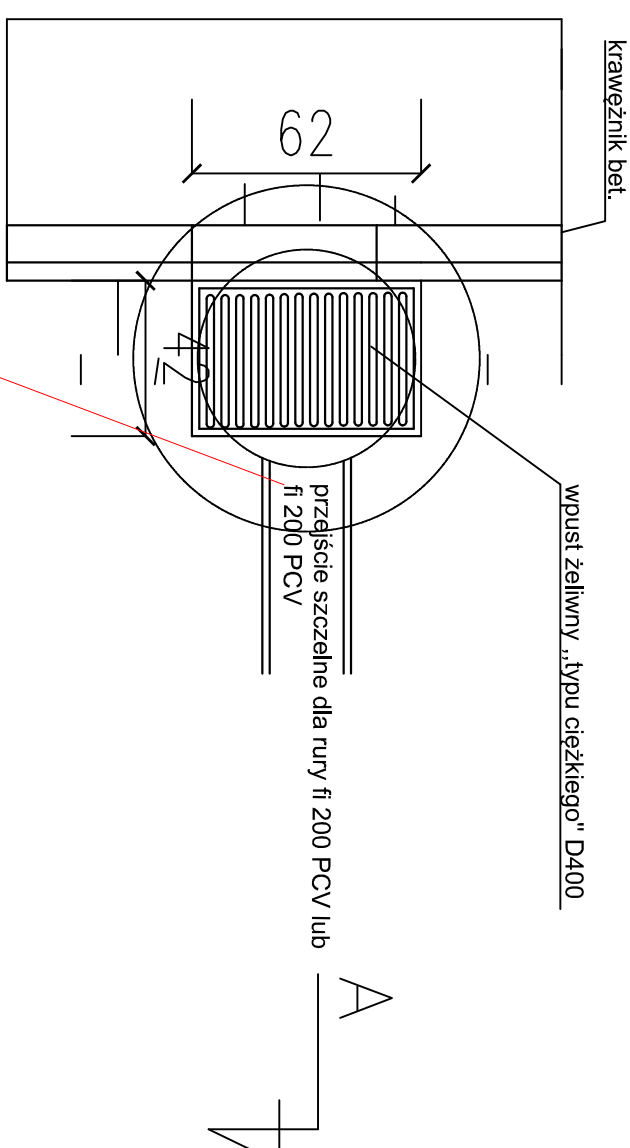


# SZCZEGÓŁ

## Wpust deszczowy z osadnikiem


### WIDOK Z GÓRY

#### B-B

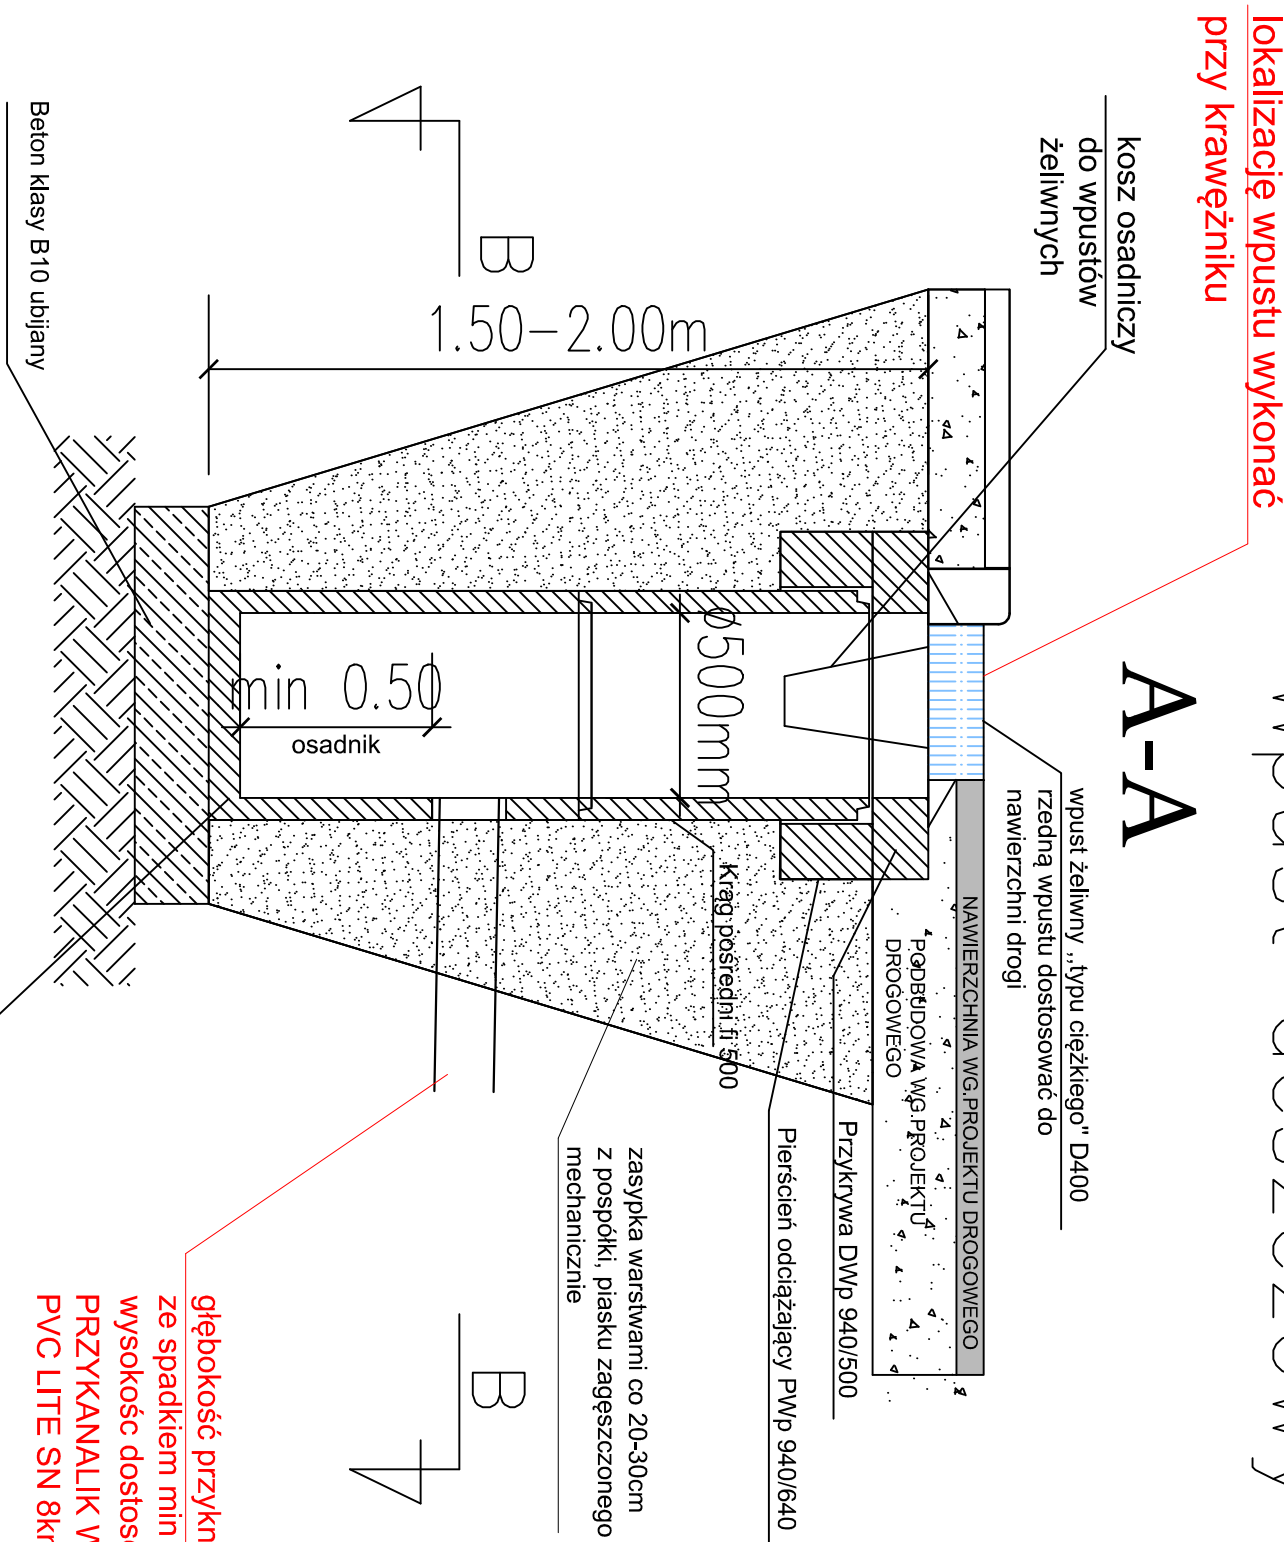

głębokość przyknałika wykonać ze spadkiem min 1% w kierunku rowu wysokość dostosować do rowu PRZYKANALIK WYKONAĆ Z RUR PVC LITE SN 8kn/m2

Zalecana głębokość przykanalika +1.0m. Spadek przykanalika w kierunku rowu otwartego min 1%. W przypadku studnie niestandardowych głębokość przykanalika ustalić na etapie budowy. Lokalizacja wpustów ulicznych - przy krawężniku. W przypadku kolizji z infrastrukturą podziemną wpusty wykonać jako krawężnikowo-jednolite. Dopuszcza się zastosowanie wpustów systemowych płytek w przypadku braku możliwości zastosowania standardowego rozwiązania w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

 <b>DROG TOM</b> ul. JESIONOWA 15 LOK. 8 45-409 Opole tel. 608 498 304 e-mail: drogom@o2.pl www.drogom.com.pl	
NAZWA ZADANIA <b>ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1443 O NA ODCINKU ZDZIESZOWICE - ŻYROWA</b>	
TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁ WPUSTU ULICZNEGO
INWESTOR	ZARZĄD POWIATU KRAKOWICKIEGO
LOKALIZACJA	ŻYROWA DROGA POWIATOWA NR 1443 O
PROJEKTANT branża drogowa	mgr inż. Tomasz Sokułski upr. bud. nr OPL/0243/PWOD/06
SPRAWDZAJĄCY branża drogowa	mgr inż. Grzegorz Kaczmarek upr. bud. nr OPL/0972/PWOD/13
13/03/2024	SKALA 1 : 25 NR RYSUNKU D8