






	Żłobek Granica korytarz 04_1 Rozdzielnica R1	Nr. projektu:			C		F		
		Nr. rysunku:	E.12		B		E		
					A		D		
		Data:	2025-01-30	Autor:		Jerzy Raś		Nr. akursza:	1 /

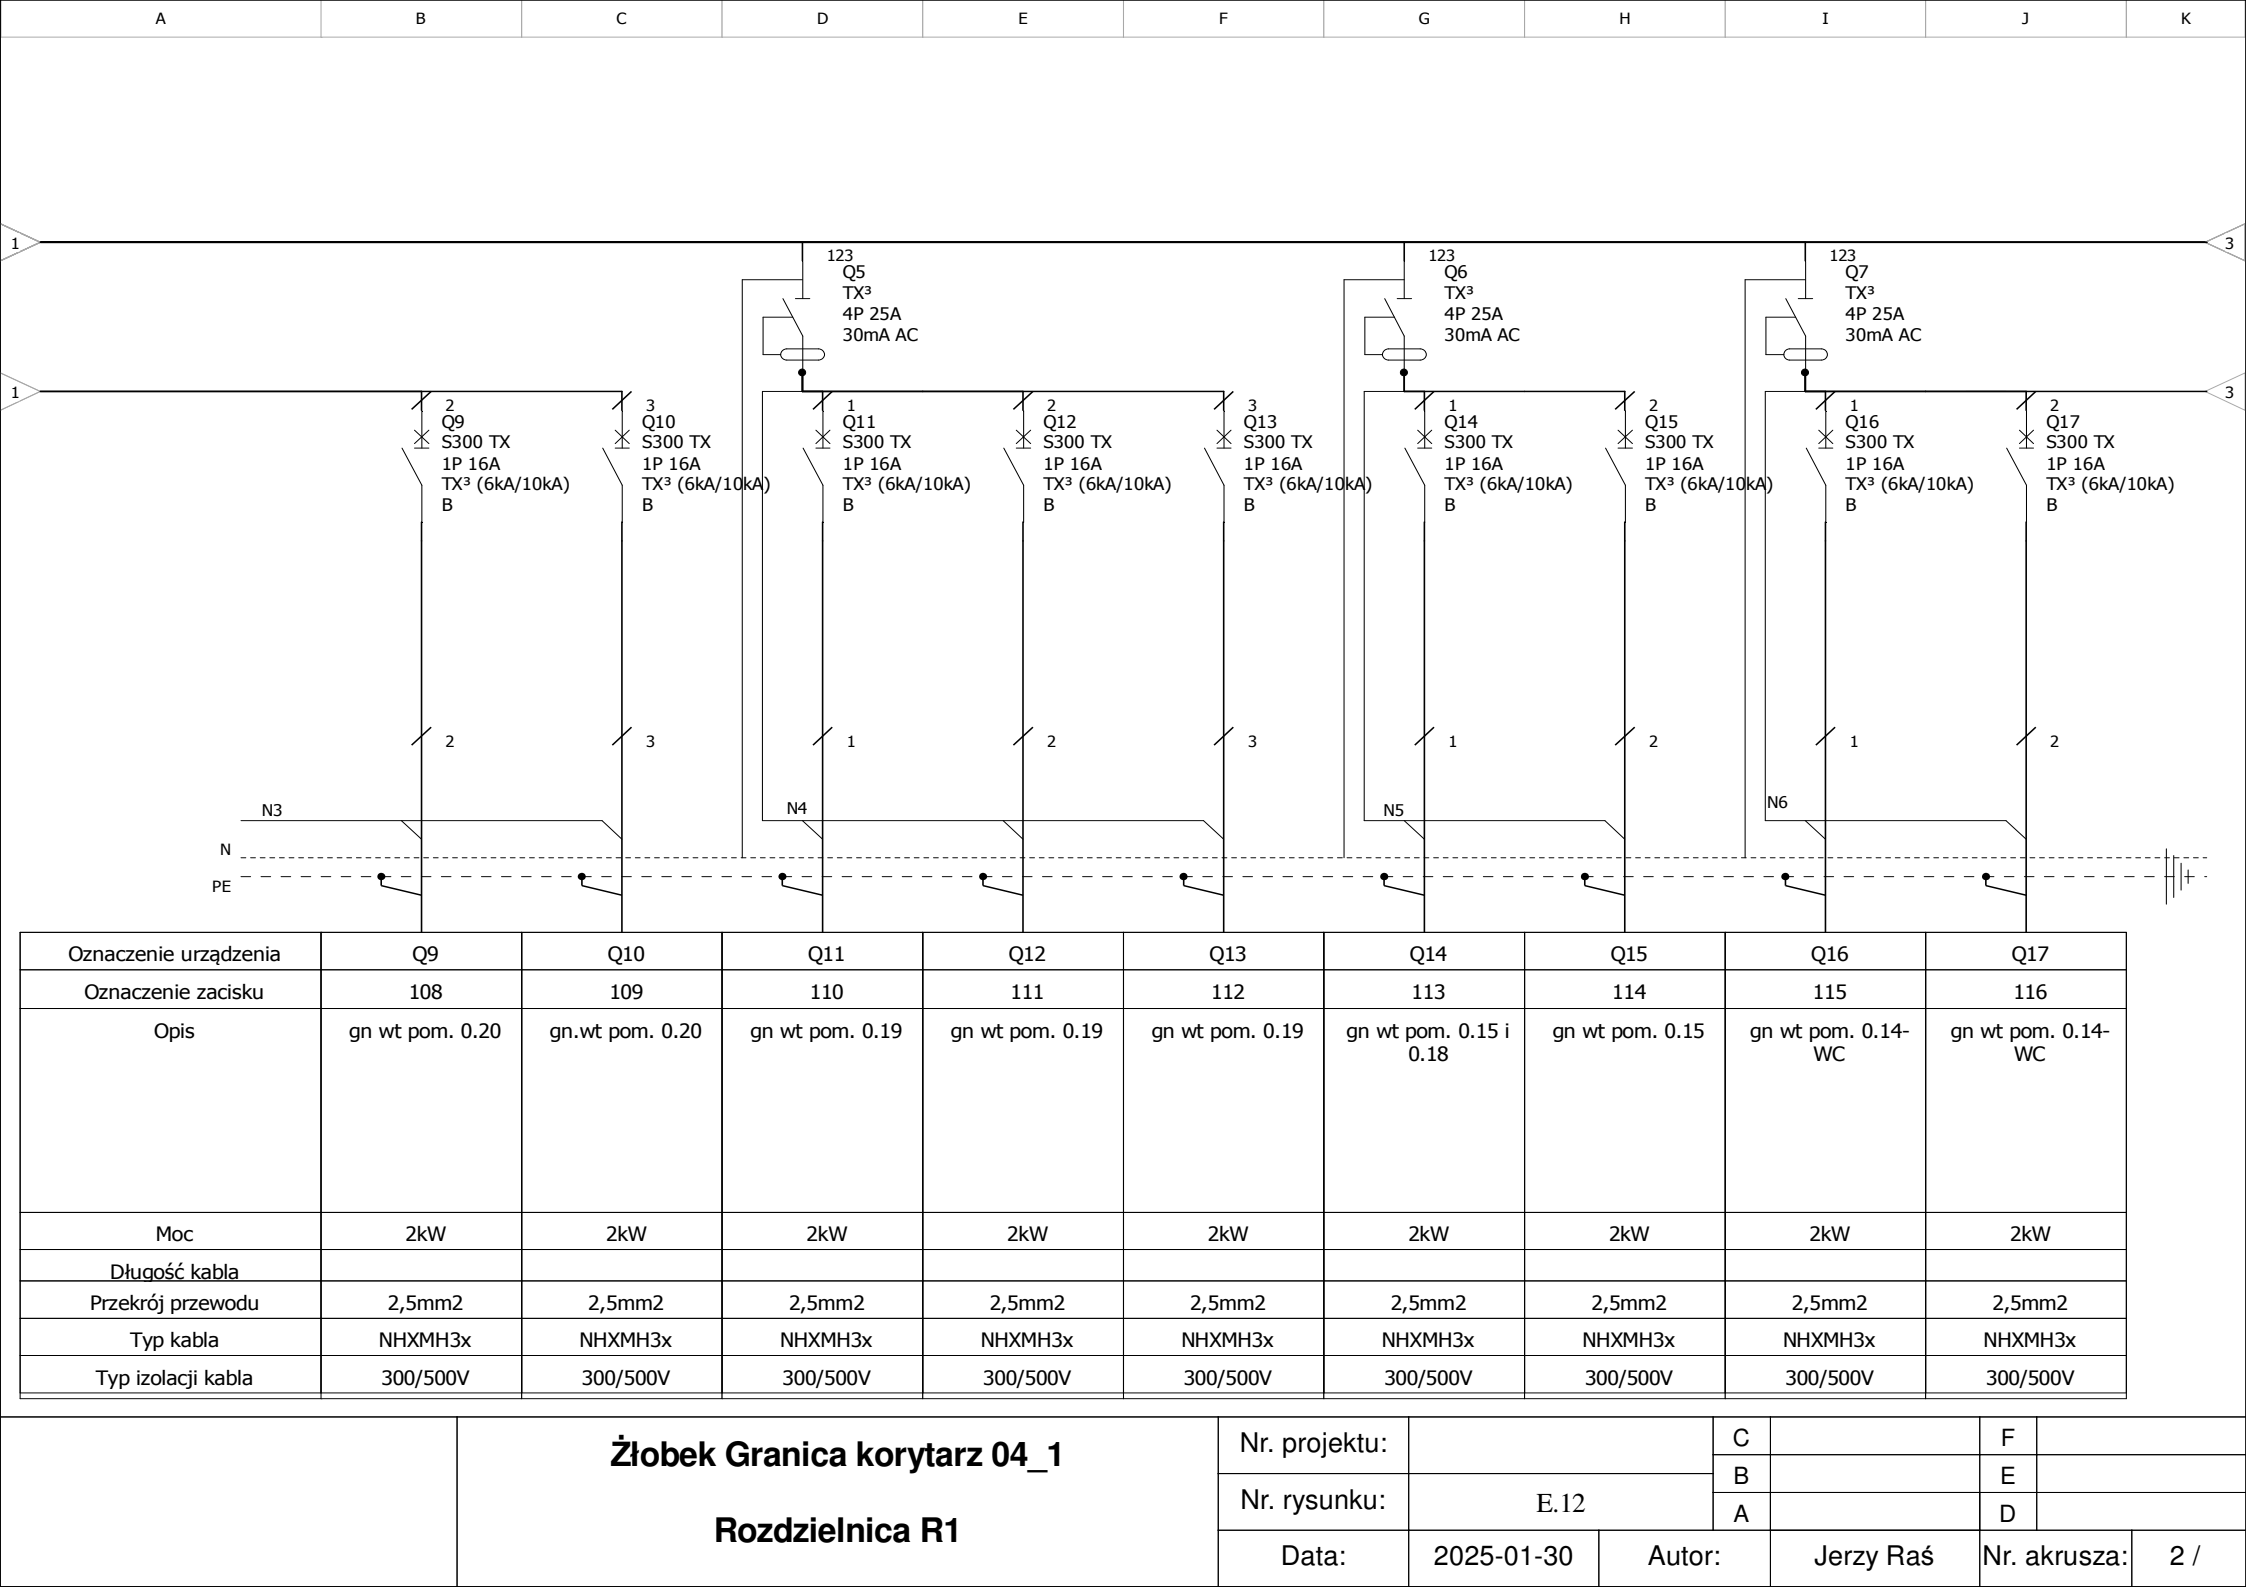

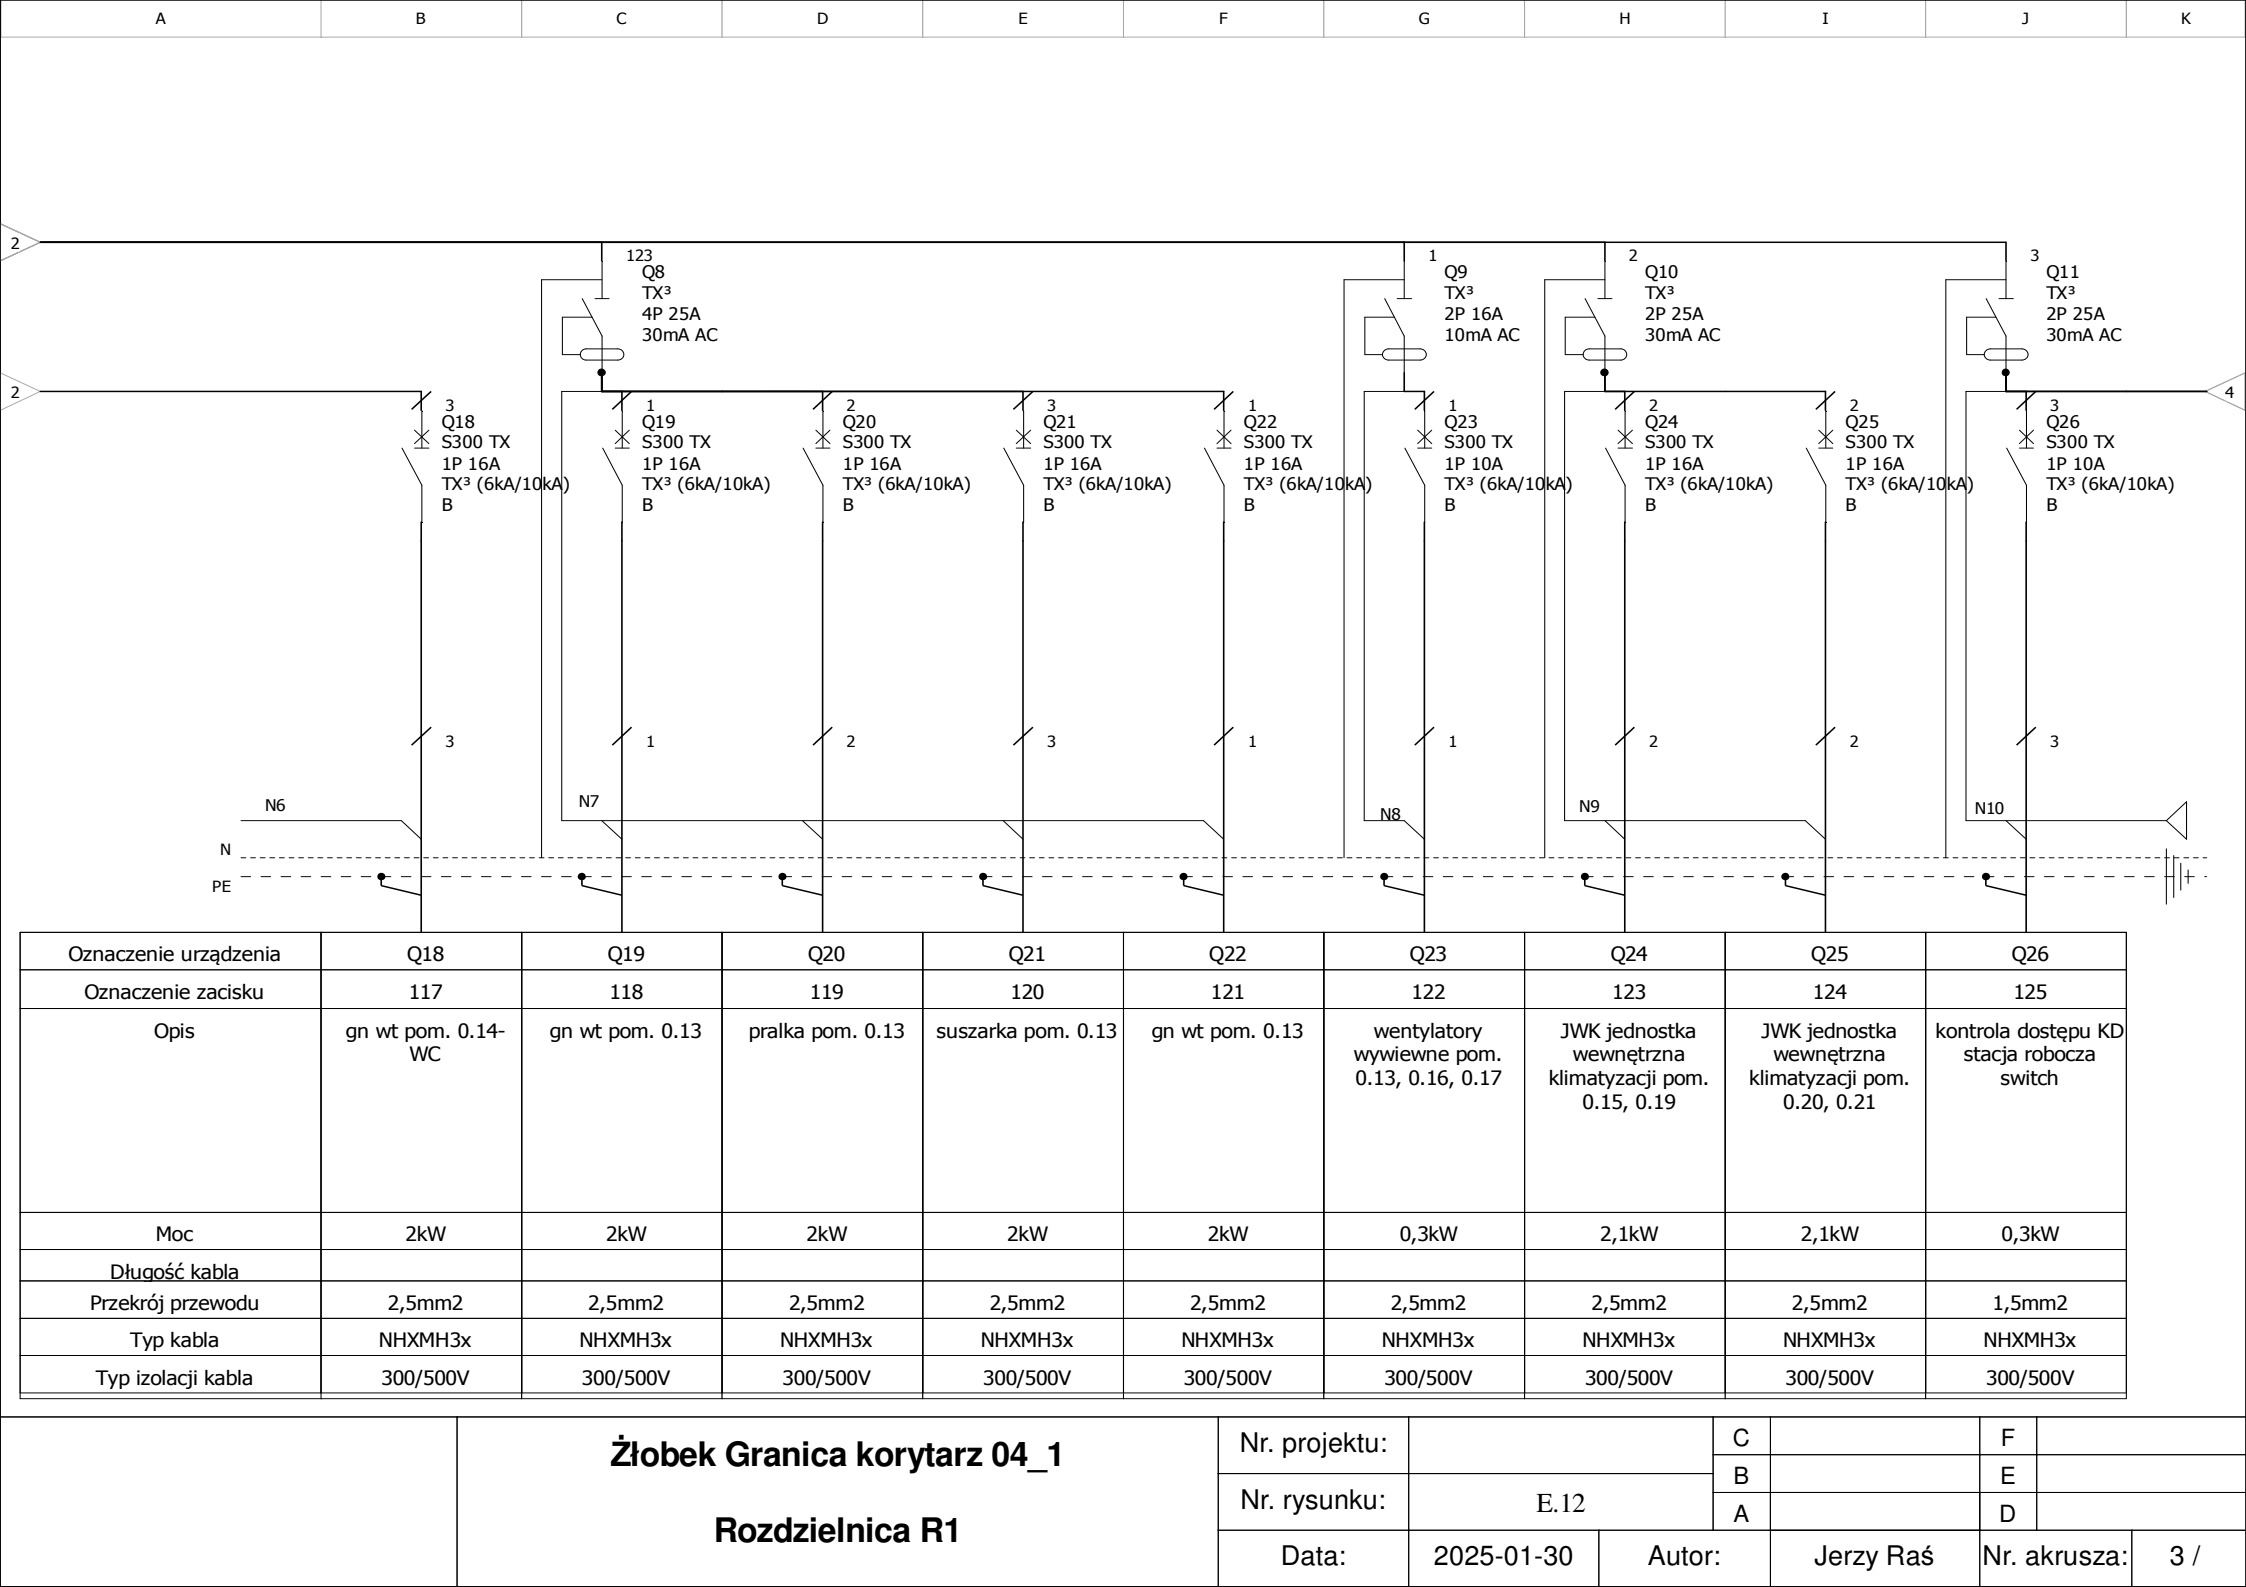

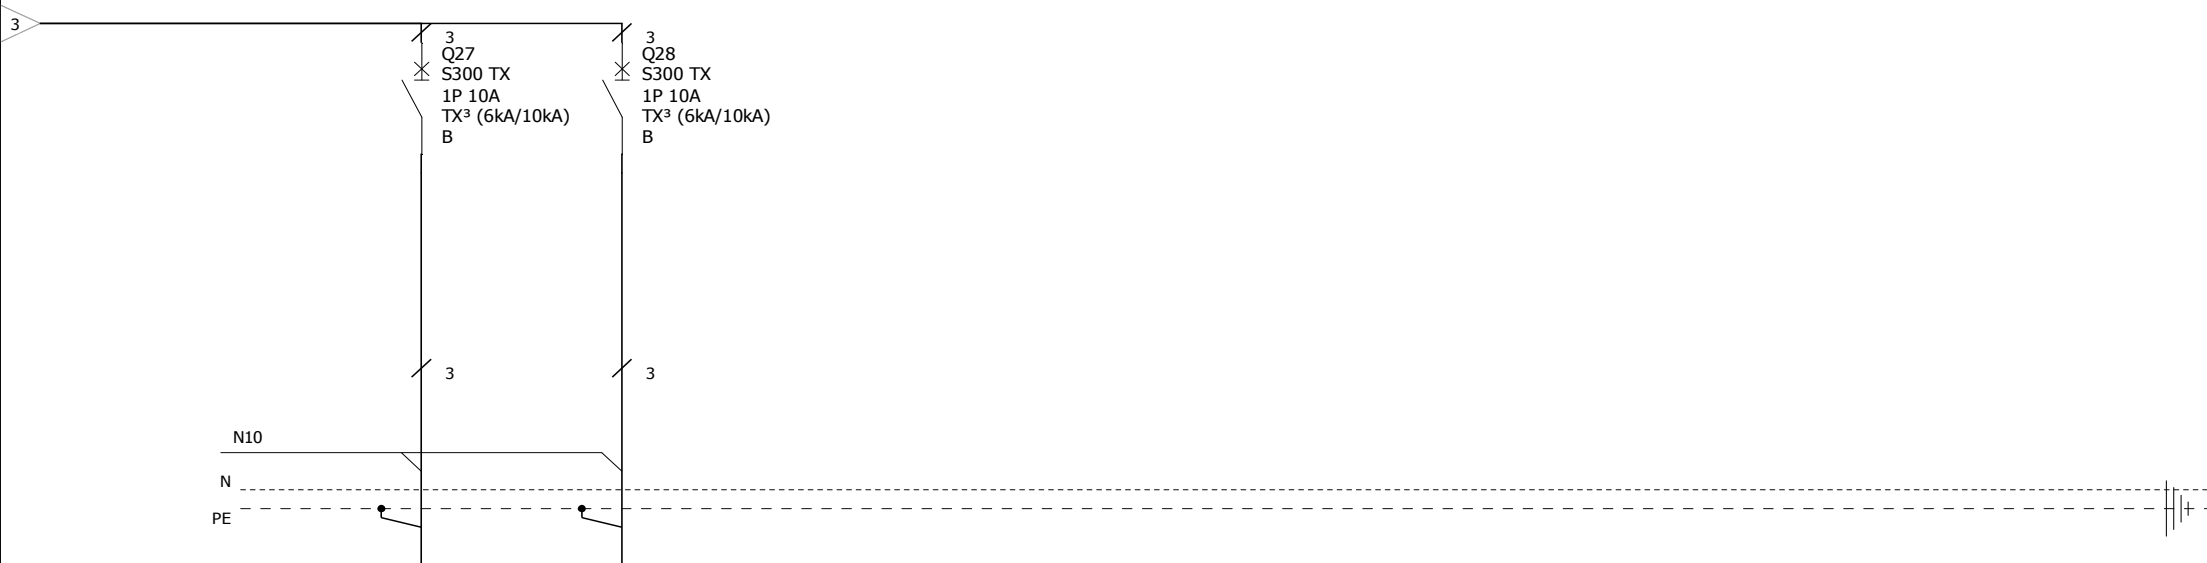

Oznaczenie urządzenia	Q27	Q28							
Oznaczenie zacisku	126	127							
Opis	centrala SSWiN	wideodomofon wejście 1 i 2							
Moc	0,5kW	0,2kW							
Długość kabla									
Przekrój przewodu	1,5mm2	1,5mm2							
Typ kabla	NHXMH3x	NHXMH3x							
Typ izolacji kabla	300/500V	300/500V							