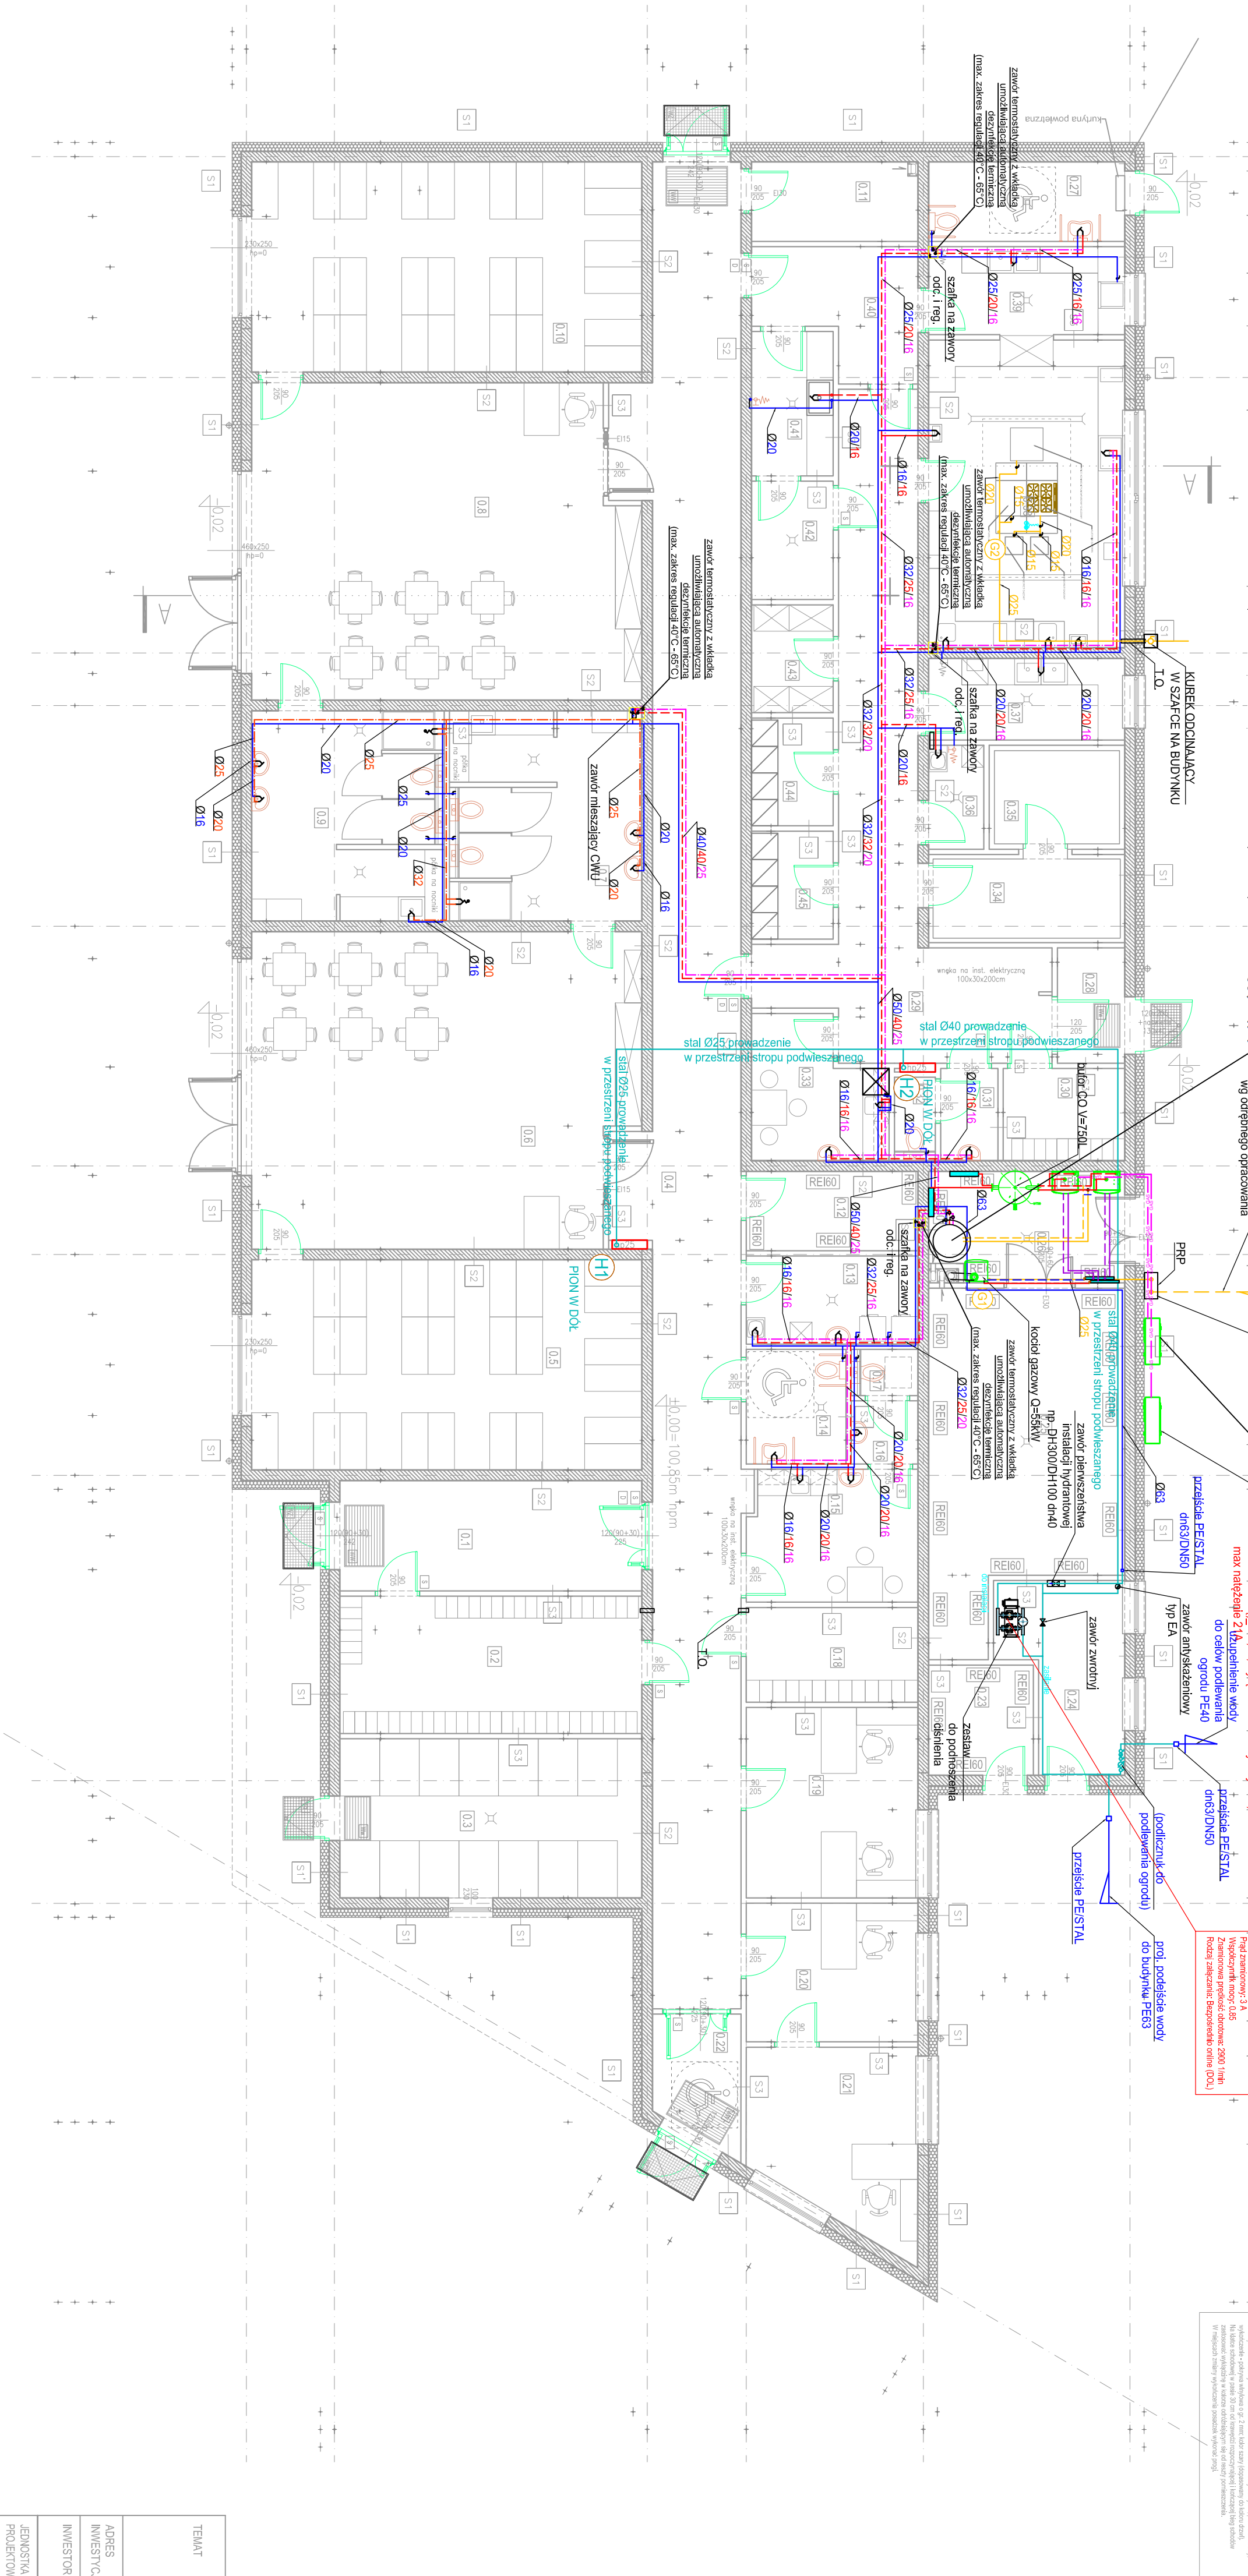


Typ		MEGA MAX 750
Pojemność całkowita	dm³	750
Pojemność użytkowa	dm³	644
Powierzchnia wymiaru ciepła	m²	12,7
Pojemność wozowicy	dm³	79
Wydatność ciepła wody użytkowej*		
70/10/40°C	dm³/h	9530
55/10/40°C		5445,7
45/10/40°C		2722,8
Moc grzewcza*		
70/10/40°C	kW	332,5
55/10/40°C		190
45/10/40°C		95
Przepływ wody grzewczej w wozowicy	m³/h	8,0
Stary postój***	W	71

[illegible]

ZOBECZENIE				
nr	nazwa pom.	posadzka	wiercenia [m]	wykładz. [cm]
0.1	wiercenia	wiercenia PCW	3113	
0.2	rozbiórka	rozbiórka PCW	2471	
0.3	wieloletnia	wiercenia PCW	2471	2,50
0.4	kontryn	wiercenia PCW	8933	2,50
0.5	kontryn	wiercenia PCW	8933	2,50
0.6	zabieg	wiercenia PCW	6433	3,00
0.7	zabieg	wiercenia PCW	6433	3,00
0.8	zabieg	wiercenia PCW	6433	3,00
0.9	zabieg	wiercenia PCW	6433	3,00
0.10	zabieg	wiercenia PCW	6433	3,00
0.11	zabieg	wiercenia PCW	4217	3,00
0.12	zabieg	wiercenia PCW	4217	3,00
0.13	zabieg	wiercenia PCW	7102	3,65
0.14	zabieg	wiercenia PCW	7102	3,65
0.15	zabieg	wiercenia PCW	7102	2,50
0.16	zabieg	wiercenia PCW	7102	2,50
0.17	zabieg	wiercenia PCW	7102	2,50
0.18	zabieg	wiercenia PCW	7102	2,50
0.19	zabieg	wiercenia PCW	1677	3,00
0.20	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	1219	3,00
0.21	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	1219	3,00
0.22	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.23	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.24	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.25	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.26	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.27	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.28	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.29	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.30	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.31	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.32	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.33	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.34	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.35	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.36	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.37	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.38	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.39	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.40	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.41	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.42	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.43	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.44	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.45	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.46	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.47	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.48	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.49	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.50	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.51	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.52	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.53	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.54	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.55	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.56	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.57	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.58	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.59	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.60	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.61	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.62	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.63	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.64	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.65	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.66	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.67	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.68	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.69	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.70	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.71	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.72	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.73	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.74	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.75	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.76	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.77	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.78	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.79	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.80	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.81	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.82	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.83	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.84	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.85	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.86	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.87	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.88	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.89	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.90	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.91	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.92	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.93	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.94	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.95	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.96	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.97	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.98	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
0.99	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50
1.00	wieloletnia / zabieg	wiercenia PCW	5930	2,50

TEMAT	Opracowanie kompletnej wieloetapowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z koncepcją oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla budowy zębka w miejscowości Gantica w		
ADRES INWESTYCJI	dzielnica nr 10/18 obr. 0001 Gantica gm. Michalowice		
INWESTOR	Gmina Michalowice ul. Rynek 1 35-050 Michalowice		
JEDYNOSTKA PROJEKCYJNA	INSTAL-TECH-MARCONI Marcon ul. Rynek 102-500 ul. Piłsudskiego 50a, 30-726 Kraków		
BRANZA	SANTYJAMA		
PROJEKTOVAL	mgr inż. Szymon Przeciera upr. nr LUB/OZ24/PWBS/18		
SPRAWDZIL	mgr inż. Przemysław Gasczka upr. nr LUB/O181/PW05/09		
OPRACOWAL			
TYTUL PRZESUNKU	RZUT PARTERU INSTALACJA WODOCIĄGOWA / OZDOWA		
SKALA: 1:100	NF PRZESUNKU: S2		DATUM: 14.02.2025r