




KLATKI SCHODOWE



CDSO-1

SZAFKA NR 1

RACK 24U 600x800mm

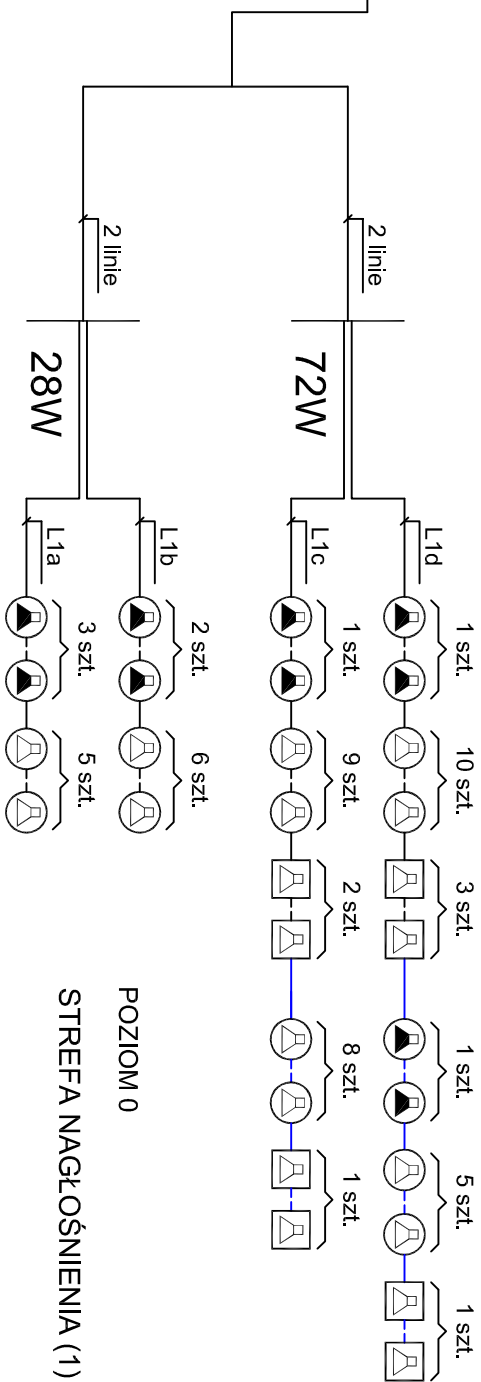

POZIOM 0

STREFA NAGŁOŚNIENIA (2)

POZIOM 0

| | |
|--|---|
| | POŻAROWY GŁOŚNIK SUFITOWY |
| | POŻAROWY GŁOŚNIK SUFITOWY |
| | POŻAROWY GŁOŚNIK NAŚCIENNY |
| | MIKROFON STRAŻAKA |
| | ROZSZERZENIE MIKROFONU |
| | CENTRALA SYSTEMU DSO |
| | PRZEWÓD HTKSH 1x2x1,4mm PH90 |
| | PRZEWÓD FOC-2-SL T-HFFR PH120/E30-E60 |
| | PRZEWÓD HDGs 2x2,5 mm ² PH90 |

UWAGA: Na czarno pokazano elementy realizowane w etapie I

| | |
|--------------------------|---|
| | Zespół Biur Projektowych tel/fax (12) 265 19 28 ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222 30 - 015 Kraków, +48 892 299 165 e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu www.wolarek-zatorowski.eu |
| ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH | |
| Temat: | Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego Im. dr J. Babńskiego SP ZOZ w Krakowie. |
| Investor: | Szpital Kliniczny Im. dr Józefa Babńskiego SP ZOZ w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babńskiego 29 |
| Adres: | ul. dr J. Babńskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31 |
| Projektował: | mgr inż. Rafał Góra nr Upr.: MAP/0315/PODE/13 |
| Opracował: | mgr inż. Mateusz Figa |
| Tytuł: | SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI DSO - ETAP II |
| Data: | 03.2022 |
| Branża: | ELEKTRYCZNA |
| Faza: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Skala: | - |
| Nr rysunku: | E.08 |