


ILOŚĆ OSÓB NA KONDYGNACJI: 18
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI: ZL III

LEGENDA:
DROGI I KIERUNKI EWAKUACJI
GAŚNICA
ILOŚĆ OSÓB W POMIESZCZENIU
(X)



URZĄDZENIA ZALECANE DO ZAINSTALOWANIA W BUDYNKU:
- HYDRANTY WEWNĘTRZNE 25
- OŚWIETLENIE AWARYJNE
- ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH KL4, KL2
- ORAZ NOWEJ KLATKI SCHODOWEJ
- INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU
WYKAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI:


- 1 - NIEWŁAŚCIWE PARAMETRY SCHODÓW
- 2 - ZWĘŻONY KORYTARZ
- 3 - PRÓG 3 CM
- 4 - PRZEKROCZONA DŁUGOŚĆ DOJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- 5 - ZA WĄSKIE DRZWI
- 6 - PRÓG 21CM
- 7 - ZA WĄSKI SPOCZNIK
- 8 - ZA MAŁĄ SZEROKOŚĆ BIEGU
- 9 - DREWNIANA KLATKA SCHODOWA
- 10 - ZA MAŁĄ WYSOKOŚĆ BALUSTRADY

Wydział Kontrolno-Koszporny
Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu

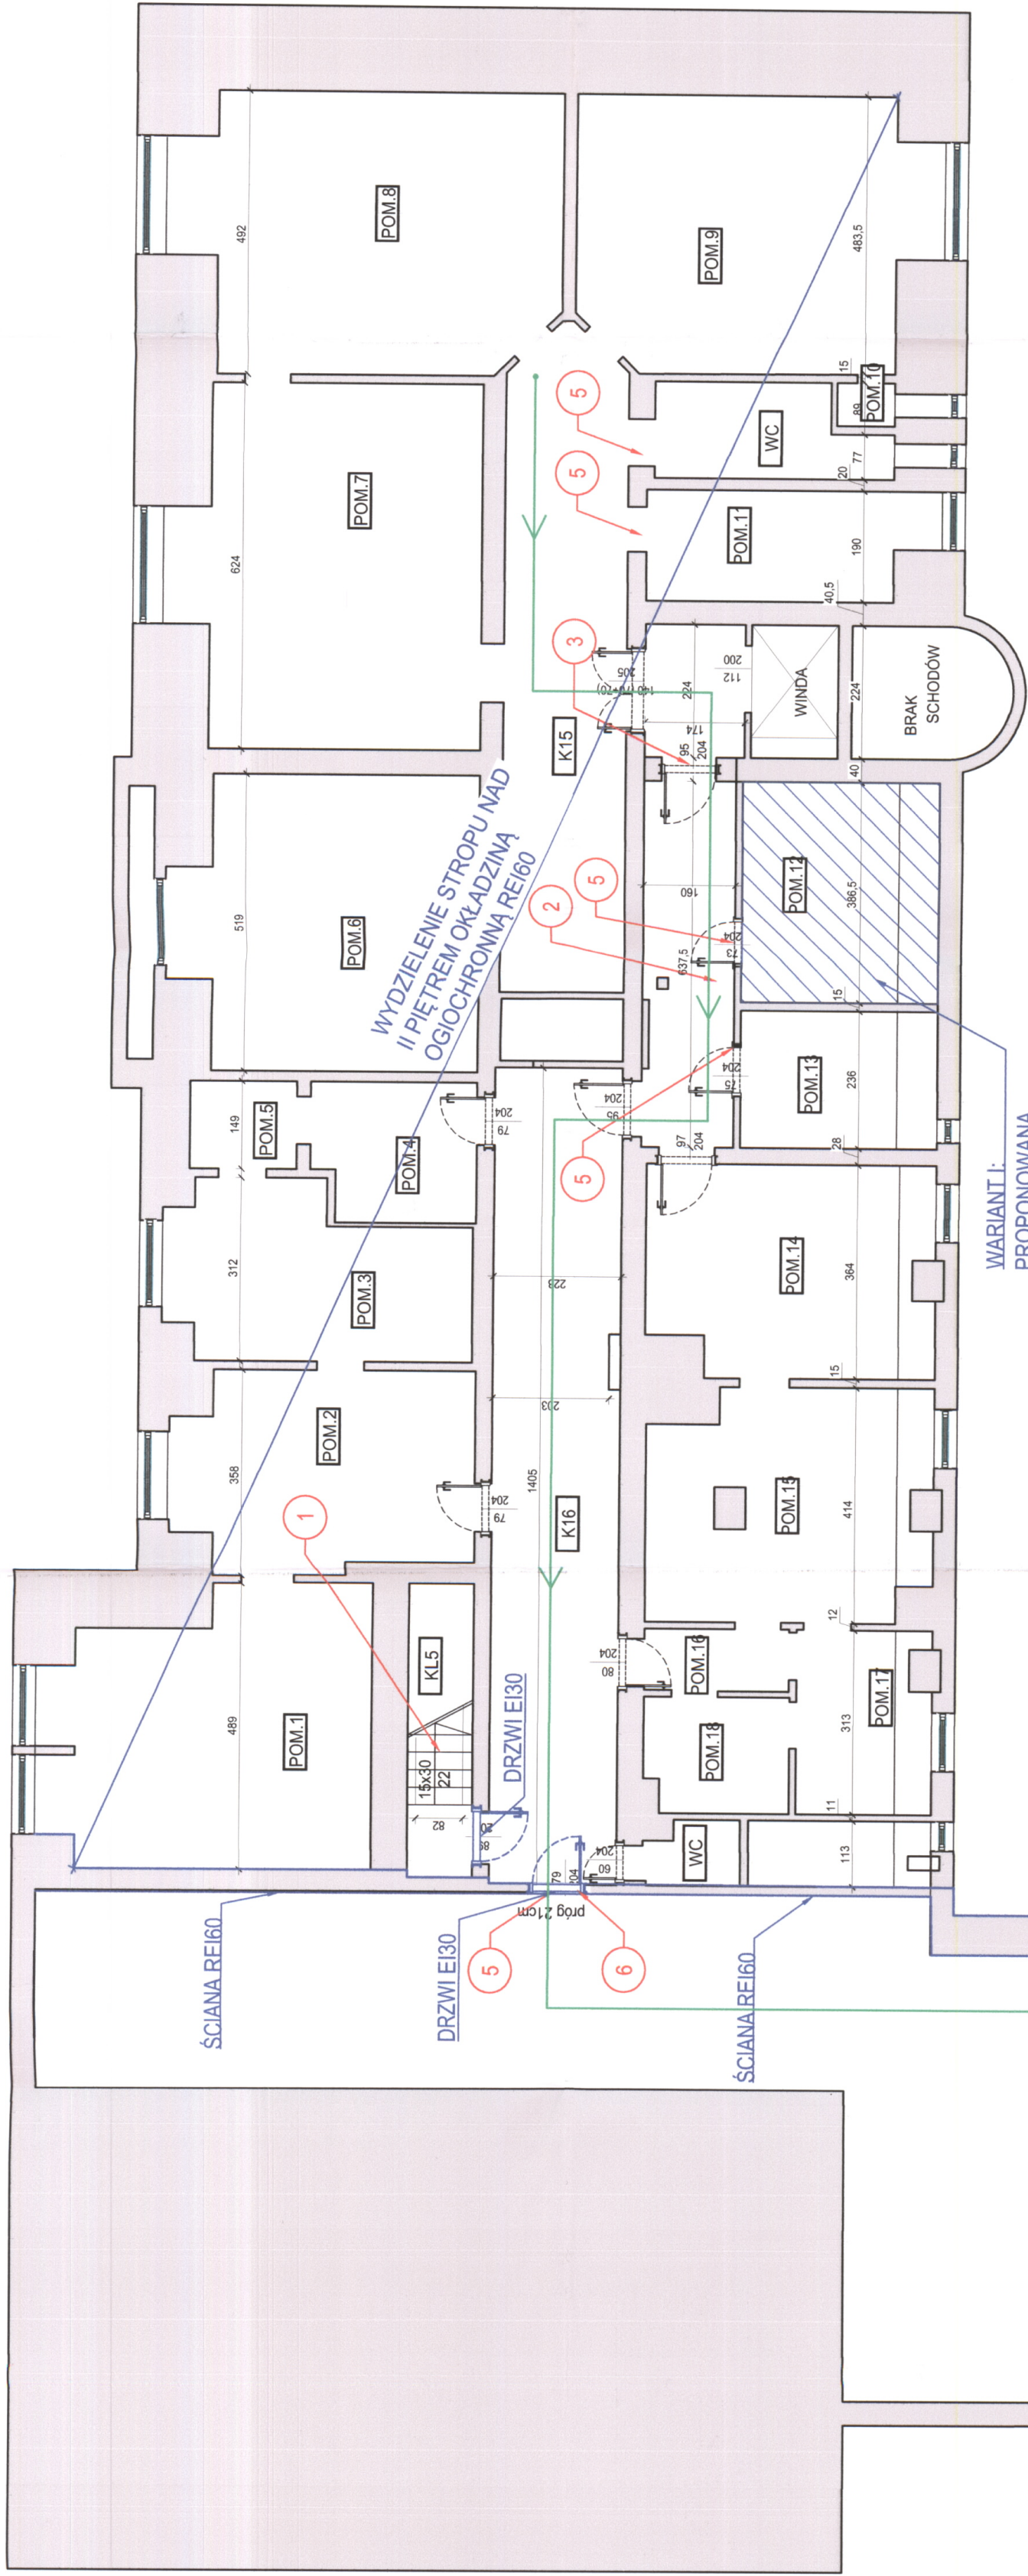

WARIANT I:
PROPONOWANA
LOKALIZACJA NOWEJ
KLATKI SCHODOWEJ

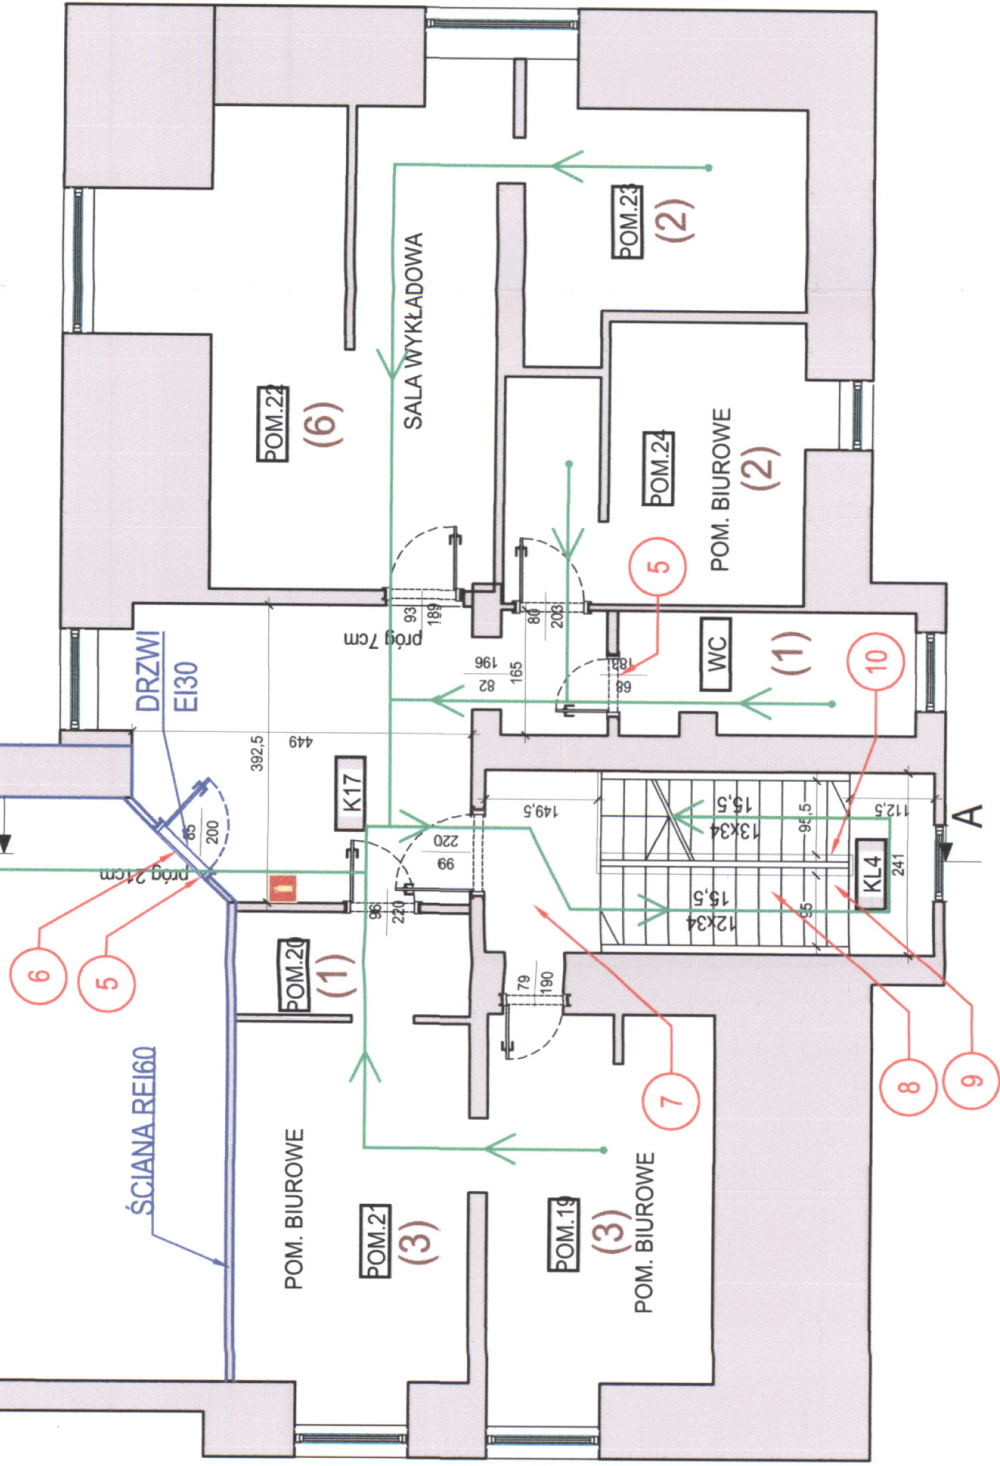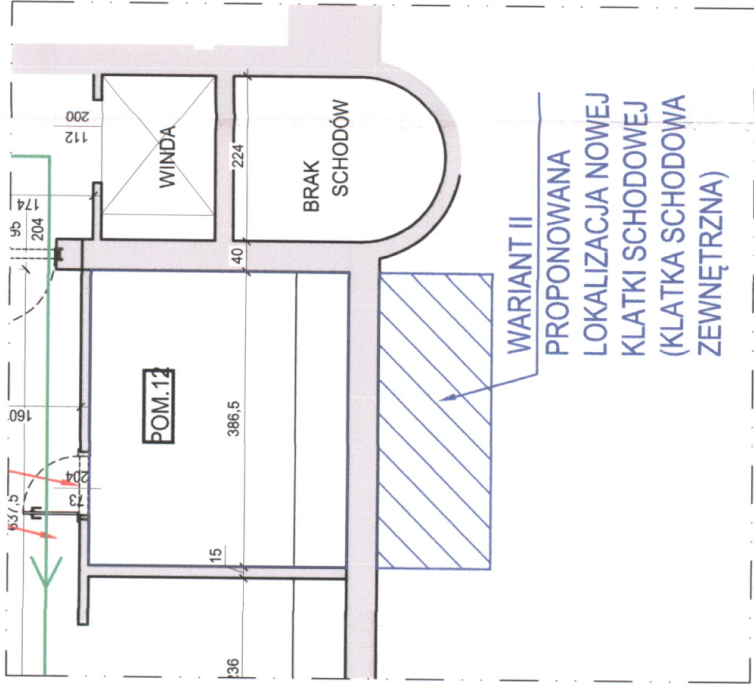

INWESTOR	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ul. Matejki 57 60-770, Poznań		
INWESTYCJA	Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym oraz ochrony przeciwpożarowej dotycząca oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu		
LOKALIZACJA	ul. Mickiewicza 31 60-853 Poznań		
STADIUM	EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
DEMURG ul. Lubelskiego 2 Pl. 60-81 662 11 40 tel./fax. 48 81 662 11 40 www.demurg.com.pl			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Lech Janiak	60396	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mikołaj Janowski	rozpoznawczy dla zabezpieczeń przeciwpożarowych	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Alicja Golińska	W0707183P00006 rozpoznawczy budowlany w szczególności branż. budowlanej	
OPRACOWAŁ			
TREŚĆ RYS.			
SKALA			1:100
DATA	13 CZERWCA 2017		NR KONTRAKTU
BRANŻA	NR REWIZJI		NR RYSUNKU
PPOŻ	01		05

Opiekuńca techniczny (mgr inż. Alicja Golińska) - wydział 13.01.0